



No. 93
2020年(令和2年)2月

発行：一宮市上下水道部 一宮市本町2丁目5番6号

応急給水栓を設置できるようにしています

巨大地震に備え、浄水場・配水場からの給水ルートとなる水道管の耐震化が完了した小中学校から順に、応急給水栓を設置できるようにしています。(令和元年11月17日三条小学校にて、三条連区防災訓練での様子)



水を受け取る際には
上下水道部職員や委託業者が応急給水栓を設置して給水します。
水を入れる給水袋やペットボトルなどをお持ち下さい。

応急給水栓の設置場所

- 応急給水栓設置場所
- は令和元年度の設置場所



飲料水備蓄のお願い

『1人1日3ℓを1週間分!』
少なくとも3日間分!!』

地震発生時、応急給水栓が設置されるまでには時間を要します。いざという時に備え、普段の暮らしから飲料水を備蓄しましょう。

【市公式ウェブサイト】 ID 1030934
災害時に備えて(PDF)

お問い合わせ先 《計画調整課》 ☎28-8623

平成30年度 決算報告

水道事業

今後の財源確保が重要

お客さまからの水道料金収入は前年度と比べわずかな減少でとどまりましたが、伏流水の取水量が減少したため、愛知県から水道水を購入するための費用が前年度より増加しました。

また、佐千原浄水場第2ポンプ棟建設に伴い、使用しなくなった施設の撤去工事を行ったことなどにより、前年度に比べ純利益が約1億円減少して約1億9千万円となりました。今後、老朽化した施設や管路の更新、耐震化に多額の費用が見込まれるため、財源の確保が重要となります。

佐千原浄水場第2ポンプ棟建設工事
(平成31年3月撮影)



水道管の耐震化工事




◎ 工事概況 ◎

- 地震災害に備えるために、佐千原浄水場第2ポンプ棟建設工事を開始しました。
- 大和町馬引地内を始め9工事で配水管を布設しました。
- 三条地内を始め108工事で老朽管等の布設替を実施し、漏水や出水不良等の解消に努めるとともに、地震に強い管に入れ替えました。
- 指定避難所へ至る配水管のうち、配水管の継手163か所の耐震補強を行いました。
- 指定避難所3か所に応急給水栓を設置しました。

◎ 決算状況 ◎ (単位：百万円)

【収益的収支(税抜)】


水道水を作り、ご家庭に送るための費用とその財源

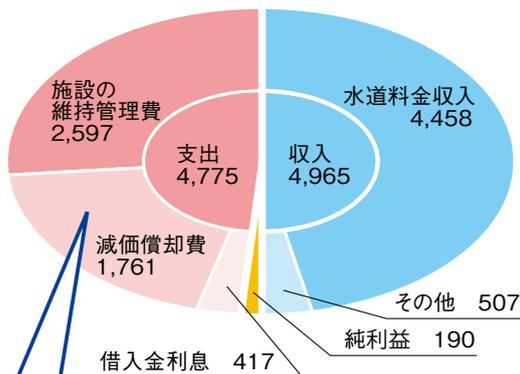

減価償却費とは、資産の価値が減少した分を費用としたものです。実際には現金を支払わないので、内部留保資金となります。

【資本的収支(税込)】

水道施設の建設・更新のための費用とその財源

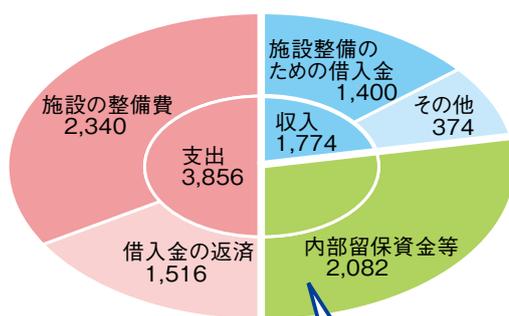

支出に不足している額は、減価償却費などで内部留保資金となったもので補てんしています。



【市公式ウェブサイト】 [ID 1011899【決算資料\(上下水道\)】](#)

[ID 1028751【一宮市上下水道事業経営戦略】](#)

下水道事業

厳しい財政状況

一般区域

平成29年10月に下水道使用料を改定させていただいたことにより、お客さまからの下水道使用料収入が増加となったことや、借入金の利息が減少したことなどにより、前年度に比べ純利益が約2億円増加して約2億6千万円となりました。しかし、今後も浸水被害軽減や老朽化対策、地震対策を行い、また、公共下水道の普及に向けての費用や、借入金返済のための多額の費用が必要であり、一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない厳しい財政状況が続く見込みです。

◎ 工事概況 ◎

- 本町2丁目などの浸水被害軽減のため、本町幹線雨水管布設工事を開始しました。
- 大和町を始め北今、北方町、浅野及び千秋町地区を中心に下水道管を布設しました。
- 老朽管対策および地震対策として、下水道管の更生工事を実施しました。
- 施設関係では、脱水汚泥搬出設備設置工事を始めとする改良工事を行いました。

下水道管の更生工事




工事後



◎ 決算状況 ◎ (単位：百万円)


【収益的収支(税抜)】

汚水の処理や雨水を排除するための費用とその財源

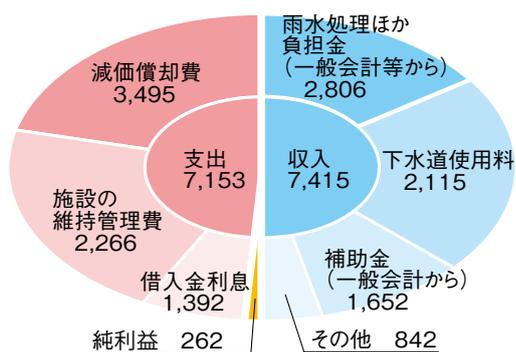

【資本的収支(税込)】

下水道施設の建設・更新のための費用とその財源

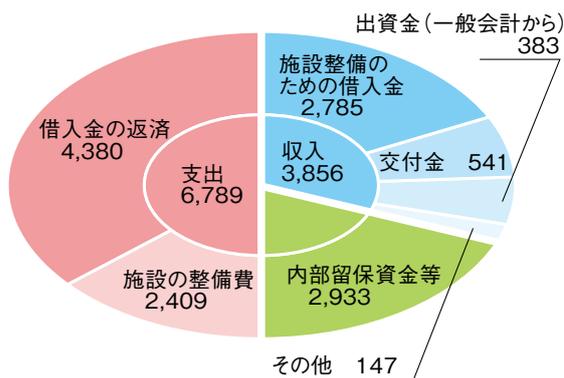

※特定区域については、4ページで報告いたします。

今後の事業運営

水道事業は、「施設の耐震化の計画的な推進」を、下水道事業は、「企業債の多額の償還に対応できる経営体質への転換」と「処理コストを削減するための汚水処理の広域化の促進」を重要テーマとして、平成30年度に策定した「一宮市上下水道事業経営戦略」に基づき、それぞれの財政・投資計画や基本方針の達成状況の検証を行いながら、事業を進めてまいります。


特定区域

特定区域とは、旧特定公共下水道事業の区域で、使用者は主に繊維産業の事業者です。お客さまからの下水道使用料収入が減少し、ポンプ場や処理場の修繕工事が増加したことで、前年度より純損失が約8千万円増加して約2億1千万円となりました。今後も、老朽化した施設や管路の修繕、地震対策などを行っていく必要があり多額の費用が見込まれるため、さらに厳しい財政状況が続く見込みです。

◎ 決算状況 ◎ (単位：百万円)


【収益的収支(税抜)】

汚水を処理するための費用とその財源

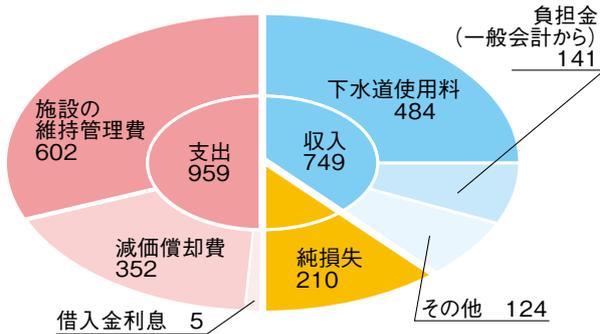

【資本的収支(税込)】

下水道施設の建設・更新のための費用とその財源

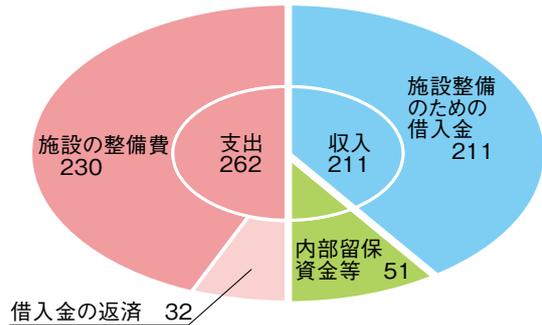

お問い合わせ先 《経営総務課 ☎85-7691》

広告

土木工事・上下水道工事
工事のことなら**当組合員**に
ご用命ください。
親切・丁寧に施工します。
一宮土木協同組合

〒491-0934

一宮市大和町荻安賀

TEL 0586-44-7257

FAX 0586-44-6539



広告

一宮市水道お客さまセンター
の業務を担当しています

上下水道の使用開始・中止等の
受付業務、メーター検針業務、
水道料金等の収納業務等を行
っています。
どうぞよろしくお願ひ致します。



当社オリジナルキャラクター
水菜(みく)ちゃん

DK 第一環境株式会社

一宮事務所 (一宮市水道お客さまセンター内)

☎ 0586-28-8622 FAX 0586-43-2553

広告

「東部・西部浄化センター等運転維持管理」
の業務を担当しています。

水をつなぐ。
水でつなぐ未来。 **Water Agency**

株式会社 ウォーターエージェンシー 一宮管理所

〒491-0351 一宮市萩原町花井方字古川新田南切10

西部浄化センター内

TEL・FAX 0586-69-5346

広告

一宮市の皆様に愛されている

自然からの美味しい贈り物

『おりひめ 木曾川が織りなす**水**』

熱を加えず自然のままの美味しさを

丁寧にボトルングし皆様のお手元に

お届けしています

奥長良川名水株式会社 奥長良川名水 検索
岐阜県関市河戸栗原291番地 TEL.0581-58-9011 FAX.0581-58-9010
☎ 0120-320-355 受付時間/8:30~17:30(土・日・祝日を除く)

広告の内容等については、広告主に直接お問い合わせください。広告主と上下水道部は直接関係ありません。