


2.水道施設位置図・配水分布図



一宮市の水源は、木曽川南派川の伏流水、地下水及び県水受水です。

2023年度の水源別配水量は、年間配水量全体40,985,200m³の内、伏流水が9,010,700m³で全体の22%、地下水が16,912,800m³で全体の41%、県水が15,061,700m³で全体の37%となっています。

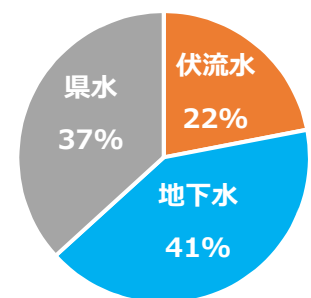


水源の配水割合

2.水道施設位置図・配水分布図

各水源地等では水道水の検査を行っており、検査による成分確認をもとに配水分布図を作成しております。

※水圧変動により分布は変動します。

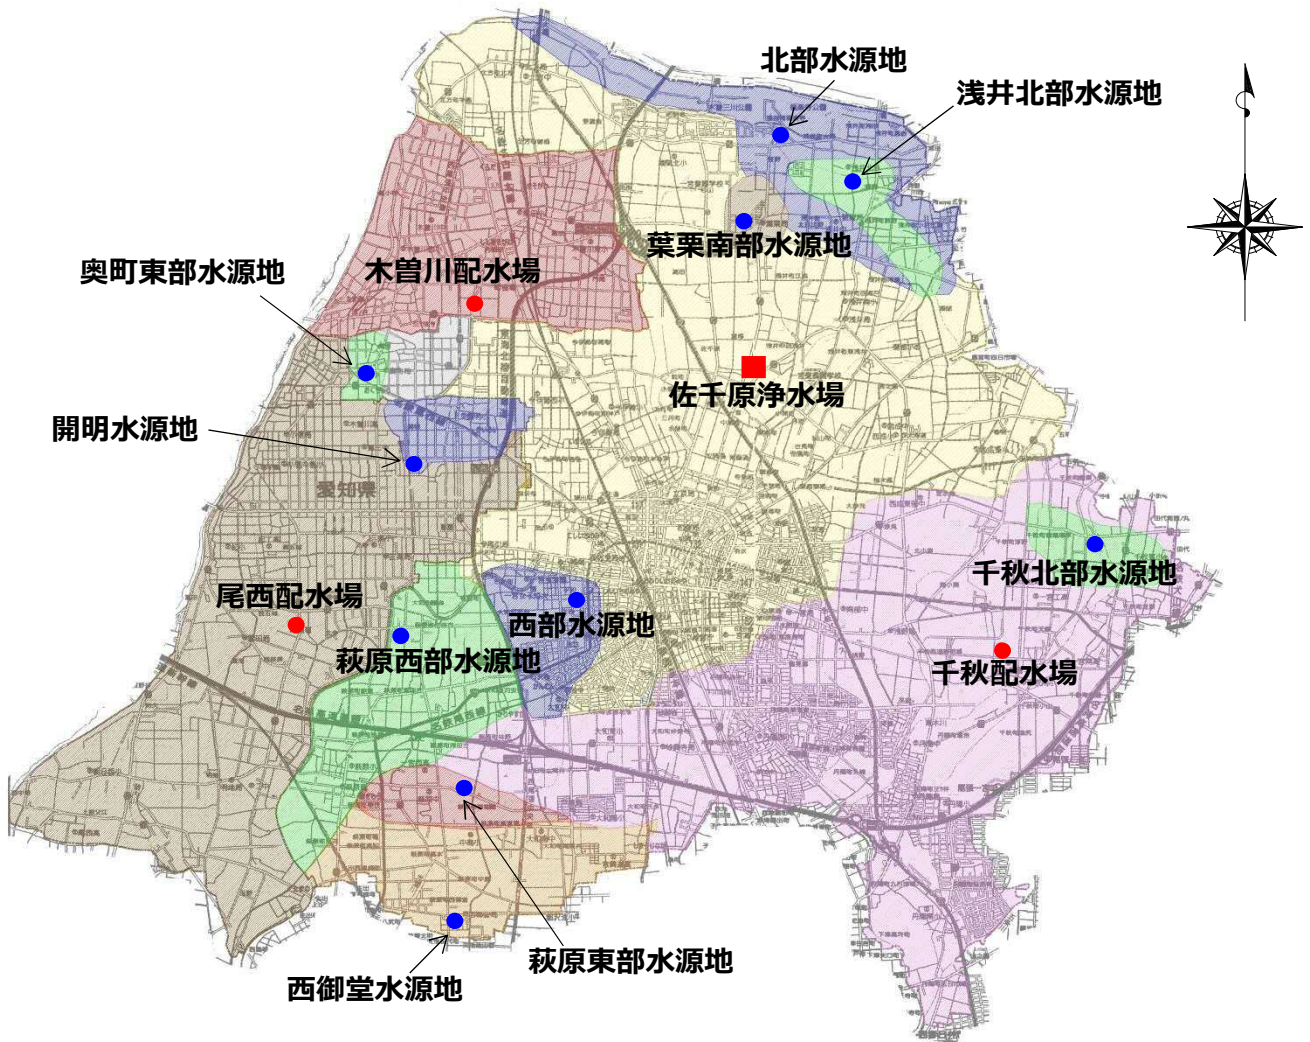

凡例			
■	浄水場（伏流水・地下水）	■	千秋北部水源地給水区域
●	配水場（県水受水・地下水）	■	西部水源地給水区域
●	各所水源（地下水）	■	萩原東部水源地給水区域
■	佐千原浄水場給水区域	■	萩原西部水源地給水区域
■	千秋配水場給水区域	■	西御堂水源地給水区域
■	尾西配水場給水区域	■	開明水源地給水区域
■	木曽川配水場給水区域	■	奥町東部水源地給水区域
■	北部水源地給水区域	■	佐千原浄水場と木曽川配水場の 混合給水区域
■	浅井北部水源地給水区域		
■	葉栗南部水源地給水区域		