




応急給水施設を設置しました

大規模地震により水道管に被害が発生すると断水となるため、水道管の耐震化が急務となっています。一宮市では、重要度の高い基幹管路、災害時に基幹となる病院や地区の拠点となる指定避難所など給水の優先度が高い施設への給水ルートの水道管を優先して、耐震化工事を進めています。

平成29年度は、浄水場・配水場からの給水ルートとなる水道管の耐震化が完了した向山小学校、三条小学校、尾西第一中学校に応急給水施設を設置しました。

これらの指定避難所では、災害時に断水することなく飲料水を確保することができます。

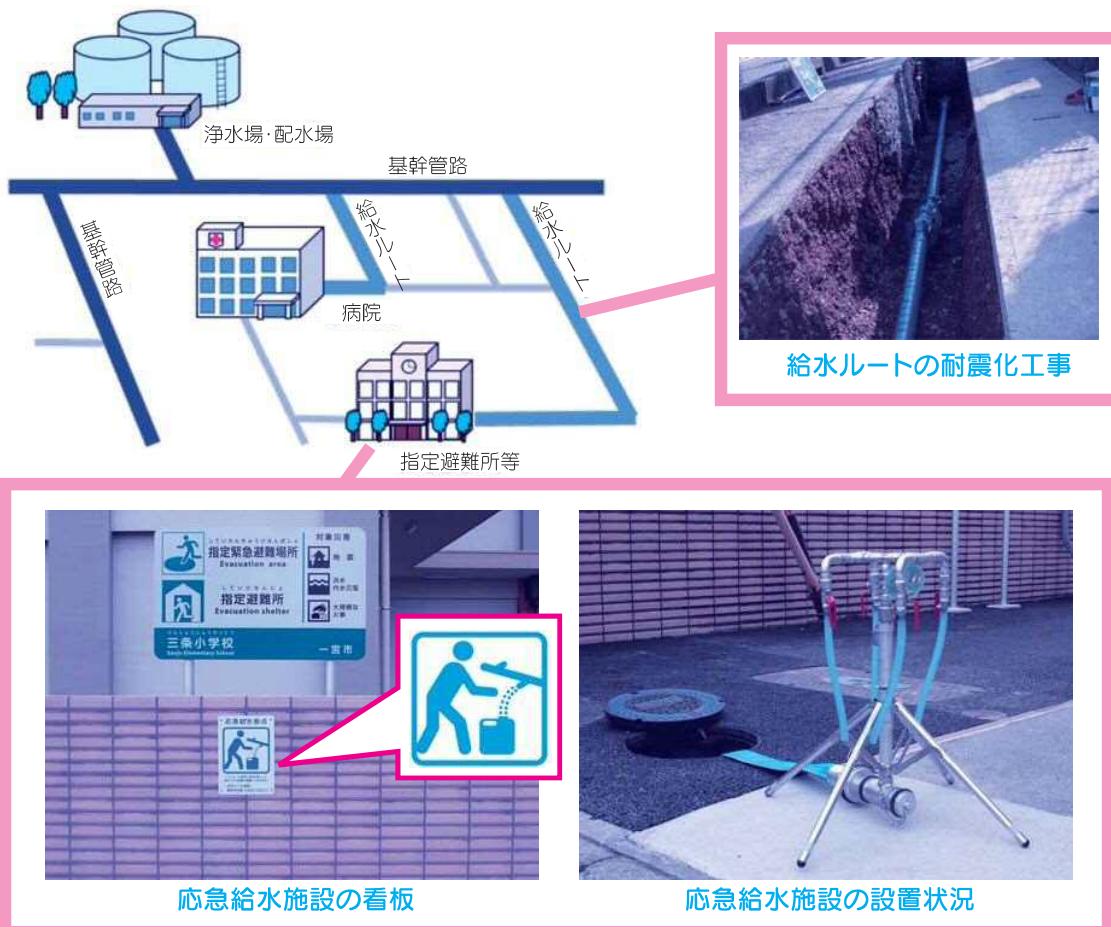

お問い合わせ先《上水道整備課 ☎28-8624》《計画調整課 ☎28-8623》

「あたりまえ そんなみずこそ たからもの」

「下水道 水が自然に かえる道」

この「水だより」には再生紙を使用しています。

平成28年度水道事業及び下水道事業会計決算から

水道事業では、平成28年度も、水道を利用する皆さまからいただいた水道料金等を財源とし、老朽化した施設の修繕、改良、更新や、地震災害対策等を進めながら、安全で良質な水の安定供給に努めてきました。また、飲料水「おりひめ」の販売を開始しました。

下水道事業においては、下水道使用料、交付金等を財源とし、管渠や施設の整備を進めてきましたが、健全な経営と適正な維持管理を引き続き行つていただくため、平成29年10月から下水道使用料を平均14.4%引き上げることを決定しました。また、多額の企業債残高による経営への影響を考え、整備計画の進捗と新規借入に伴う償還計画とのバランスをとった事業費に抑制しました。

水道事業、下水道事業の内容と、決算状況について、収益的収支（施設の維持管理に関するもの）と、資本的収支（施設の建設、整備に関するもの）とに区分し、下記のとおり報告させていただきます。


水道事業

工事概況


- 浅井町尾関地内ほか2地区で配水管を布設したほか、栄2丁目地内、三条地内ほか9地区で老朽管等の布設替を実施し、漏水、出水不良等の解消に努めました。そのうち、栄2丁目地内ほかでは地震に強い管に入れ替えました。
- 設備の老朽化に伴い木曽川配水場南系配水ポンプ設備の改良等を行いました。
- 大規模な地震災害に備えるため、佐千原浄水場第2ポンプ棟基本計画に基づき実施設計を行うとともに、建設用地の取得を行いました。

決算状況

【収益的収支(税抜)】

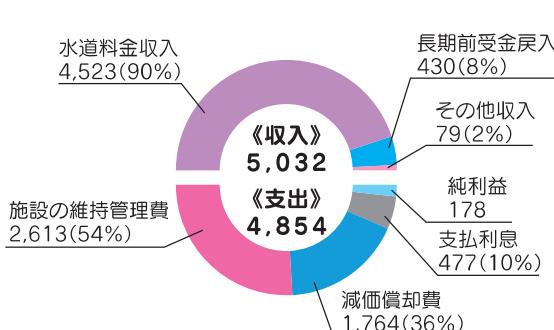

【資本的収支(税込)】

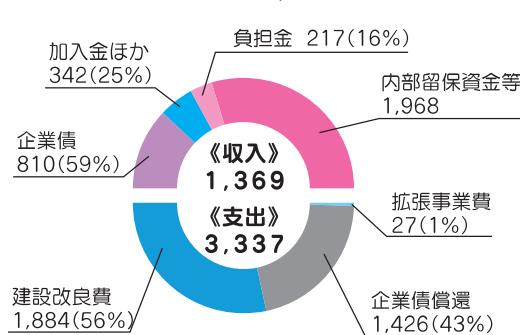

一宮市からのお願い

◆道路上で漏水を発見されたときは



道路上の水道漏水



地中で漏水していた水道管


道路がいつも濡れていたり、側溝や水路などにいつもきれいな水が流れ込んでいるなど、水道漏水を発見されたときは、**管路保全課**（☎73-8151）へご連絡ください。

下水道事業

工事概況

- 単独公共下水道区域では、北園通3、4丁目などの浸水被害軽減のため北園通貯留槽建設工事を引き続き実施しました。
- 日光川上流及び五条川右岸流域下水道区域において事業費を抑制しました。平成28年度については、千秋町佐野、萩原町、北今、浅野及び大和町を中心に幹線及び面整備を実施しました。また、雨水対策として、起地区で雨水渠を布設しました。
- 特定区域では、奥町地内ほかで下水道管の更生工事を実施し、下水道管の長寿命化を図りました。
- 西部浄化センター関係では、第2電気室低圧動力盤ほか改良工事などを行いました。

決算状況

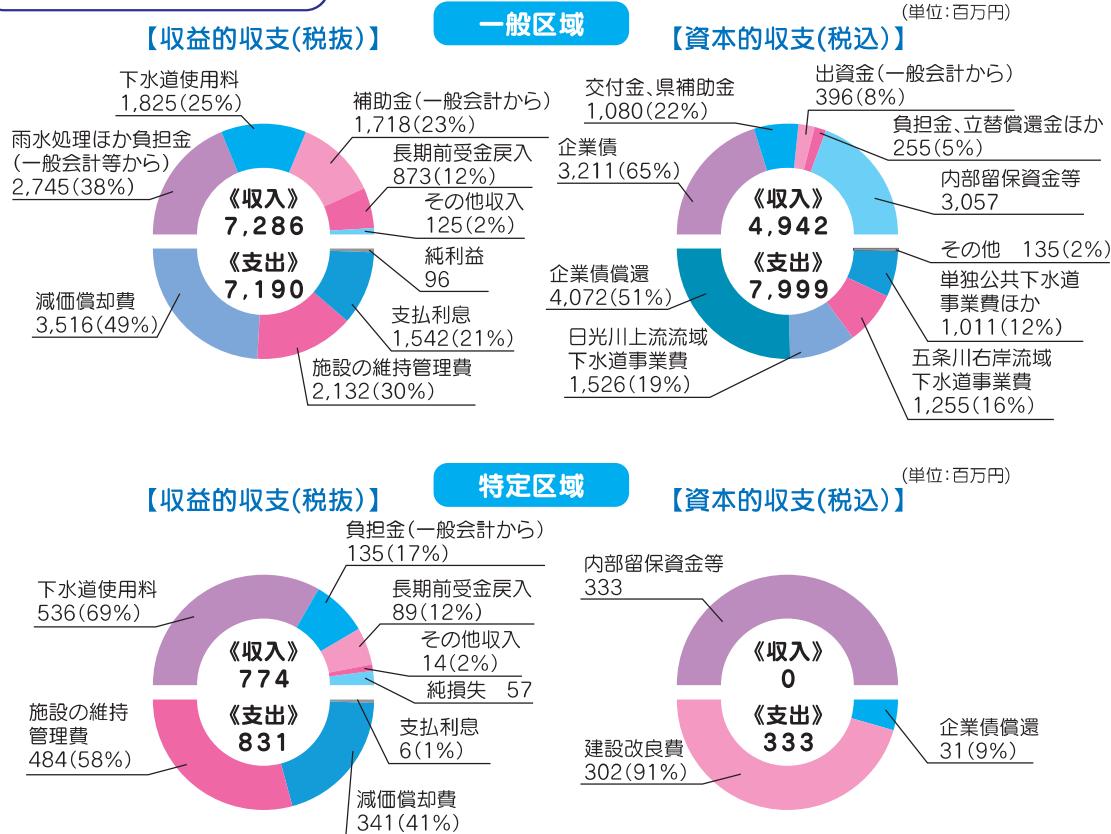

お問い合わせ先《経営総務課 ☎85-7691》

◆宅地内修繕について

- 宅地内の水道の水漏れや故障修繕は、
一宮市指定給水装置工事事業者へ
【一宮市公式ウェブサイト】ID 1002071
- 宅地内の下水道のつまり等の修繕は、
一宮市下水道排水設備指定工事店へ
【一宮市公式ウェブサイト】ID 1002070



- 業者に関するお問い合わせは、**一宮市指定水道工事店協同組合(☎73-3381)へ**
お問い合わせ先《管路保全課 ☎73-8151》

給水装置工事は一宮市指定給水装置工事事業者へ！

あなたのご家庭、事業所での配管は大丈夫ですか！

市の水道管と井戸水などの配管やその他の設備に使用する管が接合されていませんか。

水道を給水する「給水装置」に「井戸水など水道以外の水管」が直接連結されていると、井戸水などが汚染されていた場合、逆流により水道水が汚染され健康被害が生ずることも考えられるため、水道法により「禁止」されています。


また、バルブを設置して、必要に応じて水道水と井戸水などを切り替えて使用されているような状態も給水装置への直接連結になります。

給水装置への直接連結をそのまま放置しておきますと、大量の水道水が井戸などに流れ込む場合も想定され、後日、莫大な水道料金が請求されることがあります。

給水装置へ直接連結している場合は、最寄りの一宮市指定給水装置工事事業者へ連絡し、速やかに管を切り離してください。

給水装置の新設や改造・修繕工事は、一宮市指定給水装置工事事業者へお申し込みください。

給水装置への直接連結の例

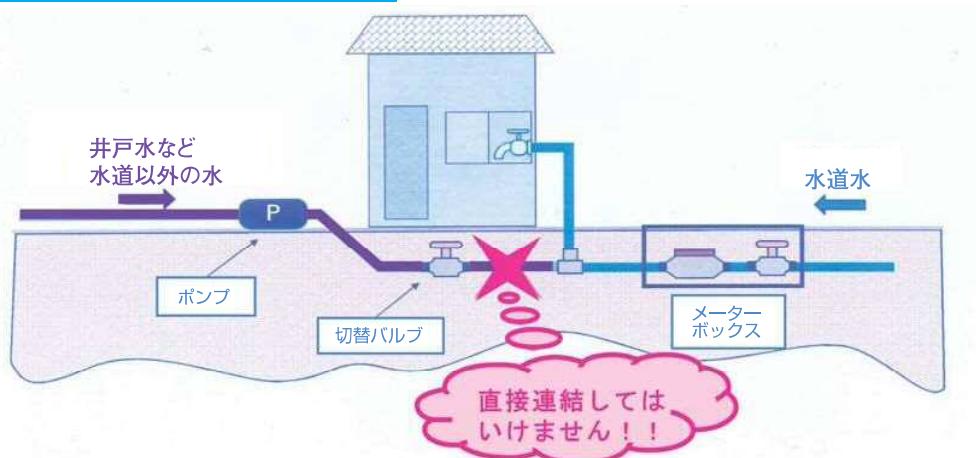

【一宮市公式ウェブサイト】ID 1021914

お問い合わせ先《給排水設備課 ☎28-8660》

広告

土木工事・上下水道工事
工事のことなら当組合員に
ご用命ください。
親切・丁寧に施工します。
一宮土木協同組合

〒491-0934

一宮市大和町刈安賀

TEL 0586-44-7257

FAX 0586-44-6539



広告

「一宮市水道お客さまセンター」
の業務を担当しています。

当社オリジナルキャラクター

水来（みく）ちゃん

上下水道の使用開始・中止等の受付
業務、メーター検針業務、水道料金
等の収納業務等を行っています。



どうぞよろしくお願い致します。

—暮らしの身近で水の未来を考える—
DK第一環境株式会社 一宮事務所
(一宮市水道お客さまセンター内)
☎0586-28-8622 FAX0586-43-2553

広告の内容等については、広告主に直接お問い合わせください。広告主と上下水道部は直接関係ありません。