

概要版

# 一宮市上下水道事業経営戦略

<令和5年度～令和14年度>



令和5年3月

一宮市上下水道部


## 一宮市上下水道事業経営戦略 概要

水道事業・下水道事業を取り巻く経営環境は厳しさを増しています。

その中で上下水道事業を継続するためには、中長期的な経営の基本計画（経営戦略）を策定し、収支の均衡、経営の健全化に取り組んでいく必要があります。

一宮市上下水道部では計画期間10年間（平成30年度から令和9年度）に取り組む施策と、その期間の財政状況をまとめた一宮市上下水道事業経営戦略を平成31年3月に策定しました。

令和4年度末をもって中間年度を迎えますので、進捗評価・見直しを行い、さらに先の計画期間10年間（令和5年度から令和14年度）を定めた経営戦略に改定しました。

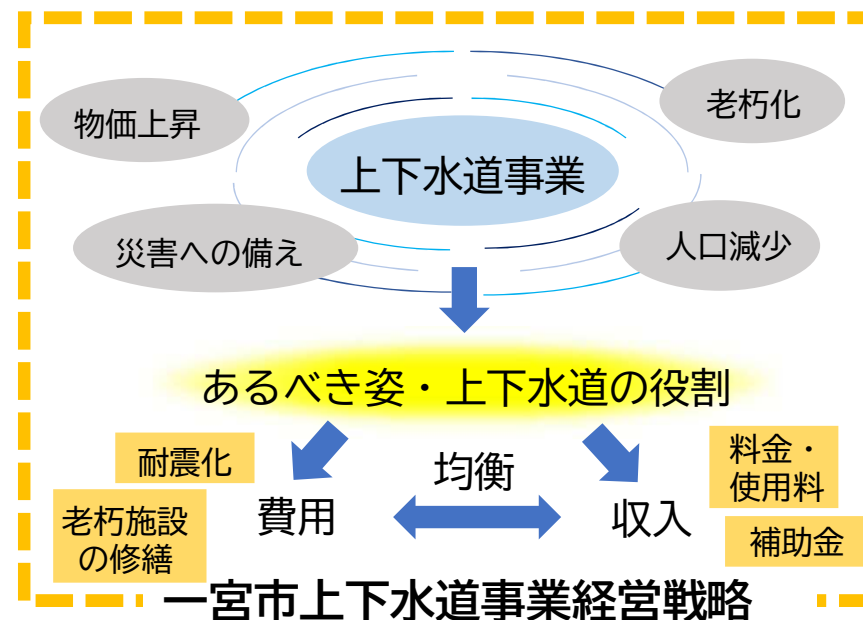

平成30 西暦 2018	令和 元 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023	6 2024	7 2025	8 2026	9 2027	10 2028	11 2029	12 2030	13 2031	14 2032
前 一宮市上下水道事業経営戦略														
										見直し・改定				
										<b>一宮市上下水道事業経営戦略</b> 計画期間：令和5年度～令和14年度				

# 一宮市上下水道事業経営戦略 概要（水道事業）

水道事業の将来あるべき姿・基本理念の実現に向けて基本方針を定め、その方針に沿って施策を進めていきます。

## 基本理念

命の水を未来へ引き継ぐ一宮の水道

## 基本方針

水道サービスの「持続」

～いつまでもお客様の  
近くにあり続ける水道～

経営戦略 P. 25～

「安全」な水道

～いつ飲んでも安全な  
信頼される水道～


P. 31～

「強靱」な水道

～災害に強く、たくましい水道～

P. 33～


## 施策

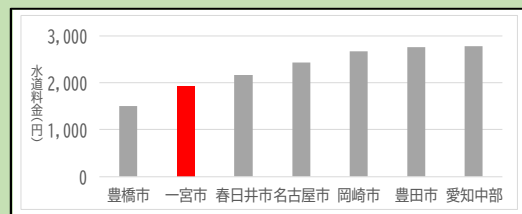

安全で低廉な水道サービスの持続

愛知県内  
同規模団体で  
**2**番目に  
安い水道料金

※1か月あたりの  
使用水量20㎡の  
水道料金で比較

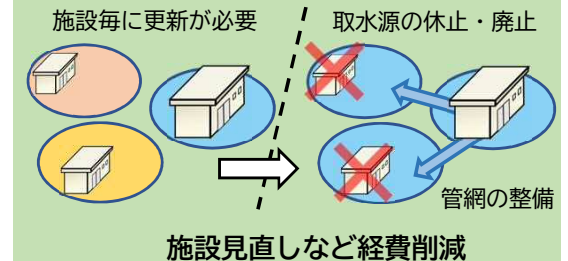

水質検査優良試験所の認定証



高度な水質管理とその継続

電子台帳



AIによる診断



漏水対策



水道施設の維持管理・更新



水道施設の耐震化

応急給水拠点



応急給水栓の整備



訓練・体制の充実

# 一宮市上下水道事業経営戦略 概要（下水道事業）

下水道事業の将来あるべき姿・基本理念・基本方針・施策を新たに定め、事業を進めていきます。

基本理念	基本方針	施策		
<p style="writing-mode: vertical-rl; text-orientation: upright;">いつまでも守り続ける循環のみち一宮の下水道</p>	<p><b>「環境を守る」</b> 下水道</p> <p>～まちも川もきれいにする下水道～</p> <p>経営戦略P. 81～</p>	 <p>未普及地区の整備</p>	 <p>流域下水道への編入</p> <p>高度処理 ランクアップ 高級処理</p>	<p>未処理下水の放流防止</p>  <p>合流式下水道改善施設の維持</p>
	<p><b>「生活を守る」</b> 下水道</p> <p>～災害に立ち向かう下水道～</p> <p>P. 83～</p>	<p>浸水被害軽減のため雨水貯留管の整備</p>  <p>浸水対策</p>	<p>老朽管・災害拠点周辺の管渠の更新</p>  <p>地震対策</p>	
	<p>下水道を <b>「いつまでも守る」</b></p> <p>～次世代まで続く下水道～</p> <p>P. 85～</p>	 <p>老朽管による道路陥没事故</p>  <p>下水道施設の維持管理・更新</p>	<p>下水処理場の修繕・更新費用の減少</p>  <p>流域編入（広域化）による経費の削減</p>	

## 一宮市上下水道事業経営戦略 概要（指標の一部抜粋）

経営戦略では、基本方針、施策の目標とする数値（指標）を設定しています。  
 主なものは次のとおりです。

### ◇水道事業

基本方針	管理指標／事業スケジュール	R3実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
持続	料金回収率（％）	105.5	93.6	99.5	106.8	105.0	103.9	101.6	103.4	105.8	103.6	103.3
	料金改定率（％）	-	-	15	-	-	-	-	7	-	-	-
安全	管路の事故割合（件／100 km）	2.4	3.1以下									
強靱	基幹管路の耐震化率（％）	(32.9) 30.9※	32.6	32.9	34.0	34.1	35.7	36.3	37.7	37.7	39.4	40.7

※ 令和4年に「昭和50年以前に布設された溶接鋼管を非耐震管」としました。（ ）内は見直し前の基準により算出した数値になります。

### ◇下水道事業

基本方針	管理指標／事業スケジュール	R3実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14
環境	下水道普及率（％）	68.7	69.0	69.4	69.9	70.5	70.7	70.9	70.9	71.0	71.1	71.1
	下水道整備率（％）	89.2	89.7	90.4	91.2	92.0	92.4	92.6	92.7	92.8	92.9	93.0
生活	更新延長（m）	1,270	1,520	1,008	2,104	1,030	4,550	1,230	1,630	1,430	1,125	1,125
いつまでも	経費回収率（％）	66.3	65.9	71.4	82.4	87.8	98.8	98.8	98.7	98.7	98.7	98.7
	使用料改定率（％）	-	-	25	-	20	-	-	-	-	-	-

一宮市上下水道事業経営戦略  
令和 5 年 3 月改定<令和 5 年度～令和14年度>

愛知県一宮市 上下水道部経営総務課  
〒491-8501 一宮市本町2丁目5番6号  
電話 0586-28-8620 FAX 0586-73-9252  
Eメール keieisoumu@city.ichinomiya.lg.jp



