令和４年度

一宮市水道事業

水道水質検査年次報告

令和５年５月

一宮市上下水道部

JWWA-GLP149

一宮市上下水道部は、令和４年２月に
水道 GLP の認定を取得しました。

はじめに

一宮市の水道事業は、昭和９年９月に創設され、昭和１１年１０月に給水を開始しました。それ以来、都市の発展と共に４期の拡張事業で推進を図り、平成１７年４月１日の旧尾西市と旧木曽川町との合併により、平成２１年３月には一宮市水道事業としての統合に伴う事業認可の変更を行い、第５期拡張事業を推進しています。

平成２３年９月には、「命の水を未来へ引き継ぐ一宮の水道」を基本理念とした「一宮市水道ビジョン」を策定し、種々の具体的な施策に取り組んできました。しかし、今後は水需要の減少が予想される中、災害対策の充実や老朽化施設の更新需要の増加に対応するため計画の見直しを行い、令和３年３月に「一宮市新水道ビジョン」を策定しまし、令和５年３月には、事業の安定的な継続を目指し「一宮市上下水道事業経営戦略」へ統合しました。

平成１９年４月より、中央管理システムの改良等により市内の水道水源と配水場の運転管理を佐千原浄水場において一元化し、合理化を図りました。また、平成２４年３月には、鉛製給水管の布設替えが完了し、鉛溶出による健康被害のおそれを軽減しました。

平成２６年４月、一宮市行財政改革大綱の「上下水道部各施設管理の拠点管理方式の導入」に従い、東部浄化センター内に建設した水道水質検査棟において、すべての水道水の水質検査を実施しています。

平成２７年３月には、「安心できる水」を達成することを目的に、厚生労働省が示した「水安全計画策定ガイドライン」に基づき、「一宮市水安全計画」を策定し、令和５年３月に改訂を行いましました。

令和３年３月には、春日井市と「水質検査の相互協力に関する協定」を締結しました。これにより、水質検査機器の故障や職員の感染症罹患等の不測の事態においても、水質検査を滞ることなく行えるようになりました。

令和４年２月、（公社）日本水道協会より「水道質検査優良試験所規範（水道 GLP）」の認定を取得しました。この水道 GLP による管理体制の下、水質検査の向上と結果の信頼性確保に一層努めていきます。

今後とも、市民の皆様に「安全で安心なおいしい水」をお届けするため、水道水源を

はじめとした各種水道施設の適正な維持管理と水質管理に万全を期してまいります。

ここに、令和４年度の水道水質検査結果を年次報告書としてまとめました。当市の水道水質の現状をご理解いただき、水道水への信頼と安心を賜れば幸いです。

令和５年５月

一宮市上下水道部

JWWA-GLP149

認定範囲：水道水・浄水

水道水水質基準項目（51 項目）

目　　次

ページ

Ⅰ　水質検査の概要

1　一宮市の水質検査の現況 …… 2

2　水源種別と浄水処理方法 …… 3

3　水質基準等及び検査方法 …… 4

4　水質検査結果概要 …… 9

Ⅱ　水質検査結果（水道法等に基づく検査）

1　基準項目検査（原水） …… 14

採水地点図（p.14）

検査結果　（p.15～30）

2　基準項目検査（水道水） …… 31

採水地点図（p.31）

検査結果　（p.32～76）

3　毎日検査 …… 77

4　水質管理目標設定項目・要検討項目・原水管理項目検査 …… 80

5　クリプトスポリジウム等指標菌検査 …… 93

6　請求による検査 …… 94

Ⅲ　その他の検査

1　水源汚濁検査 …… 98

2　クリプトスポリジウム及びジアルジア検査 …… 107

Ⅳ　附

水道水質基準等の変遷 …… 109

Ⅰ　水 質 検 査 の 概 要

Ⅰ－１　一宮市の水質検査の現況

一宮市の水道水は、自己水源である地下水と伏流水（木曽川水系南派川）、さらには県営水道からの受水によって成り立っています。そして、それらの水質は、非常に良好で安定した状態にあります。

しかし、近年の産業構造や生活様式の多様化に伴う多種多様な化学物質の排出や、農地における過剰施肥等によって、河川や地下水の汚染が問題となっています。

一宮市では、水道法等に基づく検査を基本として、伏流水・深井戸の水道原水、浄水場等の浄水、及び給水する水道水の水質検査を定期的に実施しています。

また、クリプトスポリジウム等の対策としては、平成１９年３月に策定された「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、汚染指標菌である大腸菌と嫌気性芽胞菌の検査を水道原水について実施しており、特に伏流水については検査回数を増やすとともにクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査も実施しています。

さらに、個別の事象に対しては以下により自主検査として対応しています。

（１）河川の汚染に対しては、伏流水である大野・極楽寺水源所への影響を想定して、木曽川水系南派川の表流水の水質検査を実施しています。

（２）地下水の汚染に対しては、市内全域の水源について、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査結果に留意し、浄水及び一部の原水の検査回数を増やしています。

（３）市内西部の水源では、地質的要因によるヒ素とマンガンの検出が認められます。特にマンガンについては、尾西配水場１号・３号取水井・奥町東部水源地取水井においては除マンガン処理装置によるマンガンの低減を行っており、この箇所については処理装置の効果確認のため、浄水及び原水の検査回数を増やしています。

以上により実施しました令和４年度における水道水の水質検査結果は、全て基準値以内であり良好でした。

なお、丹陽西部水源地は令和４年１０月をもって施設停止となりましたので、令和４年１１月より水質検査を行っておりません。

Ⅰ－２　水源種別と浄水処理方法

番号	水源名	水源種別	浄水処理施設名	浄水処理方法
1	極楽寺水源所１号取水井	伏流水	佐千原浄水場	塩素消毒
2	極楽寺水源所２号取水井	伏流水		
3	極楽寺水源所３号取水井	伏流水		
4	大野水源所１号取水井	伏流水		
5	大野水源所２号取水井	伏流水		
6	大野水源所３号取水井	伏流水		
7	大野水源所４号取水井	伏流水		
8	尾関水源所取水井	地下水		
9	江森水源所取水井	地下水		
10	佐千原浄水場１号取水井	地下水		
11	佐千原浄水場２号取水井	地下水		
12	県営水道一宮供給点	県水受水	千秋配水場	塩素消毒
13	尾西配水場１号取水井	地下水	尾西配水場	塩素消毒 13,15のみ除マンガン処理
14	尾西配水場２号取水井	地下水		
15	尾西配水場３号取水井	地下水		
16	県営水道尾西供給点	県水受水		
17	木曽川配水場１号取水井	地下水	木曽川配水場	塩素消毒
18	木曽川配水場２号取水井	地下水		
19	県営水道木曽川供給点	県水受水		
20	西部水源地取水井	地下水	西部水源地	塩素消毒
21	北部水源地取水井	地下水	北部水源地	塩素消毒
22	丹陽西部水源地取水井	地下水	丹陽西部水源地	塩素消毒
23	萩原西部水源地取水井	地下水	萩原西部水源地	塩素消毒
24	大和南部水源地取水井	地下水	大和南部水源地	塩素消毒
25	萩原東部水源地取水井	地下水	萩原東部水源地	塩素消毒
26	浅井北部水源地取水井	地下水	浅井北部水源地	塩素消毒
27	葉栗南部水源地取水井	地下水	葉栗南部水源地	塩素消毒
28	千秋北部水源地取水井	地下水	千秋北部水源地	塩素消毒
29	西御堂水源地取水井	地下水	西御堂水源地	塩素消毒
30	開明水源地取水井	地下水	開明水源地	塩素消毒
31	奥町東部水源地取水井	地下水	奥町東部水源地	塩素消毒 除マンガン処理

Ｉ－３　水質基準等及び検査方法

基準項目（51項目）

番号	項目	基準値	定量下限値	検査方法	区分
1	一般細菌	100 個/mL	1	標準寒天培地法	病原生物
2	大腸菌(定性)	不検出	-	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	ICP-MS法	無機物・重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	還元気化-原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	IC-PC-吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.02	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002	0.0002	HS-GC-MS法	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005	HS-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.0004	HS-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02	0.0002	HS-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.0002	HS-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01	0.0002	HS-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01	0.0002	HS-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6	0.06	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	
23	クロロホルム	0.06	0.0002	HS-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.0002	HS-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01	0.001	液体クロマトグラフ-質量分析法	
27	総トリハロメタン	0.1	0.0008	HS-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002	液体クロマトグラフ-質量分析法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.0002	HS-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09	0.0002	HS-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005	誘導体化-液体クロマトグラフ法	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.001	ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	1.0	0.001	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	200	1.0	ICP-MS法	味
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.001	ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200	0.2	イオンクロマトグラフ法	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.5	滴定法	
40	蒸発残留物	500	1	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	固相抽出-液体クロマトグラフ法	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	マイクロ固相抽出-GC-MS法	臭気
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	マイクロ固相抽出-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	固相抽出-液体クロマトグラフ法	発泡
45	フェノール類	0.005	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.05	全有機炭素計測定法	味
47	pH値	5.8～8.6	0.1	ガラス電極法	基礎的性状
48	味	異常なし	-	官能法	
49	臭気	異常なし	-	官能法	
50	色度	5 度	0.5	透過光測定法	
51	濁度	2 度	0.1	積分球式光電光度法	

基準値の単位は、表記がないものは全てmg/L(pH値を除く)
大腸菌(定性)，pH値，味，臭気を除き、基準値以下であること

検査方法略称
ICP-MS法　：誘導結合プラズマ-質量分析法
IC-PC-吸光光度法　：イオンクロマトグラフ-ポストカラム-吸光光度法
HS-GC-MS法　：ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法

水質管理目標設定項目（27項目）

番号	項目	目標値	定量下限値	検査方法	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	無機物・重金属
2	ウラン及びその化合物	※ 0.002	0.0002	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	
4	欠番				
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0002	HS-GC-MS法	一般有機物
6	欠番				
7	欠番				
8	トルエン	0.4	0.0002	HS-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.005	溶媒抽出-GC-MS法	
10	亜塩素酸	0.6	0.01	－	消毒副生成物
11	欠番				
12	二酸化塩素	0.6	0.01	－	消毒剤
13	ジクロロアセトニトリル	※ 0.01	0.001	溶媒抽出-GC-MS法	消毒副生成物
14	抱水クロラール	※ 0.02	0.001	溶媒抽出-GC-MS法	
15	農薬類(総農薬として計算)	1	0.01	農薬ごとに定められた方法	農薬
16	残留塩素	1	0.1	DPD法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) ◎	10 以上 100 以下	0.5	滴定法	味
18	マンガン及びその化合物 ◎	0.01	0.001	ICP-MS法	色
19	遊離炭酸	20	0.5	滴定法	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.0002	HS-GC-MS法	臭気
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	0.0002	HS-GC-MS法	
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3	0.2	－	味
23	臭気強度(TON)	3	－	－	臭気
24	蒸発残留物 ◎	30 以上 200 以下	1	重量法	味
25	濁度 ◎	1 度	0.1	積分球式光電光度法	基礎的性状
26	pH値 ◎	7.5 程度	0.1	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	－	計算法	
28	従属栄養細菌	※ 2000 個/mL	1	R2A寒天培地法	病原生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.0002	HS-GC-MS法	一般有機物
30	アルミニウム及びその化合物 ◎	0.1	0.01	ICP-MS法	色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	※ 0.00005	－	－	一般有機物

目標値の単位は、表記がないものは全てmg/L(農薬類,臭気強度,pH値,腐食性を除く)
範囲指定の項目はその範囲内、それ以外の項目は目標値以下であることが望ましい

項目中の◎印　：基準項目との重複項目
目標値中の※印：暫定値

【令和４年度変更箇所（厚生労働省　水質基準に関する省令の一部改正等による）】

農薬類一覧表中　　16　イプフェンカルバゾンを追加
105　ホスチアゼートの目標値を0.003 mg/Lから0.005 mg/Lに変更

水質管理目標設定項目15 農薬類一覧表(115項目)

番号	農薬名	目標値 (mg/L)	区分 ※	番号	農薬名	目標値 (mg/L)	区分 ※
1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	0.05	A	59	チオジカルブ	0.08	A
2	2,2--DPA(ダラポン)	0.08	C	60	チオファネートメチル	0.3	A,B
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	C	61	チオベンカルブ	0.02	C
4	EPN	0.004	A	62	テフリルトリオン	0.002	C
5	MCPA	0.005	C	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	C
6	アシュラム	0.9	C	64	トリクロピル	0.006	C
7	アセフェート	0.006	A,B	65	トリクロルホン(DEP)	0.005	A
8	アトラジン	0.01	C	66	トリシクラゾール	0.1	A,B,D
9	アニロホス	0.003	C	67	トリフルラリン	0.06	C
10	アミトラズ	0.006	A	68	ナプロパミド	0.03	C
11	アラクロール	0.03	C	69	パラコート	0.005	C
12	イソキサチオン	0.005	A	70	ピペロホス	0.0009	C
13	イソフェンホス	0.001	B	71	ピラクロニル	0.01	C
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	A	72	ピラゾキシフェン	0.004	C
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	A,B,D	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	C
16	イプフェンカルバゾン	0.002	C	74	ピリダフェンチオン	0.002	A
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	B	75	ピリブチカルブ	0.02	C
18	イミノクタジン	0.006	A,B	76	ピロキロン	0.05	A,B
19	インダノファン	0.009	C	77	フィプロニル	0.0005	A,B
20	エスプロカルブ	0.03	C	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	A,B,D
21	エトフェンプロックス	0.08	A,B	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	A,B
22	エンドスルファン(ベンゾエピレン)	0.01	A	80	フェリムゾン	0.05	A,B
23	オキサジクロメホン	0.02	C	81	フェンチオン(MPP)	0.006	A
24	オキシン銅(有機銅)	0.03	A,B	82	フェントエート(PAP)	0.007	A,B
25	オリサストロビン	0.1	A,B	83	フェントラザミド	0.01	C
26	カズサホス	0.0006	A	84	フサライド	0.1	A,B
27	カフェンストロール	0.008	A,C	85	ブタクロール	0.03	C
28	カルタップ	0.08	A,B,C	86	ブタミホス	0.02	C
29	カルバリル(NAC)	0.02	A	87	ブプロフェジン	0.02	A,B
30	カルボフラン	0.0003	E	88	フルアジナム	0.03	B
31	キノクラミン(ACN)	0.005	C	89	プレチラクロール	0.05	C
32	キャプタン	0.3	B	90	プロシミドン	0.09	B
33	クミルロン	0.03	C	91	プロチオホス	0.007	A
34	グリホサート	2	C	92	プロピコナゾール	0.05	B
35	グルホシネート	0.02	C,D	93	プロピザミド	0.05	C
36	クロメプロップ	0.02	C	94	プロベナゾール	0.03	A,B
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	C	95	ブロモブチド	0.1	A,B
38	クロルピリホス	0.003	A	96	ベノミル	0.02	B
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	A,B	97	ペンシクロン	0.1	A,B
40	シアナジン	0.001	C	98	ベンゾビシクロン	0.09	C
41	シアノホス(CYAP)	0.003	A	99	ベンゾフェナップ	0.005	C
42	ジウロン(DCMU)	0.02	C	100	ベンタゾン	0.2	C
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	C	101	ペンディメタリン	0.3	C,D
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	A	102	ベンフラカルブ	0.02	A,B
45	ジクワット	0.01	C	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	C
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	A	104	ベンフレセート	0.07	C
47	ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として)	0.005	A,B	105	ホスチアゼート	0.005	A
48	ジチオピル	0.009	C	106	マラチオン(マラソン)	0.7	A
49	シハロホップブチル	0.006	C	107	メコプロップ(MCPP)	0.05	C
50	シマジン(CAT)	0.003	C	108	メソミル	0.03	A
51	ジメタメトリン	0.02	C	109	メタラキシル	0.2	A,B
52	ジメトエート	0.05	A	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	A
53	シメトリン	0.03	C	111	メトミノストロビン	0.04	A,B
54	ダイアジノン	0.003	A,B	112	メトリブジン	0.03	C
55	ダイムロン	0.8	A,B,C	113	メフェナセット	0.02	C
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及びメチルイソチオシアネート	0.01	B	114	メプロニル	0.1	A,B
57	チアジニル	0.1	A,B	115	モリネート	0.005	C
58	チウラム	0.02	A,B				

※ A:殺虫剤　B:殺菌剤　C:除草剤　D:植物成長調整剤　E:代謝物

要検討項目（46項目）

番号	項目	目標値	定量下限値	検査方法	区分
1	銀	－	0.001	ICP-MS法	金属
2	バリウム	0.7	0.001	ICP-MS法	
3	ビスマス	－	0.001	ICP-MS法	
4	モリブデン	0.07	0.001	ICP-MS法	
5	アクリルアミド	0.0005	－	－	一般有機物
6	アクリル酸	－	－	－	
7	17-β-エストラジオール	※ 0.00008	－	－	
8	エチニル-エストラジオール	※ 0.00002	－	－	
9	エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.5	－	－	
10	エピクロロヒドリン	※ 0.0004	－	－	
11	塩化ビニル	0.002	－	－	
12	酢酸ビニル	－	－	－	
13	2,4-トルエンジアミン	－	－	－	
14	2,6-トルエンジアミン	－	－	－	
15	N,N-ジメチルアニリン	－	－	－	
16	スチレン	0.02	－	－	
17	ダイオキシン類	※ 1pgTEQ/L	－	－	
18	トリエチレンテトラミン	－	－	－	
19	ノニルフェノール	※ 0.3	－	－	
20	ビスフェノールA	※ 0.1	－	－	
21	ヒドラジン	－	－	－	
22	1,2-ブタジエン	－	－	－	
23	1,3-ブタジエン	－	－	－	
24	フタル酸ジ(n-ブチル)	0.01	－	－	
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5	－	－	
26	ミクロキスチン-LR	※ 0.0008	－	－	
27	有機すず化合物	※ 0.0006	－	－	
28	ブロモクロロ酢酸	－	－	－	消毒副生成物
29	ブロモジクロロ酢酸	－	－	－	
30	ジブロモクロロ酢酸	－	－	－	
31	ブロモ酢酸	－	－	－	
32	ジブロモ酢酸	－	－	－	
33	トリブロモ酢酸	－	－	－	
34	トリクロロアセトニトリル	－	－	－	
35	ブロモクロロアセトニトリル	－	－	－	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06	－	－	
37	アセトアルデヒド	－	－	－	
38	MX	0.001	－	－	
39	欠番				
40	キシレン	0.4	0.0002	HS-GC-MS法	一般有機物
41	過塩素酸	0.025	－	－	消毒副生成物
42	欠番				一般有機物
43	欠番				
44	N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	0.0001	－	－	消毒副生成物
45	アニリン	0.02	－	－	一般有機物
46	キノリン	0.0001	－	－	
47	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02	－	－	
48	ニトリロ三酢酸(NTA)	0.2	－	－	
49	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	－	－	－	

目標値の単位は、表記がないものは全てmg/L
目標値が定められている項目は、目標値以下であることが望ましい

目標値の※印については、暫定値

原水管理項目（10項目）

番号	項目	定量下限値	検査方法
1	アンモニア態窒素	0.1	インドフェノール法
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	－	－
3	化学的酸素要求量（COD）	－	－
4	紫外線（UV）吸光度	－	－
5	浮遊物質量（SS）	－	－
6	侵食性遊離炭酸	0.5	計算法（遊離炭酸等より）
7	全窒素	－	－
8	全りん	－	－
9	トリハロメタン（THM）生成能	－	－
10	生物	－	－

定量下限値の単位は全てmg/L

クリプトスポリジウム等指標菌検査項目（2項目）

番号	項目	検査方法
1	大腸菌	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌）	ハンドフォード培地法

その他の項目（5項目）

番号	項目	検査方法
1	アルカリ度	滴定法
2	硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法
3	リン酸イオン	イオンクロマトグラフ法
4	電気伝導率	電極法
5	全シアン	蒸留-IC-PC-吸光光度法

Ⅰ－４　水質検査結果概要

1　水道法等に基づく検査

（１）　水質基準項目検査　（p.14～76）

水道法施行規則第１５条第１項に定める検査頻度（p.10,11）に基づいて、水質基準項目検査を実施しました。結果は全て基準値以内でした。

（２）　毎日検査　（p.77～79）

水道法施行規則第１５条第１項に定める色度、濁度、残留塩素の毎日検査を水質監視局６地点（今伊勢、末広、時之島、丹陽、上祖父江、黒田）において実施しました。また、浄・配水場等１６地点、上記以外の水質監視局８地点の計２４地点において自動計測装置による残留塩素等の連続測定を実施しました。結果は全て基準値以内でした。

（３）　水質管理目標設定項目、要検討項目及び原水管理項目検査　（p.80～92）

水質管理目標設定項目等の検査を実施しました。結果は一部でカルシウム・マグネシウム等（硬度）、遊離炭酸、蒸発残留物、ランゲリア指数が目標値を超えましたが、これらは、質の高い水道水を目指す目標値であるため、安全性の指標ではありません。なお、その他は全て目標値の範囲内でした。

（４）　クリプトスポリジウム等指標菌検査　（p.93）

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、クリプトスポリジウム等の汚染指標として大腸菌及び嫌気性芽胞菌の検査を実施しました。結果は全て不検出でした。

（５）　請求による検査（水道法第１８条）　（p.94～96）

水道需要者からの水道に関する相談・苦情のうち請求のあったものに関しては各々必要な項目の検査を実施しました。その件数は１７件で、内訳は異臭味２件、濁り５件、付着物３件、異物５件、その他２件でした。

2　その他の検査

（１）　水源汚濁検査　（p.98～106）

木曽川水系南派川の伏流水水源（大野・極楽寺水源）を主体としている佐千原浄水場系統の水源及び水源付近の河川水について水質汚濁物質の検査を実施しました。結果は全て異常ありませんでした。

（２）　クリプトスポリジウム及びジアルジア検査　（p.107）

伏流水水源におけるクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査については、外部の検査機関への委託により実施しました。結果は全て不検出でした。

※各検査の詳細については表１（p.12）に記載してあります。

水質基準項目等の検査における給水栓以外での採取の可否、検査回数、検査の省略の可否

番号	項目名	給水栓以外での水の採取	検査回数	検査回数の減	省略の可否
－	色、濁り及び消毒の残留効果	不可	１日１回以上	不可	不可
1	一般細菌	不可	概ね１月に１回以上	不可	不可
2	大腸菌				
3	カドミウム及びその化合物	一定の場合可(注１)	概ね３月に１回以上	注２の通り	注３の通り
4	水銀及びその化合物				
5	セレン及びその化合物				
6	鉛及びその化合物	不可			注４の通り
7	ヒ素及びその化合物	一定の場合可(注１)			注３の通り
8	六価クロム化合物	不可			注４の通り
9	亜硝酸態窒素	一定の場合可(注１)			不可
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可		不可	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	一定の場合可(注１)		注２の通り	
12	フッ素及びその化合物				注３の通り
13	ホウ素及びその化合物				注３の通り(海水を原水とする場合不可)
14	四塩化炭素				当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は近傍の地域における地下水の状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可
15	1,4-ジオキサン				
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン				
17	ジクロロメタン				
18	テトラクロロエチレン				
19	トリクロロエチレン				
20	ベンゼン				
21	塩素酸	不可		不可	不可
22	クロロ酢酸				
23	クロロホルム				
24	ジクロロ酢酸				
25	ジブロモクロロメタン				
26	臭素酸				注３の通り(浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合不可)
27	総トリハロメタン(クロロホルム,ジブロモクロロメタン,ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)				不可
28	トリクロロ酢酸				
29	ブロモジクロロメタン				
30	ブロモホルム				

番号	項目名	給水栓以外での水の採取	検査回数	検査回数の減	省略の可否
31	ホルムアルデヒド	不可	概ね３月に１回以上	不可	不可
32	亜鉛及びその化合物			注２の通り	注４の通り
33	アルミニウム及びその化合物				
34	鉄及びその化合物				
35	銅及びその化合物				
36	ナトリウム及びその化合物	一定の場合可(注１)			注３の通り
37	マンガン及びその化合物	不可			
38	塩化物イオン		概ね１月に１回以上	自動連続測定・記録をしている場合、概ね３月に１回以上とすることが可	不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	一定の場合可(注１)	概ね３月に１回以上	注２の通り	注３の通り
40	蒸発残留物				
41	陰イオン界面活性剤				
42	(4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	不可	概ね１月に１回以上(左記の事項を算出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く)	不可	当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等の停滞水源を水源とする場合は当該基準項目を算出する藻類の発生状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可
43	1,2,7,7-テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)				
44	非イオン界面活性剤	一定の場合可(注１)	概ね３月に１回以上	注２の通り	注３の通り
45	フェノール類				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	概ね１月に１回以上	自動連続測定・記録をしている場合、概ね３月に１回以上とすることが可	不可
47	ｐＨ値				
48	味				
49	臭気				
50	色度				
51	濁度				

注１　一定の場合とは、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合であり、この場合には浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかにおいて採取をすることができる

注２　水源に水または汚染物質を排出する施設の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去３年間に水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く)であって、過去３年間における当該事項についての検査結果が基準値の５分の１以下であるときは、概ね１年に１回以上と、過去３年間における当該事項についての検査結果が基準値の１０分の１以下であるときは、概ね３年に１回以上とすることができる

注３　当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可

注４　当該事項についての過去の検査結果が基準値の２分の１を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可

表１　水質検査実施状況

検査種別				検査項目数	検査地点		検査頻度
					系統数	地点数	
水道法等に基づく検査	水質基準項目検査	水道水		51	16	44	項目により年1回、2回、4回、12回
		原水		40	15	28	年1回
	毎日検査	水道水		3	6	6	日1回
	水質管理目標設定項目検査	水道水		20	16	44	年1回
		原水		18	15	28	年1回
	農薬類	原水		1	4	4※	年1回
	要検討項目検査	水道水		5	16	44	年1回
		原水		5	15	28	年1回
	原水管理項目検査	水道水		1	16	44	年1回
		原水	伏流水	2	1	7	年12回
			地下水	2	15	21	年1回
	クリプトスポリジウム等指標菌検査	原水	伏流水	2	1	7	年12回
			地下水	2	15	21	年4回
その他の検査	水源汚濁検査	原水（伏流水）		38	1	7	年12回（陰イオン界面活性剤は年1回実施）
		河川水		35	—	1	年4回
	クリプトスポリジウム及びジアルジア検査	原水（伏流水）		2	1	7	年2回

※ 大野水源所２号取水井、佐千原浄水場１号取水井、尾西配水場２号取水井、木曽川配水場１号取水井で実施

Ⅱ　水　質　検　査　結　果

（水道法等に基づく検査）

Ⅱ－１　基準項目検査（原水）

原水水質試験　採水地点図

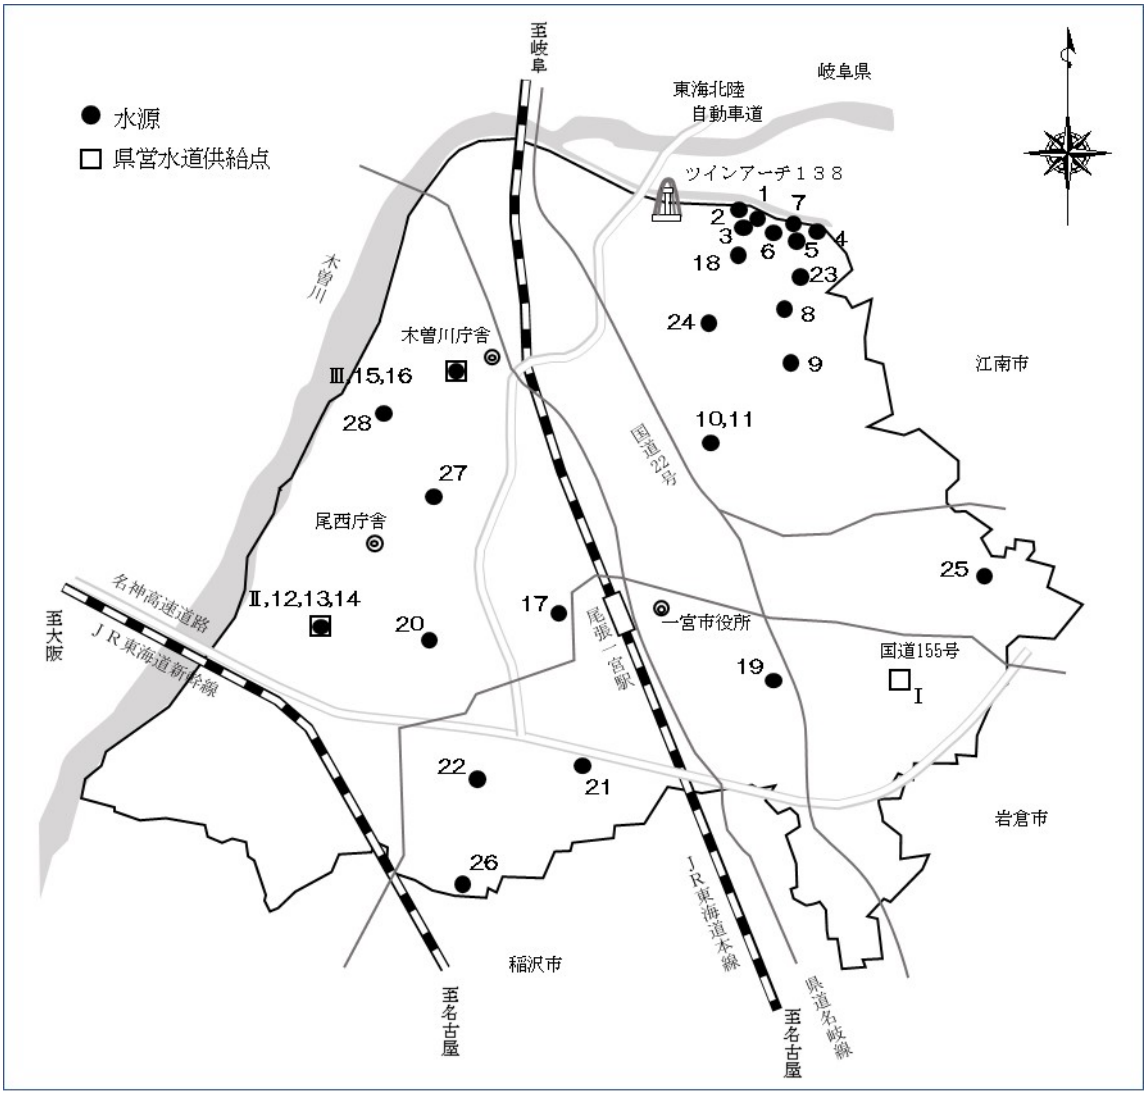

水源所・各所水源地取水井

番号	採水地点
1~3	極楽寺水源所 1~3 号取水井
4~7	大野水源所 1~4 号取水井
8	尾関水源所取水井
9	江森水源所取水井
10,11	佐千原浄水場 1,2 号取水井
12~14	尾西配水場 1~3 号取水井
15,16	木曽川配水場 1,2 号取水井
17	西部水源地取水井
18	北部水源地取水井
19	丹陽西部水源地取水井
20	萩原西部水源地取水井
21	大和南部水源地取水井
22	萩原東部水源地取水井
23	浅井北部水源地取水井
24	葉栗南部水源地取水井
25	千秋北部水源地取水井
26	西御堂水源地取水井
27	開明水源地取水井
28	奥町東部水源地取水井

県営水道供給点

番号	採水地点
※Ⅰ	県営水道犬山浄水場系統 一宮供給点
※Ⅱ	県営水道尾張西部浄水場系統 尾西供給点
※Ⅲ	県営水道尾張西部浄水場系統 木曽川供給点

※県営水道供給点については、愛知県企業庁からの水質検査結果による。

1 極楽寺水源所1号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	16.3	16.7	28.6	30.2	31.4	30.5	22.7	17.1	10.8	6.0	1.8	11.6	1.8	31.4	18.6
	水温	℃	15.8	15.5	15.0	15.1	15.8	16.9	17.6	19.0	19.1	18.7	16.5	18.0	15.0	19.1	16.9
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.65	0.66	0.78	0.91	0.87	0.86	0.76	0.81	1.04	0.82	0.78	0.83	0.65	1.04	0.81
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004												< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.004	0.005	0.006	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	< 0.001	0.006	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	< 0.001	0.004	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.8	5.6	5.8	5.8	6.6	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	6.6	6.6	5.6	7.1	6.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	4.5	3.9	4.0	3.8	3.9	3.5	3.8	4.6	4.7	4.7	4.8	3.5	6.4	4.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	38.5	34.5	35.5	35.5	40.0	43.0	40.0	37.0	38.5	39.5	39.0	38.0	34.5	43.0	38.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下			73												73
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.22	0.21	0.23	0.23	0.39	0.35	0.44	0.30	0.33	0.35	0.31	0.29	0.21	0.44	0.30
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.9	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6	6.4	6.9	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

2 極楽寺水源所2号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	16.1	16.6	28.4	30.1	31.3	30.4	22.4	16.9	10.6	5.7	1.7	11.3	1.7	31.3	18.5
	水温	℃	17.3	16.5	16.4	17.1	16.2	16.8	18.0	17.5	16.8	17.0	17.5	17.6	16.2	18.0	17.1
基	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.60	0.59	0.66	0.72	0.93	0.80	0.69	0.50	0.60	0.77	0.83	1.08	0.50	1.08	0.73
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004												< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
項	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.0	5.7	6.2	6.0	6.6	6.8	6.7	6.6	6.5	7.6	7.0	7.5	5.7	7.6	6.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.006	0.004
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	4.6	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	3.3	3.7	4.4	4.5	4.6	3.3	5.6	4.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	43.5	42.5	40.5	49.5	54.0	56.5	52.5	47.0	46.5	52.5	52.5	54.5	40.5	56.5	49.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下			90												90
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
目	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.25	0.23	0.31	0.36	0.44	0.46	0.45	0.38	0.45	0.49	0.41	0.37	0.23	0.49	0.38
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.4	6.7	6.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

3 極楽寺水源所3号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	16.6	16.8	28.9	30.3	31.6	30.8	22.9	17.3	10.9	6.2	2.0	11.8	2.0	31.6	18.8
	水温	℃	17.0	16.8	17.0	17.4	17.2	17.0	17.0	16.8	16.8	16.7	16.8	16.5	16.5	17.4	16.9
基	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.97	0.93	0.96	0.97	0.97	0.96	0.93	0.97	0.96
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004												< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.008	0.005	0.007	0.009	0.006	0.007	0.009	0.012	0.008	0.011	0.005	0.009	0.005	0.012	0.008
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
項	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.7	7.9	7.8	7.5	7.7	8.0	7.7	7.9	7.6	8.2	7.6	7.8	7.5	8.2	7.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	32.0	31.5	31.5	32.0	32.0	31.5	31.5	31.5	32.0	32.0	31.5	31.5	31.5	32.0	31.7
	蒸発残留物	500 mg/L以下			90												90
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
目	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.06	< 0.05	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	< 0.05	0.11	0.08
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.3	7.3	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	7.3	7.2	6.9	7.3	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

4 大野水源所1号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	17.3	16.9	29.4	30.5	31.9	31.3	23.6	18.4	11.1	6.7	2.7	13.1	2.7	31.9	19.4
	水温	℃	14.8	14.3	14.3	14.4	14.7	15.0	15.6	15.5	15.6	15.8	15.5	15.5	14.3	15.8	15.1
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.70	0.69	0.90	0.98	1.57	1.70	1.74	1.54	1.57	1.36	1.15	0.97	0.69	1.74	1.24
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004												< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.012	0.014	0.003	0.014	0.005
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.5	6.1	6.3	6.1	6.8	7.1	6.9	7.4	7.2	7.4	7.0	6.8	6.1	7.4	6.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	5.0	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	4.4	4.6	4.3	4.4	4.7	4.3	5.8	4.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	32.0	32.0	30.5	31.0	36.0	37.5	39.0	39.5	39.5	39.0	37.0	35.0	30.5	39.5	35.7
	蒸発残留物	500 mg/L以下			64												64
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.18	0.15	0.17	0.20	0.26	0.24	0.29	0.27	0.29	0.27	0.23	0.21	0.15	0.29	0.23
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	7.0	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	7.0	6.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

5 大野水源所2号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	17.0	16.9	29.2	30.5	31.8	31.1	23.4	18.0	11.0	6.6	2.6	12.9	2.6	31.8	19.3
	水温	℃	14.3	14.5	15.6	16.3	17.2	18.7	19.1	18.6	18.5	17.7	16.6	16.0	14.3	19.1	16.9
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.90	1.69	2.02	1.98	2.11	2.13	1.96	2.47	2.32	2.20	2.14	2.14	1.69	2.47	2.09
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004												< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.6	7.0	7.7	7.4	7.8	7.5	7.0	7.6	7.6	8.0	7.4	7.7	7.0	8.0	7.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.5	5.2	6.0	5.9	5.9	5.6	5.1	5.8	6.1	6.1	6.6	6.7	5.1	6.7	6.0
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	40.5	35.5	42.5	41.5	45.0	46.0	42.0	46.5	47.0	45.5	45.5	45.5	35.5	47.0	43.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下			76												76
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.21	0.21	0.20	0.21	0.31	0.28	0.28	0.27	0.28	0.31	0.27	0.25	0.20	0.31	0.26
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

6 大野水源所3号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	15.6	16.5	28.2	30.0	31.2	30.3	22.2	16.7	10.2	5.5	1.2	10.5	1.2	31.2	18.2
	水温	℃	17.3	16.5	16.7	16.7	17.0	18.5	18.3	18.8	18.8	18.5	18.3	18.0	16.5	18.8	17.8
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.43	1.48	1.88	1.89	1.91	1.80	1.67	1.56	1.66	1.72	1.73	1.83	1.43	1.91	1.71
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004												< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005	0.006	0.004	0.004	0.001	0.002	0.005	0.006	0.004	0.004	0.007	0.005	0.001	0.007	0.004
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.003	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.5	6.4	7.0	6.8	7.8	7.6	7.1	7.2	7.0	7.7	7.1	7.4	6.4	7.8	7.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.9	6.8	7.8	6.5	6.4	6.8	5.8	5.4	5.7	5.8	5.9	6.3	5.4	7.9	6.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	51.0	48.5	57.0	52.5	63.5	67.0	60.5	57.0	56.0	57.5	56.5	57.5	48.5	67.0	57.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下			101												101
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.31	0.28	0.35	0.32	0.49	0.50	0.50	0.42	0.43	0.47	0.41	0.33	0.28	0.50	0.40
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.4	6.6	6.5	6.4	6.5	6.7	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.7	6.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

7 大野水源所4号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	15.6	16.5	28.2	30.0	31.2	34.0	22.2	16.7	10.2	5.5	1.2	10.5	1.2	34.0	18.5
	水温	℃	14.0	14.2	16.6	18.9	19.2	18.4	19.5	18.0	18.5	16.5	16.0	15.5	14.0	19.5	17.1
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.73	1.59	2.34	2.23	2.43	2.46	2.22	2.45	2.26	2.02	2.00	1.99	1.59	2.46	2.14
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004												< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.003	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.5	7.0	8.3	7.4	8.1	7.5	7.0	7.1	6.8	7.5	6.9	7.4	6.8	8.3	7.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.5	5.2	6.1	6.1	6.2	6.3	5.9	6.1	6.3	6.0	6.4	6.7	5.2	6.7	6.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	41.0	36.0	47.0	47.0	53.5	55.0	50.5	50.0	49.5	46.5	44.5	45.0	36.0	55.0	47.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下			115												115
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.28	0.25	0.23	0.23	0.36	0.38	0.34	0.32	0.30	0.33	0.32	0.27	0.23	0.38	0.30
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.8	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

8 尾関水源所取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	15.2	16.4	27.9	29.9	30.9	30.0	21.6	16.2	9.9	5.0	0.9	10.0	0.9	30.9	17.8
	水温	℃	16.8	16.5	17.5	17.1	16.9	17.0	16.8	16.7	16.6	16.5	16.5	16.6	16.5	17.5	16.8
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下						0									0
	大腸菌(定性)	検出されないこと			検出せず			検出せず			検出せず			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003									< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						< 0.004									< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.56	2.48	2.46	2.50	2.43	2.41	2.42	2.40	2.45	2.48	2.47	2.46	2.40	2.56	2.46
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.09									0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.0004									< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						0.0002									0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						0.005									0.005
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						9.6									9.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下						6.4									6.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下						50.0									50.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下						129									129
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下						0.15									0.15
	pH値	5.8 ～ 8.6						7.0									7.0
	味	異常でないこと						異常なし									異常なし
	臭気	異常でないこと						異常なし									異常なし
	色度	5 度 以下						< 0.5									< 0.5
	濁度	2 度 以下						< 0.1									< 0.1

9 江森水源所取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	15.0	16.3	27.6	29.9	30.8	29.9	21.3	16.1	9.6	4.7	0.6	9.7	0.6	30.8	17.6
	水温	℃	17.5	17.5	18.4	18.4	17.8	17.8	17.7	17.5	17.5	17.0	17.0	17.3	17.0	18.4	17.6
基	一般細菌	100 個/mL以下						0									0
基	大腸菌(定性)	検出されないこと			検出せず			検出せず			検出せず			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
基	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003									< 0.0003
基	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
基	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
基	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
基	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
基	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
基	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						< 0.004									< 0.004
基	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.98	5.92	5.86	5.88	5.82	5.77	5.88	5.64	5.82	5.81	5.81	5.82	5.64	5.98	5.83
基	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.09									0.09
基	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
基	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
基	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.0004									< 0.0004
準	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
準	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						0.0007									0.0007
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
準	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
項	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						0.002									0.002
項	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
項	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
項	銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						13.0									13.0
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下						11.3									11.3
項	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下						95.5									95.5
項	蒸発残留物	500 mg/L以下						202									202
項	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
項	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
項	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
項	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
項	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
項	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下						0.24									0.24
項	pH値	5.8 ～ 8.6						7.4									7.4
項	味	異常でないこと						異常なし									異常なし
項	臭気	異常でないこと						異常なし									異常なし
項	色度	5 度 以下						< 0.5									< 0.5
項	濁度	2 度 以下						< 0.1									< 0.1

10 佐千原浄水場1号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	18.6	17.0	30.1	30.9	32.4	31.7	24.0	19.1	11.2	7.5	3.3	14.4	3.3	32.4	20.0
	水温	℃	17.5	17.6	17.2	18.4	18.0	17.9	17.8	18.5	17.5	17.2	16.6	17.0	16.6	18.5	17.6
基	一般細菌	100 個/mL以下						0									0
	大腸菌(定性)	検出されないこと			検出せず			検出せず			検出せず			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003									< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						< 0.004									< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.11	4.00	3.96	3.98	3.96	3.91	3.99	3.83	3.90	3.92	3.93	3.88	3.83	4.11	3.95
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.09									0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						0.01									0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.0004									< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						0.0006									0.0006
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						0.014									0.014
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
項	銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						14.0									14.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下						11.4									11.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下						113.5									113.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下						230									230
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
目	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下						0.30									0.30
	pH値	5.8 ～ 8.6						7.4									7.4
	味	異常でないこと						異常なし									異常なし
	臭気	異常でないこと						異常なし									異常なし
	色度	5 度 以下						< 0.5									< 0.5
	濁度	2 度 以下						< 0.1									< 0.1

11 佐千原浄水場2号取水井

区分	検査項目	基準値等	4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	18.6	17.0	30.3	31.1	32.5	31.8	24.0	18.9	11.2	7.4	3.2	14.1	3.2	32.5	20.0
	水温	℃	17.4	17.3	17.4	17.6	18.0	18.6	17.6	17.5	17.4	17.1	17.2	17.5	17.1	18.6	17.6
基	一般細菌	100 個/mL以下						0									0
	大腸菌(定性)	検出されないこと			検出せず			検出せず			検出せず			検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						< 0.0003									< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						< 0.004									< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	6.39	6.34	6.27	6.28	6.25	6.23	6.39	6.09	6.25	6.30	6.22	6.21	6.09	6.39	6.27
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.09									0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						0.01									0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.0004									< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						0.0004									0.0004
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						0.012									0.012
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						< 0.01									< 0.01
項	銅及びその化合物	1 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						14.4									14.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下						11.7									11.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下						113.5									113.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下						220									220
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
目	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下						0.23									0.23
	pH値	5.8 ～ 8.6						7.4									7.4
	味	異常でないこと						異常なし									異常なし
	臭気	異常でないこと						異常なし									異常なし
	色度	5 度 以下						< 0.5									< 0.5
	濁度	2 度 以下						< 0.1									< 0.1

12～28 各水源取水井

区分	検査項目	基準値等	12 尾西１号	13 尾西２号	14 尾西３号	15 木曽川１号	16 木曽川２号	17 西部	18 北部	19 丹陽西部	20 萩原西部
	採水年月日		4.08.22	4.08.22	4.08.22	4.08.23	4.08.23	4.09.13	4.07.13	4.07.12	4.08.22
	気温	℃	30.3	30.3	30.2	27.7	27.8	30.0	30.0	26.1	30.1
	水温	℃	17.2	17.9	17.3	21.0	18.1	21.2	17.4	18.2	22.2
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.02	0.11	< 0.02	0.12	0.91	4.03	1.18	7.44	0.13
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	< 0.05	0.09	0.14	0.10	0.05	0.09	0.17	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.03	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.002	0.002	0.001	0.011	0.032	0.001	0.004	0.001	0.004
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.4	8.0	9.1	9.7	11.8	12.2	8.6	59.5	9.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.021	< 0.001	0.028	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.0	1.9	2.0	1.7	7.8	6.9	5.4	15.3	2.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	34.0	32.5	32.5	24.5	67.5	45.0	37.5	43.0	37.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下	105	75	98	80	112	129	103	235	90
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.18	0.10	0.19	0.07	0.20	0.05	0.08	0.22	0.13
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	7.0	7.7	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

12～28 各水源取水井

区分	検査項目	基準値等	21 大和南部	22 萩原東部	23 浅井北部	24 葉栗南部	25 千秋北部	26 西御堂	27 開明	28 奥町東部
	採水年月日		4.09.13	4.09.13	4.07.13	4.07.13	4.07.12	4.09.13	4.08.23	4.08.22
	気温	℃	30.9	31.4	30.2	29.8	26.8	32.3	28.7	29.9
	水温	℃	20.0	19.8	19.5	18.0	19.0	20.5	18.3	18.0
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.36	0.10	4.49	3.86	7.72	< 0.02	0.38	0.05
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.08	0.07	0.06	0.05	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	0.05	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0004	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0016	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.003	0.002	0.001	0.007	0.001	0.003	0.011	0.008
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.6	10.2	12.1	12.5	15.1	12.2	12.1	10.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.048
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.1	2.0	8.3	10.3	12.6	1.9	6.5	6.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	33.0	32.0	71.0	80.5	104.5	34.0	53.5	46.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下	106	93	192	183	226	98	127	101
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.05	< 0.05	0.25	0.23	0.17	0.05	0.15	0.17
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	6.7	6.7	7.2	8.1	7.9	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

Ⅰ 県営水道一宮供給点［県企業庁検査分］

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.17	4.06.15	4.07.13	4.08.02	4.09.14	4.10.03	4.11.08	4.12.07	5.01.11	5.02.01	5.03.08	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	13.0	15.6	19.3	22.5	24.0	22.7	20.3	14.0	11.2	6.2	5.0	7.7	5.0	24.0	15.1
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.24			0.22			0.18			0.22		0.18	0.24	0.22
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08			0.09			0.11			0.09		0.08	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.05			0.06			0.07			0.05		0.05	0.07	0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.012			0.015			0.008			0.004		0.004	0.015	0.010
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.009			0.008			0.004			0.005		0.004	0.009	0.007
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.015			0.019			0.011			0.006		0.006	0.019	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.008			0.006			0.004			0.003		0.003	0.008	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.004			0.003			0.002		0.002	0.004	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.03			0.03			0.03			0.01		0.01	0.03	0.03
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		6.2			5.6			8.4			8.8		5.6	8.8	7.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.2	5.5	5.9	6.3	5.2	5.9	4.6	6.8	5.8	7.4	7.4	7.0	4.6	7.4	6.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		17.0			17.2			22.4			22.1		17.0	22.4	19.7
	蒸発残留物	500 mg/L以下		48			52			59			64		48	64	56
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.2	7.5	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5

Ⅱ 県営水道尾西供給点 [県企業庁検査分]

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.17	4.06.15	4.07.13	4.08.02	4.09.14	4.10.03	4.11.08	4.12.07	5.01.11	5.02.01	5.03.08	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	14.6	16.0	20.9	23.8	25.0	23.8	21.2	14.8	11.8	7.2	5.4	8.9	5.4	25.0	16.1
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下											< 0.00005				< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.25			0.23			0.22			0.28		0.22	0.28	0.25
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08			0.09			0.11			0.10		0.08	0.11	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.05			0.08			0.12			0.06		0.05	0.12	0.08
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.007			0.015			0.008			0.004		0.004	0.015	0.009
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.003			< 0.002			0.004		< 0.002	0.005	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.010			0.020			0.013			0.006		0.006	0.020	0.012
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.006			0.004			0.004		0.004	0.006	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.005			0.004			0.002		0.002	0.005	0.004
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02			0.03			0.03			0.01		0.01	0.03	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.8			6.0			8.3			9.3		5.8	9.3	7.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	5.3	6.2	6.4	5.2	5.8	4.8	7.2	6.4	7.4	7.8	6.7	4.8	7.8	6.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		18.0			18.0			23.6			24.0		18.0	24.0	20.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下		50			53			59			69		50	69	58
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下											< 0.02				< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000003	< 0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下											< 0.0005				< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.7	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.7	0.6
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.3	7.5	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Ⅲ 県営水道木曽川供給点［県企業庁検査分］

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.17	4.06.15	4.07.13	4.08.02	4.09.14	4.10.03	4.11.08	4.12.07	5.01.11	5.02.01	5.03.08	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	14.3	16.0	20.8	23.6	24.9	23.2	21.2	15.1	11.9	7.0	5.5	8.4	5.5	24.9	16.0
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下											< 0.00005				< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.25			0.22			0.22			0.29		0.22	0.29	0.25
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08			0.09			0.11			0.10		0.08	0.11	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.05			0.08			0.12			0.05		0.05	0.12	0.08
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.007			0.012			0.008			0.004		0.004	0.012	0.008
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.003			< 0.002			0.004		< 0.002	0.005	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001		< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.010			0.016			0.013			0.006		0.006	0.016	0.011
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.006			0.004			0.003		0.003	0.006	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.004			0.004			0.002		0.002	0.004	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02			0.03			0.03			0.01		0.01	0.03	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.8			6.0			8.3			9.4		5.8	9.4	7.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3	5.3	6.2	6.4	5.2	5.7	4.8	7.2	6.4	7.5	7.8	6.8	4.8	7.8	6.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		18.0			18.0			23.7			24.1		18.0	24.1	21.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		50			53			60			67		50	67	58
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下											< 0.02				< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001	0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下											< 0.0005				< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.8	0.6
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.3	7.5	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

Ⅱ－２　基準項目検査（水道水）

水道水水質検査 採水地点図

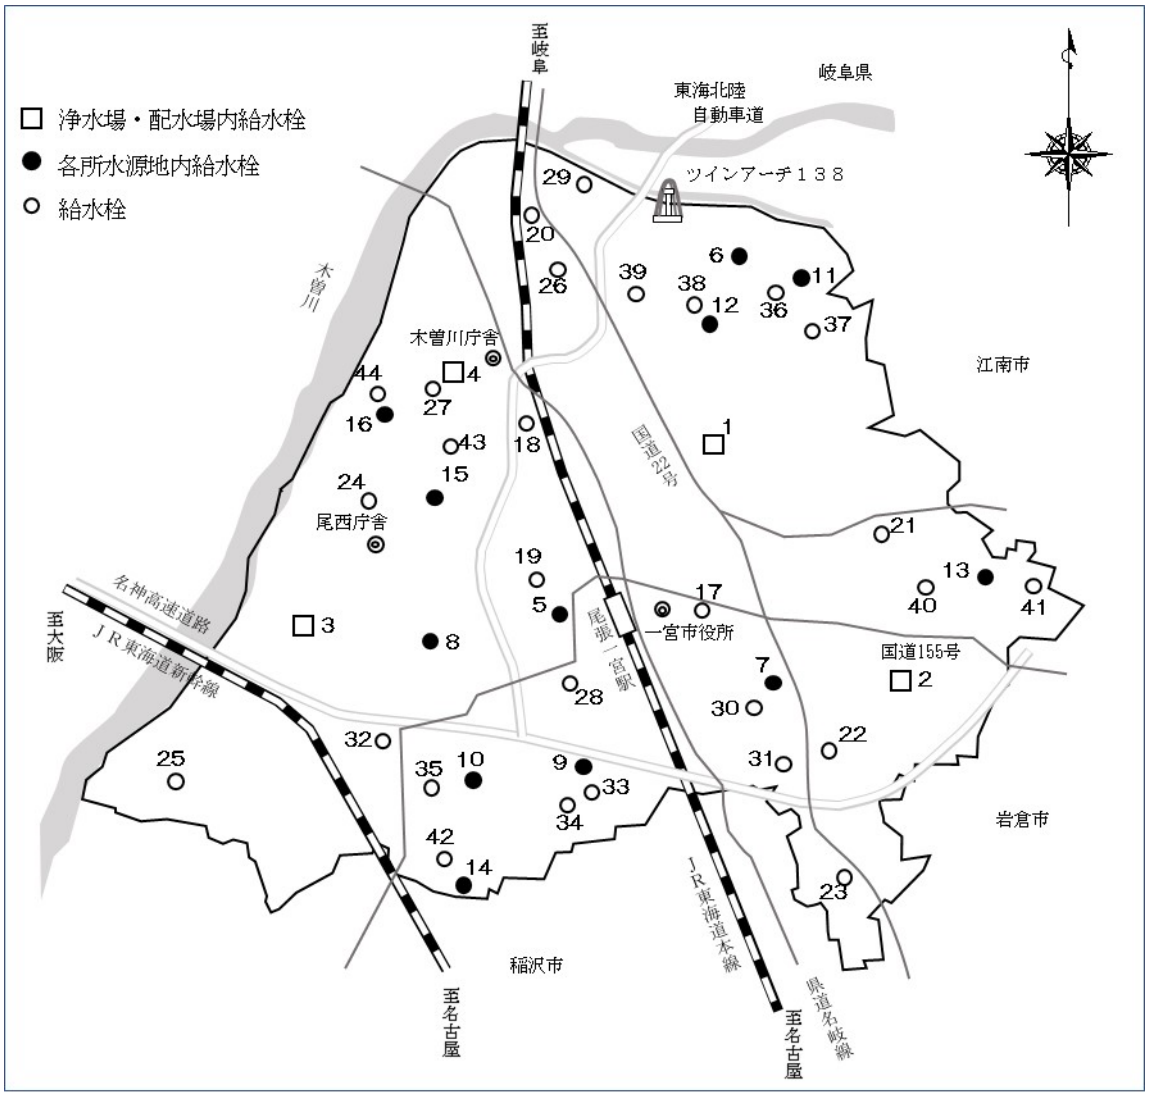

浄水場・配水場および各所水源地内給水栓　　給水栓

番号	採水地点	番号	採水地点			
1	佐千原浄水場	17	常念公園	,	18	今伊勢局
		19	弁天公園	,	20	北方局
		21	定水寺児童遊園			
2	千秋配水場	22	鬼ヶ島公園	,	23	丹陽局
3	尾西配水場	24	小信児童公園	,	25	上祖父江局
4	木曽川配水場	26	黒田局	,	27	奥町公園
5	西部水源地	28	西浅間公園			
6	北部水源地	29	光明寺公園			
7	丹陽西部水源地	30	若竹公園	,	31	縁葉公園
8	萩原西部水源地	32	萩原緑地			
9	大和南部水源地	33	寺田公園	,	34	宮崎公園
10	萩原東部水源地	35	萩原児童館			
11	浅井北部水源地	36	尾関児童遊園	,	37	浅井中保育園
12	葉栗南部水源地	38	大毛公園	,	39	葉栗消防出張所
13	千秋北部水源地	40	千秋小学校	,	41	千秋局
14	西御堂水源地	42	西御堂保育園			
15	開明水源地	43	開明児童館			
16	奥町東部水源地	44	奥町出張所			

1 佐千原浄水場

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.23	4.06.21	4.07.06	4.08.09	4.09.01	4.10.03	4.11.16	4.12.19	5.01.17	5.02.02	5.03.02	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.6	17.8	17.8	18.6	18.8	19.1	19.8	17.8	17.0	15.4	15.6	15.7	15.4	19.8	17.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.48	2.61	2.68	2.65	2.63	2.58	2.54	2.65	2.75	2.75	2.81	2.82	2.48	2.82	2.66
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02			0.01			0.01			0.02			0.01	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0003			0.0002			0.0004			0.0003			0.0002	0.0004	0.0003
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0002			0.0002			0.0003			0.0002			0.0002	0.0003	0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.003			0.003			0.003			0.002			0.002	0.003	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.2			9.9			9.3			10.3			9.2	10.3	9.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.6	7.2	7.4	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	7.3	7.5	7.6	7.7	6.9	7.7	7.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	57.5			59.0			61.0			51.5			51.5	61.0	57.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	123			128			123			142			123	142	129
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.23	0.19	0.14	0.21	0.38	0.34	0.27	0.26	0.28	0.31	0.25	0.22	0.14	0.38	0.26
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.8	6.9	6.7	7.0	6.6	6.7	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.6	7.0	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

2 千秋配水場

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	4.11.07	4.12.05	5.01.23	5.02.15	5.03.14	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	15.5	16.5	22.3	23.6	24.0	23.0	18.4	15.0	12.6	7.2	7.0	9.8	7.0	24.0	16.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.24	0.22	0.20	0.31	0.20	0.23	0.18	0.18	0.26	0.24	0.21	0.22	0.18	0.31	0.22
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	0.06	0.10	0.10	0.10	0.06	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.06			0.07			< 0.06		< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0107			0.0154			0.0081			0.0044		0.0044	0.0154	0.0097
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.007			0.005			0.004			0.004		0.004	0.007	0.005
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.0007			0.0005			0.0008			0.0011		0.0005	0.0011	0.0008
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.0147			0.0186			0.0122			0.0085		0.0085	0.0186	0.0135
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.007			0.005			0.003		0.003	0.007	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.0033			0.0027			0.0033			0.0030		0.0027	0.0033	0.0031
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02			0.02			0.01			0.01		0.01	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.3			4.9			7.4			9.2		4.9	9.2	6.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7	5.5	6.0	6.7	5.3	6.0	4.6	7.0	6.4	8.1	8.0	6.7	4.6	8.1	6.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		19.0			16.5			22.0			23.0		16.5	23.0	20.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下		48													48
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001						< 0.000001				< 0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.57	0.49	0.70	0.72	0.57	0.48	0.44	0.63	0.62	0.79	0.69	0.62	0.44	0.79	0.61
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.3	7.4	6.9	6.9	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.5	6.9	7.5	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.45	0.50	0.45	0.50	0.45	0.50	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.40	0.50	0.46

3 尾西配水場

区分	検査項目	基準値等	4.04.06	4.05.10	4.06.07	4.07.20	4.08.22	4.09.05	4.10.11	4.11.14	4.12.13	5.01.10	5.02.07	5.03.06	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	15.0	16.7	19.8	20.4	22.4	21.2	18.5	16.2	13.8	11.8	11.5	12.5	11.5	22.4	16.7
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.20	0.16	0.13	0.18	0.18	0.16	0.15	0.14	0.20	0.18	0.17	0.17	0.13	0.20	0.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.0092			0.0045			0.0041			0.0026	0.0026	0.0092	0.0051
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.0007			0.0004			0.0004			0.0007	0.0004	0.0007	0.0006
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.0128			0.0067			0.0062			0.0051	0.0051	0.0128	0.0077
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003			0.002			0.003			< 0.002	< 0.002	0.003	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.0029			0.0018			0.0017			0.0018	0.0017	0.0029	0.0021
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	0.001	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			7.9			7.6			8.0			8.2	7.6	8.2	7.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.3	3.9	4.7	3.9	4.7	5.2	3.6	5.1	4.2	5.1	5.2	4.7	3.6	5.2	4.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			26.0			21.5			25.5			26.0	21.5	26.0	24.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下									78						78
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.29	0.28	0.46	0.33	0.34	0.24	0.31	0.46	0.36	0.45	0.41	0.40	0.24	0.46	0.36
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.7	7.7	8.0	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	8.0	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.43

4 木曽川配水場

区分	検査項目	基準値等	4.04.05	4.05.11	4.06.06	4.07.19	4.08.23	4.09.06	4.10.05	4.11.09	4.12.12	5.01.11	5.02.09	5.03.07	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	12.5	16.4	20.3	23.5	23.0	23.0	21.5	15.8	12.5	8.5	8.4	9.4	8.4	23.5	16.2
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.30	0.24	0.19	0.27	0.26	0.24	0.24	0.19	0.30	0.26	0.24	0.24	0.19	0.30	0.25
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.10	0.08	0.07	0.06	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.06	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.0153			0.0069			0.0070			0.0041	0.0041	0.0153	0.0083
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.005			< 0.002			< 0.002			0.002	< 0.002	0.005	0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.0010			0.0005			0.0006			0.0010	0.0005	0.0010	0.0008
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.0212			0.0099			0.0103			0.0080	0.0080	0.0212	0.0124
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.007			0.003			0.005			0.002	0.002	0.007	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.0049			0.0025			0.0027			0.0029	0.0025	0.0049	0.0033
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	0.001	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.03			0.03			0.01			< 0.01	< 0.01	0.03	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			7.6			5.7			7.5			8.2	5.7	8.2	7.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.4	6.2	5.1	5.8	6.0	4.6	6.9	5.5	7.2	7.3	6.5	4.6	7.3	6.0
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			26.0			14.5			19.5			22.5	14.5	26.0	20.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下									70						70
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001						0.000001			0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.39	0.41	0.66	0.54	0.43	0.34	0.46	0.62	0.51	0.63	0.66	0.58	0.34	0.66	0.52
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.2	7.3	7.0	7.4	7.3	7.4	7.2	7.2	7.5	7.3	7.4	7.0	7.5	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.45	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.42

5 西部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	21.2	21.4	21.2	21.5	21.5	21.5	21.6	20.7	20.0	20.5	20.7	20.8	20.0	21.6	21.1
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.06	4.05	4.06	4.07	4.14	4.07	4.11	4.01	4.17	4.14	4.09	4.14	4.01	4.17	4.09
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.8			13.6			12.3			13.3			12.3	13.6	13.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	6.9	7.2	7.1	7.0	7.1	6.9	7.2	7.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	43.5			43.5			45.0			45.0			43.5	45.0	44.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	106			118			117			109			106	118	113
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.07	0.06	0.09	0.13	0.13	0.10	0.10	0.06	0.13	0.09
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	8.0	7.8	7.9	7.9	7.9	8.0	8.0	7.8	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41

6 北部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.18	4.05.17	4.06.14	4.07.13	4.08.02	4.09.21	4.10.17	4.11.08	4.12.07	5.01.19	5.02.14	5.03.15	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	16.8	16.7	17.0	17.7	17.7	17.4	17.0	16.7	16.5	16.3	16.1	16.5	16.1	17.7	16.9
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.18	1.18	1.19	1.19	1.18	1.17	1.19	1.16	1.19	1.20	1.19	1.19	1.16	1.20	1.18
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.001			0.003			< 0.001			0.003		< 0.001	0.003	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.6			8.5			8.4			9.5		8.4	9.5	8.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	5.4	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.4	5.7	5.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		36.0			37.5			37.5			37.0		36.0	37.5	37.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		101			110			102			90		90	110	101
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.10	0.10	0.09	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	0.15	0.13	0.08	0.10	0.07	0.15	0.10
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	6.9	7.2	7.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

7 丹陽西部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.6	18.0	18.6	19.0	19.5	20.6	18.4	17.6	20.6	18.8
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	7.39	7.39	7.42	7.45	7.44	7.31	7.55	7.31	7.55	7.42
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.03			0.03			0.03	0.03	0.03
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.005			0.005			0.005	0.005	0.005
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		54.7			59.5			54.7	59.5	57.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	15.5	15.5	15.6	15.6	15.6	15.4	15.6	15.4	15.6	15.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		44.0			43.0			43.0	44.0	43.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下		228			245			228	245	237
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02							< 0.02	< 0.02	< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001							< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001							< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002							< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005							< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.20	0.20	0.24	0.24	0.22	0.25	0.24	0.20	0.25	0.23
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.6	7.8	7.7	7.8	7.7	7.7	7.6	7.8	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.45	0.35	0.45	0.41

8 萩原西部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.06	4.05.10	4.06.07	4.07.20	4.08.22	4.09.05	4.10.11	4.11.14	4.12.13	5.01.10	5.02.07	5.03.06	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.8	18.4	19.2	19.3	19.4	20.0	18.1	18.7	18.0	18.2	18.2	18.1	18.0	20.0	18.7
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.18	0.18	0.17	0.17	0.16	0.18	0.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			10.5			10.4			10.6			10.4	10.4	10.6	10.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5	3.4	3.6	3.5	3.6	3.6	3.5	3.4	3.7	3.5	3.4	3.6	3.4	3.7	3.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			36.0			36.0			37.0			37.0	36.0	37.0	36.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下									83						83
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.09	0.09	0.14	0.10	0.13	0.11	0.10	0.12	0.16	0.11	0.13	0.13	0.09	0.16	0.12
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

9 大和南部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	19.5	19.6	19.5	20.0	20.5	20.0	20.0	19.0	18.4	18.8	18.4	18.8	18.4	20.5	19.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.36	2.36	2.32	2.37	2.40	2.38	2.37	2.36	2.44	2.45	2.41	2.41	2.32	2.45	2.39
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			< 0.01			0.01			< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.004			0.002			0.002			0.002			0.002	0.004	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13.0			14.0			12.7			13.6			12.7	14.0	13.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.005			< 0.001	0.005	0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.3	5.5	5.5	5.4	5.4	5.3	5.5	5.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	33.0			32.5			33.0			33.0			32.5	33.0	32.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下	97			95			107			92			92	107	98
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.07	0.07	0.10	0.11	0.09	0.07	0.07	0.12	0.13	0.14	0.14	0.12	0.07	0.14	0.10
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	8.1	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41

10 萩原東部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	19.4	19.5	19.2	19.7	20.7	20.3	20.5	19.0	18.3	18.6	18.7	18.0	18.0	20.7	19.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.05	< 0.05	0.05	< 0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.002			0.004			0.001			0.002			0.001	0.004	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.7			11.2			10.2			10.9			10.2	11.2	10.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.1	2.2	2.3	2.1	2.1	2.1	2.3	2.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	31.5			32.0			32.5			32.0			31.5	32.5	32.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下							98								98
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.12	0.07	0.07	0.09	0.12	0.09	0.07	0.10	0.18	0.15	0.13	0.09	0.07	0.18	0.11
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.2	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.2	7.9	8.0	8.1	8.2	7.9	8.2	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35	0.40	0.35	0.45	0.40

11 浅井北部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.18	4.05.17	4.06.14	4.07.13	4.08.02	4.09.21	4.10.17	4.11.08	4.12.07	5.01.19	5.02.14	5.03.15	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.8	18.0	18.3	19.2	19.6	20.0	18.5	17.8	17.3	17.3	15.5	17.6	15.5	20.0	18.1
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.43	4.38	4.49	4.45	4.44	4.57	4.67	4.43	4.58	4.58	4.57	4.60	4.38	4.67	4.52
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.05			0.05			0.05			0.06		0.05	0.06	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.017			0.019			0.022			0.009		0.009	0.022	0.017
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.004			0.004			0.005			0.006		0.004	0.006	0.005
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.0			11.7			11.6			13.2		11.6	13.2	12.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.4	8.5	8.5	8.5	8.6	8.4	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.4	8.6	8.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		72.5			74.0			72.5			73.0		72.5	74.0	73.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		166			194			178			163		163	194	175
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.21	0.23	0.25	0.30	0.27	0.26	0.27	0.25	0.34	0.33	0.24	0.26	0.21	0.34	0.27
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.6	6.6	6.9	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

12 葉栗南部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.18	4.05.17	4.06.14	4.07.13	4.08.02	4.09.21	4.10.17	4.11.08	4.12.07	5.01.19	5.02.14	5.03.15	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.8	17.9	18.0	18.2	18.4	18.2	23.2	17.8	17.6	17.5	17.6	17.5	17.5	23.2	18.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.84	3.81	3.89	3.84	3.81	3.80	3.84	3.76	3.83	3.81	3.85	3.91	3.76	3.91	3.83
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.004			0.002			0.004			0.008		0.002	0.008	0.005
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.002			0.002			0.001			0.001		0.001	0.002	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.0			12.0			11.7			13.3		11.7	13.3	12.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.5	10.6	10.6	10.5	10.6	10.3	10.3	10.2	10.3	10.3	10.3	10.2	10.2	10.6	10.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		80.5			81.0			80.5			80.0		80.0	81.0	80.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下		174			188			176			164		164	188	176
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.21	0.20	0.30	0.22	0.22	0.27	0.27	0.27	0.37	0.33	0.28	0.32	0.20	0.37	0.27
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8	7.0	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	7.0	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

13 千秋北部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	4.11.07	4.12.05	5.01.23	5.02.15	5.03.14	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.8	18.6	18.7	19.2	19.0	19.2	18.8	18.8	18.6	18.4	18.1	18.5	18.1	19.2	18.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	7.66	7.67	7.74	7.70	7.67	7.55	7.72	7.49	7.67	7.75	7.77	7.72	7.49	7.77	7.68
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			0.0003			< 0.0002		< 0.0002	0.0003	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0003			0.0004			0.0003			0.0003		0.0003	0.0004	0.0003
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0014			0.0014			0.0013			0.0013		0.0013	0.0014	0.0014
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.001			0.002			0.001			0.001		0.001	0.002	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		14.5			14.4			14.1			15.9		14.1	15.9	14.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.8	12.9	12.9	12.9	12.9	12.7	12.8	12.6	12.8	12.8	12.7	12.6	12.6	12.9	12.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		105.5			105.0			104.0			104.5		104.0	105.5	104.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下		222			227			223			218		218	227	223
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.18	0.20	0.19	0.20	0.18	0.21	0.22	0.20	0.23	0.30	0.27	0.27	0.18	0.30	0.22
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	6.9	7.1	7.2	7.3	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.2	6.9	7.3	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41

14 西御堂水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	19.8	19.7	21.5	19.5	21.0	21.5	20.5	17.5	17.3	18.0	18.4	18.4	17.3	21.5	19.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.003			0.003			0.002			0.002			0.002	0.003	0.003
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.003			0.002			0.002			0.003			0.002	0.003	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13.0			13.3			12.3			13.3			12.3	13.3	13.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	33.0			33.0			33.5			34.0			33.0	34.0	33.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下							85								85
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.07	0.09	0.11	0.09	0.13	0.09	0.09	0.14	0.22	0.20	0.15	0.13	0.07	0.22	0.13
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

15 開明水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.05	4.05.11	4.06.06	4.07.19	4.08.23	4.09.06	4.10.05	4.11.09	4.12.12	5.01.11	5.02.09	5.03.07	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.0	18.3	18.2	18.9	18.7	18.7	18.5	18.2	18.0	17.2	17.2	17.9	17.2	18.9	18.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.37	0.36	0.36	0.37	0.38	0.37	0.38	0.37	0.38	0.37	0.38	0.38	0.36	0.38	0.37
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	0.001	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			12.6			11.9			13.0			12.4	11.9	13.0	12.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.4	6.5	6.6	6.5	6.7	6.7	6.6	6.5	6.8	6.6	6.7	6.7	6.4	6.8	6.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			53.0			52.5			53.5			54.0	52.5	54.0	53.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下			101			116			120			128	101	128	116
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.14	0.11	0.13	0.19	0.18	0.13	0.14	0.13	0.15	0.22	0.22	0.18	0.11	0.22	0.16
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	8.0	7.9	7.7	7.7	7.8	7.9	7.7	8.0	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41

16 奥町東部水源地

区分	検査項目	基準値等	4.04.06	4.05.10	4.06.07	4.07.20	4.08.22	4.09.05	4.10.11	4.11.14	4.12.13	5.01.10	5.02.07	5.03.06	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.2	17.5	17.5	18.4	18.4	18.8	18.8	17.3	15.5	16.2	16.3	16.8	15.5	18.8	17.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.06	0.05
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			0.0002			0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			0.0002			< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.008			0.011			0.015			0.014	0.008	0.015	0.012
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			0.003			< 0.001	< 0.001	0.003	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			10.7			10.8			10.6			10.7	10.6	10.8	10.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.003	0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	6.7	6.5	6.6	6.7	6.5	6.7	6.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			45.5			44.5			45.5			46.5	44.5	46.5	45.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下			91			92			102			101	91	102	97
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.14	0.15	0.13	0.16	0.20	0.16	0.15	0.17	0.21	0.20	0.23	0.16	0.13	0.23	0.17
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.25	0.30	0.25	0.35	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.35	0.28

17 常念公園(大江)

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.23	4.06.21	4.07.06	4.08.09	4.09.01	4.10.03	4.11.16	4.12.19	5.01.17	5.02.02	5.03.02	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.8	19.8	19.2	23.1	24.5	20.0	21.3	17.9	13.5	13.0	6.8	11.1	6.8	24.5	17.3
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.42	2.45	2.67	2.64	2.63	2.58	2.54	2.65	2.72	2.70	2.77	2.78	2.42	2.78	2.63
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02			0.02			0.01			0.01			0.01	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0004			0.0004			0.0004			0.0004			0.0004	0.0004	0.0004
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			0.0011			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	0.0011	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0002			0.0003			0.0003			0.0003			0.0002	0.0003	0.0003
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.004			0.007			0.003			0.005			0.003	0.007	0.005
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.015			0.023			0.023			0.026			0.015	0.026	0.022
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.3			10.1			9.2			10.1			9.2	10.1	9.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.6	7.1	7.4	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	7.3	7.5	7.6	7.7	6.9	7.7	7.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	56.0			60.0			60.0			51.0			51.0	60.0	56.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下	117			127			126			138			117	138	127
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.23	0.19	0.18	0.26	0.31	0.32	0.27	0.28	0.33	0.28	0.27	0.23	0.18	0.33	0.26
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.8	6.9	6.7	6.9	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.6	6.9	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

18 今伊勢中保育園(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.23	4.06.21	4.07.06	4.08.09	4.09.01	4.10.03	4.11.16	4.12.19	5.01.17	5.02.02	5.03.02	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	16.9	17.9	19.5	19.9	21.3	21.2	21.5	18.4	16.9	16.0	15.4	15.5	15.4	21.5	18.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.49	2.60	2.68	2.65	2.63	2.57	2.66	2.70	2.71	2.73	2.90	2.84	2.49	2.90	2.68
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02			0.01			0.01			0.01			0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0003			0.0003			0.0006			0.0003			0.0003	0.0006	0.0004
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			0.0012			< 0.0008			< 0.0008	0.0012	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0002			0.0003			0.0004			0.0002			0.0002	0.0004	0.0003
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.002			0.002			0.001			0.001			0.001	0.002	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.4			9.8			9.1			9.9			9.1	9.9	9.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.7	7.2	7.4	7.3	7.2	7.0	7.0	6.9	7.3	7.5	7.6	7.7	6.9	7.7	7.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	58.0			59.0			61.0			51.5			51.5	61.0	57.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	119			126			133			139			119	139	129
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.20	0.20	0.20	0.21	0.31	0.29	0.26	0.27	0.29	0.31	0.28	0.24	0.20	0.31	0.26
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	6.8	6.6	6.9	6.6	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.1	6.6	7.1	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40

19 弁天公園(神山)

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.23	4.06.21	4.07.06	4.08.09	4.09.01	4.10.03	4.11.16	4.12.19	5.01.17	5.02.02	5.03.02	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.5	20.5	23.5	25.5	26.8	26.0	24.1	16.8	10.2	10.0	10.0	11.5	10.0	26.8	18.6
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.92	3.28	3.53	2.69	3.05	3.26	3.34	2.75	3.12	2.81	3.52	3.17	2.69	3.53	3.12
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0003			0.0004			0.0003			0.0004			0.0003	0.0004	0.0004
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0002			0.0003			0.0002			0.0003			0.0002	0.0003	0.0003
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.003			0.007			0.005			0.006			0.003	0.007	0.005
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.009			0.013			0.021			0.029			0.009	0.029	0.018
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.3			9.9			10.7			10.3			9.9	10.7	10.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	7.1	7.2	7.3	7.2	7.0	7.1	6.9	7.3	7.5	7.3	7.5	6.9	7.5	7.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	53.0			59.0			52.5			50.0			50.0	59.0	53.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下	116			125			119			135			116	135	124
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.15	0.11	0.11	0.23	0.27	0.21	0.17	0.25	0.23	0.27	0.21	0.23	0.11	0.27	0.20
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	6.9	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.2	7.1	6.7	7.2	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.39

20 北方小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.23	4.06.21	4.07.06	4.08.09	4.09.01	4.10.03	4.11.16	4.12.19	5.01.17	5.02.02	5.03.02	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.8	21.4	23.8	25.4	28.9	29.0	27.3	20.3	15.5	13.1	11.2	12.5	11.2	29.0	20.5
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.54	2.65	2.44	2.70	2.61	2.60	2.54	2.71	2.74	2.63	2.76	2.91	2.44	2.91	2.65
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02			0.01			0.01			0.01			0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0005			0.0005			0.0010			0.0005			0.0005	0.0010	0.0006
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0011			0.0011			0.0020			0.0008			0.0008	0.0020	0.0013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0002			0.0002			0.0004			< 0.0002			< 0.0002	0.0004	0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	0.0004			0.0004			0.0006			0.0003			0.0003	0.0006	0.0004
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.003			0.005			0.004			0.002			0.002	0.005	0.004
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.002			0.003			0.003			0.003			0.002	0.003	0.003
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.3			9.9			9.2			9.8			9.2	9.9	9.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.7	7.5	7.3	7.5	7.2	7.2	7.1	6.9	7.4	7.5	7.6	7.8	6.9	7.8	7.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	58.0			61.0			63.0			52.0			52.0	63.0	58.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下	119			135			110			140			110	140	126
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.20	0.18	0.18	0.17	0.32	0.28	0.28	0.26	0.34	0.31	0.27	0.23	0.17	0.34	0.25
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	7.1	6.7	7.1	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.30	0.35	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.30	0.40	0.37

21 定水寺児童遊園

区分	検査項目	基準値等	4.04.12	4.05.23	4.06.21	4.07.06	4.08.09	4.09.01	4.10.03	4.11.16	4.12.19	5.01.17	5.02.02	5.03.02	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	16.5	19.4	22.3	25.0	25.1	24.8	23.0	18.4	13.6	12.1	10.0	11.0	10.0	25.1	18.4
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.80	0.75	2.39	2.31	2.67	2.81	2.46	2.31	2.74	2.58	2.76	3.07	0.75	3.07	2.30
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.08	0.08	0.10	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.02			0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0081			0.0067			< 0.0002			0.0002			< 0.0002	0.0081	0.0038
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.006	0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0010			0.0013			0.0004			0.0003			0.0003	0.0013	0.0008
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0126			0.0112			< 0.0008			0.0009			< 0.0008	0.0126	0.0062
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.004	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0035			0.0029			< 0.0002			0.0002			< 0.0002	0.0035	0.0017
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			0.0003			0.0003			0.0002			< 0.0002	0.0003	0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.002			0.005			0.002			0.002			0.002	0.005	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.004			0.007			0.006			0.006			0.004	0.007	0.006
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.9			10.3			9.6			10.3			7.9	10.3	9.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.7	6.3	7.3	8.2	7.3	7.4	7.1	6.8	7.2	7.3	7.8	8.6	6.3	8.6	7.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	24.0			45.5			57.0			46.5			24.0	57.0	43.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	60			114			129			140			60	140	111
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.54	0.54	0.20	0.39	0.27	0.20	0.18	0.23	0.26	0.27	0.32	0.49	0.18	0.54	0.32
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.1	6.8	7.0	6.7	6.7	6.9	6.9	6.8	7.0	7.0	7.3	6.7	7.3	7.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.38

22 鬼ヶ島公園(三ツ井)

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	4.11.07	4.12.05	5.01.23	5.02.15	5.03.14	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.4	20.5	23.9	28.0	30.0	29.0	23.5	19.6	16.3	10.3	11.0	13.5	10.3	30.0	20.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.24	0.22	0.19	0.31	0.21	0.24	0.18	0.18	0.26	0.23	0.21	0.21	0.18	0.31	0.22
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.08	0.09	0.07	0.08	0.09	0.08	0.11	0.06	0.10	0.10	0.10	0.06	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.06			0.06			< 0.06		< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0111			0.0140			0.0086			0.0047		0.0047	0.0140	0.0096
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			0.002			0.002			0.003		< 0.002	0.003	0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.0008			0.0006			0.0009			0.0013		0.0006	0.0013	0.0009
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.0154			0.0178			0.0130			0.0094		0.0094	0.0178	0.0139
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.007			0.006			0.003		0.003	0.007	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.0035			0.0032			0.0035			0.0034		0.0032	0.0035	0.0034
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.001			0.002			0.002			0.002		0.001	0.002	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02			0.02			0.01			0.01		0.01	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.001			0.001			0.001			0.001		< 0.001	0.001	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.4			4.8			7.4			9.5		4.8	9.5	6.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.6	6.1	6.7	5.3	6.1	4.6	7.0	6.4	8.1	7.9	6.8	4.6	8.1	6.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		20.5			16.5			22.5			23.5		16.5	23.5	20.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下		44													44
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001						< 0.000001				< 0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.55	0.46	0.64	0.71	0.52	0.53	0.44	0.65	0.61	0.77	0.69	0.66	0.44	0.77	0.60
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.39

23 丹陽南小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	4.11.07	4.12.05	5.01.23	5.02.15	5.03.14	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.4	19.5	23.2	26.4	27.7	27.3	22.2	18.9	15.5	9.8	9.5	12.0	9.5	27.7	19.1
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.33	0.28	0.31	0.44	0.34	0.39	0.24	0.18	0.26	0.23	0.20	0.21	0.18	0.44	0.28
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.11	0.06	0.10	0.10	0.10	0.06	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.06			0.06			< 0.06		< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0111			0.0141			0.0093			0.0052		0.0052	0.0141	0.0099
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.004		< 0.002	0.004	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.0009			0.0007			0.0009			0.0015		0.0007	0.0015	0.0010
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.0158			0.0183			0.0139			0.0104		0.0104	0.0183	0.0146
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.007			0.006			0.003		0.003	0.007	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.0038			0.0035			0.0037			0.0037		0.0035	0.0038	0.0037
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02			0.02			0.01			0.01		0.01	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.8			5.9			7.3			9.4		5.8	9.4	7.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7	5.6	6.3	6.8	5.5	6.3	4.6	7.0	6.4	8.1	7.9	6.7	4.6	8.1	6.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		17.5			17.5			22.5			24.0		17.5	24.0	20.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下		47													47
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001						< 0.000001				< 0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.54	0.46	0.65	0.71	0.52	0.51	0.44	0.64	0.61	0.76	0.69	0.67	0.44	0.76	0.60
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	7.4	7.5	7.4	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.5	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.30	0.25	0.25	0.30	0.25	0.40	0.30	0.30	0.35	0.40	0.40	0.25	0.40	0.32

24 小信児童公園

区分	検査項目	基準値等	4.04.06	4.05.10	4.06.07	4.07.20	4.08.22	4.09.05	4.10.11	4.11.14	4.12.13	5.01.10	5.02.07	5.03.06	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	14.8	18.0	21.0	22.3	23.3	23.0	20.6	17.0	14.0	12.0	12.5	11.6	11.6	23.3	17.5
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.21	0.16	0.13	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.21	0.21	0.18	0.16	0.13	0.21	0.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.08	0.06	0.06	0.06	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.09	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.0093			0.0047			0.0056			0.0035	0.0035	0.0093	0.0058
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.0008			0.0004			0.0006			0.0009	0.0004	0.0009	0.0007
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.0132			0.0069			0.0085			0.0069	0.0069	0.0132	0.0089
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003			< 0.002			0.004			< 0.002	< 0.002	0.004	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.0031			0.0018			0.0023			0.0025	0.0018	0.0031	0.0024
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.001			0.001			0.002			0.001	0.001	0.002	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.001			< 0.001			0.001			0.001	< 0.001	0.001	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			8.0			7.6			7.5			8.2	7.5	8.2	7.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6	3.9	4.6	3.8	4.3	5.2	3.6	5.1	4.7	6.2	5.9	5.2	3.6	6.2	4.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			25.5			21.5			23.5			25.5	21.5	25.5	24.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下									69						69
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.33	0.30	0.43	0.30	0.31	0.26	0.29	0.45	0.41	0.52	0.51	0.44	0.26	0.52	0.38
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7	7.9	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.45	0.40

25 朝日西つどいの里(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	4.04.06	4.05.10	4.06.07	4.07.20	4.08.22	4.09.05	4.10.11	4.11.14	4.12.13	5.01.10	5.02.07	5.03.06	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	15.6	20.2	23.5	25.6	28.4	28.6	23.6	19.7	15.5	11.8	10.8	12.2	10.8	28.6	19.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.19	0.16	0.13	0.18	0.17	0.15	0.15	0.13	0.19	0.17	0.17	0.17	0.13	0.19	0.16
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.06	0.08	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.0098			0.0072			0.0068			0.0033	0.0033	0.0098	0.0068
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.0010			0.0007			0.0008			0.0009	0.0007	0.0010	0.0009
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.0142			0.0105			0.0101			0.0065	0.0065	0.0142	0.0103
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003			0.002			0.003			< 0.002	< 0.002	0.003	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.0034			0.0026			0.0025			0.0023	0.0023	0.0034	0.0027
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.005			0.004			0.003			0.003	0.003	0.005	0.004
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			8.0			7.7			7.7			8.4	7.7	8.4	8.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.1	3.8	4.4	4.2	4.7	5.0	3.5	4.9	4.1	5.0	5.0	4.5	3.5	5.0	4.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			26.5			22.0			25.5			27.0	22.0	27.0	25.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下									64						64
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.28	0.28	0.42	0.37	0.36	0.27	0.29	0.42	0.38	0.42	0.41	0.38	0.27	0.42	0.36
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.25	0.30	0.40	0.30	0.30	0.40	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.25	0.40	0.33

26 黒田北保育園(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	4.04.05	4.05.11	4.06.06	4.07.19	4.08.23	4.09.06	4.10.05	4.11.09	4.12.12	5.01.11	5.02.09	5.03.07	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	15.5	19.5	20.1	26.0	27.2	26.7	25.0	17.8	14.5	10.5	10.4	11.0	10.4	27.2	18.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.29	0.23	0.19	0.26	0.25	0.22	0.23	0.19	0.29	0.26	0.23	0.23	0.19	0.29	0.24
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.11	0.08	0.08	0.07	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.10	0.07	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.0131			0.0057			0.0070			0.0042	0.0042	0.0131	0.0075
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.0010			0.0005			0.0006			0.0010	0.0005	0.0010	0.0008
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.0185			0.0083			0.0102			0.0081	0.0081	0.0185	0.0113
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.006			0.003			0.005			0.002	0.002	0.006	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.0044			0.0021			0.0026			0.0029	0.0021	0.0044	0.0030
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.001			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.02			0.02			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.02	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			7.8			6.3			7.7			8.2	6.3	8.2	7.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.2	5.9	4.9	5.4	5.6	4.3	6.4	5.3	6.8	6.8	6.1	4.3	6.8	5.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			23.0			15.5			19.5			21.5	15.5	23.0	19.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下									66						66
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001						< 0.000001			< 0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.38	0.38	0.59	0.52	0.41	0.31	0.42	0.56	0.48	0.59	0.61	0.54	0.31	0.61	0.48
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.8	7.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.30	0.40	0.38

27 奥町公園

区分	検査項目	基準値等	4.04.05	4.05.11	4.06.06	4.07.19	4.08.23	4.09.06	4.10.05	4.11.09	4.12.12	5.01.11	5.02.09	5.03.07	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	13.5	19.5	23.4	27.8	27.2	26.8	21.3	18.0	14.5	10.6	11.0	12.0	10.6	27.8	18.8
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.85	1.09	1.08	1.10	1.16	1.34	1.48	1.53	1.44	1.34	1.61	1.40	0.85	1.61	1.29
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.11	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.0099			0.0029			0.0038			0.0022	0.0022	0.0099	0.0047
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.0009			0.0005			0.0005			0.0007	0.0005	0.0009	0.0007
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.0142			0.0047			0.0058			0.0045	0.0045	0.0142	0.0073
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003			< 0.002			0.003			< 0.002	< 0.002	0.003	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.0034			0.0011			0.0015			0.0016	0.0011	0.0034	0.0019
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.008			0.007			0.003			0.005	0.003	0.008	0.006
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.016			0.020			0.008			0.011	0.008	0.020	0.014
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			8.4			7.4			8.5			8.9	7.4	8.9	8.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.2	6.0	6.5	5.8	6.2	6.3	5.7	6.7	6.4	7.1	7.3	7.0	5.7	7.3	6.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			34.5			36.5			38.5			40.0	34.5	40.0	37.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下									97						97
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.36	0.32	0.47	0.43	0.37	0.27	0.36	0.43	0.41	0.48	0.44	0.41	0.27	0.48	0.40
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.2	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	7.4	6.9	7.1	6.9	7.4	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

28 西浅間公園(昭和)

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	19.8	22.3	23.5	27.8	27.8	27.2	25.6	19.7	15.3	15.1	14.7	17.5	14.7	27.8	21.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.79	3.92	3.80	3.89	4.03	3.95	4.03	3.91	4.08	3.83	3.98	3.94	3.79	4.08	3.93
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.008			0.012			0.009			0.006			0.006	0.012	0.009
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.001			0.001	0.002	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.3			13.1			12.3			13.2			12.3	13.2	12.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	7.2	7.2	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	45.5			46.0			46.0			45.5			45.5	46.0	45.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下	110			126			117			118			110	126	118
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.12	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.07	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.07	0.14	0.11
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	7.6	7.8	7.9	7.8	7.6	7.6	7.9	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

29 光明寺公園

区分	検査項目	基準値等	4.04.18	4.05.17	4.06.14	4.07.13	4.08.02	4.09.21	4.10.17	4.11.08	4.12.07	5.01.19	5.02.14	5.03.15	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.3	18.5	22.0	27.5	30.1	29.5	23.0	22.4	17.6	11.5	10.5	13.5	10.5	30.1	20.4
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.18	1.18	1.20	1.17	1.18	1.17	1.19	1.16	1.19	1.20	1.19	1.19	1.16	1.20	1.18
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			0.0002			< 0.0002		< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.009			0.004			0.004			0.013		0.004	0.013	0.008
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.021			0.007			0.007			0.020		0.007	0.021	0.014
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.5			8.3			8.2			9.5		8.2	9.5	8.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.7	5.6	5.6	5.7	5.5	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5	5.7	5.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		37.0			37.5			37.5			37.5		37.0	37.5	37.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下		98			107			100			90		90	107	99
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.09	0.07	0.17	0.12	0.08	0.25	0.08	0.09	0.16	0.15	0.09	0.10	0.07	0.25	0.12
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.0	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	6.9	7.2	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.40	0.38

30 若竹公園

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	4.11.07	4.12.05	5.01.23	5.02.15	5.03.14	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.5	18.0	19.5	21.2	21.0	20.5	19.8	15.6	13.0	7.5	8.8	12.8	7.5	21.2	16.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	6.96	7.37	6.99	7.41	7.41	7.22	7.23	0.18	0.26	0.23	0.21	0.21	0.18	7.41	4.31
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.11	0.06	0.10	0.10	0.10	0.06	0.17	0.14
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.03			0.03			0.01			0.02		0.01	0.03	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			0.07			< 0.06		< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			0.0085			0.0046		< 0.0002	0.0085	0.0033
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			0.004			0.004		< 0.002	0.004	0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			0.0009			0.0012		< 0.0002	0.0012	0.0005
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			0.0129			0.0092		< 0.0008	0.0129	0.0055
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			0.006			0.004		< 0.002	0.006	0.003
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			0.0035			0.0034		< 0.0002	0.0035	0.0017
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.001			0.002			0.002			0.002		0.001	0.002	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			0.01			0.01		< 0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			0.01			0.01			0.01		< 0.01	0.01	0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.003			0.004			0.003			0.004		0.003	0.004	0.004
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		58.0			60.7			7.3			9.5		7.3	60.7	33.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	15.0	15.5	15.0	15.5	15.6	15.3	15.3	7.0	6.4	8.1	7.9	6.7	6.4	15.6	11.9
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		43.5			43.5			22.5			23.5		22.5	43.5	33.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下		235			241			60			58		58	241	149
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.22	0.22	0.25	0.24	0.20	0.26	0.22	0.64	0.62	0.77	0.70	0.65	0.20	0.77	0.42
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.9	7.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40

31 緑葉公園(あずら)

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	4.11.07	4.12.05	5.01.23	5.02.15	5.03.14	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.6	19.8	24.5	26.0	27.3	27.0	22.3	17.0	14.0	8.7	8.5	11.5	8.5	27.3	18.8
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.68	3.00	5.74	3.96	3.20	2.37	5.31	0.18	0.26	0.23	0.21	0.21	0.18	5.74	2.53
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.16	0.12	0.16	0.12	0.12	0.11	0.14	0.11	0.06	0.10	0.10	0.10	0.06	0.16	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.02			0.02			0.01			0.02		0.01	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.06			0.07			< 0.06		< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0065			0.0083			0.0081			0.0046		0.0046	0.0083	0.0069
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003			< 0.002			0.002			0.004		< 0.002	0.004	0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.0006			0.0005			0.0008			0.0013		0.0005	0.0013	0.0008
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.0096			0.0110			0.0122			0.0092		0.0092	0.0122	0.0105
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002			0.004			0.006			0.003		0.002	0.006	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.0023			0.0020			0.0033			0.0033		0.0020	0.0033	0.0027
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.009			0.008			0.006			0.011		0.006	0.011	0.009
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.003		0.002	0.003	0.003
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		26.2			27.9			7.4			9.0		7.4	27.9	17.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	13.2	9.5	13.4	11.3	9.6	8.9	12.4	7.0	6.4	8.1	7.9	6.8	6.4	13.4	9.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		28.5			28.0			22.5			24.0		22.5	28.5	25.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下		123			115			66			67		66	123	93
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.32	0.38	0.30	0.47	0.42	0.47	0.31	0.66	0.62	0.77	0.70	0.63	0.30	0.77	0.50
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.8	7.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.39

32 萩原緑地

区分	検査項目	基準値等	4.04.06	4.05.10	4.06.07	4.07.20	4.08.22	4.09.05	4.10.11	4.11.14	4.12.13	5.01.10	5.02.07	5.03.06	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	16.6	20.0	23.9	26.4	28.8	28.0	22.9	19.2	15.1	12.5	11.5	13.0	11.5	28.8	19.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.16	0.16	0.19	0.21	0.17	0.18	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.21	0.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.002			0.003			0.002			0.001	0.001	0.003	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			10.4			10.3			10.4			10.5	10.3	10.5	10.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.2	3.3	3.5	3.5	3.4	3.5	3.2	3.3	3.6	3.4	3.3	3.4	3.2	3.6	3.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			36.0			35.5			37.0			37.0	35.5	37.0	36.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下									91						91
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.08	0.09	0.11	0.09	0.14	0.12	0.11	0.12	0.14	0.15	0.14	0.11	0.08	0.15	0.12
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.0	8.0	8.1	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

33 寺田公園(戸塚)

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.5	20.5	22.2	25.1	25.5	25.1	23.5	19.2	15.6	16.5	14.0	15.0	14.0	25.5	20.1
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001			0.002			0.001			0.001			0.001	0.002	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.36	2.28	2.18	2.36	1.90	2.35	2.33	2.24	2.42	2.39	1.84	1.74	1.74	2.42	2.20
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.001			0.001			0.002			0.001			0.001	0.002	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13.2			13.8			12.6			13.7			12.6	13.8	13.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	5.3	5.3	5.4	5.6	5.5	5.5	5.3	5.5	5.5	5.1	5.1	5.1	5.6	5.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	33.0			33.0			33.5			34.0			33.0	34.0	33.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	96			88			99			103			88	103	97
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.12	0.20	0.07	0.07	0.12	0.17	0.15	0.17	0.14	0.07	0.20	0.13
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.0	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41

34 宮崎公園(戸塚)

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	16.5	20.1	22.6	26.0	26.5	25.5	24.0	18.8	14.8	13.7	12.0	13.8	12.0	26.5	19.5
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.77	1.84	1.44	1.79	2.14	2.32	1.51	0.93	0.82	1.69	0.86	0.80	0.80	2.32	1.49
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.08	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.0042			0.0105			0.0046			0.0014			0.0014	0.0105	0.0052
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.0008			0.0012			0.0006			0.0005			0.0005	0.0012	0.0008
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.0071			0.0153			0.0066			0.0030			0.0030	0.0153	0.0080
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			0.003			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.0021			0.0034			0.0014			0.0011			0.0011	0.0034	0.0020
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.006			0.002			0.003			0.002			0.002	0.006	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.002			0.001			0.003			0.001			0.001	0.003	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.4			11.7			10.6			11.7			10.6	11.7	11.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3	6.4	5.4	7.2	6.4	6.2	5.3	4.8	4.5	5.7	4.7	4.3	4.3	7.2	5.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	30.5			33.0			33.0			34.0			30.5	34.0	32.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下	82			86			90			89			82	90	87
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.30	0.33	0.28	0.43	0.28	0.17	0.20	0.25	0.23	0.26	0.20	0.17	0.17	0.43	0.26
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.8	7.9	7.8	7.9	8.0	7.9	7.9	7.7	8.0	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.38

35 萩原児童館

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.3	20.8	21.2	24.3	28.1	24.8	23.2	18.0	16.1	13.9	10.8	15.5	10.8	28.1	19.6
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.22	0.12	0.11	0.22	0.12
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	< 0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.002			0.001	0.002	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.2			11.2			10.1			11.0			10.1	11.2	10.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3	2.3	2.1	2.2	2.3	2.6	2.1	2.1	2.6	2.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	31.5			32.0			32.5			33.0			31.5	33.0	32.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下							86								86
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.06	0.08	0.11	0.18	0.16	0.15	0.09	0.06	0.18	0.11
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	7.9	8.0	8.1	8.2	7.9	8.2	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.35	0.40	0.35	0.45	0.40

36 尾関児童遊園

区分	検査項目	基準値等	4.04.18	4.05.17	4.06.14	4.07.13	4.08.02	4.09.21	4.10.17	4.11.08	4.12.07	5.01.19	5.02.14	5.03.15	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.4	18.5	19.3	20.2	20.4	19.6	19.8	18.5	17.2	15.8	16.2	17.0	15.8	20.4	18.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.40	4.40	4.48	4.46	4.44	4.47	4.53	4.42	4.54	4.57	4.63	4.64	4.40	4.64	4.50
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.05			0.05			0.05			0.06		0.05	0.06	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.003			0.005			0.002			0.004		0.002	0.005	0.004
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.016			0.015			0.013			0.018		0.013	0.018	0.016
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		11.9			11.8			11.3			13.3		11.3	13.3	12.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.4	8.5	8.5	8.5	8.6	8.4	8.5	8.4	8.5	8.6	8.5	8.5	8.4	8.6	8.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		72.0			74.5			73.0			72.5		72.0	74.5	73.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		178			186			169			166		166	186	175
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.19	0.20	0.29	0.26	0.19	0.26	0.25	0.25	0.37	0.32	0.29	0.30	0.19	0.37	0.26
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	6.9	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

37 浅井中保育園

区分	検査項目	基準値等	4.04.18	4.05.17	4.06.14	4.07.13	4.08.02	4.09.21	4.10.17	4.11.08	4.12.07	5.01.19	5.02.14	5.03.15	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	18.6	19.6	22.5	25.0	26.0	19.4	22.0	18.1	17.0	11.5	12.5	13.7	11.5	26.0	18.8
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.03	1.76	2.34	2.53	2.21	2.30	2.78	2.31	1.93	2.80	2.68	2.74	1.76	2.80	2.37
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.10	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			0.0003			0.0002			0.0002		< 0.0002	0.0003	0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.003			0.005			0.004			0.005		0.003	0.005	0.004
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.006			0.008			0.007			0.009		0.006	0.009	0.008
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.8			9.1			9.1			11.3		8.8	11.3	9.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.2	7.2	7.3	7.0	6.8	7.5	6.8	6.2	7.8	7.9	8.0	6.2	8.0	7.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		43.0			54.0			54.5			59.0		43.0	59.0	52.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下		113			131			127			135		113	135	127
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.12	0.11	0.18	0.20	0.17	0.23	0.17	0.16	0.19	0.23	0.17	0.22	0.11	0.23	0.18
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40

38 大毛公園

区分	検査項目	基準値等	4.04.18	4.05.17	4.06.14	4.07.13	4.08.02	4.09.21	4.10.17	4.11.08	4.12.07	5.01.19	5.02.14	5.03.15	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	19.7	20.5	24.0	25.0	27.4	24.8	23.3	23.0	16.2	14.5	15.0	17.2	14.5	27.4	20.9
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.83	3.82	3.91	3.78	3.79	3.79	3.84	3.72	3.83	3.83	3.85	3.84	3.72	3.91	3.82
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.004			0.006			0.004			0.005		0.004	0.006	0.005
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.017			0.021			0.015			0.015		0.015	0.021	0.017
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		11.9			12.0			11.6			13.4		11.6	13.4	12.2
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.5	10.5	10.6	10.5	10.6	10.3	10.4	10.1	10.3	10.4	10.3	10.2	10.1	10.6	10.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		81.5			81.0			81.0			81.5		81.0	81.5	81.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下		175			179			175			182		175	182	178
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.23	0.22	0.25	0.27	0.23	0.28	0.25	0.24	0.36	0.30	0.23	0.27	0.22	0.36	0.26
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.7	6.7	7.0	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	0.1	< 0.1	0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.40	0.30	0.35	0.40	0.35	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.30	0.40	0.36

39 葉栗消防出張所

区分	検査項目	基準値等	4.04.18	4.05.17	4.06.14	4.07.13	4.08.02	4.09.21	4.10.17	4.11.08	4.12.07	5.01.19	5.02.14	5.03.15	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.5	18.4	19.8	20.3	24.0	20.8	22.7	23.4	16.8	12.3	14.5	15.5	12.3	24.0	18.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.99	3.04	2.95	2.59	2.65	2.81	2.55	2.80	3.09	3.14	3.08	3.22	2.55	3.22	2.91
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.0003			0.0004			0.0003			0.0003		0.0003	0.0004	0.0003
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.0002			0.0003			0.0002			0.0002		0.0002	0.0003	0.0002
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.004			0.002			0.003			0.003		0.002	0.004	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.009			0.008			0.008			0.007		0.007	0.009	0.008
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10.1			9.3			9.1			10.8		9.1	10.8	9.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.5	8.6	8.1	7.8	7.6	7.4	7.1	7.2	8.3	8.6	8.4	8.5	7.1	8.6	8.0
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		67.5			62.5			63.0			67.0		62.5	67.5	65.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		135			134			131			128		128	135	132
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.19	0.19	0.27	0.23	0.22	0.29	0.27	0.27	0.36	0.27	0.24	0.21	0.19	0.36	0.25
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.8	6.7	6.9	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

40 千秋小学校

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	4.11.07	4.12.05	5.01.23	5.02.15	5.03.14	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	17.0	19.2	23.2	27.2	26.5	27.0	21.9	20.0	18.6	10.0	10.5	12.8	10.0	27.2	19.5
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	7.62	7.56	7.70	7.25	7.63	7.54	7.39	7.46	7.66	7.68	7.88	7.69	7.25	7.88	7.59
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0003			0.0003			0.0003			0.0003		0.0003	0.0003	0.0003
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0014			0.0013			0.0012			0.0014		0.0012	0.0014	0.0013
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0002			0.0002			0.0002			0.0002		0.0002	0.0002	0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008		< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.003			0.003			0.005			0.003		0.003	0.005	0.004
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.004			0.004			0.004			0.003		0.003	0.004	0.004
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		14.1			14.6			13.9			16.0		13.9	16.0	14.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.8	12.8	12.9	12.8	12.9	12.7	12.5	12.6	12.7	12.8	12.7	12.6	12.5	12.9	12.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		105.5			104.5			104.0			105.0		104.0	105.5	104.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下		209			203			222			207		203	222	210
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.19	0.17	0.21	0.24	0.16	0.23	0.24	0.23	0.22	0.27	0.25	0.25	0.16	0.27	0.22
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	7.0	7.0	7.1	7.4	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	7.1	7.2	7.0	7.4	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

41 千秋東小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	4.04.19	4.05.16	4.06.13	4.07.12	4.08.01	4.09.20	4.10.18	4.11.07	4.12.05	5.01.23	5.02.15	5.03.14	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	19.0	20.0	23.5	25.6	26.8	26.4	22.5	20.0	17.2	10.5	12.5	15.3	10.5	26.8	19.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
基	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.25	3.04	3.43	3.21	3.92	5.20	3.25	4.31	3.53	3.57	3.11	4.49	3.04	5.20	3.69
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.08	0.06	0.09	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004		< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.0005			0.0005			0.0006			0.0005		0.0005	0.0006	0.0005
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.0061			0.0031			0.0019			0.0031		0.0019	0.0061	0.0036
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003			< 0.002			< 0.002			0.002		< 0.002	0.003	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.0009			0.0006			0.0006			0.0012		0.0006	0.0012	0.0008
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.0096			0.0051			0.0036			0.0069		0.0036	0.0096	0.0063
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.002			< 0.002			< 0.002			0.002		< 0.002	0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.0024			0.0010			0.0009			0.0024		0.0009	0.0024	0.0017
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.0002			0.0004			0.0002			0.0002		0.0002	0.0004	0.0003
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.002			0.001			0.001			0.001		0.001	0.002	0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.9			10.6			10.9			12.2		8.9	12.2	10.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.5	8.4	9.1	9.0	9.0	10.4	8.0	9.4	9.2	10.2	9.7	10.2	8.0	10.4	9.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		52.0			68.0			73.0			74.0		52.0	74.0	66.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下		113			144			163			113		113	163	133
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.40	0.38	0.44	0.51	0.27	0.30	0.35	0.27	0.45	0.56	0.51	0.44	0.27	0.56	0.41
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	7.0	7.2	7.1	7.2	7.3	7.0	7.3	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.30	0.40	0.38

42 西御堂保育園

区分	検査項目	基準値等	4.04.11	4.05.24	4.06.15	4.07.04	4.08.08	4.09.13	4.10.04	4.11.15	4.12.20	5.01.18	5.02.13	5.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	19.1	22.0	23.5	26.4	26.1	27.2	26.0	19.5	14.8	13.3	13.0	15.5	13.0	27.2	20.5
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002			0.003			0.002			0.002			0.002	0.003	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下							< 0.004								< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	0.02	< 0.02
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.003			0.005			0.002			0.002			0.002	0.005	0.003
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.5			13.4			12.2			13.2			12.2	13.4	12.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.2	2.0	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	34.0			33.0			33.5			34.0			33.0	34.0	33.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下							97								97
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.07	0.11	0.10	0.14	0.13	0.07	0.10	0.12	0.18	0.18	0.16	0.10	0.07	0.18	0.12
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.0	8.2	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.45	0.40

43 開明児童館

区分	検査項目	基準値等	4.04.05	4.05.11	4.06.06	4.07.19	4.08.23	4.09.06	4.10.05	4.11.09	4.12.12	5.01.11	5.02.09	5.03.07	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	16.9	19.4	21.8	22.5	24.0	24.1	22.8	18.5	16.0	14.4	14.2	15.2	14.2	24.1	19.2
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.36	0.34	0.36	0.36	0.37	0.37	0.36	0.35	0.38	0.37	0.36	0.37	0.34	0.38	0.36
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008			< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008	< 0.0008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.001			0.002			0.001			0.001	0.001	0.002	0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.001			0.002			0.002			0.001	0.001	0.002	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			12.3			12.0			12.7			12.5	12.0	12.7	12.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.3	6.3	6.6	6.5	6.7	6.6	6.4	6.4	6.7	6.5	6.5	6.6	6.3	6.7	6.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			51.0			53.5			53.0			53.5	51.0	53.5	52.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下			116			107			137			129	107	137	122
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.12	0.14	0.17	0.20	0.17	0.15	0.16	0.22	0.21	0.19	0.21	0.15	0.12	0.22	0.17
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.8	7.8	7.6	7.9	7.8	8.0	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.6	8.0	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41

44 奥町出張所

区分	検査項目	基準値等	4.04.06	4.05.10	4.06.07	4.07.20	4.08.22	4.09.05	4.10.11	4.11.14	4.12.13	5.01.10	5.02.07	5.03.06	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	16.8	19.0	19.8	22.2	21.7	21.8	21.0	18.2	15.2	13.0	13.5	15.5	13.0	22.2	18.1
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.33	0.05	0.34	0.05	0.04	0.34	0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004			< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004	< 0.0004
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			0.0036			< 0.0002	< 0.0002	0.0036	0.0009
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.0002			< 0.0002			0.0005			0.0002	< 0.0002	0.0005	0.0002
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.0008			< 0.0008			0.0056			< 0.0008	< 0.0008	0.0056	0.0014
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			0.002			< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			0.0015			< 0.0002	< 0.0002	0.0015	0.0004
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.005			0.004			0.003			0.003	0.003	0.005	0.004
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.002			0.002			0.001			0.001	0.001	0.002	0.002
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			10.7			10.8			8.8			10.8	8.8	10.8	10.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.4	5.5	6.5	6.2	6.7	5.5	6.7	6.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			44.5			44.0			32.0			45.0	32.0	45.0	41.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下			85			92			84			98	84	98	90
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.15	0.13	0.17	0.12	0.20	0.15	0.14	0.18	0.34	0.17	0.46	0.16	0.12	0.46	0.20
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.9	8.0	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	8.0	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.30	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.30	0.30	0.25	0.35	0.30	0.25	0.40	0.30

尾西配水場等マンガン検査結果

原水

採水地点	4.05.10	4.08.22	4.11.14	5.02.07	最小値	最大値	平均値
尾西配水場１号取水井	0.021	0.021	0.021	0.023	0.021	0.023	0.022
尾西配水場２号取水井	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
尾西配水場３号取水井	0.030	0.028	0.031	0.032	0.028	0.032	0.030
奥町東部水源地取水井	0.047	0.048	0.048	0.050	0.047	0.050	0.048

浄水

採水地点	4.04.06	4.05.10	4.06.07	4.07.20	4.08.22	4.09.05	4.10.11	4.11.14	4.12.13	5.01.10	5.02.07	5.03.06	最小値	最大値	平均値
尾西配水場	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
小信児童公園	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
三条緑地	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
朝日西つどいの里(水質監視局)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
奥町東部水源地	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.003	0.001	0.002	0.001	< 0.001	0.003	0.001
奥町出張所	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

（単位はすべてmg/L）

Ⅱ－３　毎日検査

毎日検査：一日一回以上行う色度、濁度、残留塩素の検査（水道法第１５条第１項第１号）

連続自動計測地点及び測定項目

	番号	計 測 地 点				毎日検査実施地点
			色度	濁度	残留塩素	
浄水場・配水場・各所水源地	1	佐千原浄水場		○	○	
	2	千秋配水場	○	○	○	
	3	尾西配水場	○	○	○	
	4	木曽川配水場	○	○	○	
	5	西部水源地			○	
	6	北部水源地		○	○	
	7	丹陽西部水源地	○	○	○	
	8	萩原西部水源地	○	○	○	
	9	大和南部水源地			○	
	10	萩原東部水源地			○	
	11	浅井北部水源地			○	
	12	葉栗南部水源地	○	○	○	
	13	千秋北部水源地			○	
	14	西御堂水源地	○	○	○	
	15	開明水源地	○	○	○	
	16	奥町東部水源地	○	○	○	
水質監視局	①	北方	○	○	○	
	②	今伊勢	○	○	○	●
	③	向山南	○	○	○	
	④	末広	○	○	○	●
	⑤	妙興寺	○	○	○	
	⑥	萩原	○	○	○	
	⑦	浅井	○	○	○	
	⑧	時之島	○	○	○	●
	⑨	千秋	○	○	○	
	⑩	浅野	○	○	○	
	⑪	丹陽	○	○	○	●
	⑫	上祖父江	○	○	○	●
	⑬	小信中島	○	○	○	
	⑭	黒田	○	○	○	●

連続自動計測地点図

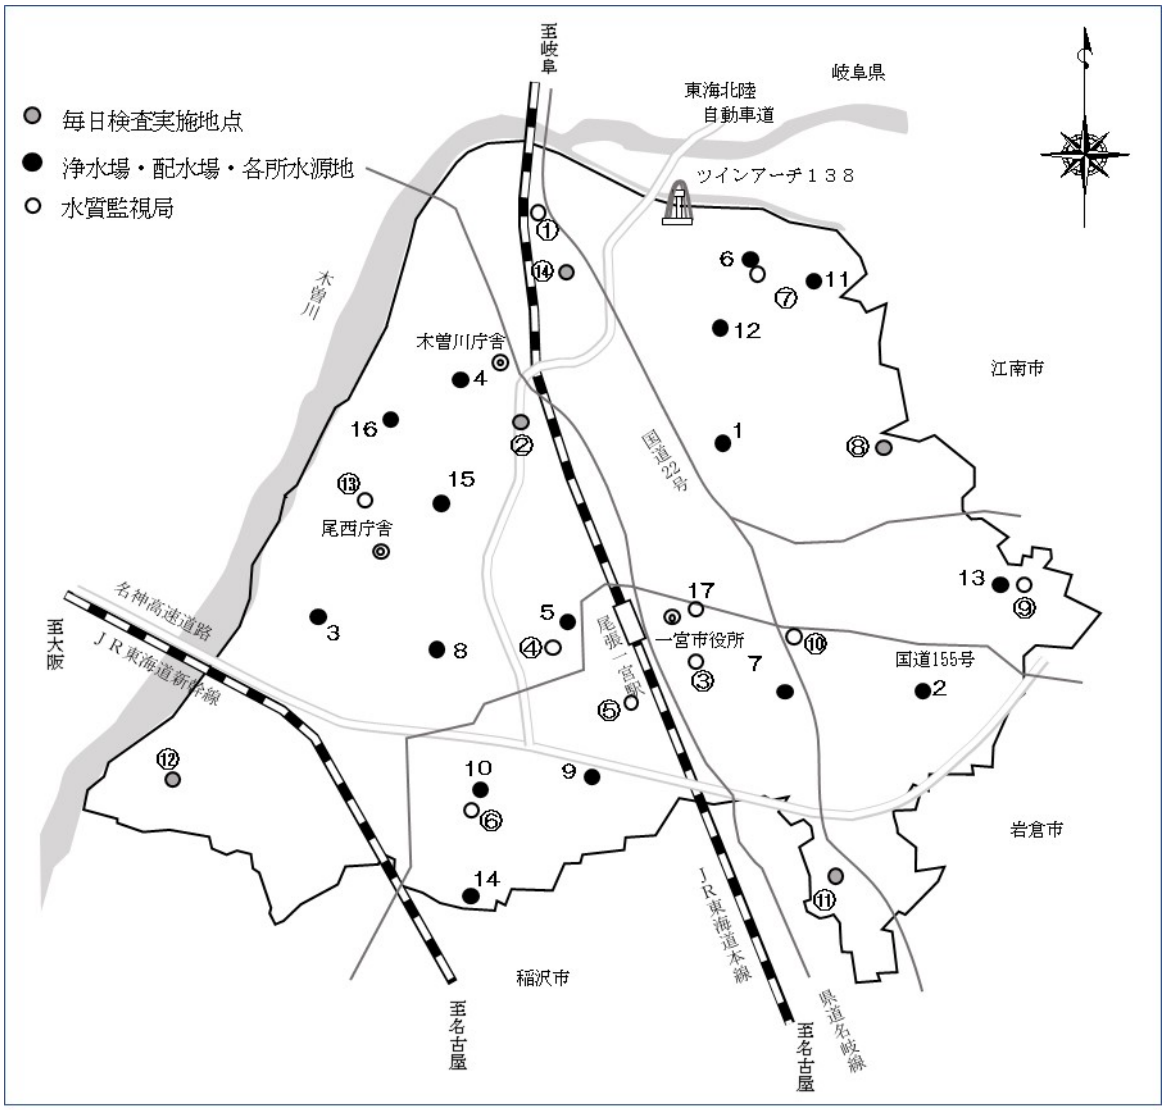

浄水場・配水場および各所水源地

系統	番号	計測地点
佐千原浄水場	1	佐千原浄水場
千秋配水場	2	千秋配水場
尾西配水場	3	尾西配水場
木曽川配水場	4	木曽川配水場
西部水源地	5	西部水源地
北部水源地	6	北部水源地
丹陽西部水源地	7	丹陽西部水源地
萩原西部水源地	8	萩原西部水源地
大和南部水源地	9	大和南部水源地
萩原東部水源地	10	萩原東部水源地
浅井北部水源地	11	浅井北部水源地
葉栗南部水源地	12	葉栗南部水源地
千秋北部水源地	13	千秋北部水源地
西御堂水源地	14	西御堂水源地
開明水源地	15	開明水源地
奥町東部水源地	16	奥町東部水源地

水質監視局

番号	計測地点	毎日検査実施地点
①	北方	
②	今伊勢	●
③	向山南	
④	末広	●
⑤	妙興寺	
⑥	萩原	
⑦	浅井	
⑧	時之島	●
⑨	千秋	
⑩	浅野	
⑪	丹陽	●
⑫	上祖父江	●
⑬	小信中島	
⑭	黒田	●

		水質監視局(毎日検査実施箇所)																	
		② ： 今伊勢			④ ： 末広			⑧ ： 時之島			⑪ ： 丹陽			⑫ ： 上祖父江			⑭ ： 黒田		
		色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
4月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.33
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.26
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.29
5月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.30
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.23	< 0.5	< 0.1	0.24	< 0.5	< 0.1	0.24
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.28
6月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.34
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.20	< 0.5	< 0.1	0.26	< 0.5	< 0.1	0.23
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.29
春季	最大値	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.34
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.20	< 0.5	< 0.1	0.24	< 0.5	< 0.1	0.23
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.29
7月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.36
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.25	< 0.5	< 0.1	0.24	< 0.5	< 0.1	0.25
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.32
8月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.44	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.35
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.28
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.32
9月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.46	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.37
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.25	< 0.5	< 0.1	0.30
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.33
夏季	最大値	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.46	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.44	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.37
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.25	< 0.5	< 0.1	0.24	< 0.5	< 0.1	0.25
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.32
10月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.47	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.42
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.25	< 0.5	< 0.1	0.32
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.37
11月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.37
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.25	< 0.5	< 0.1	0.33
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.35
12月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.47
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.35
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.41
秋季	最大値	< 0.5	< 0.1	0.47	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.47
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.25	< 0.5	< 0.1	0.32
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.38
1月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.44
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.38
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.41
2月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.43	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.41
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.36
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.38
3月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.42	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.38
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.32
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.35
冬季	最大値	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.43	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.44
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.32
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.38
年間	最大値	< 0.5	< 0.1	0.47	< 0.5	< 0.1	0.46	< 0.5	< 0.1	0.43	< 0.5	< 0.1	0.44	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.47
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.20	< 0.5	< 0.1	0.24	< 0.5	< 0.1	0.23
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.34

Ⅱ－４　水質管理目標設定項目・要検討項目

・原水管理項目検査

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－１

区分	検査項目	目標値等	1 極楽寺１号	2 極楽寺２号	3 極楽寺３号	4 大野１号	5 大野２号	6 大野３号	7 大野４号	8 尾関	9 江森	10 佐千原１号
	採水年月日		4.06.20	4.06.20	4.06.20	4.06.20	4.06.20	4.06.20	4.06.20	4.09.12	4.09.12	4.09.12
	気温		28.6	28.4	28.9	29.4	29.2	28.2	28.2	30.0	29.9	31.7
	水温		15.0	16.4	17.0	14.3	15.6	16.7	16.6	17.0	17.8	17.9
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.002	＜ 0.001	＜ 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下										
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下										
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下										
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下										
	農薬類（総農薬として）	1 以下		＜ 0.01								＜ 0.01
	残留塩素	1 mg/L以下										
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	35.5	40.5	31.5	30.5	42.5	57.0	47.0	50.0	95.5	113.5
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	0.003	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	18.1	28.2	4.4	11.5	18.5	36.6	19.8	5.2	14.1	18.5
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下										
	臭気強度（TON）	3 以下										
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	73	90	90	64	76	101	115	129	202	230
	濁度	1 度 以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	pH値	7.5 程度	6.7	6.6	7.3	6.7	6.6	6.5	6.6	7.0	7.4	7.4
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	－1.9	－1.7	－1.4	－2.1	－1.9	－1.7	－1.8	－1.4	－0.6	－0.4
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	7	490	9	17	6	3	18	11	5	20
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下		＜ 0.000005	0.000013	0.000007		0.000007	＜ 0.000005	0.000012	0.000008	
要検討項目	銀及びその化合物		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.008	0.010	0.002	0.006	0.010	0.012	0.010	0.003	0.006	0.007
	ビスマス及びその化合物		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	キシレン	0.4 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
○	アンモニア態窒素	mg/L	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	17.0	25.8	4.0	10.9	17.4	33.1	18.4	4.6	12.5	15.5

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－2

区分	検査項目	目標値等	11 佐千原２号	12 尾西１号	13 尾西２号	14 尾西３号	15 木曽川１号	16 木曽川２号	17 西部	18 北部	19 丹陽西部	20 萩原西部
	採水年月日		4.09.12	4.08.22	4.08.22	4.08.22	4.08.23	4.08.23	4.09.13	4.07.13	4.07.12	4.08.22
	気温		31.8	30.3	30.3	30.2	27.7	27.8	30.0	30.0	26.1	30.1
	水温		18.6	17.2	17.9	17.3	21.0	18.1	21.2	17.4	18.2	22.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	0.0002	＜0.0002	＜0.0002	0.0004	＜0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下										
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下										
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下										
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下										
	農薬類（総農薬として）	1 以下			＜0.01		＜0.01					
	残留塩素	1 mg/L以下										
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	113.5	34.0	32.5	32.5	24.5	67.5	45.0	37.5	43.0	37.0
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	0.021	＜0.001	0.028	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	9.2	0.8	0.8	1.7	1.3	2.2	1.3	6.1	5.2	0.8
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下										
	臭気強度（TON）	3 以下										
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	220	105	75	98	80	112	129	103	235	90
	濁度	1 度 以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	pH値	7.5 程度	7.4	7.9	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	7.0	7.7	8.0
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	－0.4	－0.5	－0.4	－0.4	－0.7	－0.2	－0.3	－1.5	－0.5	－0.3
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	6	40	1	21	25	12	400	120	13	9
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000017					＜0.000005		0.000026		
要検討項目	銀及びその化合物		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.006	0.003
	ビスマス及びその化合物		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	＜0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001
	キシレン	0.4 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
○	アンモニア態窒素	mg/L	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	7.4	＜0.5	＜0.5	1.0	0.8	1.2	0.9	5.5	3.0	＜0.5

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－3

区分	検査項目	目標値等	21 大和南部	22 萩原東部	23 浅井北部	24 葉栗南部	25 千秋北部	26 西御堂	27 開明	28 奥町東部
	採水年月日		4.09.13	4.09.13	4.07.13	4.07.13	4.07.12	4.09.13	4.08.23	4.08.22
	気温		30.9	31.4	30.2	29.8	26.8	32.3	28.7	29.9
	水温		20.0	19.8	19.5	18.0	19.0	20.5	18.3	18.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	0.0002	0.0003	＜ 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005	＜ 0.005
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下								
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下								
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下								
	農薬類（総農薬として）	1 以下								
	残留塩素	1 mg/L以下								
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	33.0	32.0	71.0	80.5	104.5	34.0	53.5	46.0
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.001	0.002	0.048
	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.3	0.8	27.3	24.2	17.6	1.3	1.7	2.6
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下								
	臭気強度（TON）	3 以下								
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	106	93	192	183	226	98	127	101
	濁度	1 度 以下	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
	pH値	7.5 程度	8.1	8.1	6.7	6.7	7.2	8.1	7.9	7.9
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	－ 0.3	－ 0.2	－ 1.3	－ 1.3	－ 0.7	－ 0.2	－ 0.2	－ 0.4
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	2	26	90	160	110	7	5	8
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01	＜ 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	＜ 0.000005	＜ 0.000005		0.000010				＜ 0.000005
要検討項目	銀及びその化合物		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.001	0.002	0.012	0.005	0.008	0.003	0.004	0.003
	ビスマス及びその化合物		＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	＜ 0.001	0.001	＜ 0.001
	キシレン	0.4 mg/L以下	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002	＜ 0.0002
○	アンモニア態窒素	mg/L	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1	＜ 0.1
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	0.8	＜ 0.5	24.5	21.4	15.5	0.5	0.8	1.8

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－1

区分	検査項目	目標値等	1 佐千原浄水場	2 千秋配水場	3 尾西配水場	4 木曽川配水場	5 西部	6 北部	7 丹陽西部	8 萩原西部	9 大和南部
	採水年月日		4.10.03	4.05.16	4.12.13	4.12.12	4.10.04	4.05.17	4.05.16	4.12.13	4.10.04
	気温										
	水温		19.8	16.5	13.8	12.5	21.6	16.7	18.0	18.0	20.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0004	< 0.0002	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下									
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	< 0.001	0.002	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	< 0.001	0.006	0.002	0.005	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	農薬類（総農薬として）	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下	0.40	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	61.0	19.0	25.5	19.5	45.0	36.0	44.0	37.0	33.0
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	19.4	1.3	0.8	2.2	1.3	5.3	2.2	0.8	1.3
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下									
	臭気強度（TON）	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	123	48	78	70	117	101	228	83	107
	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	6.9	7.3	7.8	7.2	8.0	7.0	7.6	8.1	8.0
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	－ 1.2	－ 1.9	－ 1.0	－ 1.8	－ 0.3	－ 1.6	－ 0.7	－ 0.2	－ 0.4
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	1	0	0	0	65	0	7	0	7
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下									
要検討項目	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.008	0.006	0.005	0.006	0.003	0.002	0.007	0.003	0.001
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
○	アンモニア態窒素	mg/L									
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	17.6	1.3	0.5	2.0	0.9	4.8	< 0.5	< 0.5	0.8

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－2

区分	検査項目	目標値等	10 萩原東部	11 浅井北部	12 葉栗南部	13 千秋北部	14 西御堂	15 開明	16 奥町東部	17 常念公園(大江)	18 今伊勢中保育園(水質監視局)
	採水年月日		4.10.04	4.05.17	4.05.17	4.05.16	4.10.04	4.12.12	4.12.13	4.10.03	4.10.03
	気温										
	水温		20.5	18.0	17.9	18.6	20.5	18.0	15.5	21.3	21.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下									
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	農薬類（総農薬として）	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.30	0.40	0.40
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	32.5	72.5	80.5	105.5	33.5	53.5	45.5	60.0	61.0
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.003	< 0.001	< 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.3	21.2	22.1	15.0	0.8	1.7	2.2	19.4	19.4
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下									
	臭気強度（TON）	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	98	166	174	222	85	120	102	126	133
	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	8.1	6.7	6.7	6.9	8.2	7.7	7.8	6.8	6.8
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	－ 0.2	－ 1.4	－ 1.3	－ 1.0	－ 0.1	－ 0.4	－ 0.6	－ 1.3	－ 1.3
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	0	0	180	6	37	0	0	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下									
要検討項目	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.002	0.012	0.005	0.008	0.003	0.004	0.003	0.008	0.008
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
○	アンモニア態窒素	mg/L									
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	0.7	19.0	19.6	13.1	< 0.5	0.8	1.4	17.7	17.7

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－3

区分	検査項目	目標値等	19 弁天公園（神山）	20 北方小学校（水質監視局）	21 定水寺児童遊園	22 鬼ヶ島公園（三ツ井）	23 丹陽南小学校（水質監視局）	24 小信児童公園	25 朝日つどいの里（水質監視局）	26 黒田北保育園（水質監視局）	27 奥町公園
	採水年月日		4.10.03	4.10.03	4.10.03	4.05.16	4.05.16	4.12.13	4.12.13	4.12.12	4.12.12
	気温										
	水温		24.1	27.3	23.0	20.5	19.5	14.0	15.5	14.5	14.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	＜0.001	0.002	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下									
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	＜0.001	＜0.001	0.001	＜0.001
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	0.006	0.006	0.003	0.003	0.005	0.002
	農薬類（総農薬として）	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下	0.40	0.35	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.40	0.40
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	52.5	63.0	57.0	20.5	17.5	23.5	25.5	19.5	38.5
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	9.2	17.6	14.5	1.7	1.7	0.8	1.3	1.7	7.0
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下									
	臭気強度（TON）	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	119	110	129	44	47	69	64	66	97
	濁度	1 度 以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1
	pH値	7.5 程度	6.9	6.8	6.9	7.3	7.4	7.8	7.8	7.7	7.3
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	－1.3	－1.2	－1.3	－1.8	－1.7	－1.1	－0.9	－1.3	－1.4
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	0	13	1	0	4	0	16	4	2
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.02	0.02	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下									
要検討項目	銀及びその化合物		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.006	0.008	0.006	0.006	0.006	0.005	0.005	0.006	0.008
	ビスマス及びその化合物		＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001
	キシレン	0.4 mg/L以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002
○	アンモニア態窒素	mg/L									
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	8.3	16.0	13.2	1.6	1.6	0.6	1.0	1.5	6.6

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－4

区分	検査項目	目標値等	28 西浅間公園(昭和)	29 光明寺公園	30 若竹公園	31 緑葉公園(あずら)	32 萩原緑地	33 寺田公園(戸塚)	34 宮崎公園(戸塚)	35 萩原児童館	36 尾関児童遊園
	採水年月日		4.10.04	4.05.17	4.05.16	4.05.16	4.12.13	4.10.04	4.10.04	4.10.04	4.05.17
	気温										
	水温		25.6	18.5	18.0	19.8	15.1	23.5	24.0	23.2	18.5
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	0.0004	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下									
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001
	農薬類（総農薬として）	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	46.0	37.0	43.5	28.5	37.0	33.5	33.0	32.5	72.0
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	2.2	6.6	2.2	1.7	0.8	2.2	1.7	0.8	14.6
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下									
	臭気強度（TON）	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	117	98	235	123	91	99	90	86	178
	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	7.9	7.0	7.6	7.6	8.0	8.0	7.9	8.1	6.7
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	－ 0.3	－ 1.5	－ 0.7	－ 1.0	－ 0.4	－ 0.4	－ 0.5	－ 0.2	－ 1.4
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	5	1	2	7	4	8	5	1	1
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下									
要検討項目	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.004	0.002	0.007	0.006	0.003	0.002	0.004	0.002	0.013
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
○	アンモニア態窒素	mg/L									
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	1.8	6.0	< 0.5	1.1	< 0.5	1.7	1.3	< 0.5	13.0

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－5

区分	検査項目	目標値等	37 浅井中保育園	38 大毛公園	39 葉栗消防出張所	40 千秋小学校	41 千秋東小学校(水質監視局)	42 西御堂保育園	43 開明児童館	44 奥町出張所
	採水年月日		4.05.17	4.05.17	4.05.17	4.05.16	4.05.16	4.10.04	4.12.12	4.12.13
	気温									
	水温		19.6	20.5	18.4	19.2	20.0	26.0	16.0	15.2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0003	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下								
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下								
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下								
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	農薬類（総農薬として）	1 以下								
	残留塩素	1 mg/L以下	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30
	カルシウム・マグネシウム等（硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	43.0	81.5	67.5	105.5	52.0	33.5	53.0	32.0
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	10.2	19.5	16.4	13.7	7.0	0.8	1.7	1.7
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下								
	臭気強度（TON）	3 以下								
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	113	175	135	209	113	97	137	84
	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	6.9	6.8	6.8	7.0	7.1	8.2	7.7	7.7
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	－ 1.6	－ 1.2	－ 1.3	－ 0.9	－ 1.3	0.0	－ 0.5	－ 1.0
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	12	0	7	2	7	0	4	8
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下								
要検討項目	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.004	0.005	0.006	0.009	0.006	0.003	0.004	0.004
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
○	アンモニア態窒素	mg/L								
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	9.4	17.2	14.8	11.9	6.4	< 0.5	0.8	1.3

○原水管理項目

水質管理目標設定項目（農薬類）

5 大野水源所２号取水井

採水年月日	令和4年8月15日

検査項目	目標値	結果
農薬類 ※1	1	＜ 0.01

区分		検査項目	目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)		検査項目	目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)
水質管理目標設定項目（農薬類）	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D) ※2	0.05	＜ 0.0005	59	チオジカルブ	0.08	＜ 0.0008
	2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	＜ 0.0008	60	チオファネートメチル	0.3	＜ 0.003
	3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	＜ 0.0002	61	チオベンカルブ	0.02	＜ 0.0002
	4	EPN	0.004	＜ 0.00004	62	テフリルトリオン	0.002	＜ 0.00002
	5	MCPA	0.005	＜ 0.0003	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	＜ 0.0002
	6	アシュラム	0.9	＜ 0.009	64	トリクロピル	0.006	＜ 0.0003
	7	アセフェート	0.006	＜ 0.00006	65	トリクロルホン(DEP)	0.005	＜ 0.00005
	8	アトラジン	0.01	＜ 0.0001	66	トリシクラゾール	0.1	＜ 0.001
	9	アニロホス	0.003	＜ 0.00003	67	トリフルラリン	0.06	＜ 0.0006
	10	アミトラズ	0.006	＜ 0.0003	68	ナプロパミド	0.03	＜ 0.0003
	11	アラクロール	0.03	＜ 0.0003	69	パラコート	0.005	＜ 0.00005
	12	イソキサチオン	0.005	＜ 0.00005	70	ピペロホス	0.0009	＜ 0.000009
	13	イソフェンホス	0.001	＜ 0.0001	71	ピラクロニル	0.01	＜ 0.0001
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	＜ 0.0001	72	ピラゾキシフェン	0.004	＜ 0.00004
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	＜ 0.003	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	＜ 0.0002
	16	イプフェンカルバゾン ※4	0.002		74	ピリダフェンチオン	0.002	＜ 0.0001
	17	イプロベンホス(IBP)	0.09	＜ 0.0009	75	ピリブチカルブ	0.02	＜ 0.0002
	18	イミノクタジン	0.006	＜ 0.00006	76	ピロキロン	0.05	＜ 0.0005
	19	インダノファン	0.009	＜ 0.0003	77	フィプロニル	0.0005	＜ 0.000005
	20	エスプロカルブ	0.03	＜ 0.0003	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	＜ 0.0001
	21	エトフェンプロックス	0.08	＜ 0.0008	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	＜ 0.0003
	22	エンドスルファン(ベンゾエピレン) ※3	0.01		80	フェリムゾン	0.05	＜ 0.0005
	23	オキサジクロメホン	0.02	＜ 0.0002	81	フェンチオン(MPP)	0.006	＜ 0.00006
	24	オキシン銅(有機銅)	0.03	＜ 0.0004	82	フェントエート(PAP)	0.007	＜ 0.00007
	25	オリサストロビン	0.1	＜ 0.001	83	フェントラザミド	0.01	＜ 0.0001
	26	カズサホス	0.0006	＜ 0.000006	84	フサライド	0.1	＜ 0.001
	27	カフェンストロール	0.008	＜ 0.00008	85	ブタクロール	0.03	＜ 0.0003
	28	カルタップ	0.08	＜ 0.001	86	ブタミホス	0.02	＜ 0.0002
	29	カルバリル(NAC)	0.02	＜ 0.0002	87	ブプロフェジン	0.02	＜ 0.0003
	30	カルボフラン	0.0003	＜ 0.000003	88	フルアジナム	0.03	＜ 0.0003
	31	キノクラミン(ACN)	0.005	＜ 0.00005	89	プレチラクロール	0.05	＜ 0.0005
	32	キャプタン	0.3	＜ 0.003	90	プロシミドン	0.09	＜ 0.0009
	33	クミルロン	0.03	＜ 0.0003	91	プロチオホス	0.007	＜ 0.0004
	34	グリホサート	2	＜ 0.02	92	プロピコナゾール	0.05	＜ 0.0005
	35	グルホシネート	0.02	＜ 0.0002	93	プロピザミド	0.05	＜ 0.0005
	36	クロメプロップ	0.02	＜ 0.0002	94	プロベナゾール	0.03	＜ 0.0003
	37	クロルニトロフェン(CNP) ※3	0.0001		95	ブロモブチド	0.1	＜ 0.001
	38	クロルピリホス	0.003	＜ 0.00003	96	ベノミル	0.02	＜ 0.0002
	39	クロロタロニル(TPN)	0.05	＜ 0.0005	97	ペンシクロン	0.1	＜ 0.001
	40	シアナジン	0.001	＜ 0.00001	98	ベンゾビシクロン	0.09	＜ 0.0009
	41	シアノホス(CYAP)	0.003	＜ 0.00003	99	ベンゾフェナップ	0.005	＜ 0.00005
	42	ジウロン(DCMU)	0.02	＜ 0.0002	100	ベンタゾン	0.2	＜ 0.002
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	＜ 0.0003	101	ペンディメタリン	0.3	＜ 0.003
	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	＜ 0.00008	102	ベンフラカルブ	0.02	＜ 0.0002
	45	ジクワット	0.01	＜ 0.0001	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	＜ 0.0001
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	＜ 0.00004	104	ベンフレセート	0.07	＜ 0.0007
	47	ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として)	0.005	＜ 0.00005	105	ホスチアゼート	0.005	＜ 0.00005
	48	ジチオピル	0.009	＜ 0.00009	106	マラチオン(マラソン)	0.7	＜ 0.007
	49	シハロホップブチル	0.006	＜ 0.00006	107	メコプロップ(MCPP)	0.05	＜ 0.0005
	50	シマジン(CAT)	0.003	＜ 0.00003	108	メソミル	0.03	＜ 0.0003
	51	ジメタメトリン	0.02	＜ 0.0002	109	メタラキシル	0.2	＜ 0.002
	52	ジメトエート	0.05	＜ 0.0005	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	＜ 0.00004
	53	シメトリン	0.03	＜ 0.0003	111	メトミノストロビン	0.04	＜ 0.0004
	54	ダイアジノン	0.003	＜ 0.00003	112	メトリブジン	0.03	＜ 0.0003
	55	ダイムロン	0.8	＜ 0.008	113	メフェナセット	0.02	＜ 0.0002
	56	ダゾメット,メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート ※4	0.01		114	メプロニル	0.1	＜ 0.001
	57	チアジニル	0.1	＜ 0.001	115	モリネート	0.005	＜ 0.00005
	58	チウラム	0.02	＜ 0.0002				

※1 それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の合計を値とする。

※2 原水全項目検査(採水年月日：令和3年6月21日)で実施。

※3 販売禁止農薬であり、過去の検出状況等を勘案して、実施せず。

※4 検査法が確立できていない等の理由により、実施せず。

水質管理目標設定項目（農薬類）

１０ 佐千原１号取水井

採水年月日	令和4年8月15日

検査項目	目標値	結果
農薬類　※1	1	＜ 0.01

区分		検査項目	目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)		検査項目	目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)
水質管理目標設定項目（農薬類）	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)　※2	0.05	＜ 0.0005	59	チオジカルブ	0.08	＜ 0.0008
	2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	＜ 0.0008	60	チオファネートメチル	0.3	＜ 0.003
	3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	＜ 0.0002	61	チオベンカルブ	0.02	＜ 0.0002
	4	EPN	0.004	＜ 0.00004	62	テフリルトリオン	0.002	＜ 0.00002
	5	MCPA	0.005	＜ 0.0003	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	＜ 0.0002
	6	アシュラム	0.9	＜ 0.009	64	トリクロピル	0.006	＜ 0.0003
	7	アセフェート	0.006	＜ 0.00006	65	トリクロルホン(DEP)	0.005	＜ 0.00005
	8	アトラジン	0.01	＜ 0.0001	66	トリシクラゾール	0.1	＜ 0.001
	9	アニロホス	0.003	＜ 0.00003	67	トリフルラリン	0.06	＜ 0.0006
	10	アミトラズ	0.006	＜ 0.0003	68	ナプロパミド	0.03	＜ 0.0003
	11	アラクロール	0.03	＜ 0.0003	69	パラコート	0.005	＜ 0.00005
	12	イソキサチオン	0.005	＜ 0.00005	70	ピペロホス	0.0009	＜ 0.000009
	13	イソフェンホス	0.001	＜ 0.0001	71	ピラクロニル	0.01	＜ 0.0001
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	＜ 0.0001	72	ピラゾキシフェン	0.004	＜ 0.00004
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	＜ 0.003	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	＜ 0.0002
	16	イプフェンカルバゾン　※4	0.002		74	ピリダフェンチオン	0.002	＜ 0.0001
	17	イプロベンホス(IBP)	0.09	＜ 0.0009	75	ピリブチカルブ	0.02	＜ 0.0002
	18	イミノクタジン	0.006	＜ 0.00006	76	ピロキロン	0.05	＜ 0.0005
	19	インダノファン	0.009	＜ 0.0003	77	フィプロニル	0.0005	＜ 0.000005
	20	エスプロカルブ	0.03	＜ 0.0003	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	＜ 0.0001
	21	エトフェンプロックス	0.08	＜ 0.0008	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	＜ 0.0003
	22	エンドスルファン(ベンゾエピレン)　※3	0.01		80	フェリムゾン	0.05	＜ 0.0005
	23	オキサジクロメホン	0.02	＜ 0.0002	81	フェンチオン(MPP)	0.006	＜ 0.00006
	24	オキシン銅(有機銅)	0.03	＜ 0.0004	82	フェントエート(PAP)	0.007	＜ 0.00007
	25	オリサストロビン	0.1	＜ 0.001	83	フェントラザミド	0.01	＜ 0.0001
	26	カズサホス	0.0006	＜ 0.000006	84	フサライド	0.1	＜ 0.001
	27	カフェンストロール	0.008	＜ 0.00008	85	ブタクロール	0.03	＜ 0.0003
	28	カルタップ	0.08	＜ 0.001	86	ブタミホス	0.02	＜ 0.0002
	29	カルバリル(NAC)	0.02	＜ 0.0002	87	ブプロフェジン	0.02	＜ 0.0003
	30	カルボフラン	0.0003	＜ 0.000003	88	フルアジナム	0.03	＜ 0.0003
	31	キノクラミン(ACN)	0.005	＜ 0.00005	89	プレチラクロール	0.05	＜ 0.0005
	32	キャプタン	0.3	＜ 0.003	90	プロシミドン	0.09	＜ 0.0009
	33	クミルロン	0.03	＜ 0.0003	91	プロチオホス	0.007	＜ 0.0004
	34	グリホサート	2	＜ 0.02	92	プロピコナゾール	0.05	＜ 0.0005
	35	グルホシネート	0.02	＜ 0.0002	93	プロピザミド	0.05	＜ 0.0005
	36	クロメプロップ	0.02	＜ 0.0002	94	プロベナゾール	0.03	＜ 0.0003
	37	クロルニトロフェン(CNP)　※3	0.0001		95	ブロモブチド	0.1	＜ 0.001
	38	クロルピリホス	0.003	＜ 0.00003	96	ベノミル	0.02	＜ 0.0002
	39	クロロタロニル(TPN)	0.05	＜ 0.0005	97	ペンシクロン	0.1	＜ 0.001
	40	シアナジン	0.001	＜ 0.00001	98	ペンゾビシクロン	0.09	＜ 0.0009
	41	シアノホス(CYAP)	0.003	＜ 0.00003	99	ペンゾフェナップ	0.005	＜ 0.00005
	42	ジウロン(DCMU)	0.02	＜ 0.0002	100	ペンタゾン	0.2	＜ 0.002
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	＜ 0.0003	101	ペンディメタリン	0.3	＜ 0.003
	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	＜ 0.00008	102	ベンフラカルブ	0.02	＜ 0.0002
	45	ジクワット	0.01	＜ 0.0001	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	＜ 0.0001
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	＜ 0.00004	104	ベンフレセート	0.07	＜ 0.0007
	47	ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として)	0.005	＜ 0.00005	105	ホスチアゼート	0.005	＜ 0.00005
	48	ジチオピル	0.009	＜ 0.00009	106	マラチオン(マラソン)	0.7	＜ 0.007
	49	シハロホップブチル	0.006	＜ 0.00006	107	メコプロップ(MCPP)	0.05	＜ 0.0005
	50	シマジン(CAT)	0.003	＜ 0.00003	108	メソミル	0.03	＜ 0.0003
	51	ジメタメトリン	0.02	＜ 0.0002	109	メタラキシル	0.2	＜ 0.002
	52	ジメトエート	0.05	＜ 0.0005	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	＜ 0.00004
	53	シメトリン	0.03	＜ 0.0003	111	メトミノストロビン	0.04	＜ 0.0004
	54	ダイアジノン	0.003	＜ 0.00003	112	メトリブジン	0.03	＜ 0.0003
	55	ダイムロン	0.8	＜ 0.008	113	メフェナセット	0.02	＜ 0.0002
	56	ダゾメット,メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート　※4	0.01		114	メプロニル	0.1	＜ 0.001
	57	チアジニル	0.1	＜ 0.001	115	モリネート	0.005	＜ 0.00005
	58	チウラム	0.02	＜ 0.0002				

※1 それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の合計を値とする。

※2 原水全項目検査(採水年月日：令和3年6月21日)で実施。

※3 販売禁止農薬であり、過去の検出状況等を勘案して、実施せず。

※4 検査法が確立できていない等の理由により、実施せず。

水質管理目標設定項目（農薬類）

１３ 尾西２号取水井

採水年月日	令和4年8月15日

検査項目	目標値	結果
農薬類　※1	1	＜ 0.01

区分		検査項目	目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)		検査項目	目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)
水質管理目標設定項目（農薬類）	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)　※2	0.05	＜ 0.0005	59	チオジカルブ	0.08	＜ 0.0008
	2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	＜ 0.0008	60	チオファネートメチル	0.3	＜ 0.003
	3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	＜ 0.0002	61	チオベンカルブ	0.02	＜ 0.0002
	4	EPN	0.004	＜ 0.00004	62	テフリルトリオン	0.002	＜ 0.00002
	5	MCPA	0.005	＜ 0.0003	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	＜ 0.0002
	6	アシュラム	0.9	＜ 0.009	64	トリクロピル	0.006	＜ 0.0003
	7	アセフェート	0.006	＜ 0.00006	65	トリクロルホン(DEP)	0.005	＜ 0.00005
	8	アトラジン	0.01	＜ 0.0001	66	トリシクラゾール	0.1	＜ 0.001
	9	アニロホス	0.003	＜ 0.00003	67	トリフルラリン	0.06	＜ 0.0006
	10	アミトラズ	0.006	＜ 0.0003	68	ナプロパミド	0.03	＜ 0.0003
	11	アラクロール	0.03	＜ 0.0003	69	パラコート	0.005	＜ 0.00005
	12	イソキサチオン	0.005	＜ 0.00005	70	ピペロホス	0.0009	＜ 0.000009
	13	イソフェンホス	0.001	＜ 0.0001	71	ピラクロニル	0.01	＜ 0.0001
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	＜ 0.0001	72	ピラゾキシフェン	0.004	＜ 0.00004
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	＜ 0.003	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	＜ 0.0002
	16	イプフェンカルバゾン　※4	0.002		74	ピリダフェンチオン	0.002	＜ 0.0001
	17	イプロベンホス(IBP)	0.09	＜ 0.0009	75	ピリブチカルブ	0.02	＜ 0.0002
	18	イミノクタジン	0.006	＜ 0.00006	76	ピロキロン	0.05	＜ 0.0005
	19	インダノファン	0.009	＜ 0.0003	77	フィプロニル	0.0005	＜ 0.000005
	20	エスプロカルブ	0.03	＜ 0.0003	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	＜ 0.0001
	21	エトフェンプロックス	0.08	＜ 0.0008	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	＜ 0.0003
	22	エンドスルファン(ベンゾエピレン)　※3	0.01		80	フェリムゾン	0.05	＜ 0.0005
	23	オキサジクロメホン	0.02	＜ 0.0002	81	フェンチオン(MPP)	0.006	＜ 0.00006
	24	オキシン銅(有機銅)	0.03	＜ 0.0004	82	フェントエート(PAP)	0.007	＜ 0.00007
	25	オリサストロビン	0.1	＜ 0.001	83	フェントラザミド	0.01	＜ 0.0001
	26	カズサホス	0.0006	＜ 0.000006	84	フサライド	0.1	＜ 0.001
	27	カフェンストロール	0.008	＜ 0.00008	85	ブタクロール	0.03	＜ 0.0003
	28	カルタップ	0.08	＜ 0.001	86	ブタミホス	0.02	＜ 0.0002
	29	カルバリル(NAC)	0.02	＜ 0.0002	87	ブプロフェジン	0.02	＜ 0.0003
	30	カルボフラン	0.0003	＜ 0.000003	88	フルアジナム	0.03	＜ 0.0003
	31	キノクラミン(ACN)	0.005	＜ 0.00005	89	プレチラクロール	0.05	＜ 0.0005
	32	キャプタン	0.3	＜ 0.003	90	プロシミドン	0.09	＜ 0.0009
	33	クミルロン	0.03	＜ 0.0003	91	プロチオホス	0.007	＜ 0.0004
	34	グリホサート	2	＜ 0.02	92	プロピコナゾール	0.05	＜ 0.0005
	35	グルホシネート	0.02	＜ 0.0002	93	プロピザミド	0.05	＜ 0.0005
	36	クロメプロップ	0.02	＜ 0.0002	94	プロベナゾール	0.03	＜ 0.0003
	37	クロルニトロフェン(CNP)　※3	0.0001		95	ブロモブチド	0.1	＜ 0.001
	38	クロルピリホス	0.003	＜ 0.00003	96	ベノミル	0.02	＜ 0.0002
	39	クロロタロニル(TPN)	0.05	＜ 0.0005	97	ペンシクロン	0.1	＜ 0.001
	40	シアナジン	0.001	＜ 0.00001	98	ベンゾビシクロン	0.09	＜ 0.0009
	41	シアノホス(CYAP)	0.003	＜ 0.00003	99	ベンゾフェナップ	0.005	＜ 0.00005
	42	ジウロン(DCMU)	0.02	＜ 0.0002	100	ベンタゾン	0.2	＜ 0.002
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	＜ 0.0003	101	ペンディメタリン	0.3	＜ 0.003
	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	＜ 0.00008	102	ベンフラカルブ	0.02	＜ 0.0002
	45	ジクワット	0.01	＜ 0.0001	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	＜ 0.0001
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	＜ 0.00004	104	ベンフレセート	0.07	＜ 0.0007
	47	ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として)	0.005	＜ 0.00005	105	ホスチアゼート	0.005	＜ 0.00005
	48	ジチオピル	0.009	＜ 0.00009	106	マラチオン(マラソン)	0.7	＜ 0.007
	49	シハロホップブチル	0.006	＜ 0.00006	107	メコプロップ(MCPP)	0.05	＜ 0.0005
	50	シマジン(CAT)	0.003	＜ 0.00003	108	メソミル	0.03	＜ 0.0003
	51	ジメタメトリン	0.02	＜ 0.0002	109	メタラキシル	0.2	＜ 0.002
	52	ジメトエート	0.05	＜ 0.0005	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	＜ 0.00004
	53	シメトリン	0.03	＜ 0.0003	111	メトミノストロビン	0.04	＜ 0.0004
	54	ダイアジノン	0.003	＜ 0.00003	112	メトリブジン	0.03	＜ 0.0003
	55	ダイムロン	0.8	＜ 0.008	113	メフェナセット	0.02	＜ 0.0002
	56	ダゾメット,メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート　※4	0.01		114	メプロニル	0.1	＜ 0.001
	57	チアジニル	0.1	＜ 0.001	115	モリネート	0.005	＜ 0.00005
	58	チウラム	0.02	＜ 0.0002				

※1 それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の合計を値とする。

※2 原水全項目検査(採水年月日：令和3年6月21日)で実施。

※3 販売禁止農薬であり、過去の検出状況等を勘案して、実施せず。

※4 検査法が確立できていない等の理由により、実施せず。

水質管理目標設定項目（農薬類）

１５　木曽川１号取水井

採水年月日	令和4年8月15日

検査項目	目標値	結果
農薬類　※1	1	＜ 0.01

区分		検査項目	目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)		検査項目	目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)
水質管理目標設定項目（農薬類）	1	1,3-ジクロロプロペン(D-D)　※2	0.05	＜ 0.0005	59	チオジカルブ	0.08	＜ 0.0008
	2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08	＜ 0.0008	60	チオファネートメチル	0.3	＜ 0.003
	3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	＜ 0.0002	61	チオベンカルブ	0.02	＜ 0.0002
	4	EPN	0.004	＜ 0.00004	62	テフリルトリオン	0.002	＜ 0.00002
	5	MCPA	0.005	＜ 0.0003	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	＜ 0.0002
	6	アシュラム	0.9	＜ 0.009	64	トリクロピル	0.006	＜ 0.0003
	7	アセフェート	0.006	＜ 0.00006	65	トリクロルホン(DEP)	0.005	＜ 0.00005
	8	アトラジン	0.01	＜ 0.0001	66	トリシクラゾール	0.1	＜ 0.001
	9	アニロホス	0.003	＜ 0.00003	67	トリフルラリン	0.06	＜ 0.0006
	10	アミトラズ	0.006	＜ 0.0003	68	ナプロパミド	0.03	＜ 0.0003
	11	アラクロール	0.03	＜ 0.0003	69	パラコート	0.005	＜ 0.00005
	12	イソキサチオン	0.005	＜ 0.00005	70	ピペロホス	0.0009	＜ 0.000009
	13	イソフェンホス	0.001	＜ 0.0001	71	ピラクロニル	0.01	＜ 0.0001
	14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	＜ 0.0001	72	ピラゾキシフェン	0.004	＜ 0.00004
	15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	＜ 0.003	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	＜ 0.0002
	16	イプフェンカルバゾン　※4	0.002		74	ピリダフェンチオン	0.002	＜ 0.0001
	17	イプロベンホス(IBP)	0.09	＜ 0.0009	75	ピリブチカルブ	0.02	＜ 0.0002
	18	イミノクタジン	0.006	＜ 0.00006	76	ピロキロン	0.05	＜ 0.0005
	19	インダノファン	0.009	＜ 0.0003	77	フィプロニル	0.0005	＜ 0.000005
	20	エスプロカルブ	0.03	＜ 0.0003	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	＜ 0.0001
	21	エトフェンプロックス	0.08	＜ 0.0008	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	＜ 0.0003
	22	エンドスルファン(ベンゾエピレン)　※3	0.01		80	フェリムゾン	0.05	＜ 0.0005
	23	オキサジクロメホン	0.02	＜ 0.0002	81	フェンチオン(MPP)	0.006	＜ 0.00006
	24	オキシン銅(有機銅)	0.03	＜ 0.0004	82	フェントエート(PAP)	0.007	＜ 0.00007
	25	オリサストロビン	0.1	＜ 0.001	83	フェントラザミド	0.01	＜ 0.0001
	26	カズサホス	0.0006	＜ 0.000006	84	フサライド	0.1	＜ 0.001
	27	カフェンストロール	0.008	＜ 0.00008	85	ブタクロール	0.03	＜ 0.0003
	28	カルタップ	0.08	＜ 0.001	86	ブタミホス	0.02	＜ 0.0002
	29	カルバリル(NAC)	0.02	＜ 0.0002	87	ブプロフェジン	0.02	＜ 0.0003
	30	カルボフラン	0.0003	＜ 0.000003	88	フルアジナム	0.03	＜ 0.0003
	31	キノクラミン(ACN)	0.005	＜ 0.00005	89	プレチラクロール	0.05	＜ 0.0005
	32	キャプタン	0.3	＜ 0.003	90	プロシミドン	0.09	＜ 0.0009
	33	クミルロン	0.03	＜ 0.0003	91	プロチオホス	0.007	＜ 0.0004
	34	グリホサート	2	＜ 0.02	92	プロピコナゾール	0.05	＜ 0.0005
	35	グルホシネート	0.02	＜ 0.0002	93	プロピザミド	0.05	＜ 0.0005
	36	クロメプロップ	0.02	＜ 0.0002	94	プロベナゾール	0.03	＜ 0.0003
	37	クロルニトロフェン(CNP)　※3	0.0001		95	ブロモブチド	0.1	＜ 0.001
	38	クロルピリホス	0.003	＜ 0.00003	96	ベノミル	0.02	＜ 0.0002
	39	クロロタロニル(TPN)	0.05	＜ 0.0005	97	ペンシクロン	0.1	＜ 0.001
	40	シアナジン	0.001	＜ 0.00001	98	ペンゾビシクロン	0.09	＜ 0.0009
	41	シアノホス(CYAP)	0.003	＜ 0.00003	99	ペンゾフェナップ	0.005	＜ 0.00005
	42	ジウロン(DCMU)	0.02	＜ 0.0002	100	ペンタゾン	0.2	＜ 0.002
	43	ジクロベニル(DBN)	0.03	＜ 0.0003	101	ペンディメタリン	0.3	＜ 0.003
	44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	＜ 0.00008	102	ペンフラカルブ	0.02	＜ 0.0002
	45	ジクワット	0.01	＜ 0.0001	103	ペンフルラリン(ベスロジン)	0.01	＜ 0.0001
	46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	＜ 0.00004	104	ペンフレセート	0.07	＜ 0.0007
	47	ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として)	0.005	＜ 0.00005	105	ホスチアゼート	0.005	＜ 0.00005
	48	ジチオピル	0.009	＜ 0.00009	106	マラチオン(マラソン)	0.7	＜ 0.007
	49	シハロホップブチル	0.006	＜ 0.00006	107	メコプロップ(MCPP)	0.05	＜ 0.0005
	50	シマジン(CAT)	0.003	＜ 0.00003	108	メソミル	0.03	＜ 0.0003
	51	ジメタメトリン	0.02	＜ 0.0002	109	メタラキシル	0.2	＜ 0.002
	52	ジメトエート	0.05	＜ 0.0005	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	＜ 0.00004
	53	シメトリン	0.03	＜ 0.0003	111	メトミノストロビン	0.04	＜ 0.0004
	54	ダイアジノン	0.003	＜ 0.00003	112	メトリブジン	0.03	＜ 0.0003
	55	ダイムロン	0.8	＜ 0.008	113	メフェナセット	0.02	＜ 0.0002
	56	ダゾメット,メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート　※4	0.01		114	メプロニル	0.1	＜ 0.001
	57	チアジニル	0.1	＜ 0.001	115	モリネート	0.005	＜ 0.00005
	58	チウラム	0.02	＜ 0.0002				

※1 それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の合計を値とする。

※2 原水全項目検査(採水年月日：令和3年6月21日)で実施。

※3 販売禁止農薬であり、過去の検出状況等を勘案して、実施せず。

※4 検査法が確立できていない等の理由により、実施せず。

Ⅱ－５　クリプトスポリジウム等指標菌検査

		極楽寺水源所 １号取水井	極楽寺水源所 ２号取水井	極楽寺水源所 ３号取水井	大野水源所 １号取水井	大野水源所 ２号取水井	大野水源所 ３号取水井	大野水源所 ４号取水井
検査回数		年１２回						
大腸菌 （定性試験）	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性芽胞菌 （個/mL）	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

		尾関水源所 取水井	江森水源所 取水井	佐千原浄水場 １号取水井	佐千原浄水場 ２号取水井	尾西配水場 １号取水井	尾西配水場 ２号取水井	尾西配水場 ３号取水井
検査回数		年４回						
大腸菌 （定性試験）	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性芽胞菌 （個/mL）	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

		木曽川配水場 １号取水井	木曽川配水場 ２号取水井	西部水源地 取水井	北部水源地 取水井	丹陽西部水源 地取水井	萩原西部水源 地取水井	大和南部水源 地取水井
検査回数		年４回				年３回	年４回	
大腸菌 （定性試験）	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性芽胞菌 （個/mL）	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

		萩原東部水源 地取水井	浅井北部水源 地取水井	葉栗南部水源 地取水井	千秋北部水源 地取水井	西御堂水源地 取水井	開明水源地 取水井	奥町東部水源 地取水井
検査回数		年４回						
大腸菌 （定性試験）	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性芽胞菌 （個/mL）	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

Ⅱ－6　請求による検査（水道法第１８条）

水道需要者からの水道に関する相談・苦情のうち請求により水質検査を実施した件数は１７件でした。その内訳は下表のとおりです。

		受付件数	延べ検体数	延べ検査項目数
苦情内容	異臭味に関するもの	2	4	40
	濁り・赤水に関するもの	5	10	152
	付着物に関するもの	3	6	88
	異物に関するもの	5	10	146
	その他	2	5	50
計		17	35	476

別表1　請求による検査（水道法第18条）－1

受付日	場所	内容	分類	主な 検査項目	処置方法等
R4.4.12	別明町3丁目	ポットに黒い汚れが付着する	付着物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
5.18	若竹4丁目	蛇口から泡が出る 薬品臭がする	異臭味	味、臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
5.19	笹野	長期間水道を使用していなかったが、最近使用したところ蛇口から黒い粒が出る	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。黒い粒は宅内の配管内に堆積した鉄錆で、流速の変化などで剥離し流出したものだと説明した。
5.19	浅井町尾関	ポットに水色の物が付着する	付着物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。水色の付着物はミネラル分に銅が付着したものであることを説明した。
5.23	今伊勢町馬寄	蛇口や洗濯機から赤い異物が出る	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。赤色の異物は鉄錆で、配水管内に堆積した鉄錆が流速の変化などで一時的に剥離し流出したものだと説明した。
6.10	大和町馬引	蛇口から異物が出る	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。異物は旧簡易水道の配水管のライニングが劣化し剥がれたもの説明した。
6.28	今伊勢町馬寄	風呂に溜めた水が1日で緑色になり、コバエがわく	その他	有機物等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
6.30	三ツ井8丁目	水道水が安全か不安	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
7.20	新生2丁目	台所が匂う	異臭味	味、臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
8.5	木曽川町玉ノ井	茶色い水が出る	濁り	金属等	水質検査の結果、基準を超過した項目があった。原因は給水管の劣化によるものと推測されたため、給水管の更新を行った。
8.12	大和町馬引	茶色い水が出る	濁り	金属等	水質検査の結果、基準を超過した項目があった。原因は配水管の劣化によるものと推測されたため、配水管の洗管を行った。
9.21	冨田	濁った水が出る	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。原因は鉄錆で配水管内に堆積した鉄錆が流速の変化などで一時的に剥離し流出したものだと説明した。
11.8	開明	浴槽の底に黒い粒が溜まる	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。黒い粒は配管内に堆積したマンガン及びその化合物で、流速の変化などで一時的に剥離し流出したものだと説明した。
R5.1.20	奥町	錆がでる	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。錆の原因は私道内の配管に使用されている鉄管だと推測される。開栓時に濁りがある場合は濁りがなくなるまで流してから使用するように説明した。

別表1　請求による検査（水道法第18条）－2

受付日	場所	内容	分類	主な 検査項目	処置方法等
2.20	木曽川町内割田	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
3.8	木曽川町黒田	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
3.17	大毛	ポットやシンクに白い物がつく	付着物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。白い物は水道水に含まれるミネラル分であることを説明した。

Ⅲ　その他の水質検査

Ⅲ－１　水源汚濁検査

水 源 汚 濁 検 査 採 水 地 点

種別	番号	水　源　名　等	水源等種別	検査回数
伏流水水源	1	極楽寺水源所１号取水井	伏流水	年１２回
	2	極楽寺水源所２号取水井	〃	
	3	極楽寺水源所３号取水井	〃	
	4	大野水源所１号取水井	〃	
	5	大野水源所２号取水井	〃	
	6	大野水源所３号取水井	〃	
	7	大野水源所４号取水井	〃	
河川	8	木曽川水系南派川・河田橋	表流水	年４回

水源汚濁検査　採水地点図

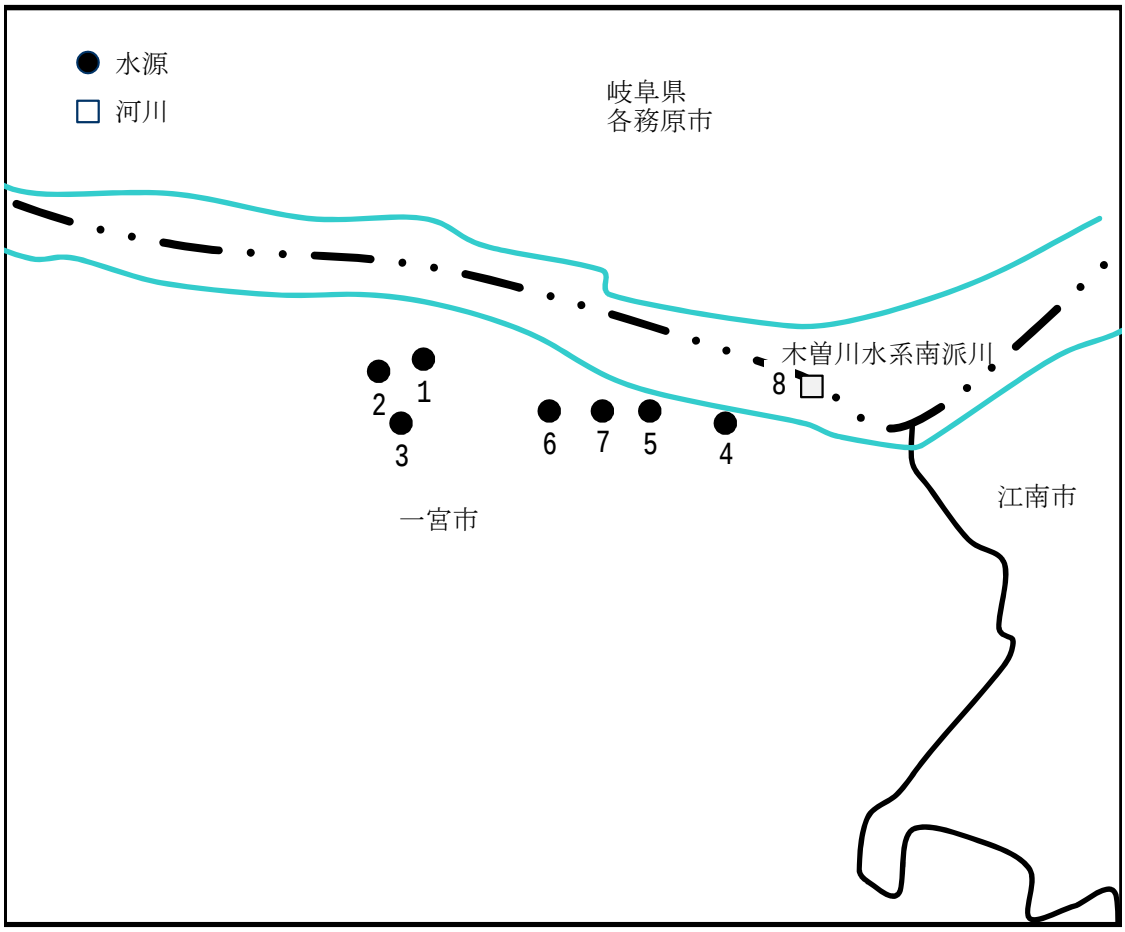

1 極楽寺水源所1号取水井

採水年月日		4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	16.3	16.7	28.6	30.2	31.4	30.5	22.7	17.1	10.8	6.0	1.8	11.6	1.8	31.4	18.6
水温	℃	15.8	15.5	15.0	15.1	15.8	16.9	17.6	19.0	19.1	18.7	16.5	18.0	15.0	19.1	16.9
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌（定性）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌群（定量）	個/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素：TOC）	mg/L	0.22	0.21	0.23	0.23	0.39	0.35	0.44	0.30	0.33	0.35	0.31	0.29	0.21	0.44	0.30
pH値		6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.9	6.6	6.6	6.6	6.7	6.5	6.6	6.4	6.9	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13
塩化物イオン	mg/L	6.4	4.5	3.9	4.0	3.8	3.9	3.5	3.8	4.6	4.7	4.7	4.8	3.5	6.4	4.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.65	0.66	0.78	0.91	0.87	0.86	0.76	0.81	1.04	0.82	0.78	0.83	0.65	1.04	0.81
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L	14.7	12.0	10.1	9.6	9.8	9.7	10.1	9.3	10.7	12.1	12.0	11.7	9.3	14.7	11.0
リン酸イオン	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	11.8	10.9	11.0	11.2	12.1	12.6	12.4	12.0	12.1	12.2	12.0	12.0	10.9	12.6	11.9
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	mg/L															
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02												< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.005	0.006	0.002	0.002	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.006	< 0.001	0.006	0.003
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	0.002	0.004	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	< 0.001	0.004	0.002
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.8	5.6	5.8	5.8	6.6	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	6.6	6.6	5.6	7.1	6.5
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バリウム	mg/L	0.008	0.007	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.009	0.009	0.009	0.007	0.009	0.008
ビスマス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリブデン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

2 極楽寺水源所2号取水井

採水年月日		4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	16.1	16.6	28.4	30.1	31.3	30.4	22.4	16.9	10.6	5.7	1.7	11.3	1.7	31.3	18.5
水温	℃	17.3	16.5	16.4	17.1	16.2	16.8	18.0	17.5	16.8	17.0	17.5	17.6	16.2	18.0	17.1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌（定性）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌群（定量）	個/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素：TOC）	mg/L	0.25	0.23	0.31	0.36	0.44	0.46	0.45	0.38	0.45	0.49	0.41	0.37	0.23	0.49	0.38
pH値		6.5	6.6	6.6	6.4	6.4	6.7	6.5	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.4	6.7	6.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13
塩化物イオン	mg/L	5.6	4.6	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	3.3	3.7	4.4	4.5	4.6	3.3	5.6	4.1
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.60	0.59	0.66	0.72	0.93	0.80	0.69	0.50	0.60	0.77	0.83	1.08	0.50	1.08	0.73
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L	15.2	14.1	13.8	13.6	13.4	14.0	12.6	10.3	10.5	12.3	12.5	12.2	10.3	15.2	12.9
リン酸イオン	mg/L	0.01	0.02	< 0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	< 0.01	0.03	0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	12.9	12.6	14.0	13.9	15.1	15.6	14.9	13.6	13.4	14.9	15.0	15.3	12.6	15.6	14.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	mg/L															
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02												< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	0.002	0.005	0.003
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.0	5.7	6.2	6.0	6.6	6.8	6.7	6.6	6.5	7.6	7.0	7.5	5.7	7.6	6.6
マンガン及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.005	0.005	0.006	0.006	0.003	0.006	0.004
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バリウム	mg/L	0.009	0.008	0.010	0.009	0.011	0.012	0.011	0.009	0.009	0.011	0.010	0.011	0.008	0.012	0.010
ビスマス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリブデン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

3 極楽寺水源所3号取水井

採水年月日		4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	16.6	16.8	28.9	30.3	31.6	30.8	22.9	17.3	10.9	6.2	2.0	11.8	2.0	31.6	18.8
水温	℃	17.0	16.8	17.0	17.4	17.2	17.0	17.0	16.8	16.8	16.7	16.8	16.5	16.5	17.4	16.9
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌（定性）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌群（定量）	個/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素：TOC）	mg/L	0.06	< 0.05	0.07	0.08	0.10	0.09	0.09	0.11	0.09	0.10	0.11	0.09	< 0.05	0.11	0.08
pH値		7.3	7.3	7.3	7.0	7.0	7.2	7.0	7.0	6.9	6.9	7.3	7.2	6.9	7.3	7.1
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
塩化物イオン	mg/L	4.6	4.7	4.7	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.7	4.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.97	0.97	0.97	0.96	0.96	0.95	0.97	0.93	0.96	0.97	0.97	0.96	0.93	0.97	0.96
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L	7.0	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.1	6.3	6.3	6.3	6.3	6.1	7.0	6.6
リン酸イオン	mg/L	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	10.6	10.7	10.6	10.6	10.7	10.7	10.6	10.6	10.6	10.7	10.6	10.7	10.6	10.7	10.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	mg/L															
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02												< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.008	0.005	0.007	0.009	0.006	0.007	0.009	0.012	0.008	0.011	0.005	0.009	0.005	0.012	0.008
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	7.9	7.8	7.5	7.7	8.0	7.7	7.9	7.6	8.2	7.6	7.8	7.5	8.2	7.8
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.002	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バリウム	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ビスマス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリブデン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

4 大野水源所1号取水井

採水年月日		4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	17.3	16.9	29.4	30.5	31.9	31.3	23.6	18.4	11.1	6.7	2.7	13.1	2.7	31.9	19.4
水温	℃	14.8	14.3	14.3	14.4	14.7	15.0	15.6	15.5	15.6	15.8	15.5	15.5	14.3	15.8	15.1
一般細菌	個/mL	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大腸菌（定性）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌群（定量）	個/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素：TOC）	mg/L	0.18	0.15	0.17	0.20	0.26	0.24	0.29	0.27	0.29	0.27	0.23	0.21	0.15	0.29	0.23
pH値		6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	7.0	6.6	6.7	6.7	6.7	6.6	6.7	6.6	7.0	6.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
塩化物イオン	mg/L	5.8	5.0	4.9	4.9	4.8	4.9	4.8	4.4	4.6	4.3	4.4	4.7	4.3	5.8	4.8
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.70	0.69	0.90	0.98	1.57	1.70	1.74	1.54	1.57	1.36	1.15	0.97	0.69	1.74	1.24
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L	13.3	12.0	11.0	10.8	11.3	11.2	11.1	10.3	10.8	11.1	11.4	11.7	10.3	13.3	11.3
リン酸イオン	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	10.9	10.3	10.5	10.6	11.9	12.3	12.7	12.6	12.7	12.4	11.9	11.5	10.3	12.7	11.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	mg/L															
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02												< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.004	0.003	0.004	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.012	0.014	0.003	0.014	0.005
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.5	6.1	6.3	6.1	6.8	7.1	6.9	7.4	7.2	7.4	7.0	6.8	6.1	7.4	6.8
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バリウム	mg/L	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.006	0.008	0.007
ビスマス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリブデン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

5 大野水源所2号取水井

採水年月日		4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	17.0	16.9	29.2	30.5	31.8	31.1	23.4	18.0	11.0	6.6	2.6	12.9	2.6	31.8	19.3
水温	℃	14.3	14.5	15.6	16.3	17.2	18.7	19.1	18.6	18.5	17.7	16.6	16.0	14.3	19.1	16.9
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌（定性）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌群（定量）	個/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素：TOC）	mg/L	0.21	0.21	0.20	0.21	0.31	0.28	0.28	0.27	0.28	0.31	0.27	0.25	0.20	0.31	0.26
pH値		6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.9	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.9	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
塩化物イオン	mg/L	6.5	5.2	6.0	5.9	5.9	5.6	5.1	5.8	6.1	6.1	6.6	6.7	5.1	6.7	6.0
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.90	1.69	2.02	1.98	2.11	2.13	1.96	2.47	2.32	2.20	2.14	2.14	1.69	2.47	2.09
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L	15.6	12.7	13.7	13.8	13.6	13.5	12.7	14.1	14.7	14.6	15.0	15.2	12.7	15.6	14.1
リン酸イオン	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	13.4	12.1	13.6	13.5	14.3	14.6	13.5	14.9	14.6	14.2	14.3	14.4	12.1	14.9	14.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	mg/L															
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02												< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.002	0.003	0.003	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.001	0.004	0.002
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.6	7.0	7.7	7.4	7.8	7.5	7.0	7.6	7.6	8.0	7.4	7.7	7.0	8.0	7.5
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バリウム	mg/L	0.009	0.008	0.010	0.009	0.010	0.010	0.010	0.010	0.010	0.009	0.009	0.010	0.008	0.010	0.010
ビスマス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリブデン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

6 大野水源所3号取水井

採水年月日		4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	15.6	16.5	28.2	30.0	31.2	30.3	22.2	16.7	10.2	5.5	1.2	10.5	1.2	31.2	18.2
水温	℃	17.3	16.5	16.7	16.7	17.0	18.5	18.3	18.8	18.8	18.5	18.3	18.0	16.5	18.8	17.8
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌（定性）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌群（定量）	個/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素：TOC）	mg/L	0.31	0.28	0.35	0.32	0.49	0.50	0.50	0.42	0.43	0.47	0.41	0.33	0.28	0.50	0.40
pH値		6.4	6.6	6.5	6.4	6.5	6.7	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.7	6.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12
塩化物イオン	mg/L	7.9	6.8	7.8	6.5	6.4	6.8	5.8	5.4	5.7	5.8	5.9	6.3	5.4	7.9	6.4
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.43	1.48	1.88	1.89	1.91	1.80	1.67	1.56	1.66	1.72	1.73	1.83	1.43	1.91	1.71
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L	16.5	14.7	14.5	14.3	15.0	14.6	13.9	12.9	13.7	14.2	14.2	14.0	12.9	16.5	14.4
リン酸イオン	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	15.1	14.8	16.8	16.3	18.0	18.6	17.3	16.3	16.2	16.7	16.4	16.6	14.8	18.6	16.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	mg/L															
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02												< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	0.006	0.004	0.004	0.001	0.002	0.005	0.006	0.004	0.004	0.007	0.005	0.001	0.007	0.004
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	0.003	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.004	0.002	0.001	0.003	0.001	0.001	0.004	0.002
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.5	6.4	7.0	6.8	7.8	7.6	7.1	7.2	7.0	7.7	7.1	7.4	6.4	7.8	7.1
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バリウム	mg/L	0.011	0.011	0.012	0.011	0.013	0.013	0.013	0.012	0.011	0.012	0.012	0.012	0.011	0.013	0.012
ビスマス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリブデン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

7 大野水源所4号取水井

採水年月日		4.04.04	4.05.09	4.06.20	4.07.07	4.08.15	4.09.12	4.10.12	4.11.21	4.12.01	5.01.05	5.02.01	5.03.01	最小値	最大値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	15.6	16.5	28.2	30.0	31.2	34.0	22.2	16.7	10.2	5.5	1.2	10.5	1.2	34.0	18.5
水温	℃	14.0	14.2	16.6	18.9	19.2	18.4	19.5	18.0	18.5	16.5	16.0	15.5	14.0	19.5	17.1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌（定性）		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌群（定量）	個/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物（全有機炭素：TOC）	mg/L	0.28	0.25	0.23	0.23	0.36	0.38	0.34	0.32	0.30	0.33	0.32	0.27	0.23	0.38	0.30
pH値		6.6	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.8	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.12
塩化物イオン	mg/L	6.5	5.2	6.1	6.1	6.2	6.3	5.9	6.1	6.3	6.0	6.4	6.7	5.2	6.7	6.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.73	1.59	2.34	2.23	2.43	2.46	2.22	2.45	2.26	2.02	2.00	1.99	1.59	2.46	2.14
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L	15.4	12.2	13.7	14.0	13.9	13.8	12.9	14.0	14.8	14.1	14.3	14.7	12.2	15.4	14.0
リン酸イオン	mg/L	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	13.5	12.3	15.0	14.8	16.1	16.4	15.3	15.3	15.0	14.2	14.0	14.3	12.3	16.4	14.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全シアン	mg/L															
陰イオン界面活性剤	mg/L			< 0.02												< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.003	0.002	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.003	0.001
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.5	7.0	8.3	7.4	8.1	7.5	7.0	7.1	6.8	7.5	6.9	7.4	6.8	8.3	7.4
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バリウム	mg/L	0.008	0.007	0.010	0.010	0.012	0.011	0.011	0.011	0.010	0.009	0.009	0.009	0.007	0.012	0.010
ビスマス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリブデン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

8 木曽川水系南派川・河田橋

採水年月日		4.04.05	4.07.07	4.10.12	5.01.05	最小値	最大値	平均値
検査項目	単位							
気温	℃	17.6	30.7	23.8	6.9	6.9	30.7	19.8
水温	℃	11.3	25.8	16.8	5.8	5.8	25.8	14.9
一般細菌	個/mL							
大腸菌（定性）								
大腸菌群（定量）	個/mL	17	150	5	5	5	150	44
嫌気性芽胞菌	個/mL							
有機物（全有機炭素：TOC）	mg/L	0.94	1.07	0.96	1.35	0.94	1.35	1.08
pH値		7.3	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.2
味								
臭気		微藻臭	微藻臭	異常なし	微藻臭			
色度	度	47.0	12.0	7.3	3.7	3.7	47.0	17.5
濁度	度	24.0	4.2	2.8	1.0	1.0	24.0	8.0
フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.10	0.10	0.12	0.09	0.12	0.10
塩化物イオン	mg/L	3.0	2.9	2.3	6.0	2.3	6.0	3.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.29	0.55	0.25	0.36	0.25	0.55	0.36
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	0.004	< 0.004	0.004	< 0.004	0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L	7.5	7.5	6.5	13.1	6.5	13.1	8.7
リン酸イオン	mg/L	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	6.1	7.1	6.2	10.1	6.1	10.1	7.4
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L							
全シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.004	< 0.001	0.004	0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L	0.007	0.004	0.018	0.007	0.004	0.018	0.009
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	0.05	0.03
鉄及びその化合物	mg/L	0.04	0.06	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04
銅及びその化合物	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.001
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4.6	4.3	4.0	8.4	4.0	8.4	5.3
マンガン及びその化合物	mg/L	0.015	0.046	< 0.001	0.018	< 0.001	0.046	0.020
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	0.001	0.002	< 0.001	0.002	< 0.001	0.002	0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バリウム	mg/L	0.021	0.012	0.028	0.012	0.012	0.028	0.018
ビスマス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モリブデン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

Ⅲ－２　クリプトスポリジウム及びジアルジア検査

採水年月日	令和4年7月14日						
採水場所（原水）	極楽寺水源所１号取水井	極楽寺水源所２号取水井	極楽寺水源所３号取水井	大野水源所１号取水井	大野水源所２号取水井	大野水源所３号取水井	大野水源所４号取水井
気温（℃）	27.7	27.3	27.9	27.7	27.5	27.3	27.5
水温（℃）	15.5	17.0	17.2	14.6	16.9	16.6	18.3
クリプトスポリジウム（検水10L中）	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア（検水10L中）	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

採水年月日	令和5年1月20日						
採水場所（原水）	極楽寺水源所１号取水井	極楽寺水源所２号取水井	極楽寺水源所３号取水井	大野水源所１号取水井	大野水源所２号取水井	大野水源所３号取水井	大野水源所４号取水井
気温（℃）	4.1	4.0	4.3	7.7	7.5	7.1	7.1
水温（℃）	19.1	18.4	17.1	16.0	17.4	19.1	17.0
クリプトスポリジウム（検水10L中）	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア（検水10L中）	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検査方法：　平成19年3月30日付健水発第0330006号(一部改正平成26年3月31日健水発第0331第6号)「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添３「水道水に関するクリプトスポリジウム等の検出のための試験方法」による。

検査機関：株式会社　環境科学研究所

Ⅳ　附

Ⅳ　水道水質基準等の変遷

年	月	事　　項
S32	6	水道法公布（法第４条）
S33	7	水質基準の制定[水質基準に関する省令]
S35	6	
S41	5	基準項目の一部改正[水質基準に関する省令]
S53	8	
H 2	5	ゴルフ場使用農薬に係る水道水の暫定水質目標２１項目を設定
H 5	12	[水質基準に関する省令]の大幅改正により、基準項目の改正および基準項目を補完する項目を設定 ・水質基準項目（４６項目） （健康に関連する項目２９項目、水道水が有すべき性状に関連する項目１７項目） ：人の飲用、生活利用上のために水道水が満たすべき要件として法令で定められている項目 ・快適水質項目（１３項目） ：おいしい水、より質の高い水道水を供給するための目標となる項目 ・監視項目（２６項目） ：将来的な安全性の確保のため、検出状況等を把握すべき項目
H10	6	・監視項目に「ウラン」、「亜硝酸性窒素」を追加
H11	6	・監視項目に「ベンタゾン」等農薬４項目を追加 ・ゴルフ場使用農薬に係る水道水の水質目標に「アセフェート」等農薬４項目を追加
	12	・監視項目に「ダイオキシン類」を追加
H12	9	・監視項目に「二酸化塩素」、「亜塩素酸イオン」を追加
H15	4	・水質基準項目　「鉛」の基準値を0.05mg/Lから0.01mg/Lに強化
H16	4	[水質基準に関する省令]の大幅改正により、以下の３種類の項目を設定 ①水質基準項目（５０項目） （健康に関連する項目３１項目、性状に関連する項目１９項目） ：人の飲用、生活利用上のために水道水が満たすべき要件として法令で定められている項目 ②水質管理目標設定項目（２７項目）　※「農薬類」は総農薬として合算 ：将来的な安全性の確保のため、今後検出の可能性があるなど水質管理上留意すべき項目 ③要検討項目（４０項目） ：毒性評価や検出実態が不明確で今後さらに必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目
H20	4	①水質基準項目（５１項目） ・「塩素酸」を水質管理目標設定項目から水質基準項目へ格上げ(基準値:0.6mg/L) ②水質管理目標設定項目（２７項目） ・「従属栄養細菌」を追加 ・「農薬類」の対象リストに「フィプロニル」を追加
H21	4	①水質基準項目（５０項目） ・「1,1-ジクロロエチレン」を水質基準項目から水質管理目標設定項目へ格下げ ・「トランス-1,2-ジクロロエチレン」を水質管理目標設定項目から削除し、水質基準項目の「シス-1,2-ジクロロエチレン」と合わせて「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロチレン」に変更 ・「有機物（全有機炭素(TOC)の量）」の基準値を5mg/Lから3mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（２８項目） ・「アルミニウム及びその化合物」を追加 ・「ジクロロアセトニトリル」、「抱水クロラール」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「EPN」等２項目の目標値変更 ③要検討項目（４４項目） ・「過塩素酸」、「パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」、 「パーフルオロオクタン酸(PFOA)」、「N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)」を追加
H22	4	①水質基準項目（５０項目） ・「カドミウム及びその化合物」の基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（２７項目） ・「1,1,2-トリクロロエタン」を削除 ・農薬類の対象リスト中の「イソプロチオラン」等６項目の目標値変更 ③要検討項目（４４項目） ・「N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)」の目標値設定
H23	4	①水質基準項目（５０項目） ・「トリクロロエチレン」の基準値を0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（２７項目） ・「トルエン」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「ペンシクロン」等４項目の目標値変更 ③要検討項目（４４項目） ・「過塩素酸」の目標値設定

年	月	事　　項
H24	4	③要検討項目（４８項目） ・「アニリン」、「キノリン」、「1,2,3-トリクロロベンゼン」、「ニトリロ三酢酸(NTA)」を追加
H25	4	②水質管理目標設定項目（２７項目） ・「農薬類」の分類の見直し（対象リスト１０２項目から１２０項目へ変更） ③要検討項目（４７項目） ・「クロロピクリン」を削除
H26	4	①水質基準項目（５１項目） ・「亜硝酸態窒素」を水質管理目標設定項目から水質基準項目へ格上げ ②水質管理目標設定項目（２６項目） ・「アンチモン及びその化合物」、「ニッケル及びその化合物」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「オキサジクロメホン」等１２項目の目標値設定
H27	4	①水質基準（５１項目） ・「ジクロロ酢酸」の基準値を0.04mg/Lから0.03mg/Lに強化 ・「トリクロロ酢酸」の基準値を0.2mg/Lから0.03mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（２６項目） ・「フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）」の目標値の変更 ・「農薬類」の対象リスト中、「1,3-ジクロロプロペン」、「オキシン銅」の目標値の変更
H28	4	①水質管理目標設定項目（２６項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「アシュラム」、「ジクロベニル(DBN)」、「ダイアジノン」、「トリシクラゾール」、「フェニトロチオン(MEP)」、「マラチオン(マラソン)」の目標値の変更 ②要検討項目（４７項目） ・フタル酸ブチルベンジルの目標値の暫定解除
H29	4	①水質管理目標設定項目（２６項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「ピロキロン」、「ベンゾフェナップ」の目標値の変更 ・「ダゾメット」、「メタム（カーバム）」と、要検討農薬類「メチルイソチオシアネート（MITC）」を統合して、対象リストの「ダゾメット、メタム（カーバム）及びイソシアネート」とし、目標値の変更 ・対象リストに「テフリルトリオン」を追加
H30	4	①水質管理目標設定項目（２６項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「2,4-D(2,4-PA)」、「イソキサチオン」、「シアナジン」の目標値の変更 ・対象リストから「ジチアノン」、「ジメピペレート」を削除 ・「プロチオホス」について、オキソン体の濃度も合計して算出
R 1	4	①水質管理目標設定項目（２６項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「カルバリル(NAC)」、「プロベナゾール」、「メタラキシル」の目標値の変更 ・対象リストから「エディフェンホス」、「エトリジアゾール」、「カルプロパミド」、「メチルダイムロン」を削除 ・「オリサストロビン」について、代謝物の「(5Z)-オリサストロビン」も測定し濃度を原体に換算し、合計して算出
R 2	4	①水質基準項目（５１項目） ・「六価クロム化合物」の基準値を0.05mg/Lから0.02mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（２６項目） ・「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」を要検討項目から水質管理目標設定項目へ格上げ ・「農薬類」対象リスト中「カルタップ」、「ジクワット」、「プロチオホス」の目標値変更
R 3	4	①水質管理目標設定項目（２７項目） ・「農薬類」対象リスト中「カルボフラン」、「ベンフラカルブ」の目標値変更 ②要検討項目（４６項目） ・「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)」を追加
R 4	4	①水質管理目標設定項目（２７項目） ・「農薬類」対象リスト中「ホスチアゼート」の目標値変更 ・「農薬類」対象リストへ「イブフェンカルバゾン」を追加 ・「メチダチオン」について、オキソン体の濃度も合計して算出

令和４年度

一 宮 市 水 道 事 業
水 道 水 質 検 査 年 次 報 告 書

令和５年５月

発 行　一宮市上下水道部
編 集　施設保全課
　　水質管理グループ

〒491-0837
愛知県一宮市多加木５丁目３２－５３
一宮市東部浄化センター

ＴＥＬ　0586-73-5487
ＦＡＸ　0586-73-3329
E-mail　shisetsuhozen@city.ichinomiya.lg.jp
Ｗｅｂ　https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/jougesuidou/shisetsuhozen/1044062/1000191/result/index.html

一宮市上下水道部公式キャラクター
いちっぷ