

2023 年度

一宮市水道事業

水道水質検査年次報告書

2024 年 9 月
一宮市上下水道部



JWWA-GLP149

一宮市上下水道部は、2022 年 2 月に
水道 GLP の認定を取得しました。

は じ め に

この「一宮市水道事業 水道水質検査年次報告」は、水道水の安全を確認するため、「一宮市水道水質検査計画」に基づき実施した２０２３年４月から２０２４年３月までの水質検査結果を報告するものです。なお、すべての水道水の水質検査は、東部浄化センター内に建設した水道水質検査棟において実施しています。

２０１９年３月に策定しました「一宮市上下水道事業経営戦略」の基本方針のひとつである「安全な水道」を達成するため、水安全計画の策定や水道水質検査優良試験所規範（水道 GLP）認定の取得、他都市との協定の締結など外部機関とも連携を進めながら、水質管理に努めています。

「一宮市水安全計画」は、「安心できる水」を達成することを目的に、２０１５年３月に策定し、２０２３年３月に改訂を行いました。この計画に基づき、水源から給水栓までの包括的なリスク管理を行っています。

「水道 GLP」の認定を、２０２２年２月（公社）日本水道協会より取得しました。この水道 GLP による管理体制の下、水質検査の向上と結果の信頼性確保に努めています。

「水質検査の相互協力に関する協定」を２０２１年３月に春日井市、２０２３年１１月に岐阜県岐阜市と締結しました。これにより、水質検査機器の故障や職員の感染症罹患等の不測の事態においても、水質検査を滞ることなく行えるようになりました。

今後とも、市民の皆様に「安全で安心なおいしい水」をお届けするため、水道水源をはじめとした各種水道施設の適正な維持管理と水質管理に万全を期してまいります。

２０２４年９月

一宮市上下水道部



JWWA-GLP149

認定範囲：水道水・浄水

水道水水質基準項目（51 項目）

目 次

ページ

I 水質検査の概要

1 一宮市の水質検査の現況	2
2 水源種別と浄水処理方法	3
3 水質基準等及び検査方法	4
4 水質検査結果概要	9

II 水質検査結果（水道法等に基づく検査）

1 基準項目検査（原水）	14
採水地点図（p.14）	
検査結果（p.15～30）	
2 基準項目検査（水道水）	31
採水地点図（p.31）	
検査結果（p.32～73）	
3 毎日検査	74
4 水質管理目標設定項目・要検討項目・原水管理項目検査	78
5 クリプトスポリジウム等指標菌検査	90
6 請求による検査	91

III その他の水質検査

1 水源汚濁検査	95
2 クリプトスポリジウム及びジアルジア検査	104

IV 附

水道水質基準等の変遷	106
------------------	-----

I 水 質 検 査 の 概 要

I－1 一宮市の水質検査の現況

一宮市の水道水は、自己水源である地下水と伏流水（木曾川水系南派川）、さらには県営水道からの受水によって成り立っています。そして、それらの水質は、非常に良好で安定した状態にあります。

しかし、近年の産業構造や生活様式の多様化に伴う多種多様な化学物質の排出や、農地における過剰施肥等によって、河川や地下水の汚染が問題となっています。

一宮市では、水道法等に基づく検査を基本として、伏流水・深井戸の水道原水、浄水場等の浄水、及び給水する水道水の水質検査を定期的に行っています。

また、クリプトスポリジウム等の対策としては、2007年3月に策定された「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、汚染指標菌である大腸菌と嫌気性芽胞菌の検査を水道原水について実施しており、特に伏流水については検査回数を増やすとともにクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査も実施しています。

さらに、個別の事象に対しては以下により自主検査として対応しています。

- (1) 河川の汚染に対しては、伏流水である大野・極楽寺水源所への影響を想定して、木曾川水系南派川の表流水の水質検査を実施しています。
- (2) 地下水の汚染に対しては、市内全域の水源について、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査結果に留意し、浄水及び一部の原水の検査回数を増やしています。また、有機フッ素化合物（ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)）についても、原水での検査結果に留意し、検査回数を増やしています。
- (3) 市内西部の水源では、地質的要因によるヒ素とマンガンの検出が認められます。特にマンガンについては、尾西配水場1号・3号取水井・奥町東部水源地取水井においては除マンガン処理装置によるマンガンの低減を行っており、この箇所については処理装置の効果確認のため、浄水及び原水の検査回数を増やしています。

以上により実施しました2023年度における水道水の水質検査結果は、全て基準値以内であり良好でした。

なお、大和南部水源地は2023年7月をもって施設停止となりましたので、2023年8月より水質検査を行っておりません。

I - 2 水源種別と浄水処理方法

番号	水源名	水源種別	浄水処理施設名	浄水処理方法
1	極楽寺水源所 1 号取水井	伏流水	佐千原浄水場	塩素消毒
2	極楽寺水源所 2 号取水井	伏流水		
3	極楽寺水源所 3 号取水井	伏流水		
4	大野水源所 1 号取水井	伏流水		
5	大野水源所 2 号取水井	伏流水		
6	大野水源所 3 号取水井	伏流水		
7	大野水源所 4 号取水井	伏流水		
8	尾関水源所取水井	地下水		
9	江森水源所取水井	地下水		
10	佐千原浄水場 1 号取水井	地下水		
11	佐千原浄水場 2 号取水井	地下水		
12	県営水道一宮供給点	県水受水	千秋配水場	塩素消毒
13	尾西配水場 1 号取水井	地下水	尾西配水場	塩素消毒 13, 15のみ除マンガン処理
14	尾西配水場 2 号取水井	地下水		
15	尾西配水場 3 号取水井	地下水		
16	県営水道尾西供給点	県水受水		
17	木曽川配水場 1 号取水井	地下水	木曽川配水場	塩素消毒
18	木曽川配水場 2 号取水井	地下水		
19	県営水道木曽川供給点	県水受水		
20	西部水源地取水井	地下水	西部水源地	塩素消毒
21	北部水源地取水井	地下水	北部水源地	塩素消毒
22	萩原西部水源地取水井	地下水	萩原西部水源地	塩素消毒
23	大和南部水源地取水井	地下水	大和南部水源地	塩素消毒
24	萩原東部水源地取水井	地下水	萩原東部水源地	塩素消毒
25	浅井北部水源地取水井	地下水	浅井北部水源地	塩素消毒
26	葉栗南部水源地取水井	地下水	葉栗南部水源地	塩素消毒
27	千秋北部水源地取水井	地下水	千秋北部水源地	塩素消毒
28	西御堂水源地取水井	地下水	西御堂水源地	塩素消毒
29	開明水源地取水井	地下水	開明水源地	塩素消毒
30	奥町東部水源地取水井	地下水	奥町東部水源地	塩素消毒 除マンガン処理

I - 3 水質基準等及び検査方法

基準項目 (51項目)

番号	項目	基準値	定量下限値	検査方法	区分
1	一般細菌	100 個/mL	1	標準寒天培地法	病原生物
2	大腸菌(定性)	不検出	-	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	ICP-MS法	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	還元気化-原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	IC-PC-吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.10	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	ICP-MS法	一般 有機物
14	四塩化炭素	0.002	0.0002	HS-GC-MS法	
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005	HS-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.002	HS-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02	0.001	HS-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	HS-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	HS-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01	0.001	HS-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6	0.06	イオンクロマトグラフ法	
22	クロロ酢酸	0.02	0.002	LC-MS法	消毒 副生成物
23	クロロホルム	0.06	0.001	HS-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002	LC-MS法	
25	ジブromクロロメタン	0.1	0.001	HS-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01	0.001	LC-MS法	
27	総トリハロメタン	0.1	0.004	HS-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002	LC-MS法	
29	ブromジクロロメタン	0.03	0.001	HS-GC-MS法	
30	ブromホルム	0.09	0.001	HS-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005	誘導体化-液体クロマトグラフ法	
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	ICP-MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	1.0	0.01	ICP-MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	200	1.0	ICP-MS法	味
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.001	ICP-MS法	色
38	塩化物イオン	200	2.0	イオンクロマトグラフ法	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.5	滴定法	
40	蒸発残留物	500	1	重量法	発泡
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	固相抽出-液体クロマトグラフ法	
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	マイクロ固相抽出-GC-MS法	臭気
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	マイクロ固相抽出-GC-MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	固相抽出-液体クロマトグラフ法	発泡
45	フェノール類	0.005	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	全有機炭素計測定法	味
47	pH値	5.8~8.6	0.1	ガラス電極法	基礎的 性状
48	味	異常なし	-	官能法	
49	臭気	異常なし	-	官能法	
50	色度	5 度	0.5	透過光測定法	
51	濁度	2 度	0.1	積分球式光電光度法	

基準値の単位は、表記がないものは全てmg/L(pH値を除く)
大腸菌(定性), pH値, 味, 臭気を除き、基準値以下であること

検査方法略称

ICP-MS法

IC-PC-吸光光度法

HS-GC-MS法

: 誘導結合プラズマ-質量分析法

: イオンクロマトグラフ-ポストカラム-吸光光度法

: ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法

水質管理目標設定項目（27項目）

番号	項目	目標値	定量下限値	検査方法	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	無機物・ 重金属
2	ウラン及びその化合物	※ 0.002	0.0002	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	
4	欠番				
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0002	HS-GC-MS法	一般 有機物
6	欠番				
7	欠番				
8	トルエン	0.4	0.001	HS-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.005	溶媒抽出-GC-MS法	消毒 副生成物
10	亜塩素酸	0.6	0.01	—	
11	欠番				消毒剤
12	二酸化塩素	0.6	0.01	—	消毒 副生成物
13	ジクロロアセトニトリル	※ 0.01	0.001	溶媒抽出-GC-MS法	
14	抱水クロラール	※ 0.02	0.001	溶媒抽出-GC-MS法	農薬
15	農薬類(総農薬として計算)	1	0.01	農薬ごとに定められた方法	
16	残留塩素	1	0.1	DPD法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) ◎	10 以上 100 以下	0.5	滴定法	味
18	マンガン及びその化合物 ◎	0.01	0.001	ICP-MS法	色
19	遊離炭酸	20	0.5	滴定法	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.001	HS-GC-MS法	臭気
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	0.001	HS-GC-MS法	
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3	0.2	—	味
23	臭気強度(TON)	3	—	—	臭気
24	蒸発残留物 ◎	30 以上 200 以下	1	重量法	味
25	濁度 ◎	1 度	0.1	積分球式光電光度法	基礎的 性状
26	pH値 ◎	7.5 程度	0.1	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	—	計算法	
28	従属栄養細菌	※ 2000 個/mL	1	R2A寒天培地法	病原生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.001	HS-GC-MS法	一般 有機物
30	アルミニウム及びその化合物 ◎	0.1	0.01	ICP-MS法	色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	※ 0.00005	0.000005	固相抽出-LC-MS法	一般 有機物

目標値の単位は、表記がないものは全てmg/L(農薬類, 臭気強度, pH値, 腐食性を除く)
範囲指定の項目はその範囲内、それ以外の項目は目標値以下であることが望ましい

項目中の◎印 : 基準項目との重複項目
目標値中の※印: 暫定値

水質管理目標設定項目15 農薬類一覧表(115項目)

番号	農薬名	目標値 (mg/L)	区分 ※	番号	農薬名	目標値 (mg/L)	区分 ※
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05	A	59	チオジカルブ	0.08	A
2	2,2--DPA (ダラボン)	0.08	C	60	チオフアネートメチル	0.3	A, B
3	2,4-D (2,4-PA)	0.02	C	61	チオベンカルブ	0.02	C
4	EPN	0.004	A	62	テフリルトリオン	0.002	C
5	MCPA	0.005	C	63	テルブカルブ (MBPMC)	0.02	C
6	アシュラム	0.9	C	64	トリクロピル	0.006	C
7	アセフェート	0.006	A, B	65	トリクロルホン (DEP)	0.005	A
8	アトラジン	0.01	C	66	トリシクラゾール	0.1	A, B, D
9	アニロホス	0.003	C	67	トリフルラリン	0.06	C
10	アミトラズ	0.006	A	68	ナプロパミド	0.03	C
11	アラクロール	0.03	C	69	パラコート	0.005	C
12	イソキサチオン	0.005	A	70	ビペロホス	0.0009	C
13	イソフェンホス	0.001	B	71	ピラクロニル	0.01	C
14	イソプロカルブ (MIPC)	0.01	A	72	ピラゾキシフェン	0.004	C
15	イソプロチオラン (IPT)	0.3	A, B, D	73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0.02	C
16	イブフェンカルバゾン	0.002	C	74	ピリダフェンチオン	0.002	A
17	イブロベンホス (IBP)	0.09	B	75	ピリブチカルブ	0.02	C
18	イミノクタジン	0.006	A, B	76	ピロキロン	0.05	A, B
19	インダノファン	0.009	C	77	フィプロニル	0.0005	A, B
20	エスプロカルブ	0.03	C	78	フェニトロチオン (MEP)	0.01	A, B, D
21	エトフェンブロックス	0.08	A, B	79	フェノブカルブ (BPMC)	0.03	A, B
22	エンドスルファン (ベンゾエピレン)	0.01	A	80	フェリムゾン	0.05	A, B
23	オキサジクロメホン	0.02	C	81	フェンチオン (MPP)	0.006	A
24	オキシ銅 (有機銅)	0.03	A, B	82	フェントエート (PAP)	0.007	A, B
25	オリサストロビン	0.1	A, B	83	フェントラザミド	0.01	C
26	カズサホス	0.0006	A	84	フサライド	0.1	A, B
27	カフェンストロール	0.008	A, C	85	ブタクロール	0.03	C
28	カルタップ	0.08	A, B, C	86	ブタミホス	0.02	C
29	カルバリル (NAC)	0.02	A	87	ブプロフェジン	0.02	A, B
30	カルボフラン	0.0003	E	88	フルアジナム	0.03	B
31	キノクラミン (ACN)	0.005	C	89	ブレチラクロール	0.05	C
32	キャプタン	0.3	B	90	ブロシミドン	0.09	B
33	クミルロン	0.03	C	91	プロチオホス	0.007	A
34	グリホサート	2	C	92	プロピコナゾール	0.05	B
35	グルホシネート	0.02	C, D	93	プロピザミド	0.05	C
36	クロメプロップ	0.02	C	94	プロベナゾール	0.03	A, B
37	クロルニトロフェン (CNP)	0.0001	C	95	ブロモブチド	0.1	A, B
38	クロルピリホス	0.003	A	96	ベノミル	0.02	B
39	クロロタロニル (TPN)	0.05	A, B	97	ペンシクロン	0.1	A, B
40	シアナジン	0.001	C	98	ベンゾビシクロン	0.09	C
41	シアノホス (CYAP)	0.003	A	99	ベンゾフェナップ	0.005	C
42	ジウロン (DCMU)	0.02	C	100	ベンタゾン	0.2	C
43	ジクロベニル (DBN)	0.03	C	101	ペンディメタリン	0.3	C, D
44	ジクロルボス (DDVP)	0.008	A	102	ベンフラカルブ	0.02	A, B
45	ジクワット	0.01	C	103	ベンフルラリン (ベスロジン)	0.01	C
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0.004	A	104	ベンフレセート	0.07	C
47	ジチオカルバメート系農薬 (二硫化炭素として)	0.005	A, B	105	ホスチアゼート	0.005	A
48	ジチオピル	0.009	C	106	マラチオン (マラソン)	0.7	A
49	シハロホップブチル	0.006	C	107	メコブロップ (MCPP)	0.05	C
50	シマジン (CAT)	0.003	C	108	メソミル	0.03	A
51	ジメタメトリン	0.02	C	109	メタラキシル	0.2	A, B
52	ジメトエート	0.05	A	110	メチダチオン (DMTP)	0.004	A
53	シメトリン	0.03	C	111	メトミノストロビン	0.04	A, B
54	ダイアジノン	0.003	A, B	112	メトリブジン	0.03	C
55	ダイムロン	0.8	A, B, C	113	メフェナセート	0.02	C
56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及びメチルイソチオシアネート	0.01	B	114	メブロンル	0.1	A, B
57	チアジニル	0.1	A, B	115	モリネート	0.005	C
58	チウラム	0.02	A, B				

※ A:殺虫剤 B:殺菌剤 C:除草剤 D:植物成長調整剤 E:代謝物

要検討項目（46項目）

番号	項目	目標値	定量下限値	検査方法	区分
1	銀	—	0.001	ICP-MS法	金属
2	バリウム	0.7	0.002	ICP-MS法	
3	ビスマス	—	0.001	ICP-MS法	
4	モリブデン	0.07	0.002	ICP-MS法	
5	アクリルアミド	0.0005	—	—	一般有機物
6	アクリル酸	—	—	—	
7	17-β-エストラジオール	※ 0.00008	—	—	
8	エチニル-エストラジオール	※ 0.00002	—	—	
9	エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.5	—	—	
10	エピクロロヒドリン	※ 0.0004	—	—	
11	塩化ビニル	0.002	—	—	
12	酢酸ビニル	—	—	—	
13	2,4-トルエンジアミン	—	—	—	
14	2,6-トルエンジアミン	—	—	—	
15	N,N-ジメチルアニリン	—	—	—	
16	スチレン	0.02	—	—	
17	ダイオキシン類	※ 1pgTEQ/L	—	—	
18	トリエチレンテトラミン	—	—	—	
19	ノニルフェノール	※ 0.3	—	—	
20	ビスフェノールA	※ 0.1	—	—	
21	ヒドラジン	—	—	—	
22	1,2-ブタジエン	—	—	—	
23	1,3-ブタジエン	—	—	—	
24	フタル酸ジ(n-ブチル)	0.01	—	—	
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5	—	—	
26	マイクロキスチン-LR	※ 0.0008	—	—	
27	有機すず化合物	※ 0.0006	—	—	
28	ブロモクロロ酢酸	—	—	—	消毒副生成物
29	ブロモジクロロ酢酸	—	—	—	
30	ジブロモクロロ酢酸	—	—	—	
31	ブロモ酢酸	—	—	—	
32	ジブロモ酢酸	—	—	—	
33	トリブロモ酢酸	—	—	—	
34	トリクロロアセトニトリル	—	—	—	
35	ブロモクロロアセトニトリル	—	—	—	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06	—	—	
37	アセトアルデヒド	—	—	—	
38	MX	0.001	—	—	
39	欠番				
40	キシレン	0.4	0.001	HS-GC-MS法	一般有機物
41	過塩素酸	0.025	—	—	消毒副生成物
42	欠番				一般有機物
43	欠番				
44	N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	0.0001	—	—	消毒副生成物
45	アニリン	0.02	—	—	一般有機物
46	キノリン	0.0001	—	—	
47	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02	—	—	
48	ニトリロ三酢酸(NTA)	0.2	—	—	
49	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	—	—	—	

目標値の単位は、表記がないものは全てmg/L
目標値が定められている項目は、目標値以下であることが望ましい

目標値の※印については、暫定値

原水管理項目（10項目）

番号	項目	定量下限値	検査方法
1	アンモニア態窒素	0.1	インドフェノール法
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	—	—
3	化学的酸素要求量（COD）	—	—
4	紫外線（UV）吸光度	—	—
5	浮遊物質（SS）	—	—
6	侵食性遊離炭酸	0.5	計算法（遊離炭酸等より）
7	全窒素	—	—
8	全りん	—	—
9	トリハロメタン（THM）生成能	—	—
10	生物	—	—

定量下限値の単位は全てmg/L

クリプトスポリジウム等指標菌検査項目（2項目）

番号	項目	検査方法
1	大腸菌	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌）	ハンドフォード培地法

その他の項目（5項目）

番号	項目	検査方法
1	アルカリ度	滴定法
2	硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法
3	リン酸イオン	イオンクロマトグラフ法
4	電気伝導率	電極法
5	全シアン	蒸留-IC-PC-吸光光度法

I - 4 水質検査結果概要

1 水道法等に基づく検査

(1) 水質基準項目検査 (p.14～73)

水道法施行規則第15条第1項に定める検査頻度 (p.10,11) に基づいて、水質基準項目検査を実施しました。結果は全て基準値以内でした。

(2) 毎日検査 (p.74～76)

水道法施行規則第15条第1項に定める色度、濁度、残留塩素の毎日検査を水質監視局6地点（今伊勢、末広、時之島、丹陽、上祖父江、黒田）において実施しました。また、浄・配水場等15地点、上記以外の水質監視局8地点の計23地点において自動計測装置による残留塩素等の連続測定を実施しました。結果は全て基準値以内でした。

(3) 水質管理目標設定項目、要検討項目及び原水管理項目検査 (p.78～90)

水質管理目標設定項目等の検査を実施しました。結果は一部でカルシウム・マグネシウム等（硬度）、遊離炭酸、蒸発残留物、ランゲリア指数が目標値を超えましたが、これらは、質の高い水道水を目指す目標値であるため、安全性の指標ではありません。なお、その他は全て目標値の範囲内でした。

(4) クリプトスポリジウム等指標菌検査 (p.91)

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、クリプトスポリジウム等の汚染指標として大腸菌及び嫌気性芽胞菌の検査を実施しました。結果は全て不検出でした。

(5) 請求による検査（水道法第18条） (p.92～94)

水道需要者からの水道に関する相談・苦情のうち請求のあったものに関しては各々必要な項目の検査を実施しました。その件数は26件で、内訳は異臭味8件、濁り8件、付着物1件、異物3件、その他6件でした。

2 その他の検査

(1) 水源汚濁検査 (p.96～104)

木曽川水系南派川の伏流水水源（大野・極楽寺水源）を主体としている佐千原浄水場系統の水源及び水源付近の河川水について水質汚濁物質の検査を実施しました。結果は全て異常ありませんでした。

(2) クリプトスポリジウム及びジアルジア検査 (p.105)

伏流水水源におけるクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査については、外部の検査機関への委託により実施しました。結果は全て不検出でした。

※各検査の詳細については表1 (p.12) に記載してあります。

水質基準項目等の検査における給水栓以外での採取の可否、検査回数、検査の省略の可否

番号	項目名	給水栓以外での水の採取	検査回数	検査回数の減	省略の可否	
－	色、濁り及び消毒の残留効果	不可	1日1回以上	不可	不可	
1	一般細菌	不可	概ね1月に1回以上	不可	不可	
2	大腸菌					
3	カドミウム及びその化合物	一定の場合可(注1)	概ね3月に1回以上	注2の通り	注3の通り	
4	水銀及びその化合物					
5	セレン及びその化合物					
6	鉛及びその化合物				不可	注4の通り
7	ヒ素及びその化合物				一定の場合可(注1)	注3の通り
8	六価クロム化合物	不可			注4の通り	
9	亜硝酸態窒素	一定の場合可(注1)			不可	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可		不可		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	一定の場合可(注1)		注2の通り		
12	フッ素及びその化合物				注3の通り	
13	ホウ素及びその化合物				注3の通り(海水を原水とする場合不可)	
14	四塩化炭素				当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は近傍の地域における地下水の状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可	
15	1,4-ジオキサン					
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					
17	ジクロロメタン					
18	テトラクロロエチレン					
19	トリクロロエチレン					
20	ベンゼン					
21	塩素酸	不可		不可	不可	
22	クロロ酢酸					
23	クロロホルム					
24	ジクロロ酢酸					
25	ジブromクロロメタン					
26	臭素酸					注3の通り(浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合不可)
27	総トリハロメタン (クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和)					不可
28	トリクロロ酢酸					
29	ブromジクロロメタン					
30	ブromホルム					

番号	項目名	給水栓以外での水の採取	検査回数	検査回数の減	省略の可否
31	ホルムアルデヒド	不可	概ね3月に1回以上	不可	不可
32	亜鉛及びその化合物			注2の通り	注4の通り
33	アルミニウム及びその化合物				
34	鉄及びその化合物				
35	銅及びその化合物				
36	ナトリウム及びその化合物	一定の場合可(注1)			注3の通り
37	マンガン及びその化合物	不可			
38	塩化物イオン		概ね1月に1回以上	自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可	不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	一定の場合可(注1)	概ね3月に1回以上	注2の通り	注3の通り
40	蒸発残留物				
41	陰イオン界面活性剤				
42	(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	不可	概ね1月に1回以上(左記の事項を算出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く)	不可	当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等の停滞水源を水源とする場合は当該基準項目を算出する藻類の発生状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可
43	1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)				
44	非イオン界面活性剤	一定の場合可(注1)	概ね3月に1回以上	注2の通り	注3の通り
45	フェノール類				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	概ね1月に1回以上	自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可	不可
47	pH値				
48	味				
49	臭気				
50	色度				
51	濁度				

注1 一定の場合とは、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合であり、この場合には浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかにおいて採取をすることができる

注2 水源に水または汚染物質を排出する施設の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間に水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く)であって、過去3年間における当該事項についての検査結果が基準値の5分の1以下であるときは、概ね1年に1回以上と、過去3年間における当該事項についての検査結果が基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる

注3 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可

注4 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可

表1 水質検査実施状況

検査種別			検査 項目数	検査地点		検査頻度	
				系統数	地点数		
水道法等に基づく検査	水質基準項目検査	水道水		51	15	41	項目により年1回、2回、4回、12回
		原水		40	14	27	年1回
	毎日検査	水道水		3	6	6	日1回
	水質管理目標設定項目検査	水道水		20	15	41	年1回
		原水		18	14	27	年1回
	農薬類	原水		1	6	10※	年1回
	要検討項目検査	水道水		5	15	41	年1回
		原水		5	14	27	年1回
	原水管理項目検査	水道水		1	15	41	年1回
		原水	伏流水	2	1	7	年12回
			地下水	2	14	20	年1回
	クリプトスポリジウム等指標菌検査	原水	伏流水	2	1	7	年12回
			地下水	2	14	20	年4回
その他の検査	水源汚濁検査	原水（伏流水）		38	1	7	年12回（陰イオン界面活性剤は年1回実施）
		河川水		35	—	1	年4回
	クリプトスポリジウム及びジアルジア検査	原水（伏流水）		2	1	7	年2回


※ 一部水源で実施（実施水源は農薬類結果ページ参照）

Ⅱ 水 質 検 査 結 果

(水道法等に基づく検査)

Ⅱ-1 基準項目検査（原水）

原水水質試験 採水地点図

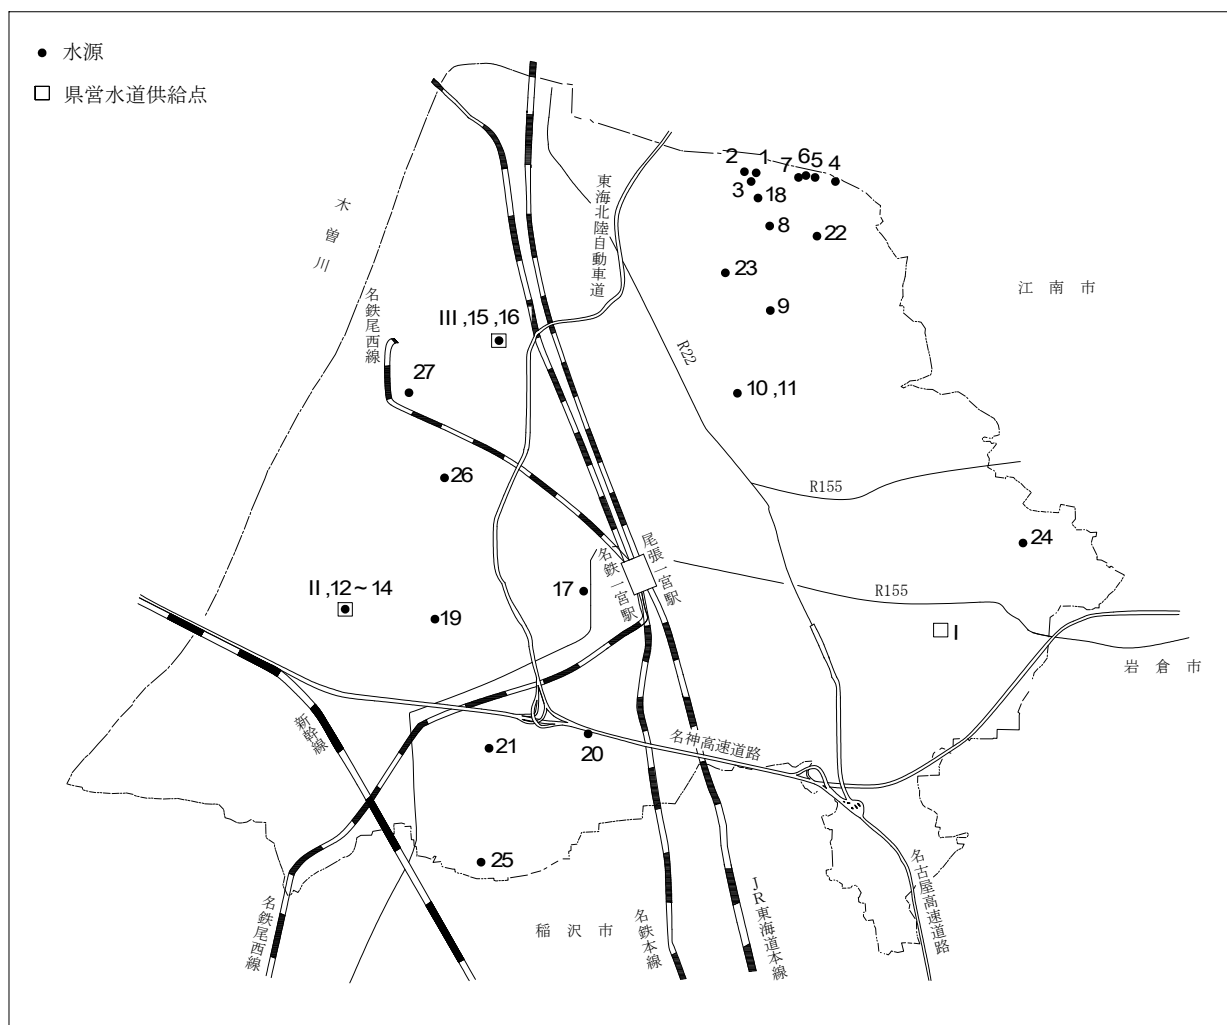

水源所・各所水源地取水井

県営水道供給点

番号	採水地点	番号	採水地点
1~3	極楽寺水源所 1~3 号取水井	※Ⅰ	県営水道大山浄水場系統 一宮供給点
4~7	大野水源所 1~4 号取水井	※Ⅱ	県営水道尾張西部浄水場系統 尾西供給点
8	尾関水源所取水井	※Ⅲ	県営水道尾張西部浄水場系統 木曽川供給点
9	江森水源所取水井		
10,11	佐千原浄水場 1,2 号取水井		
12~14	尾西配水場 1~3 号取水井		
15,16	木曽川配水場 1,2 号取水井		
17	西部水源地取水井		
18	北部水源地取水井		
19	萩原西部水源地取水井		
20	大和南部水源地取水井		
21	萩原東部水源地取水井		
22	浅井北部水源地取水井		
23	葉栗南部水源地取水井		
24	千秋北部水源地取水井		
25	西御堂水源地取水井		
26	開明水源地取水井		
27	奥町東部水源地取水井		

※県営水道供給点については、愛知県企業庁からの水質検査結果による。

1 極楽寺水源所1号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	18.9	20.6	25.8	27.7	31.4	32.8	25.3	25.2	9.9	9.6	12.1	7.7	7.7	32.8	20.6
	水温	℃	17.7	16.8	16.5	16.2	16.5	17.0	18.0	19.5	19.9	18.9	18.7	17.3	16.2	19.9	17.8
基	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.94	0.97	0.95	0.92	0.82	0.78	0.69	0.58	0.51	0.53	0.54	0.71	0.51	0.97	0.75
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.14
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.4	5.6	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	6.0	5.9	5.8	6.1	5.5	6.4	5.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	3.6	3.3	3.5	3.4	3.6	3.3	3.5	4.3	4.1	4.2	4.7	3.3	4.7	3.9
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	36.5	35.5	35.5	38.0	42.0	40.0	38.0	35.0	35.0	33.5	33.5	33.5	33.5	42.0	36.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下						97									97
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
目	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.7	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

2 極楽寺水源所2号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	22.0	20.1	25.4	27.7	30.9	32.6	25.1	25.2	9.5	9.4	11.8	7.6	7.6	32.6	20.6
	水温	℃	18.3	17.6	17.5	17.1	17.0	17.5	17.6	18.6	18.7	18.5	18.8	18.1	17.0	18.8	17.9
基準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.53	1.40	0.98	0.87	0.64	0.62	0.56	0.52	0.48	0.46	0.49	0.61	0.46	1.53	0.76
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.14	0.13
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下							< 0.0002								< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							< 0.002								< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.4	6.4	6.2	6.0	6.1	6.2	6.1	6.3	6.1	6.2	6.2	6.3	6.0	7.4	6.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005	0.003	0.002	0.003	0.004	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.005	0.003
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	4.1	3.4	3.3	3.2	3.3	3.1	3.4	4.0	4.0	4.0	4.4	3.1	4.7	3.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	51.0	48.0	49.5	53.5	51.0	51.5	46.0	44.0	44.0	41.5	40.5	43.0	40.5	53.5	47.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下						103									103
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
目	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	0.3	< 0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	< 0.3	0.5	0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	6.5	6.6	6.5	6.9	6.5	6.6	6.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.5	6.4	6.9	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

3 極楽寺水源所3号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
基	気温	℃	19.2	21.0	26.2	27.7	31.8	33.3	25.3	25.2	9.9	10.0	12.3	8.0	8.0	33.3	20.8
	水温	℃	17.0	17.5	17.7	17.2	17.0	17.1	17.0	17.1	16.9	16.3	16.9	16.8	16.3	17.7	17.0
準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	2
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.97	0.94	0.97	0.94	0.94	0.95	0.97	0.96	0.93	0.93	0.95	0.93	0.93	0.97	0.95
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下							< 0.0002								< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							< 0.002								< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
項	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.8	7.4	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.8	8.0	7.8	7.4	8.0	7.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	32.0	32.0	32.0	32.0	32.5	32.0	32.0	41.5	32.0	31.5	32.0	32.5	31.5	41.5	32.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下							97								97
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
目	ジェオスミン	0.00001mg/L以下							< 0.000001								< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							< 0.000001								< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下							< 0.002								< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下							< 0.0005								< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	7.3	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.6	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

4 大野水源所1号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
基	気温	℃	17.9	21.8	26.5	27.7	33.1	31.8	25.2	25.1	8.8	10.7	13.0	8.5	8.5	33.1	20.8
	水温	℃	15.3	15.0	14.9	14.8	15.0	15.1	15.5	16.0	16.1	16.2	16.2	15.8	14.8	16.2	15.5
準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下							< 0.00005								< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.007	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.007	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.89	0.90	2.17	1.97	1.76	1.75	1.71	1.56	1.29	1.03	0.99	0.96	0.89	2.17	1.42
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下							< 0.0002								< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							< 0.002								< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
項	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.7	6.1	6.7	6.7	6.6	6.9	6.8	7.3	6.7	6.6	6.8	6.6	6.1	7.3	6.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.0	4.3	4.2	4.3	4.4	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	4.5	3.9	5.0	4.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	33.0	32.0	39.0	39.0	40.0	37.5	38.5	38.5	38.5	34.5	34.5	33.0	32.0	40.0	36.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下						91									91
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジオスミン	0.0001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
目	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	6.8	6.8	6.7	7.2	7.0	7.0	6.5	6.5	6.7	6.7	6.8	6.7	6.5	7.2	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

5 大野水源所2号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	17.8	21.4	26.5	27.7	32.5	31.4	25.3	25.1	8.6	10.4	12.9	8.3	8.3	32.5	20.7
	水温	℃	15.0	15.1	15.6	16.7	18.2	19.0	17.3	19.8	18.8	17.0	16.5	15.7	15.0	19.8	17.1
基準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下							< 0.00005								< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.03	1.70	2.02	2.06	2.09	2.11	1.91	1.99	1.92	1.90	1.99	2.18	1.70	2.18	1.99
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下							< 0.0002								< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							< 0.002								< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.7	6.7	7.2	7.1	6.9	7.1	7.1	7.4	7.0	7.4	7.6	7.7	6.7	7.7	7.2
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.2	5.2	5.0	5.3	5.1	5.2	4.9	5.4	5.7	5.8	6.1	6.2	4.9	6.2	5.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	41.5	37.5	43.5	44.5	42.0	43.0	41.5	40.0	40.5	41.0	42.0	43.0	37.5	44.5	41.7
	蒸発残留物	500 mg/L以下						101									101
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
目	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	6.6	6.7	6.7	6.9	7.2	6.7	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	7.2	6.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

6 大野水源所3号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	18.6	19.3	24.6	27.7	30.5	32.0	24.9	24.9	9.2	8.6	11.5	7.0	7.0	32.0	19.9
	水温	℃	16.7	17.6	16.8	17.2	18.0	17.9	18.3	18.8	18.8	18.2	18.8	17.8	16.7	18.8	17.9
基準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.92	1.83	1.63	1.67	1.77	1.86	1.78	1.55	1.45	1.30	1.31	1.52	1.30	1.92	1.63
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.2	6.9	7.0	6.6	6.6	6.8	6.8	6.4	7.2	6.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.7	7.3	7.3	6.5	6.6	5.5	5.4	5.8	5.4	5.6	6.7	5.4	7.3	6.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	54.5	52.0	58.5	65.5	66.5	66.5	60.5	54.0	54.0	49.0	48.0	52.0	48.0	66.5	56.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下						122									122
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
目	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
	pH値	5.8 ~ 8.6	6.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.8	6.4	6.3	6.5	6.5	6.5	6.4	6.3	6.8	6.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

7 大野水源所4号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
基準	気温	℃	18.5	19.3	24.6	27.7	30.5	32.1	24.9	24.9	9.2	8.6	11.5	7.0	7.0	32.1	19.9
	水温	℃	15.5	15.2	16.5	18.1	17.8	20.2	20.2	20.3	18.2	16.7	16.5	14.8	14.8	20.3	17.5
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.22	1.67	2.13	2.32	2.45	2.45	2.00	2.00	1.78	1.74	1.80	2.02	1.67	2.45	2.05
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下							< 0.0002								< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下							< 0.005								< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下							< 0.002								< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下							< 0.001								< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	7.9	6.6	7.0	7.3	6.9	7.0	6.8	7.1	6.5	6.8	7.1	7.5	6.5	7.9	7.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	5.3	5.7	6.0	5.6	5.6	5.2	5.5	5.6	5.6	6.0	6.1	5.2	6.1	5.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	46.0	39.5	51.0	54.5	51.0	52.5	45.0	44.0	43.0	41.0	41.5	43.5	39.5	54.5	46.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下							100								100
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジオスミン	0.00001mg/L以下							< 0.000001								< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							< 0.000001								< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下							< 0.002								< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下							< 0.0005								< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	6.7	6.8	6.7	7.5	6.7	6.9	6.5	6.5	6.7	6.6	6.7	6.5	6.5	7.5	6.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

8 尾関水源所取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	17.6	18.8	24.2	27.5	30.0	31.2	24.6	24.7	7.9	7.8	11.1	6.5	6.5	31.2	19.3
	水温	℃	16.8	17.2	17.6	16.8	17.0	17.0	17.0	17.0	16.7	16.7	16.7	17.2	16.7	17.6	17.0
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下			0												0
	大腸菌(定性)	検出されないこと			検出せず*			検出せず*			検出せず*			検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004												< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.53	2.79	2.52	2.46	2.47	2.46	2.51	2.52	2.51	2.49	2.54	2.46	2.46	2.79	2.52
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.09												0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			9.6												9.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下			6.4												6.4
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			51.5												51.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下			133												133
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物 (全有機炭素: TOC)	3 mg/L以下			< 0.3												< 0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6			7.2												7.2
	味	異常でないこと			異常なし												異常なし
	臭気	異常でないこと			異常なし												異常なし
	色度	5 度 以下			< 0.5												< 0.5
	濁度	2 度 以下			< 0.1												< 0.1

9 江森水源所取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	17.3	18.3	23.8	27.4	29.7	31.1	24.6	24.4	7.4	7.2	10.9	6.8	6.8	31.1	19.1
	水温	℃	17.6	17.8	17.6	17.7	18.3	17.8	18.0	18.0	17.3	17.2	17.0	17.5	17.0	18.3	17.7
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下			0												0
	大腸菌(定性)	検出されないこと			検出せず*			検出せず*			検出せず*			検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004												< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.85	5.69	5.84	5.75	5.79	5.81	5.84	5.84	5.82	5.76	5.81	5.54	5.54	5.85	5.78
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.09												0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			13.5												13.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
項目	塩化物イオン	200 mg/L以下			11.3												11.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			95.5												95.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下			200												200
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物 (全有機炭素: TOC)	3 mg/L以下			< 0.3												< 0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6			7.3												7.3
	味	異常でないこと			異常なし												異常なし
	臭気	異常でないこと			異常なし												異常なし
	色度	5 度 以下			< 0.5												< 0.5
	濁度	2 度 以下			< 0.1												< 0.1

10 佐千原浄水場1号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	20.4	22.4	27.6	27.8	34.2	34.4	25.3	25.2	11.4	11.5	13.6	9.5	9.5	34.4	21.9
	水温	℃	18.0	18.0	17.8	17.9	18.5	18.0	18.1	18.0	17.7	17.5	17.3	17.6	17.3	18.5	17.9
基 準	一般細菌	100 個/mL以下			0												0
	大腸菌(定性)	検出されないこと			検出せず*			検出せず*			検出せず*			検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004												< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.96	3.84	3.94	3.84	3.85	3.86	3.92	3.93	3.91	3.87	3.94	3.81	3.81	3.96	3.89
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.09												0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
項 目	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			14.2												14.2
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下			11.3												11.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			113.5												113.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下			223												223
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下			< 0.3												< 0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6			7.1												7.1
	味	異常でないこと			異常なし												異常なし
	臭気	異常でないこと			異常なし												異常なし
	色度	5 度 以下			< 0.5												< 0.5
	濁度	2 度 以下			< 0.1												< 0.1

11 佐千原浄水場2号取水井

区分	検査項目	基準値等	5.04.03	5.05.01	5.06.05	5.07.05	5.08.14	5.09.04	5.10.02	5.11.06	5.12.04	6.01.22	6.02.01	6.03.11	最小値	最大値	平均値
	気温	℃	20.5	22.5	27.5	27.8	34.1	34.2	25.2	25.1	11.3	11.4	13.6	9.2	9.2	34.2	21.9
	水温	℃	17.7	17.5	18.0	17.7	17.8	16.7	17.4	18.0	17.2	17.3	17.3	17.4	16.7	18.0	17.5
基準	一般細菌	100 個/mL以下			0												0
	大腸菌(定性)	検出されないこと			検出せず*			検出せず*			検出せず*			検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004												< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	6.27	6.08	6.25	6.15	6.20	6.21	6.23	6.27	6.19	6.12	6.21	6.08	6.08	6.27	6.19
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.10												0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			14.9												14.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下			11.7												11.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			116.0												116.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下			222												222
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.0001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.0001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物 (全有機炭素: TOC)	3 mg/L以下			0.4												0.4
	pH値	5.8 ~ 8.6			7.3												7.3
	味	異常でないこと			異常なし												異常なし
	臭気	異常でないこと			異常なし												異常なし
	色度	5 度 以下			< 0.5												< 0.5
	濁度	2 度 以下			< 0.1												< 0.1

12～27 各水源取水井

区分	検査項目	基準値等	12 尾西 1 号	13 尾西 2 号	14 尾西 3 号	15 木曽川 1 号	16 木曽川 2 号	17 西部	18 北部	19 萩原西部	20 大和南部	21 萩原東部
	採水年月日		5.08.07	5.08.07	5.08.07	5.08.08	5.08.08	5.07.04	5.07.03	5.08.07	5.06.06	5.07.04
	気温	℃	31.1	31.3	31.4	33.5	33.3	28.7	31.1	31.8	21.0	29.1
	水温	℃	18.0	17.5	17.3	21.0	17.5	21.1	17.5	18.0	19.2	19.5
基 準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.002	0.002	0.002	0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	0.13	< 0.10	0.15	0.82	4.13	1.17	0.18	2.51	0.14
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.05	0.10	0.15	0.11	0.05	0.09	0.06	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
準 拠 点	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.8	7.4	8.7	9.6	11.9	11.8	8.5	9.1	12.9	9.8
目	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.021	< 0.001	0.030	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.1	2.0	2.0	< 2.0	8.1	7.0	5.3	3.2	5.4	2.0
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	33.0	34.0	32.0	24.0	77.5	44.5	37.0	36.5	33.0	32.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下	97	87	96	86	161	128	107	96	106	93
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	有機物 (全有機炭素：TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	8.1	8.0	8.0	7.8	8.0	7.1	8.0	7.9	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

12～27 各水源取水井

区分	検査項目	基準値等	22 浅井北部	23 葉栗南部	24 千秋北部	25 西御堂	26 開明	27 奥町東
	採水年月日		5.07.03	5.07.03	5.06.06	5.07.04	5.08.08	5.08.07
	気温	℃	33.9	32.6	22.8	29.6	33.2	30.4
	水温	℃	20.3	18.0	18.7	19.2	18.3	18.3
基 準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.001	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアノ	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.62	3.79	7.65	< 0.10	0.39	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.07	0.06	0.05	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.05	0.01	0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項 目	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.6	12.0	14.6	12.1	12.1	9.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.003	0.049
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.4	10.0	12.6	2.0	6.7	6.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	74.5	82.0	104.5	33.5	55.0	45.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下	181	187	231	107	137	108
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	有機物 (全有機炭素：TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.8	6.8	7.1	8.2	7.9	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

12 県営水道一宮供給点〔県企業庁検査分〕

区分	検査項目	基準値等	5.04.11	5.05.17	5.06.14	5.07.10	5.08.03	5.09.06	5.10.03	5.11.09	5.12.06	6.01.16	6.02.06	6.03.13	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	11.5	15.0	18.2	20.1	25.1	25.3	22.6	16.0	9.8	6.3	5.8	7.8	5.8	25.3	15.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下										< 0.00005					< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.27			0.20			0.24			0.20			0.20	0.27	0.23
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06			0.08			0.10			0.09			0.06	0.10	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.04			0.04			0.06			0.03			0.03	0.06	0.04
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.007			0.006			0.010			0.004			0.004	0.010	0.007
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.010			0.004			0.005			0.005			0.004	0.010	0.006
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.009			0.008			0.015			0.006			0.006	0.015	0.010
項目	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.002			0.004			0.002			0.002	0.004	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.2			4.4			7.0			8.5			4.4	8.5	6.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.7	5.0	4.6	4.5	5.6	6.0	6.4	6.7	6.4	7.2	6.8	5.2	4.5	7.2	5.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	10.8			13.8			20.9			22.0			10.8	22.0	16.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下	37			44			61			64			37	64	52
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下										< 0.02					< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000003	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000003	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下										< 0.0005					< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	< 0.5	< 0.5	0.8	0.6
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.4	7.3
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
項目	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4

16 県営水道尾西供給点 [県企業庁検査分]


区分	検査項目	基準値等	5.04.11	5.05.17	5.06.14	5.07.10	5.08.03	5.09.06	5.10.03	5.11.09	5.12.06	6.01.16	6.02.06	6.03.13	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	12.4	16.2	18.4	21.1	26.9	26.9	23.5	16.6	10.3	6.9	6.8	8.0	6.8	26.9	16.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下							< 0.00005								< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.29			0.21			0.32			0.26			0.21	0.32	0.27
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06			0.08			0.09			0.10			0.06	0.10	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.04			0.06			0.08			0.05			0.04	0.08	0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010			0.007			0.014			0.005			0.005	0.014	0.009
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009			< 0.002			0.003			0.004			< 0.002	0.009	0.004
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012			0.010			0.020			0.008			0.008	0.020	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.003			0.005			0.003			0.002	0.005	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.9			5.1			7.9			9.2			5.1	9.2	7.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.4	5.0	4.5	6.2	6.8	6.7	6.7	7.1	8.4	7.1	5.5	4.5	8.4	6.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	10.6			15.0			20.5			24.0			10.6	24.0	17.5
目	蒸発残留物	500 mg/L以下	38			43			59			70			38	70	53
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下							< 0.0005								< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.5	0.9	0.6
	pH値	5.8 ~ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項目	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4

19 県営水道木曽川供給点 [県企業庁検査分]

区分	検査項目	基準値等	5.04.11	5.05.17	5.06.14	5.07.10	5.08.03	5.09.06	5.10.03	5.11.09	5.12.06	6.01.16	6.02.06	6.03.13	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	11.9	15.4	18.1	20.8	26.6	26.8	22.8	16.6	10.3	6.9	6.8	7.9	6.8	26.8	15.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下							< 0.00005								< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.29			0.21			0.32			0.25			0.21	0.32	0.27
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06			0.08			0.09			0.10			0.06	0.10	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.04			0.06			0.08			0.05			0.04	0.08	0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.010			0.007			0.014			0.005			0.005	0.014	0.009
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.009			< 0.002			0.003			0.004			< 0.002	0.009	0.004
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.012			0.010			0.020			0.008			0.008	0.020	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.003			0.005			0.003			0.002	0.005	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02			0.03			0.03			0.01			0.01	0.03	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.9			5.1			7.8			9.2			5.1	9.2	7.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	5.4	5.1	4.4	6.2	6.9	6.7	6.7	7.1	8.5	7.2	5.5	4.4	8.5	6.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	10.6			15.1			20.4			23.8			10.6	23.8	17.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下	39			41			61			72			39	72	53
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下							< 0.0005								< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.6	0.5	0.5	< 0.5	0.7	0.7	0.9	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	< 0.5	0.9	0.6
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4

Ⅱ-2 基準項目検査（水道水）

水道水水質検査 採水地点図

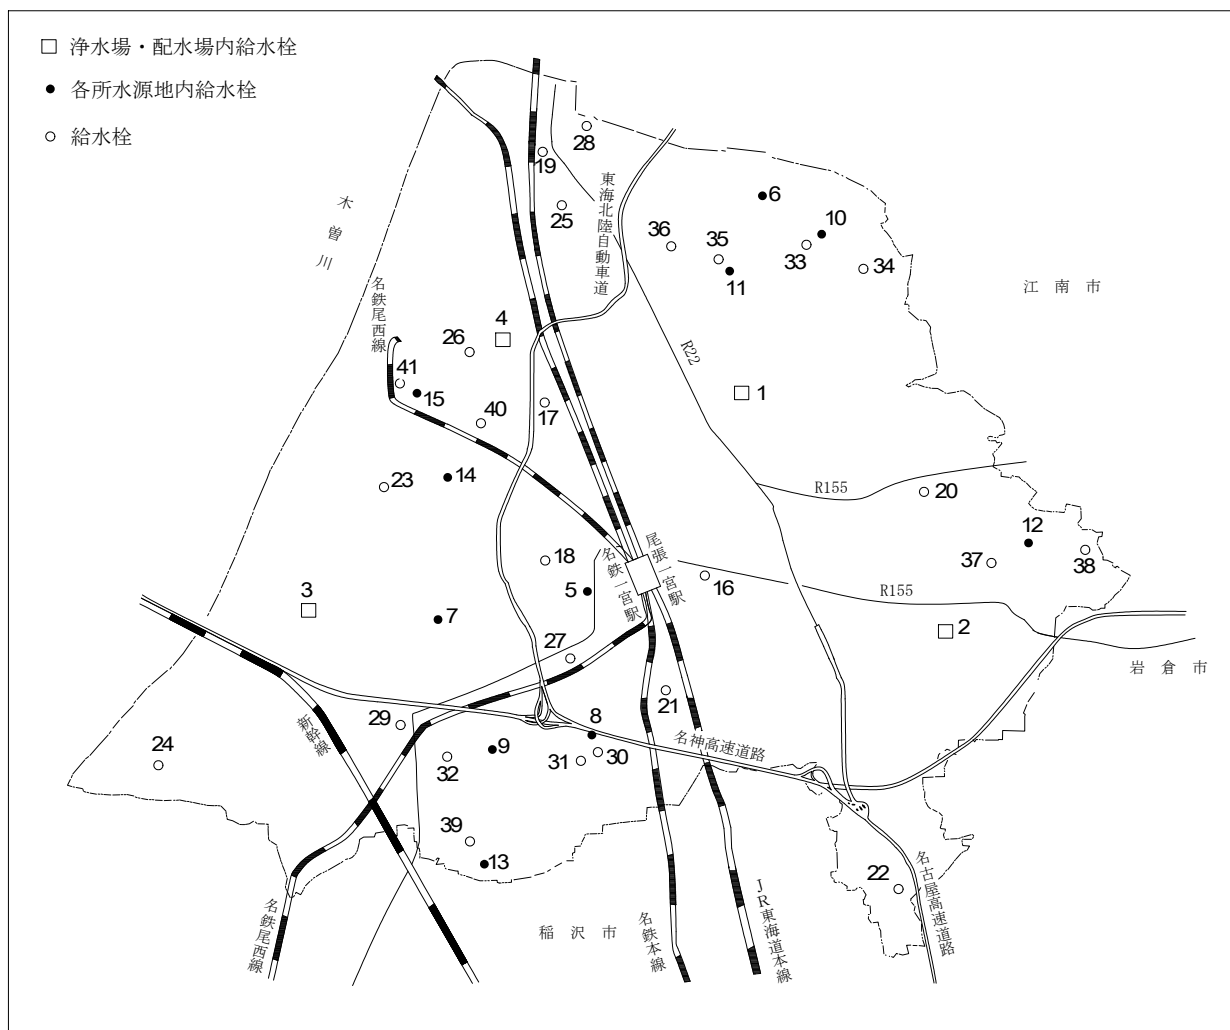

浄水場・配水場および各所水源地内給水栓

給水栓

番号	採水地点	番号	採水地点
1	佐千原浄水場	16	常念公園
2	千秋配水場	18	弁天公園
3	尾西配水場	20	定水寺児童遊園
4	木曽川配水場	21	北三味公園※
5	西部水源地	23	小信児童公園
6	北部水源地	25	黒田北保育園※
7	萩原西部水源地	27	西浅間公園
8	大和南部水源地	28	光明寺公園
9	萩原東部水源地	29	萩原緑地
10	浅井北部水源地	30	寺田公園
11	葉栗南部水源地	32	萩原児童館
12	千秋北部水源地	33	尾関児童遊園
13	西御堂水源地	35	大毛公園
14	開明水源地	37	千秋小学校
15	奥町東部水源地	39	西御堂保育園
		40	開明児童館
		41	奥町出張所
		17	今伊勢中保育園※
		19	北方小学校※
		22	丹陽南小学校※
		24	朝日つどいの里※
		26	奥町公園
		31	宮崎公園
		34	浅井中保育園
		36	葉栗消防出張所
		38	千秋東小学校※

※ 水質監視局

1 佐千原浄水場

区分	検査項目	基準値等	2023.04.11	2023.05.23	2023.06.14	2023.07.11	2023.08.22	2023.09.06	2023.10.11	2023.11.21	2023.12.07	2024.01.10	2024.02.19	2024.03.06	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	16.7	17.3	18.8	18.5	19.6	19.3	19.0	17.8	18.0	17.1	16.8	16.2	16.2	19.6	17.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.70	2.69	2.61	2.64	2.67	2.67	2.50	2.45	2.43	2.46	2.34	2.51	2.34	2.70	2.56
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.0			8.6			9.2			8.9			8.6	9.2	8.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.3	6.8	7.3	7.0
目	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	58.5			61.5			58.0			57.0			57.0	61.5	58.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下	120			139			103			115			103	139	119
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
	有機物 (全有機炭素：TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	7.0	7.0	6.8	6.9	7.1	6.6	6.6	6.8	6.8	6.9	6.9	6.6	7.1	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項目	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

2 千秋配水場

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	2023.08.21	2023.09.05	2023.10.10	2023.11.20	2023.12.05	2024.01.09	2024.02.06	2024.03.18	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	12.6	17.3	17.5	21.7	25.2	26.0	20.7	13.2	10.8	8.2	6.8	9.1	6.8	26.0	15.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.26	0.23	0.23	0.19	0.27	0.18	0.24	0.22	0.20	0.23	0.21	0.23	0.18	0.27	0.22
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.08	0.06	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.08	0.06	0.10	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			0.01			0.01			< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.011			0.008	0.010	0.019	0.012			0.004			0.004	0.019	0.011
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.007			0.002			0.003			0.003			0.002	0.007	0.004
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.013			0.010	0.012	0.023	0.016			0.005			0.005	0.023	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			0.002			0.007			0.003			0.002	0.007	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.002	0.002	0.004	0.004			0.001			0.001	0.004	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.2			4.2			7.4			8.4			4.2	8.4	6.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7	5.4	6.9	4.4	6.1	5.9	6.4	6.0	6.3	7.4	6.9	5.7	4.4	7.4	6.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	11.0			15.5			19.0			20.0			11.0	20.0	16.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	60														60
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001				0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001				< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.5	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.7	0.6
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	7.4	7.4	7.4	7.3	7.2	7.4	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.50	0.45	0.50	0.50	0.45	0.45	0.50	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.50	0.45

3 尾西配水場

区分	検査項目	基準値等	2023.04.04	2023.05.08	2023.06.12	2023.07.18	2023.08.07	2023.09.11	2023.10.16	2023.11.08	2023.12.11	2024.01.16	2024.02.05	2024.03.04	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	15.0	16.8	18.2	20.6	24.0	23.0	18.8	18.0	13.5	10.3	11.0	11.8	10.3	24.0	16.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.18	0.18	0.18	0.15	0.15	0.16	0.18	0.12	0.16	0.20	0.20	0.20	0.12	0.20	0.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.10	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.004			0.008			0.004			0.003	0.003	0.008	0.005
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002	< 0.002	0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.006			0.013			0.006			0.004	0.004	0.013	0.007
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.002			0.004			0.002			0.002	0.002	0.004	0.003
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.002			0.004			0.002			0.001	0.001	0.004	0.002
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			6.8			8.1			9.6			6.9	6.8	9.6	7.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.7	3.8	3.8	3.4	4.7	5.3	4.4	5.9	5.4	5.5	5.1	4.1	3.4	5.9	4.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			23.5			25.0			27.0			23.0	23.0	27.0	24.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下									81						81
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.6	7.8	7.8	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.4	7.6	7.7	7.4	7.8	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.45	0.41

4 木曽川配水場

区分	検査項目	基準値等	2023.04.05	2023.05.09	2023.06.13	2023.07.19	2023.08.08	2023.09.12	2023.10.17	2023.11.07	2023.12.12	2024.01.15	2024.02.20	2024.03.05	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	14.0	16.5	18.5	22.5	27.2	26.5	19.7	18.5	12.0	8.5	9.8	9.7	8.5	27.2	17.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.17	0.25	0.15	0.21	0.27	0.22	0.29	0.15	0.29	0.22
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.08	0.08	0.12	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下			0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.009			0.014			0.005			0.004	0.004	0.014	0.008
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.003			0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	0.004	0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.012			0.021			0.008			0.006	0.006	0.021	0.012
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.004			0.005			0.003			0.003	0.003	0.005	0.004
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.003			0.006			0.003			0.002	0.002	0.006	0.004
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.01			0.02			0.01			< 0.01	< 0.01	0.02	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			5.4			7.5			9.6			6.0	5.4	9.6	7.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.8	5.5	5.0	4.1	6.4	7.3	5.9	8.0	7.2	7.3	6.4	5.2	4.1	8.0	6.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			18.0			21.5			24.0			17.0	17.0	24.0	20.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下									58						58
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						0.000001			< 0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.6	0.5	0.5	0.7	0.5	0.6	0.5	0.4	0.3	0.7	0.5
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.6	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.6	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.45	0.41

5 西部水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.18	2023.05.16	2023.06.20	2023.07.04	2023.08.02	2023.09.20	2023.10.04	2023.11.14	2023.12.19	2024.01.17	2024.02.14	2024.03.13	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	20.8	21.1	21.5	21.6	21.8	21.5	21.2	20.7	20.7	20.7	20.8	20.4	20.4	21.8	21.1
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.14	4.14	4.20	4.15	4.11	4.18	4.20	4.18	4.11	4.26	4.29	4.20	4.11	4.29	4.18
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.8			12.6			12.3			12.6		12.3	12.8	12.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.0	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.6	7.4	7.4	7.3	7.0	7.6	7.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		44.5			45.0			45.0			45.5		44.5	45.5	45.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		122			125			95			140		95	140	121
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
項	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ~ 8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
目	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41

6 北部水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.17	2023.05.15	2023.06.19	2023.07.03	2023.08.01	2023.09.19	2023.10.03	2023.11.13	2023.12.18	2024.01.04	2024.02.13	2024.03.12	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	16.8	16.8	17.4	17.5	18.0	17.7	17.1	16.7	16.0	16.3	16.2	16.2	16.0	18.0	16.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.18	1.18	1.17	1.17	1.13	1.19	1.19	1.18	1.17	1.19	1.18	1.16	1.13	1.19	1.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.7			8.9			8.7			8.7		8.7	8.9	8.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.3	5.5	5.8	5.5	5.5	5.5	5.3	5.8	5.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		37.0			38.0			37.0			37.0		37.0	38.0	37.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下		96			101			100			103		96	103	100
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.5	7.4	7.4	7.1	7.4	7.2	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.5	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

7 萩原西部水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.04	2023.05.08	2023.06.12	2023.07.18	2023.08.07	2023.09.11	2023.10.16	2023.11.08	2023.12.11	2024.01.16	2024.02.05	2024.03.04	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	18.8	18.8	19.0	19.8	19.5	19.7	18.9	18.7	18.5	17.6	18.0	18.5	17.6	19.8	18.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.19	0.18	0.19	0.17	0.18	0.18	0.19	0.18	0.18	0.19	0.18	0.19	0.17	0.19	0.18
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			10.4			10.4			11.1			10.7	10.4	11.1	10.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5	3.6	3.7	3.6	3.5	3.6	3.7	3.4	3.7	3.6	3.5	3.7	3.4	3.7	3.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			37.0			37.0			38.0			37.0	37.0	38.0	37.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下									74						74
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40

8 大和南部水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	最小値	最大値	平均値
基準項目	水温	℃	19.0	19.7	19.5	20.0	19.0	20.0	19.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005					< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004						< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.45	2.45	2.46	2.45	2.45	2.46	2.45
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			0.07	< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.8			12.4	12.4	12.8	12.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			0.001	< 0.001	0.001	0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.5	5.6	5.7	5.5	5.7	5.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	33.5			33.5	33.5	33.5	33.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下	98			119	98	119	109
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02					< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下							
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下							
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下							
	フェノール類	0.005 mg/L以下							
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.41

9 萩原東部水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.18	2023.05.16	2023.06.20	2023.07.04	2023.08.02	2023.09.20	2023.10.04	2023.11.14	2023.12.19	2024.01.17	2024.02.14	2024.03.13	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	19.0	19.4	20.0	20.5	20.0	20.7	19.5	19.0	18.7	18.7	18.7	18.5	18.5	20.7	19.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.12	0.14	0.13
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10.4			10.3			9.9			10.2		9.9	10.4	10.2
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.2	2.3	2.2	2.2	2.3	2.3	2.1	2.4	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.4	2.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		32.0			32.0			32.0			32.0		32.0	32.0	32.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		86													86
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40
目																	

10 浅井北部水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.17	2023.05.15	2023.06.19	2023.07.03	2023.08.01	2023.09.19	2023.10.03	2023.11.13	2023.12.18	2024.01.04	2024.02.13	2024.03.12	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	18.0	18.0	18.8	18.9	18.5	20.0	18.5	18.0	17.5	17.8	17.7	17.8	17.5	20.0	18.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.58	4.57	4.62	4.62	4.52	4.69	4.70	4.76	4.68	4.76	4.79	4.72	4.52	4.79	4.67
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.05			0.05			0.05			0.05		0.05	0.05	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.4			12.2			12.3			12.3		12.2	12.4	12.3
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.4	8.6	8.6	8.5	8.6	8.5	8.5	8.7	9.1	8.6	8.7	8.6	8.4	9.1	8.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		74.0			75.5			74.0			74.5		74.0	75.5	74.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下		176			181			168			182		168	182	177
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.0	6.9	6.8	7.1	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	7.1	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40
目																	

11 葉栗南部水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.17	2023.05.15	2023.06.19	2023.07.03	2023.08.01	2023.09.19	2023.10.03	2023.11.13	2023.12.18	2024.01.04	2024.02.13	2024.03.12	最小値	最大値	平均値
基 準	水温	℃	17.8	17.9	18.2	18.5	18.5	20.0	18.2	17.8	17.5	17.7	17.2	17.6	17.2	20.0	18.1
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.82	3.81	3.81	3.81	3.70	3.82	3.83	3.84	3.73	3.83	3.85	3.75	3.70	3.85	3.80
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項 目	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.2			12.3			12.3			12.4		12.2	12.4	12.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.2	10.3	10.3	10.2	10.2	10.1	10.0	10.2	10.7	10.0	10.1	10.2	10.0	10.7	10.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		81.5			81.5			80.0			79.5		79.5	81.5	80.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下		176			178			168			173		168	178	174
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.0	6.9	6.8	7.1	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.9	6.7	6.7	7.1	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

12 千秋北部水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	2023.08.21	2023.09.05	2023.10.10	2023.11.20	2023.12.05	2024.01.09	2024.02.06	2024.03.18	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	18.8	18.9	18.7	18.8	19.1	19.0	18.8	18.6	18.5	18.5	18.5	17.7	17.7	19.1	18.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	7.67	7.63	7.69	7.60	7.59	7.52	7.65	7.50	7.65	7.62	7.70	7.52	7.50	7.70	7.61
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14.6			14.4			14.8			14.6			14.4	14.8	14.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.8	12.7	12.8	12.8	12.7	12.6	12.7	12.5	12.8	12.7	12.8	12.8	12.5	12.8	12.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	104.5			105.0			104.5			104.5			104.5	105.0	104.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下	216			245			218			220			216	245	225
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	6.9	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2	6.9	7.2	7.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

13 西御堂水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.18	2023.05.16	2023.06.20	2023.07.04	2023.08.02	2023.09.20	2023.10.04	2023.11.14	2023.12.19	2024.01.17	2024.02.14	2024.03.13	最小値	最大値	平均値
	水温	℃	19.0	19.5	20.0	21.0	20.2	21.5	19.8	18.8	17.8	18.3	18.0	18.5	17.8	21.5	19.4
基	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.003			0.002			0.003			0.002		0.002	0.003	0.003
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.3			12.4			12.2			12.2		12.2	12.4	12.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.3	2.2	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		34.0			34.5			34.5			34.0		34.0	34.5	34.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下		102			99			87			104		87	104	98
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

14 開明水源地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.05	2023.05.09	2023.06.13	2023.07.19	2023.08.08	2023.09.12	2023.10.17	2023.11.07	2023.12.12	2024.01.15	2024.02.20	2024.03.05	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	21.5	19.8	19.0	19.0	18.7	18.7	18.3	18.3	18.0	17.4	18.0	17.8	17.4	21.5	18.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.38	0.38	0.40	0.38	0.40	0.41	0.41	0.41	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.41	0.40
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			11.8			12.1			13.0			12.5	11.8	13.0	12.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.002			0.001			0.002			0.002	0.001	0.002	0.002
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.5	6.7	6.8	6.8	6.8	7.0	7.1	6.9	7.0	6.8	6.8	6.8	6.5	7.1	6.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			54.5			55.5			55.5			54.5	54.5	55.5	55.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下			129			107			110			123	107	129	117
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
目	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40

15 奥町東部水源

区分	検査項目	基準値等	2023.04.04	2023.05.08	2023.06.12	2023.07.18	2023.08.07	2023.09.11	2023.10.16	2023.11.08	2023.12.11	2024.01.16	2024.02.05	2024.03.04	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.3	17.5	18.6	18.0	18.5	18.8	19.8	17.5	17.0	16.0	14.2	16.5	14.2	19.8	17.5
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
項目	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			10.5			10.7			11.3			10.9	10.5	11.3	10.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.7	6.7	6.5	6.4	6.6	6.8	6.7	6.6	6.6	6.6	6.7	6.4	6.8	6.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			46.0			46.0			45.0			46.0	45.0	46.0	45.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下			89			98			69			104	69	104	90
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.9	7.8
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
項目	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.35	0.30	0.25	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.25	0.35	0.28

16 常念公園(大江)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.11	2023.05.23	2023.06.14	2023.07.11	2023.08.22	2023.09.06	2023.10.11	2023.11.21	2023.12.07	2024.01.10	2024.02.19	2024.03.06	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.1	20.8	21.5	22.5	25.2	25.3	20.0	17.5	16.7	14.2	15.3	14.5	14.2	25.3	19.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.70	2.69	2.62	2.63	2.70	2.67	2.50	2.47	2.43	2.44	2.35	2.53	2.35	2.70	2.56
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.02			0.03			< 0.01			0.02			< 0.01	0.03	0.02
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.8			8.7			8.6			8.8			8.6	8.8	8.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3	7.0	7.1	7.0	6.8	6.8	6.8	6.8	7.0	7.0	7.1	7.3	6.8	7.3	7.0
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	61.0			62.0			58.0			57.0			57.0	62.0	59.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下	116			135			98			109			98	135	115
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
目	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	7.0	6.9	6.8	6.9	7.0	6.7	6.7	6.8	6.7	6.9	6.8	6.7	7.0	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.39

17 今伊勢中保育園(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.11	2023.05.23	2023.06.14	2023.07.11	2023.08.22	2023.09.06	2023.10.11	2023.11.21	2023.12.07	2024.01.10	2024.02.19	2024.03.06	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.1	19.0	19.3	20.0	21.6	22.0	20.3	18.5	17.7	16.3	15.8	15.6	15.6	22.0	18.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.70	2.69	2.62	2.64	2.66	2.66	2.50	2.45	2.43	2.44	2.38	2.53	2.38	2.70	2.56
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.0			8.6			9.9			8.8			8.6	9.9	9.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3	7.0	7.1	7.0	7.0	6.8	6.7	6.9	7.0	7.0	7.2	7.3	6.7	7.3	7.0
目	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	59.0			62.0			56.5			57.5			56.5	62.0	58.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下	121			135			100			112			100	135	117
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
	有機物 (全有機炭素：TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	7.2	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	7.2	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.38

18 弁天公園(神山)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.11	2023.05.23	2023.06.14	2023.07.11	2023.08.22	2023.09.06	2023.10.11	2023.11.21	2023.12.07	2024.01.10	2024.02.19	2024.03.06	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.5	22.3	22.3	25.0	27.7	28.0	22.8	17.4	16.0	13.8	14.5	13.8	13.8	28.0	20.1
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.63	3.65	2.75	2.82	3.12	2.92	3.31	2.69	2.69	2.85	3.65	3.59	2.69	3.65	3.14
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.11	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.09	0.07	0.07	0.07	0.12	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			0.01			< 0.01			0.01			< 0.01	0.01	0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.1			9.3			8.5			9.7			8.5	11.1	9.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.2	7.1	7.1	7.0	6.8	6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	7.2	7.2	6.8	7.2	7.0
目	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	49.0			60.0			52.0			54.5			49.0	60.0	53.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下	130			140			108			116			108	140	124
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.3	6.9	6.8	7.1	7.1	6.9	6.7	6.9	6.9	7.2	7.0	6.7	7.3	7.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項目	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.38

19 北方小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.11	2023.05.23	2023.06.14	2023.07.11	2023.08.22	2023.09.06	2023.10.11	2023.11.21	2023.12.07	2024.01.10	2024.02.19	2024.03.06	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.6	21.3	24.2	26.5	29.9	30.0	25.8	19.7	17.0	14.0	13.0	13.2	13.0	30.0	21.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.70	2.65	2.61	2.58	2.61	2.64	2.48	2.49	2.43	2.42	2.45	2.57	2.42	2.70	2.55
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.0			8.6			8.5			9.0			8.5	9.0	8.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3	7.1	7.1	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	7.0	6.9	7.4	7.5	6.8	7.5	7.0
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	60.0			62.5			59.5			58.0			58.0	62.5	60.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下	117			138			111			99			99	138	116
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	6.9	6.9	6.8	7.0	7.1	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.7	7.1	6.9
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.30	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.30	0.40	0.34

20 定水寺児童遊園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.11	2023.05.23	2023.06.14	2023.07.11	2023.08.22	2023.09.06	2023.10.11	2023.11.21	2023.12.07	2024.01.10	2024.02.19	2024.03.06	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	16.1	20.3	21.0	23.6	25.8	26.0	22.0	17.5	15.2	12.6	12.3	13.2	12.3	26.0	18.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.25	2.84	2.54	2.51	2.60	2.57	2.47	2.51	2.62	0.45	2.27	2.66	0.45	2.84	2.36
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001			< 0.001			< 0.001			0.005			< 0.001	0.005	0.002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.003			< 0.002	0.003	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.008			< 0.004	0.008	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.004			< 0.002	0.004	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001	0.002	0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.7			9.1			8.6			8.1			8.1	9.1	8.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.0	7.4	7.0	7.0	6.9	6.9	6.9	6.9	7.3	7.5	7.3	7.5	6.9	7.5	7.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	51.5			57.5			56.5			24.0			24.0	57.5	47.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	127			124			120			56			56	127	107
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.6	0.3	< 0.3	< 0.3	0.6	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.0	7.0	6.9	7.0	7.2	6.8	6.8	6.9	7.1	6.9	7.0	6.8	7.2	7.0
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.40	0.37

21 北三味公園(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	2023.08.21	2023.09.05	2023.10.10	2023.11.20	2023.12.05	2024.01.09	2024.02.06	2024.03.18	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	16.5	21.6	23.0	27.0	30.5	30.8	24.8	16.9	14.7	11.2	9.3	12.3	9.3	30.8	19.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.36	0.45	0.64	0.55	0.41	0.37	0.43	0.43	0.30	0.31	0.25	0.36	0.25	0.64	0.41
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.07	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			0.01			0.01			0.01			< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.012			0.010	0.010	0.020	0.012			0.005			0.005	0.020	0.012
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.015			0.013	0.013	0.024	0.017			0.007			0.007	0.024	0.015
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			0.002			0.007			0.004			0.002	0.007	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.003	0.003	0.004	0.004			0.002			0.002	0.004	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.4			4.9			6.9			8.1			4.9	8.1	6.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	5.7	7.3	4.8	6.3	5.9	6.2	6.3	6.3	7.1	7.0	5.8	4.8	7.3	6.2
目	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	14.5			21.5			23.0			21.5			14.5	23.0	20.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下	45														45
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001				0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001				< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物 (全有機炭素: TOC)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.7	0.5
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.2	7.0	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.0	7.4	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項目	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.20	0.30	0.35	0.30	0.20	0.40	0.33

22 丹陽南小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	2023.08.21	2023.09.05	2023.10.10	2023.11.20	2023.12.05	2024.01.09	2024.02.06	2024.03.18	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	16.5	20.5	21.2	25.0	29.0	29.0	24.5	17.1	14.2	11.0	9.3	10.8	9.3	29.0	19.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25	0.24	0.24	0.22	0.30	0.18	0.26	0.24	0.20	0.23	0.22	0.23	0.18	0.30	0.23
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.08	0.06	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.08	0.06	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			0.01			0.01			< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.012			0.014	0.012	0.018	0.014			0.005			0.005	0.018	0.013
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.014			0.017	0.015	0.022	0.019			0.007			0.007	0.022	0.016
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			0.002			0.007			0.004			0.002	0.007	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.003	0.003	0.004	0.004			0.002			0.002	0.004	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			0.02			0.02			0.01			0.01	0.02	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.0			4.4			6.7			8.0			4.4	8.0	6.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.7	5.6	7.4	4.5	6.0	5.9	6.3	6.2	6.3	7.1	7.0	5.7	4.5	7.4	6.1
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	12.5			15.0			20.0			19.5			12.5	20.0	16.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下	38														38
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					0.000001				0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001				< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.3	0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.3	0.7	0.6
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.3
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.30	0.40	0.40	0.30	0.25	0.35	0.25	0.20	0.25	0.35	0.30	0.20	0.40	0.31

23 小信児童公園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.04	2023.05.08	2023.06.12	2023.07.18	2023.08.07	2023.09.11	2023.10.16	2023.11.08	2023.12.11	2024.01.16	2024.02.05	2024.03.04	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	15.5	18.0	19.8	22.5	26.0	24.3	20.5	19.3	13.7	10.6	10.5	11.4	10.5	26.0	17.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	検出せず	検出せず	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.20	0.17	0.17	0.14	0.15	0.15	0.18	0.12	0.17	0.20	0.21	0.21	0.12	0.21	0.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.10	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.007			0.008			0.004			0.003	0.003	0.008	0.006
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.009			0.012			0.006			0.004	0.004	0.012	0.008
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			0.004			0.002			0.002	< 0.002	0.004	0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.002			0.003			0.002			0.001	0.001	0.003	0.002
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			6.9			8.0			9.5			6.9	6.9	9.5	7.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.1	3.7	3.6	3.5	4.7	4.9	4.4	5.8	5.9	5.9	5.6	4.2	3.5	5.9	4.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			24.5			26.0			26.5			22.0	22.0	26.5	24.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下									76						76
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	< 0.3	0.5	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.5	7.8	7.5	7.8	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.39

24 朝日西つどいの里(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.04	2023.05.08	2023.06.12	2023.07.18	2023.08.07	2023.09.11	2023.10.16	2023.11.08	2023.12.11	2024.01.16	2024.02.05	2024.03.04	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.8	19.8	22.6	26.2	31.0	29.3	23.3	21.6	16.0	12.1	11.3	12.2	11.3	31.0	20.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	検出せず	検出せず	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.18	0.17	0.18	0.14	0.16	0.16	0.18	0.12	0.16	0.20	0.22	0.21	0.12	0.22	0.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.07	0.06	0.10	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.005			0.014			0.006			0.003	0.003	0.014	0.007
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.008			0.019			0.010			0.004	0.004	0.019	0.010
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.002			0.004			0.002			0.002	0.002	0.004	0.003
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.002			0.004			0.003			0.001	0.001	0.004	0.003
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			6.9			8.0			9.4			7.0	6.9	9.4	7.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.6	3.8	3.8	3.6	4.7	5.3	4.3	6.3	5.3	5.4	5.7	4.1	3.6	6.3	4.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			24.0			26.0			27.5			23.5	23.5	27.5	25.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下									74						74
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
目	有機物(全有機炭素:TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	< 0.3	0.5	0.4
	pH値	5.8 ~ 8.6	7.9	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.9	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.30	0.30	0.35	0.25	0.30	0.35	0.25	0.25	0.30	0.25	0.30	0.25	0.35	0.30

25 黒田北保育園(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.05	2023.05.09	2023.06.13	2023.07.19	2023.08.08	2023.09.12	2023.10.17	2023.11.07	2023.12.12	2024.01.15	2024.02.20	2024.03.05	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	16.7	19.5	22.7	26.5	29.3	28.2	22.8	21.4	14.6	10.2	12.1	11.7	10.2	29.3	19.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.24	0.24	0.23	0.19	0.18	0.16	0.24	0.16	0.21	0.27	0.22	0.25	0.16	0.27	0.22
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.09	0.09	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.09	0.08	0.12	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	< 0.06	0.08	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.009			0.013			0.005			0.004	0.004	0.013	0.008
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			0.001			0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.012			0.020			0.009			0.006	0.006	0.020	0.012
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			0.004			0.005			0.003			0.003	0.003	0.005	0.004
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.003			0.006			0.003			0.002	0.002	0.006	0.004
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			5.7			7.6			9.5			6.5	5.7	9.5	7.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6	5.5	4.8	3.8	6.1	6.8	5.4	7.6	7.0	6.9	6.0	4.7	3.8	7.6	5.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			16.5			21.0			24.0			18.0	16.5	24.0	19.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下									71						71
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						0.000001			< 0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.3	7.6	7.5
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
項目	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.30	0.35	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.38

26 奥町公園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.05	2023.05.09	2023.06.13	2023.07.19	2023.08.08	2023.09.12	2023.10.17	2023.11.07	2023.12.12	2024.01.15	2024.02.20	2024.03.05	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.0	18.7	20.7	27.0	23.0	25.5	20.7	20.8	14.5	11.0	12.5	11.0	11.0	27.0	18.5
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.14	1.17	1.44	1.31	1.28	1.38	1.41	1.52	1.28	1.21	1.14	1.21	1.14	1.52	1.29
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.09	0.09	0.12	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.004			0.007			0.003			0.002	0.002	0.007	0.004
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.005			0.011			0.004			< 0.004	< 0.004	0.011	0.006
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.001			0.003			0.001			0.001	0.001	0.003	0.002
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			7.1			8.1			9.3			7.5	7.1	9.3	8.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	6.0	6.1	5.2	6.4	7.1	6.3	7.1	6.9	6.9	6.5	5.9	5.2	7.1	6.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			38.0			41.0			40.0			34.0	34.0	41.0	38.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下									89						89
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001						< 0.000001			< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.2	7.1	7.0	7.0	7.2	6.9	6.9	7.0	7.2	7.1	7.1	6.9	7.2	7.1
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
項目	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.39

27 西浅間公園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.18	2023.05.16	2023.06.20	2023.07.04	2023.08.02	2023.09.20	2023.10.04	2023.11.14	2023.12.19	2024.01.17	2024.02.14	2024.03.13	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	19.1	21.2	24.8	25.5	29.3	27.8	26.0	20.0	16.7	14.3	14.7	14.9	14.3	29.3	21.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			0.001			0.001			0.001		0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.05	4.00	4.10	3.98	4.02	4.12	4.10	4.11	4.02	4.21	4.19	4.13	3.98	4.21	4.09
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.2			12.5			12.1			12.3		12.1	12.5	12.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.0	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.3	7.6	7.4	7.4	7.3	7.0	7.6	7.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		46.0			45.5			46.5			46.0		45.5	46.5	46.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		124			124			112			130		112	130	123
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
項	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.7	7.9	7.7	7.9	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.7	7.9	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

28 光明寺公園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.17	2023.05.15	2023.06.19	2023.07.03	2023.08.01	2023.09.19	2023.10.03	2023.11.13	2023.12.18	2024.01.04	2024.02.13	2024.03.12	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	16.8	20.7	24.5	25.6	30.6	26.5	29.8	20.5	15.2	14.3	12.3	10.7	10.7	30.6	20.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.18	1.18	1.19	1.17	1.70	1.58	1.63	1.18	1.16	1.19	1.17	1.16	1.16	1.70	1.29
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			0.01			< 0.01		< 0.01	0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			0.01			0.03			< 0.01		< 0.01	0.03	0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.5			9.3			8.4			8.6		8.4	9.3	8.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.6	5.6	5.5	6.2	5.9	6.0	5.6	5.8	5.5	5.5	5.5	5.5	6.2	5.7
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		38.0			40.0			38.0			37.5		37.5	40.0	38.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下		102			123			108			100		100	123	108
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
目	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	7.0	7.2	7.1	7.1	7.2	7.1	7.0	7.4	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.40	0.30	0.30	0.40	0.36

29 萩原緑地

区分	検査項目	基準値等	2023.04.04	2023.05.08	2023.06.12	2023.07.18	2023.08.07	2023.09.11	2023.10.16	2023.11.08	2023.12.11	2024.01.16	2024.02.05	2024.03.04	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	18.0	20.8	22.8	27.0	29.5	28.2	23.1	21.2	15.3	11.3	14.2	12.5	11.3	29.5	20.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	検出せず	検出せず	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.18	0.22	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.22	0.29	0.20	0.27	0.17	0.29	0.20
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			9.9			9.9			10.8			10.7	9.9	10.8	10.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.2	3.6	3.5	3.4	3.3	3.4	3.6	3.4	3.8	3.9	3.6	3.9	3.2	3.9	3.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			37.0			36.0			37.5			36.0	36.0	37.5	36.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下									90						90
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.1
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.39

30 寺田公園(戸塚)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	2023.08.21	2023.09.05	2023.10.10	2023.11.20	2023.12.05	2024.01.09	2024.02.06	2024.03.18	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.9	20.9	21.2	24.1	28.5	28.6	23.6	18.6	16.2	13.2	11.8	12.3	11.8	28.6	19.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.17	2.44	2.45	2.43	0.41	0.53	2.37	0.26	0.48	0.26	0.36	0.29	0.26	2.45	1.20
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.05	0.08	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			< 0.01			< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			0.004			0.004			< 0.001	0.004	0.002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			0.001			0.001			< 0.001	0.001	0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			0.007			0.007			< 0.004	0.007	0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			0.002			0.002			< 0.001	0.002	0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	11.9			12.6			9.6			10.2			9.6	12.6	11.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	5.5	5.6	5.7	4.0	4.2	6.8	3.8	4.4	3.9	4.1	3.9	3.8	6.8	4.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	33.0			33.0			43.5			35.5			33.0	43.5	36.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	117			115			97			83			83	117	103
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	7.9	7.1	7.9	7.8	7.9	7.8	7.8	7.1	8.0	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.39

31 宮崎公園(戸塚)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	2023.08.21	2023.09.05	2023.10.10	2023.11.20	2023.12.05	2024.01.09	2024.02.06	2024.03.18	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	16.8	20.7	21.3	24.4	27.2	27.4	23.5	18.1	16.0	13.2	12.0	13.4	12.0	27.4	19.5
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.84	1.78	1.22	2.37	1.70	1.51	1.99	0.90	0.83	1.58	0.26	0.37	0.26	2.37	1.28
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.05	0.09	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			0.01			0.01			0.01			< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.002			0.007			0.007			< 0.001			< 0.001	0.007	0.004
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			0.010			0.010			< 0.004			< 0.004	0.010	0.006
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			0.003			0.002			< 0.002	0.003	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001			0.002			0.002			< 0.001			< 0.001	0.002	0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.2			9.2			8.9			9.2			8.9	10.2	9.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.3	6.0	5.6	6.2	6.7	6.0	6.8	5.4	5.2	7.0	3.7	4.0	3.7	7.0	5.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	34.0			39.0			35.5			30.5			30.5	39.0	34.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下	106			107			87			84			84	107	96
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
目	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.7	7.7	7.5	7.5	7.5	7.2	7.8	7.7	7.5	7.9	7.9	7.2	7.9	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.35	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.37

32 萩原児童館

区分	検査項目	基準値等	2023.04.18	2023.05.16	2023.06.20	2023.07.04	2023.08.02	2023.09.20	2023.10.04	2023.11.14	2023.12.19	2024.01.17	2024.02.14	2024.03.13	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	17.7	19.6	22.7	24.8	26.0	26.2	22.6	18.5	16.3	15.2	14.9	14.6	14.6	26.2	19.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.14	1.76	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12	1.76	0.27
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		< 0.06	0.07	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10.3			10.3			10.4			10.3		10.3	10.4	10.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.2	2.3	2.2	2.3	2.4	2.2	6.3	2.4	2.0	2.2	2.3	2.2	2.0	6.3	2.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		32.0			32.0			32.0			32.5		32.0	32.5	32.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下		87													87
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.2	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	7.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.6	8.2	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.40	0.39
目																	

33 尾関児童遊園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.17	2023.05.15	2023.06.19	2023.07.03	2023.08.01	2023.09.19	2023.10.03	2023.11.13	2023.12.18	2024.01.04	2024.02.13	2024.03.12	最小値	最大値	平均値
基 準	水温	℃	18.3	16.8	20.2	19.5	22.0	21.6	20.0	18.3	17.5	17.2	16.6	17.0	16.6	22.0	18.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.58	4.57	4.64	4.62	4.55	4.70	4.72	4.76	4.63	4.76	4.83	4.73	4.55	4.83	4.67
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.05			0.05			0.05			0.05		0.05	0.05	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項 目	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		11.9			12.2			11.9			12.1		11.9	12.2	12.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.4	8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	8.5	8.7	9.1	8.6	8.7	8.7	8.4	9.1	8.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		74.0			76.0			74.0			74.5		74.0	76.0	74.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下		161			179			172			174		161	179	172
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.4	0.3	< 0.3	0.4	0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	6.9	6.9	6.7	7.1	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	7.1	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40

34 浅井中保育園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.17	2023.05.15	2023.06.19	2023.07.03	2023.08.01	2023.09.19	2023.10.03	2023.11.13	2023.12.18	2024.01.04	2024.02.13	2024.03.12	最小値	最大値	平均値
基 準	水温	℃	18.0	20.0	22.6	23.0	28.0	26.2	25.5	19.1	15.1	13.5	12.0	12.5	12.0	28.0	19.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.04	2.45	2.29	2.20	2.27	2.32	3.48	2.49	2.99	2.48	2.50	2.40	2.20	3.48	2.58
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.11	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項 目	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		9.4			9.5			9.4			9.6		9.4	9.6	9.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.1	7.4	6.8	6.6	6.8	6.7	7.5	7.3	8.0	7.2	7.6	7.4	6.6	8.1	7.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		59.5			56.5			58.0			61.5		56.5	61.5	58.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下		120			128			129			123		120	129	125
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	6.9	7.0	6.9	7.2	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.9	6.8	6.7	7.2	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.39

35 大毛公園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.17	2023.05.15	2023.06.19	2023.07.03	2023.08.01	2023.09.19	2023.10.03	2023.11.13	2023.12.18	2024.01.04	2024.02.13	2024.03.12	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	19.0	21.3	25.0	23.7	30.0	27.1	22.8	20.5	16.1	14.5	14.3	15.7	14.3	30.0	20.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.82	3.81	3.83	3.79	3.72	3.82	3.84	3.82	3.72	3.82	3.87	3.76	3.72	3.87	3.80
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			0.01			< 0.01		< 0.01	0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.02			0.02			0.01		0.01	0.02	0.02
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		11.9			12.2			11.9			11.9		11.9	12.2	12.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.2	10.3	10.3	10.2	10.2	10.1	10.1	10.2	10.3	10.1	10.4	10.2	10.1	10.4	10.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		81.5			82.0			80.0			79.5		79.5	82.0	80.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下		186			176			159			165		159	186	172
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	6.9	7.0	6.8	7.1	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.7	7.2	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.40	0.30	0.30	0.25	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.30	0.25	0.40	0.31

36 葉栗消防出張所

区分	検査項目	基準値等	2023.04.17	2023.05.15	2023.06.19	2023.07.03	2023.08.01	2023.09.19	2023.10.03	2023.11.13	2023.12.18	2024.01.04	2024.02.13	2024.03.12	最小値	最大値	平均値
基 準	水温	℃	16.0	18.3	21.0	22.5	25.0	22.5	22.5	18.5	16.0	15.1	12.0	15.0	12.0	25.0	18.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.83	2.94	2.81	2.68	2.69	2.87	2.64	2.66	2.69	2.71	2.87	2.90	2.64	2.94	2.77
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項 目	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			0.01			< 0.01		< 0.01	0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		9.9			9.4			9.2			9.6		9.2	9.9	9.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	8.2	7.4	6.9	7.2	7.2	6.9	7.4	7.8	7.5	8.1	8.2	6.9	8.2	7.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		66.5			60.5			61.5			63.5		60.5	66.5	63.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		148			125			116			127		116	148	129
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	6.8	6.9	6.8	7.1	6.8	6.7	6.9	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	7.1	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.38

37 千秋小学校

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	2023.08.21	2023.09.05	2023.10.10	2023.11.20	2023.12.05	2024.01.09	2024.02.06	2024.03.18	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	15.7	21.2	21.8	24.0	29.5	26.5	21.6	14.6	12.5	11.0	7.5	11.3	7.5	29.5	18.1
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	7.64	7.61	7.66	7.61	6.29	7.48	6.34	7.56	7.66	7.60	7.48	7.44	6.29	7.66	7.36
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.08	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.002	0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14.4			14.4			12.6			14.5			12.6	14.5	14.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.8	12.7	12.8	12.8	11.7	12.6	11.6	12.5	12.8	12.8	12.6	12.7	11.6	12.8	12.5
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	104.0			105.5			96.5			103.5			96.5	105.5	102.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	228			228			202			215			202	228	218
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.35	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.30	0.40	0.30	0.45	0.39

38 千秋東小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2023.04.10	2023.05.22	2023.06.06	2023.07.10	2023.08.21	2023.09.05	2023.10.10	2023.11.20	2023.12.05	2024.01.09	2024.02.06	2024.03.18	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	17.5	20.6	22.1	25.3	28.5	27.4	24.0	18.4	16.8	15.8	14.5	13.8	13.8	28.5	20.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアニ化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.72	4.42	5.25	5.16	5.23	6.39	3.54	3.37	4.08	7.52	7.23	3.59	3.37	7.52	5.04
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.09	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			< 0.001			0.001			< 0.001	0.001	0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004			0.001			0.007			< 0.001			< 0.001	0.007	0.003
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			0.001			0.001			< 0.001			< 0.001	0.001	0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.005			< 0.004			0.010			< 0.004			< 0.004	0.010	0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			0.003			< 0.002			< 0.002	0.003	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001			< 0.001			0.002			< 0.001			< 0.001	0.002	0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	10.7			11.7			9.7			14.1			9.7	14.1	11.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	10.0	9.6	10.2	10.1	10.8	11.6	9.0	9.0	9.7	12.7	12.4	8.9	8.9	12.7	10.3
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下	69.5			82.5			59.5			103.0			59.5	103.0	78.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下	144			197			125			206			125	206	168
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下					< 0.000001										< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下					< 0.002										< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
	有機物 (全有機炭素：TOC)	3 mg/L以下	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.5	0.5	0.5	< 0.3	0.3	0.4	< 0.3	0.5	0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1	7.0	7.1	7.1	7.0	7.2	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.30	0.35	0.30	0.30	0.40	0.40	0.35	0.30	0.40	0.36

39 西御堂保育園

区分	検査項目	基準値等	2023.04.18	2023.05.16	2023.06.20	2023.07.04	2023.08.02	2023.09.20	2023.10.04	2023.11.14	2023.12.19	2024.01.17	2024.02.14	2024.03.13	最小値	最大値	平均値
基	水温	℃	17.7	21.0	25.0	25.2	28.0	28.8	24.9	20.2	15.7	13.0	13.5	14.2	13.0	28.8	20.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.003			0.002			0.003			0.002		0.002	0.003	0.003
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001				< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002				< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.4			12.2			12.2			12.4		12.2	12.4	12.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.2	2.0	2.2	2.0	2.2	2.3	2.2	2.0	2.3	2.2
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下		33.5			32.5			33.0			33.5		32.5	33.5	33.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下		89			95			70			103		70	103	89
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
目	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40

40 開明児童館

区分	検査項目	基準値等	2023.04.05	2023.05.09	2023.06.13	2023.07.19	2023.08.08	2023.09.12	2023.10.17	2023.11.07	2023.12.12	2024.01.15	2024.02.20	2024.03.05	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	18.0	19.6	21.5	25.0	25.8	24.6	20.8	20.0	16.2	14.1	15.0	14.7	14.1	25.8	19.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	検出せず	検出せず	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.38	0.36	0.39	0.37	0.37	0.39	0.41	0.39	0.40	0.39	0.39	0.37	0.36	0.41	0.38
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
項目	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001	< 0.001		< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			12.0			11.9			12.8			12.5	11.9	12.8	12.3
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.5	6.4	6.8	6.6	6.7	6.9	7.0	6.9	6.9	6.8	6.9	6.7	6.4	7.0	6.8
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			54.5			54.5			54.0			53.5	53.5	54.5	54.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下			123			111			112			115	111	123	115
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物 (全有機炭素 : TOC)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.9	7.8	7.8	8.0	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9
項目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
項目	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.35	0.30	0.40	0.38

41 奥町出張所

区分	検査項目	基準値等	2023.04.04	2023.05.08	2023.06.12	2023.07.18	2023.08.07	2023.09.11	2023.10.16	2023.11.08	2023.12.11	2024.01.16	2024.02.05	2024.03.04	最小値	最大値	平均値
基準	水温	℃	18.0	19.2	21.0	25.1	24.0	24.5	21.8	19.4	16.3	13.3	14.0	14.5	13.3	25.1	19.3
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	検出せず	検出せず	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			0.002			0.002			0.002	< 0.001	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	< 0.10	0.89	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	0.09	< 0.10	< 0.10	0.89	0.14
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			0.004			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.004	0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			0.005			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	0.005	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			7.4			10.5			11.2			10.9	7.4	11.2	10.0
目	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.8	5.8	6.5	6.5	6.6	6.8	6.7	6.7	6.8	6.6	6.7	5.8	6.8	6.6
	カルシウム・マグネシウム等	300 mg/L以下			36.5			43.5			45.5			45.5	36.5	45.5	42.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下			76			88			104			93	76	104	90
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物（全有機炭素：TOC）	3 mg/L以下	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
項目	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.8	7.2	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	7.2	7.9	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.35	0.40	0.25	0.30	0.20	0.25	0.30	0.30	0.25	0.30	0.25	0.20	0.40	0.29

尾西配水場等マンガン検査結果

原水

採水地点	2023. 5. 8	2023. 8. 7	2023. 11. 8	2024. 2. 5	最小値	最大値	平均値
尾西配水場 1 号取水井	0.022	0.021	0.022	0.020	0.020	0.022	0.021
尾西配水場 2 号取水井	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
尾西配水場 3 号取水井	0.029	0.030	0.033	0.029	0.029	0.033	0.030
奥町東部水源地取水井	0.049	0.049	0.049	0.046	0.046	0.049	0.048

浄水

採水地点	2023. 4. 4	2023. 5. 8	2023. 6. 12	2023. 7. 18	2023. 8. 7	2023. 9. 11	2023. 10. 16	2023. 11. 8	2023. 12. 11	2024. 1. 16	2024. 2. 5	2024. 3. 4	最小値	最大値	平均値
尾西配水場	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
小信児童公園	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
三条緑地	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
朝日西つどの里(水質監視局)	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
奥町東部水源地	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	< 0.001	0.002	0.001
奥町出張所	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

(単位はすべてmg/L)

Ⅱ－３ 毎日検査

毎日検査：一日一回以上行う色度、濁度、残留塩素の検査（水道法第１５条第１項第１号）

連続自動計測地点及び測定項目

	番号	計 測 地 点				毎日検査 実施地点
			色度	濁度	残留塩素	
浄水場・ 配水場・ 各所水源地	1	佐千原浄水場		○	○	
	2	千秋配水場	○	○	○	
	3	尾西配水場	○	○	○	
	4	木曾川配水場	○	○	○	
	5	西部水源地			○	
	6	北部水源地		○	○	
	7	萩原西部水源地	○	○	○	
	8	大和南部水源地			○	
	9	萩原東部水源地			○	
	10	浅井北部水源地			○	
	11	葉栗南部水源地	○	○	○	
	12	千秋北部水源地			○	
	13	西御堂水源地	○	○	○	
	14	開明水源地	○	○	○	
	15	奥町東部水源地	○	○	○	
水質監視局	①	北方	○	○	○	
	②	今伊勢	○	○	○	●
	③	向山南	○	○	○	
	④	末広	○	○	○	●
	⑤	妙興寺	○	○	○	
	⑥	萩原	○	○	○	
	⑦	浅井	○	○	○	
	⑧	時之島	○	○	○	●
	⑨	千秋	○	○	○	
	⑩	浅野	○	○	○	
	⑪	丹陽	○	○	○	●
	⑫	上祖父江	○	○	○	●
	⑬	小信中島	○	○	○	
	⑭	黒田	○	○	○	●

連続自動計測地点図



浄水場・配水場および各所水源地			水質監視局		
系統	番号	計測地点	番号	計測地点	毎日検査実施地点
佐千原浄水場	1	佐千原浄水場	①	北方	
千秋配水場	2	千秋配水場	②	今伊勢	●
尾西配水場	3	尾西配水場	③	向山南	
木曽川配水場	4	木曽川配水場	④	未広	●
西部水源地	5	西部水源地	⑤	妙興寺	
北部水源地	6	北部水源地	⑥	萩原	
萩原西部水源地	7	萩原西部水源地	⑦	浅井	
大和南部水源地	8	大和南部水源地	⑧	時之島	●
萩原東部水源地	9	萩原東部水源地	⑨	千秋	
浅井北部水源地	10	浅井北部水源地	⑩	浅野	
葉栗南部水源地	11	葉栗南部水源地	⑪	丹陽	●
千秋北部水源地	12	千秋北部水源地	⑫	上祖父江	●
西御堂水源地	13	西御堂水源地	⑬	小信中島	
開明水源地	14	開明水源地	⑭	黒田	●
奥町東部水源地	15	奥町東部水源地			

		水質監視局(毎日検査実施箇所)																	
		②：今伊勢			④：末広			⑧：時之島			⑪：丹陽			⑫：上祖父江			⑭：黒田		
		色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素	色度	濁度	残留塩素
4月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.37
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.31
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.34
5月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.38
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.26	< 0.5	< 0.1	0.29
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.33
6月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.40
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.30
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.35
春季	最大値	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.40
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.27	< 0.5	< 0.1	0.26	< 0.5	< 0.1	0.29
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.34
7月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.44	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.40
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.28	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.26	< 0.5	< 0.1	0.29	< 0.5	< 0.1	0.30
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.35
8月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.41	< 0.5	< 0.1	0.40	< 0.5	< 0.1	0.37	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.36
	最小値	< 0.5	< 0.1	0.32	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.33	< 0.5	< 0.1	0.25	< 0.5	< 0.1	0.26	< 0.5	< 0.1	0.24
	平均値	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.36	< 0.5	< 0.1	0.35	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.30	< 0.5	< 0.1	0.30
9月	最大値	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.39	< 0.5	< 0.1	0.38	< 0.5	< 0.1	0.34	< 0.5	< 0.1	0.31	< 0.5	< 0.1	0.31
	最小値	< 0.5	< 0.1																

Ⅱ－４ 水質管理目標設定項目・要検討項目

・原水管理項目検査

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－1

区分	検査項目	目標値等	1 極楽寺 1 号	2 極楽寺 2 号	3 極楽寺 3 号	4 大野 1 号	5 大野 2 号	6 大野 3 号	7 大野 4 号	8 尾関	9 江森	10 佐千原 1 号	11 佐千原 2 号	12 尾西 1 号
	採水年月日		2023.09.04	2023.09.04	2023.09.04	2023.09.04	2023.09.04	2023.09.04	2023.09.04	2023.06.05	2023.06.05	2023.06.05	2023.06.05	2023.08.07
	気温		32.8	32.6	33.3	31.8	31.4	32.0	32.1	24.2	23.8	27.6	27.5	31.1
	水温		17.0	17.5	17.1	15.1	19.0	17.9	20.2	17.6	17.6	17.8	18.0	18.0
水質	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下												
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下												
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下												
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下												
管理	農薬類 (総農薬として)	1 以下	< 0.01			< 0.01	< 0.01			< 0.01		< 0.01		
	残留塩素	1 mg/L以下												
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	40.0	51.5	32.0	37.5	43.0	66.5	52.5	51.5	95.5	113.5	116.0	33.0
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	0.004	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.021
	遊離炭酸	20 mg/L以下	30.0	42.8	5.3	19.0	22.1	46.8	31.8	7.0	7.9	18.5	11.4	2.6
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下												
	臭気強度 (TON)	3 以下												
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	97	103	97	91	101	122	100	133	200	223	222	97
目標	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	6.6	6.6	7.4	7.0	6.7	6.8	6.9	7.2	7.3	7.1	7.3	7.9
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 1.8	- 1.7	- 1.3	- 1.6	- 1.7	- 1.2	- 1.4	- 1.2	- 0.7	- 0.7	- 0.5	- 0.5
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	3	110	16	0	2	2	27	0	80	180	5	1
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタタン酸 (PFOA) ※	0.00005mg/L以下												
	要検討項目		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.009	0.010	0.002	0.008	0.009	0.013	0.011	0.003	0.006	0.007	0.005	0.003
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項目	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
○	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	27.7	38.2	4.8	17.8	20.6	40.8	29.3	6.3	6.7	15.6	9.5	1.9

※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタタン酸(PFOA)の結果は、後に記載。

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－2

区分	検査項目	目標値等	13 尾西 2 号	14 尾西 3 号	15 木曽川 1 号	16 木曽川 2 号	17 西部	18 北部	19 萩原西部	20 大和南部	21 萩原東部	22 浅井北部	23 葉栗南部	24 千秋北部
	採水年月日		2023.08.07	2023.08.07	2023.08.08	2023.08.08	2023.07.04	2023.07.03	2023.08.07	2023.06.06	2023.07.04	2023.07.03	2023.07.03	2023.06.06
	気温		31.3	31.4	33.5	33.3	28.7	31.1	31.8	21.0	29.1	33.9	32.6	22.8
	水温		17.5	17.3	21.0	17.5	21.1	17.5	18.0	19.2	19.5	20.3	18.0	18.7
水 質 管 理 目 標	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下												
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下												
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下												
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下												
	農薬類 (総農薬として)	1 以下	< 0.01		< 0.01			< 0.01				< 0.01	< 0.01	
	残留塩素	1 mg/L以下												
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	34.0	32.0	24.0	77.5	44.5	37.0	36.5	33.0	32.0	74.5	82.0	104.5
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	0.030	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	0.8	2.6	1.7	4.8	1.3	6.5	1.7	1.3	1.3	22.9	21.5	15.8
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下												
	臭気強度 (TON)	3 以下												
要 検 討 項 目	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	87	96	86	161	128	107	96	106	93	181	187	231
	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	8.1	8.0	8.0	7.8	8.0	7.1	8.0	7.9	8.1	6.8	6.8	7.1
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 0.4	- 0.4	- 0.6	- 0.2	- 0.4	- 1.5	- 0.4	- 0.5	- 0.3	- 1.3	- 1.2	- 0.8
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	0	450	170	7	240	19	5	10	160	750	3	18
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
設 定 項 目	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタノ酸 (PFOA) ※	0.00005mg/L以下												
	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
要 検 討 項 目	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	< 0.002	0.002	0.012	0.005	0.007
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
○	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	< 0.5	1.9	1.2	3.5	0.9	5.9	1.0	0.8	0.7	20.6	19.1	13.9

※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタノ酸(PFOA)の結果は、後に記載。

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－3

区分	検査項目	目標値等	25 西御堂	26 開明	27 奥町東
	採水年月日		2023.07.04	2023.08.08	2023.08.07
	気温		29.6	33.2	30.4
	水温		19.2	18.3	18.3
水 質	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	0.0002	0.0003	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下			
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下			
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下			
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下			
管 理 目 標	農薬類（総農薬として）	1 以下			
	残留塩素	1 mg/L以下			
	カルシウム・マグネシウム等 （硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	33.5	55.0	45.0
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.003	0.049
	遊離炭酸	20 mg/L以下	0.8	2.6	3.5
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	メチルtert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下			
	臭気強度（TON）	3 以下			
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	107	137	108
設 定 項 目	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	8.2	7.9	7.8
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	- 0.1	- 0.2	- 0.6
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	7	7	6
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)※	0.00005mg/L以下			
	要 検 討 項 目				
	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.003	0.004	0.003
要 検 討 項 目	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	○ アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	○ 侵食性遊離炭酸	mg/L	< 0.5	1.7	2.7

※ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の結果は、後に記載。
○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水) - 1

区分	検査項目	目標値等	1 佐千原 浄水場	2 千秋配水場	3 尾西 配水場	4 木曽川 配水場	5 西部	6 北部	7 萩原西部	8 大和南部	9 萩原東部	10 浅井北部	11 葉栗南部	12 千秋北部
	採水年月日		2023. 04. 11	2023. 04. 10	2023. 12. 11	2023. 12. 12	2023. 05. 16	2023. 05. 15	2023. 12. 11	2023. 04. 10	2023. 05. 16	2023. 05. 15	2023. 05. 15	2023. 04. 10
	気温													
	水温		16. 7	12. 6	13. 5	12. 0	21. 1	16. 8	18. 5	19. 0	19. 4	18. 0	17. 9	18. 8
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	トルエン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下												
	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下												
	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下												
	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	0. 001	0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	0. 007	0. 003	0. 004	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	農薬類 (総農薬として)	1 以下												
	残留塩素	1 mg/L以下	0. 40	0. 50	0. 35	0. 35	0. 45	0. 40	0. 40	0. 45	0. 40	0. 45	0. 45	0. 40
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	58. 5	11. 0	27. 0	24. 0	44. 5	37. 0	38. 0	33. 5	32. 0	74. 0	81. 5	104. 5
	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	14. 9	1. 3	0. 8	2. 2	1. 3	5. 2	1. 3	0. 8	< 0. 5	21. 1	19. 8	11. 6
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	メチルtert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下												
	臭気強度 (TON)	3 以下												
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	120	60	81	58	122	96	74	98	86	176	176	216
	濁度	1 度 以下	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	pH値	7. 5 程度	7. 0	7. 3	7. 6	7. 4	8. 0	7. 4	8. 0	8. 0	8. 1	7. 0	7. 0	7. 1
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 1. 3	- 2. 4	- 1. 1	- 1. 6	- 0. 3	- 1. 2	- 0. 3	- 0. 4	- 0. 2	- 1. 1	- 1. 0	- 0. 8
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	410	0	120	0	43	0	2	4	2	0	1	0
要 検 討 項 目	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下	< 0. 01	0. 01	< 0. 01	0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
目	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0. 00005mg/L以下												
	銀及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
要 検 討 項 目	バリウム及びその化合物	0. 7 mg/L以下	0. 006	0. 004	0. 006	0. 008	0. 003	0. 002	0. 003	< 0. 002	0. 002	0. 012	0. 005	0. 007
	ビスマス及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	モリブデン及びその化合物	0. 07 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	キシレン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	アンモニア態窒素	mg/L												
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	13. 7	1. 3	0. 5	2. 0	0. 9	4. 7	0. 6	< 0. 5	< 0. 5	19. 0	17. 5	10. 0

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水) - 2

区分	検査項目	目標値等	13 西御堂	14 開明	15 奥町東	16 常念公園	17 今伊勢局	18 弁天公園	19 北方局	20 定水寺児童遊園	21 妙興寺局	22 丹陽局	23 小信児童公園	24 上祖父江局
	採水年月日		2023.05.16	2023.12.12	2023.12.11	2023.04.11	2023.04.11	2023.04.11	2023.04.11	2023.04.11	2023.04.10	2023.04.10	2023.12.11	2023.12.11
	気温													
	水温		19.5	18.0	17.0	17.1	17.1	17.5	17.6	16.1	16.5	16.5	13.7	16.0
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	0.0002	0.0003	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下												
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下												
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下												
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.006	0.006	0.003	0.003
	農薬類 (総農薬として)	1 以下												
	残留塩素	1 mg/L以下	0.40	0.40	0.30	0.35	0.35	0.40	0.30	0.35	0.35	0.40	0.35	0.25
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	34.0	55.5	45.0	61.0	59.0	49.0	60.0	51.5	14.5	12.5	26.5	27.5
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001	0.002	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	0.8	1.7	2.2	14.9	11.4	11.0	12.7	10.1	2.2	1.3	0.8	1.3
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	メチルtert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下												
	臭気強度 (TON)	3 以下												
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	102	110	69	116	121	130	117	127	45	38	76	74
	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	8.1	7.8	7.7	7.0	7.0	7.3	7.1	7.1	7.3	7.4	7.6	7.6
要検討項目	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 0.2	- 0.3	- 0.6	- 1.3	- 1.3	- 1.0	- 1.2	- 1.3	- 2.0	- 2.1	- 1.1	- 1.1
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	2	0	0	2	2	3	6	1	21	0	0	8
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.0005mg/L以下												
要検討項目	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.003	0.004	0.003	0.006	0.006	0.004	0.006	0.006	0.004	0.004	0.006	0.006
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
要検討項目	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	○ アンモニア態窒素	mg/L												
要検討項目	○ 侵食性遊離炭酸	mg/L	< 0.5	0.8	1.4	13.6	10.4	10.1	11.6	9.2	2.2	1.3	0.5	1.0

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水) - 3

区分	検査項目	目標値等	25 黒田局	26 奥町公園	27 西浅間公園	28 光明寺公園	29 萩原緑地	30 寺田公園	31 宮崎公園	32 萩原児童館	33 尾関児童遊園	34 浅井中保育園	35 大毛公園	36 葉栗消防出張所
	採水年月日		2023.12.12	2023.12.12	2023.05.16	2023.05.15	2023.12.11	2023.04.10	2023.04.10	2023.05.16	2023.05.15	2023.05.15	2023.05.15	2023.05.15
	気温													
	水温		14.6	14.5	21.2	20.7	15.3	17.9	16.8	19.6	16.8	20.0	21.3	18.3
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下												
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下												
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下												
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下	0.004	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	農薬類 (総農薬として)	1 以下												
	残留塩素	1 mg/L以下	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	24.0	40.0	46.0	38.0	37.5	33.0	34.0	32.0	74.0	59.5	81.5	66.5
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	1.7	7.9	2.2	5.2	0.8	1.7	1.3	1.3	20.2	12.7	18.5	16.7
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	メチルtert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下												
	臭気強度 (TON)	3 以下												
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	71	89	124	102	90	117	106	87	161	120	186	148
要検討項目	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	7.4	7.0	7.7	7.3	8.0	7.9	7.9	8.1	6.9	6.9	6.9	6.8
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 1.5	- 1.5	- 0.6	- 1.2	- 0.3	- 0.6	- 0.5	- 0.2	- 1.2	- 1.3	- 1.1	- 1.4
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	1	3	20	0	1	6	3	3	0	2	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0.0005mg/L以下												
	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.007	0.008	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.012	0.005	0.005	0.006
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
要検討項目	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
○	アンモニア態窒素	mg/L												
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	1.5	7.3	1.7	4.7	< 0.5	1.2	0.8	0.6	18.1	11.6	16.4	15.1

○原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水) - 4

区分	検査項目	目標値等	37 千秋小学校	38 千秋局	39 西御堂保育園	40 開明児童館	41 奥町出張所
	採水年月日		2023. 04. 10	2023. 04. 10	2023. 05. 16	2023. 12. 12	2023. 12. 11
	気温						
	水温		15. 7	17. 5	21. 0	16. 2	16. 3
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	0. 0003	< 0. 0002
	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	トルエン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下					
	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下					
	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下					
	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	0. 002	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	農薬類 (総農薬として)	1 以下					
	残留塩素	1 mg/L以下	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40	0. 30
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	104. 0	69. 5	33. 5	54. 0	45. 5
	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	12. 7	7. 4	0. 8	1. 7	2. 6
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下					
	臭気強度 (TON)	3 以下					
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	228	144	89	112	104
要 検 討 項 目	濁度	1 度 以下	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	pH値	7. 5 程度	7. 1	7. 2	8. 2	7. 8	7. 7
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 0. 8	- 1. 0	- 0. 1	- 0. 3	- 0. 7
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	1	3	0	4	18
	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)	0. 00005mg/L以下					
	銀及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	バリウム及びその化合物	0. 7 mg/L以下	0. 008	0. 006	0. 003	0. 004	0. 003
	ビスマス及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	モリブデン及びその化合物	0. 07 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	キシレン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	アンモニア態窒素	mg/L					
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	11. 0	6. 6	< 0. 5	0. 8	1. 9

○原水管理項目

水質管理目標設定項目（農薬類）

採水年月日		令和5年6月26日										
検査項目		目標値	1 極楽寺 1 号	4 大野 1 号	5 大野 2 号	8 尾関	10 佐千原 1 号	13 尾西 2 号	15 木曾川 1 号	18 北部	23 浅井北部	24 葉栗南部
			結果									
農薬類※1		1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
検査項目		目標値(mg/L)	結果(mg/L)									
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)※2	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
4	EPN	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
5	MCPA	0.005	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
6	アシュラム	0.9	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
7	アセフェート	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
8	アトラジン	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
9	アニロホス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
10	アミトラズ	0.006	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
11	アラクロール	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
12	イソキサチオン	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
13	イソフェンホス	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
16	イブフェンカルバゾン	0.002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
17	イブプロベンホス(IBP)	0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
18	イミノクタジン	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
19	インダノファン	0.009	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
20	エスプロカルブ	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
21	エトフェンブロックス	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
22	エンドスルファン(ベンゾエビレン)※3	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	オキサジクロメホン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
24	オキシシン銅(有機銅)	0.03	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
25	オリサストロビン	0.1	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
26	カズサホス	0.0006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006
27	カフェンストロール	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
28	カルタップ	0.08	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
29	カルバリル(NAC)	0.02	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
30	カルボフラン	0.0003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003	<0.000003

水質管理目標設定項目（農薬類）

採水年月日		令和5年6月26日										
検査項目		目標値	1 極楽寺 1 号	4 大野 1 号	5 大野 2 号	8 尾関	10 佐千原 1 号	13 尾西 2 号	15 木曽川 1 号	18 北部	23 浅井北部	24 葉栗南部
			結果									
農薬類※1		1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
検査項目		目標値(mg/L)	結果(mg/L)									
31	キノクラミン(ACN)	0.005	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
32	キャプタン	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
33	クミルロン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
34	グリホサート	2	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
35	グルホシネート	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
36	クロメブロップ	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
37	クロルニトロフェン(CNP)※3	0.0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	クロルピリホス	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
39	クロタロニル(TPN)	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
40	シアナジン	0.001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001
41	シアノホス(CYAP)	0.003	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002
42	ジウロン(DCMU)	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008
45	ジクワット	0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
47	ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として)※3	0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
48	ジチオビル	0.009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009
49	シハロホップブチル	0.006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006
50	シマジン(CAT)	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
51	ジメタメトリン	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
52	ジメトエート	0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
53	シメトリン	0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
54	ダイアジノン	0.003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003
55	ダイムロン	0.8	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
56	ダゾメット、メタム（カーバム）及び メチルイソチオシアネート※4	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	チアジニル	0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
58	チウラム	0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
59	チオジカルブ	0.08	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008
60	チオファネートメチル	0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003

水質管理目標設定項目（農薬類）

採水年月日		令和5年6月26日										
検査項目		目標値	1 極楽寺 1 号	4 大野 1 号	5 大野 2 号	8 尾関	10 佐千原 1 号	13 尾西 2 号	15 木曽川 1 号	18 北部	23 浅井北部	24 葉栗南部
			結果									
農薬類※1		1	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
検査項目		目標値 (mg/L)	結果 (mg/L)									
61	チオベンカルブ	0. 02	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
62	テフリルトリオン	0. 002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002
63	テルブカルブ (MBPMC)	0. 02	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
64	トリクロビル	0. 006	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
65	トリクロルホン (DEP)	0. 005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
66	トリシクラゾール	0. 1	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
67	トリフルラリン	0. 06	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006
68	ナプロバミド	0. 03	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
69	バラコート	0. 005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
70	ビベロホス	0. 0009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009
71	ピラクロニル	0. 01	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
72	ピラゾキシフェン	0. 004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004
73	ピラゾリネート (ピラゾレート)	0. 02	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
74	ビリダフェンチオン	0. 002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002
75	ビリブチカルブ	0. 02	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
76	ピロキロン	0. 05	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
77	フィプロニル	0. 0005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
78	フェニトロチオン (MEP)	0. 01	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
79	フェノブカルブ (BPMC)	0. 03	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
80	フェリムゾン	0. 05	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
81	フェンチオン (MPP)	0. 006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006
82	フェントエート (PAP)	0. 007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007
83	フェントラザミド	0. 01	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
84	フサライド	0. 1	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
85	ブタクロール	0. 03	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
86	ブタミホス	0. 02	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
87	ブプロフェジン	0. 02	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
88	フルアジナム	0. 03	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
89	プレチラクロール	0. 05	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
90	プロシミドン	0. 09	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009

水質管理目標設定項目（農薬類）

採水年月日		令和5年6月26日												
検査項目				目標値	1 極楽寺 1 号	4 大野 1 号	5 大野 2 号	8 尾関	10 佐千原 1 号	13 尾西 2 号	15 木曽川 1 号	18 北部	23 浅井北部	24 葉栗南部
					結果									
農薬類※1				1	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
検査項目				目標値(mg/L)	結果(mg/L)									
91	プロチオホス			0.007	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
92	プロピコナゾール			0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
93	プロピザミド			0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
94	プロベナゾール			0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
95	プロモブチド			0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
96	ペノミル			0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
97	ペンシクロン			0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
98	ベンゾピシクロン			0.09	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009
99	ベンゾフェナップ			0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
100	ベンタゾン			0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
101	ペンディメタリン			0.3	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
102	ベンフラカルブ			0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
103	ベンフルラリン(バスロジン)			0.01	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
104	ベンフレセート			0.07	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
105	ホスチアゼート			0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
106	マラチオン(マラソン)			0.7	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
107	メコブロップ(MCPP)			0.05	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
108	メソミル			0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
109	メタラキシル			0.2	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
110	メチダチオン(DMTP)			0.004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004
111	メトミノストロビン			0.04	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
112	メトリブジン			0.03	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
113	メフェナセット			0.02	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
114	メプロニル			0.1	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
115	モリネート			0.005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005

※1 それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の合計を値とする。

※2 1,3-ジクロロプロベン (D-D) は極楽寺1号、大野1号について令和5年9月4日、尾関、佐千原1号については令和5年6月5日、尾西2号については令和5年8月7日、木曽川1号については令和5年8月8日、北部、浅井北部、葉栗南部については令和5年7月3日ジチオカルバメート系農薬 (二硫化炭素として) は令和5年8月31日採水の検体で実施。

※3 販売禁止農薬であり、過去の検出状況等を勘案して、実施せず。

※4 検査法が確立できていない等の理由により、実施せず。

水質管理目標設定項目（ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)）

目標値	0.00005 mg/L（暫定値）
-----	-------------------

水源名	結果(mg/L)	
	8月	12月
極楽寺水源所1号取水井	0.000005	0.000006
極楽寺水源所2号取水井	0.000006	0.000007
極楽寺水源所3号取水井	0.000013	0.000015
大野水源所1号取水井	0.000006	0.000007
大野水源所2号取水井	0.000008	0.000009
大野水源所3号取水井	0.000009	0.000008
大野水源所4号取水井	0.000007	0.000010
尾関水源所取水井	0.000013	0.000014
江森水源所取水井	0.000010	0.000011
佐千原浄水場1号取水井	0.000022	0.000023
佐千原浄水場2号取水井	0.000019	0.000019
尾西配水場1号取水井	< 0.000005	< 0.000005
尾西配水場2号取水井	< 0.000005	< 0.000005
尾西配水場3号取水井	< 0.000005	< 0.000005
木曽川配水場1号取水井	< 0.000005	< 0.000005
木曽川配水場2号取水井	< 0.000005	< 0.000005
西部水源地取水井	< 0.000005	< 0.000005
北部水源地取水井	0.000029	0.000027
萩原西部水源地取水井	< 0.000005	< 0.000005
萩原東部水源地取水井	< 0.000005	< 0.000005
浅井北部水源地取水井	0.000020	0.000022
葉栗南部水源地取水井	0.000018	0.000018
千秋北部水源地取水井	0.000030	0.000029
西御堂水源地取水井	< 0.000005	< 0.000005
開明水源地取水井	< 0.000005	< 0.000005
奥町東部水源地取水井	< 0.000005	< 0.000005

Ⅱ－５ クリプトスポリジウム等指標菌検査

		極楽寺水源所 1号取水井	極楽寺水源所 2号取水井	極楽寺水源所 3号取水井	大野水源所 1号取水井	大野水源所 2号取水井	大野水源所 3号取水井	大野水源所 4号取水井
検査回数		年12回						
大腸菌 (定性試験)	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性 芽胞菌 (個/mL)	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

		尾関水源所 取水井	江森水源所 取水井	佐千原浄水場 1号取水井	佐千原浄水場 2号取水井	尾西配水場 1号取水井	尾西配水場 2号取水井	尾西配水場 3号取水井
検査回数		年4回						
大腸菌 (定性試験)	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性 芽胞菌 (個/mL)	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

		木曽川配水場 1号取水井	木曽川配水場 2号取水井	西部水源 地取水井	北部水源 地取水井	萩原西部水源 地取水井	大和南部水源 地取水井	萩原東部水源 地取水井
検査回数		年4回					年1回	年4回
大腸菌 (定性試験)	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性 芽胞菌 (個/mL)	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

		浅井北部水源 地取水井	葉栗南部水源 地取水井	千秋北部水源 地取水井	西御堂水源 地取水井	開明水源 地取水井	奥町東部水源 地取水井
検査回数		年4回					
大腸菌 (定性試験)	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性 芽胞菌 (個/mL)	最大値	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0

Ⅱ－6 請求による検査（水道法第18条）

水道需要者からの水道に関する相談・苦情のうち請求により水質検査を実施した件数は26件でした。その内訳は下表のとおりです。

		受付件数	延べ検体数	延べ検査項目数
苦情内容	異臭味に関するもの	8	15	171
	濁り（赤水含む）に関するもの	8	13	187
	付着物に関するもの	1	2	20
	異物に関するもの	3	6	82
	その他	6	11	126
計		26	47	586

別表1 請求による検査(水道法第18条) - 1

受付日	場所	内容	分類	主な検査項目	処置方法等
2023. 4. 17	大和町馬引	水が濁る	濁り	金属等	水質検査の結果、メータ前の水質に異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
5. 24	萩原町串作	水がまずい	異臭味	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
6. 27	富塚	黒いつぶが出る	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。黒い粒の主成分は鉄であり、本管から剥がれ落ちたことが考えられると説明した。本管末にドレーンを設置し、宅内配管の確認、清掃を行った。
7. 3	奥町字川崎	水が濁る	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。また、配水管には問題なく、私道内の管の老朽化が原因であると説明した。
7. 3	木曽川町黒田	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
7. 6	三条	蛇口の黒いぬめり	付着物	有機物等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。水栓類に水気が残り、細菌やカビが繁殖していると考えられることを伝えた。
7. 6	島村	洗濯物が青くなる	その他	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
7. 18	開明	水が白く濁る	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。色が付いた水が出る場合は、色が無くなるまで流してから使用するよう伝えた。
8. 9	北小湊	カビが浮く	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。塩素の量も問題なく、カビはほかの原因であると考えられることを説明した。
8. 31	あずら	塩素臭い	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。臭気に関しても配水場からの配水と差異がないことを説明して、安心して使用してくださいと伝えた。
9. 1	開明	異物が溜まる	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
9. 6	南小湊	洗濯物が青くなる	その他	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。状況から色移りするものに接触した部分が染まっている可能性が高いことを説明した。
9. 13	今伊勢町新神戸	水がヌメヌメする	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
10. 26	相生2丁目	水が臭う	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。水源（原水）の違いによって臭気に違和感を感じることがある旨を説明した。
11. 2	今伊勢町本神戸	お風呂の蛇口からの水滴に黒いすすのようなものがついている	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。また、配管由来の銅が含まれていると、水滴が乾いた部分に黒い跡が残ることがあると説明した。
11. 8	起	うっすら色のついた水が出続けている	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
11. 10	平和1丁目	水が臭う	異臭味	味・臭気等	水質検査結果に異常がないこと、合流区域で下水臭が発生する場合があることを説明した。調査の結果、道路にある集水桝に防臭リングが付いていないことが判明し、担当課で対応した。

別表1 請求による検査(水道法第18条) - 2

受付日	場所	内容	分類	主な検査項目	処置方法等
11. 27	大和町福森	水が臭う（カルキ臭）ようになった	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。味や臭気は人の感覚に左右されるもので、水温や体調の変化等で変わることがある旨を説明した。
12. 26	開明	塩素臭が強く感じる	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。該当地域が2つの配水施設からの水道水が時間帯により入れ替わる箇所にあたり、時間帯により味やにおいが違うように感じることを説明した。
2024. 1. 25	木曽川町里小牧	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
2. 2	木曽川町里小牧	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
2. 9	大和町戸塚	水道管折損事故による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
2. 13	多加木3丁目	水が臭う	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
2. 16	玉野	水がねっとりする	その他	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
2. 26	木曽川町里小牧	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
3. 1	今伊勢町宮後	水から何とも表せない風味がする	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。


Ⅲ そ の 他 の 水 質 検 査

Ⅲ－1 水源汚濁検査

水源汚濁検査採水地点

種別	番号	水源名等	水源等種別	検査回数
伏流水水源	1	極楽寺水源所 1 号取水井	伏流水	年 1 2 回
	2	極楽寺水源所 2 号取水井	〃	
	3	極楽寺水源所 3 号取水井	〃	
	4	大野水源所 1 号取水井	〃	
	5	大野水源所 2 号取水井	〃	
	6	大野水源所 3 号取水井	〃	
	7	大野水源所 4 号取水井	〃	
河川	8	木曽川水系南派川・河田橋	表流水	年 4 回

水源汚濁検査 採水地点図

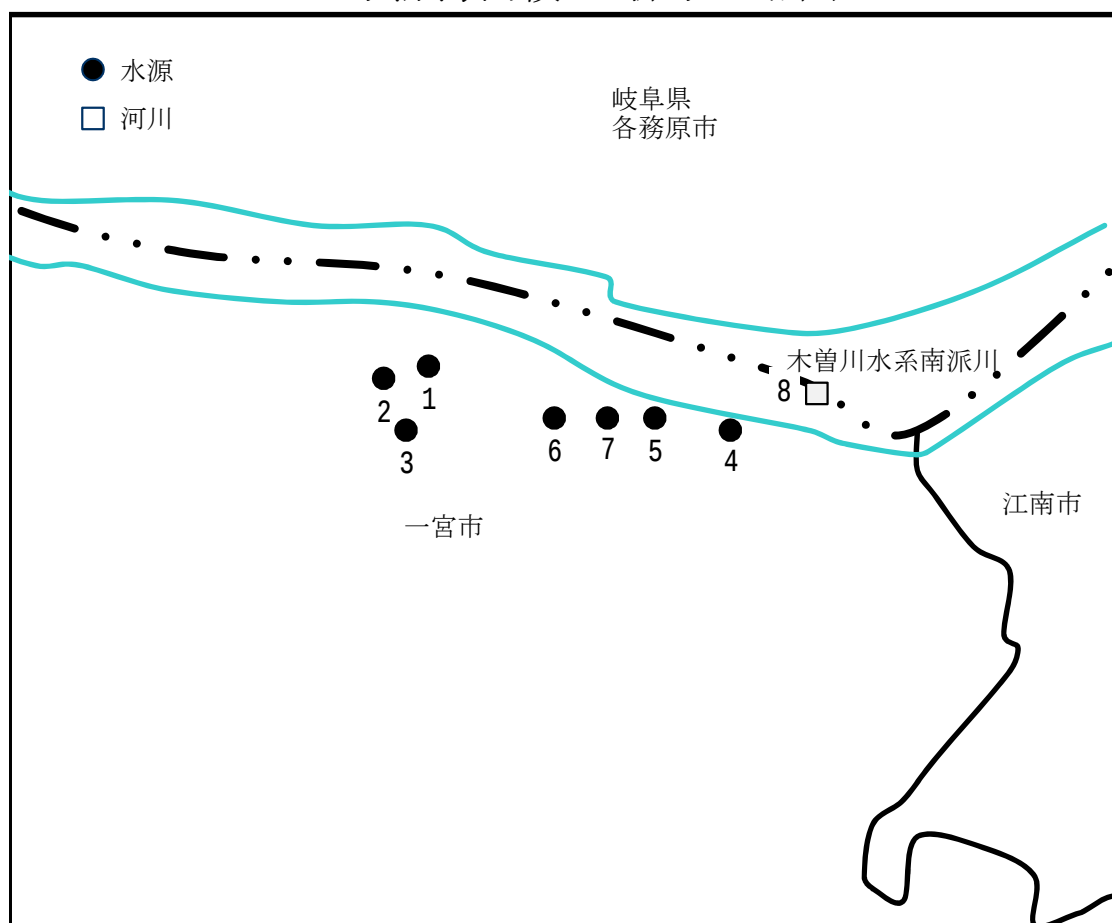

1 極楽寺水源所1号取水井

採 水 年 月 日		2023. 04. 03	2023. 05. 01	2023. 06. 05	2023. 07. 05	2023. 08. 14	2023. 09. 04	2023. 10. 02	2023. 11. 06	2023. 12. 04	2024. 01. 22	2024. 02. 01	2024. 03. 11	最小値	最大値	平均値
検 査 項 目	単 位															
気 温	℃	18.9	20.6	25.8	27.7	31.4	32.8	25.3	25.2	9.9	9.6	12.1	7.7	7.7	32.8	20.6
水 温	℃	17.7	16.8	16.5	16.2	16.5	17.0	18.0	19.5	19.9	18.9	18.7	17.3	16.2	19.9	17.8
一 般 細 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
大 腸 菌 (定 性)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大 腸 菌 群 (定 量)	個/mL															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 機 物 (全 有 機 炭 素 : TOC)	mg/L	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3
pH 値		6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	6.4	6.6	6.7	6.7	6.6	6.4	6.7	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁 度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.15	0.14
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4.7	3.6	3.3	3.5	3.4	3.6	3.3	3.5	4.3	4.1	4.2	4.7	3.3	4.7	3.9
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.94	0.97	0.95	0.92	0.82	0.78	0.69	0.58	0.51	0.53	0.54	0.71	0.51	0.97	0.75
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫 酸 イ オ ン	mg/L	11.4	9.8	7.9	7.6	8.0	8.4	8.7	9.7	11.0	11.2	11.2	11.1	7.6	11.4	9.7
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.02	< 0.01
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電 気 伝 導 率	mS/cm	11.9	11.4	11.5	11.5	12.1	12.2	11.6	11.0	11.6	11.4	10.8	11.3	10.8	12.2	11.5
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全 シ ア ン	mg/L															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	5.6	5.5	5.6	5.7	5.9	6.1	6.2	6.0	5.9	5.8	6.1	5.5	6.4	5.9
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バ リ ウ ム	mg/L	0.008	0.008	0.007	0.008	0.009	0.009	0.009	0.008	0.008	0.007	0.007	0.008	0.007	0.009	0.008
ビ ス マ ス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モ リ ブ デ ン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002

2 極楽寺水源所2号取水井

採 水 年 月 日		2023. 04. 03	2023. 05. 01	2023. 06. 05	2023. 07. 05	2023. 08. 14	2023. 09. 04	2023. 10. 02	2023. 11. 06	2023. 12. 04	2024. 01. 22	2024. 02. 01	2024. 03. 11	最小値	最大値	平均値
検 査 項 目	単 位															
気 温	℃	22. 0	20. 1	25. 4	27. 7	30. 9	32. 6	25. 1	25. 2	9. 5	9. 4	11. 8	7. 6	7. 6	32. 6	20. 6
水 温	℃	18. 3	17. 6	17. 5	17. 1	17. 0	17. 5	17. 6	18. 6	18. 7	18. 5	18. 8	18. 1	17. 0	18. 8	17. 9
一 般 細 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (定 性)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大 腸 菌 群 (定 量)	個/mL															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 機 物 (全 有 機 炭 素 : TOC)	mg/L	0. 3	< 0. 3	0. 4	0. 5	0. 4	0. 4	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 3	0. 4	< 0. 3	0. 5	0. 3
pH 値		6. 5	6. 6	6. 5	6. 9	6. 5	6. 6	6. 4	6. 4	6. 5	6. 6	6. 6	6. 5	6. 4	6. 9	6. 6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5
濁 度	度	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0. 12	0. 12	0. 14	0. 14	0. 13	0. 13	0. 14	0. 13	0. 13	0. 13	0. 14	0. 13	0. 12	0. 14	0. 13
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4. 7	4. 1	3. 4	3. 3	3. 2	3. 3	3. 1	3. 4	4. 0	4. 0	4. 0	4. 4	3. 1	4. 7	3. 7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1. 53	1. 40	0. 98	0. 87	0. 64	0. 62	0. 56	0. 52	0. 48	0. 46	0. 49	0. 61	0. 46	1. 53	0. 76
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
硫 酸 イ オ ン	mg/L	12. 6	12. 7	11. 6	11. 4	9. 6	10. 2	10. 1	10. 8	11. 4	11. 7	11. 7	12. 2	9. 6	12. 7	11. 3
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0. 02	< 0. 01	0. 03	0. 03	0. 06	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	0. 06	0. 01
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
電 気 伝 導 率	mS/cm	15. 1	14. 3	14. 1	14. 6	14. 4	14. 2	13. 1	12. 8	12. 9	12. 4	12. 3	13. 2	12. 3	15. 1	13. 6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
全 シ ア ン	mg/L															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L						< 0. 02									< 0. 02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 02	0. 02	0. 01	0. 01	0. 02	0. 01
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7. 4	6. 4	6. 2	6. 0	6. 1	6. 2	6. 1	6. 3	6. 1	6. 2	6. 2	6. 3	6. 0	7. 4	6. 3
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 005	0. 003	0. 002	0. 003	0. 004	0. 004	0. 003	0. 004	0. 003	0. 003	0. 003	0. 004	0. 002	0. 005	0. 003
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
銀	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
バ リ ウ ム	mg/L	0. 010	0. 009	0. 010	0. 011	0. 010	0. 010	0. 009	0. 009	0. 009	0. 008	0. 008	0. 009	0. 008	0. 011	0. 009
ビ ス マ ス	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
モ リ ブ デ ン	mg/L	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002

3 極楽寺水源所3号取水井

採 水 年 月 日		2023. 04. 03	2023. 05. 01	2023. 06. 05	2023. 07. 05	2023. 08. 14	2023. 09. 04	2023. 10. 02	2023. 11. 06	2023. 12. 04	2024. 01. 22	2024. 02. 01	2024. 03. 11	最小値	最大値	平均値
検 査 項 目	単 位															
気 温	℃	19.2	21.0	26.2	27.7	31.8	33.3	25.3	25.2	9.9	10.0	12.3	8.0	8.0	33.3	20.8
水 温	℃	17.0	17.5	17.7	17.2	17.0	17.1	17.0	17.1	16.9	16.3	16.9	16.8	16.3	17.7	17.0
一 般 細 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	25	2
大 腸 菌 (定 性)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大 腸 菌 群 (定 量)	個/mL															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 機 物 (全 有 機 炭 素 : TOC)	mg/L	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
pH 値		7.3	7.3	7.6	7.5	7.5	7.4	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.1	7.6	7.3
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁 度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.97	0.94	0.97	0.94	0.94	0.95	0.97	0.96	0.93	0.93	0.95	0.93	0.93	0.97	0.95
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫 酸 イ オ ン	mg/L	6.2	6.0	6.0	5.8	5.8	5.9	6.4	6.4	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	6.4	6.0
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.12
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電 気 伝 導 率	mS/cm	10.8	10.8	10.7	10.6	10.7	10.8	10.7	10.7	10.7	10.6	10.7	10.7	10.6	10.8	10.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全 シ ア ン	mg/L															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.8	7.4	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.4	7.8	8.0	7.8	7.4	8.0	7.7
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	0.002	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.002	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バ リ ウ ム	mg/L	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
ビ ス マ ス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モ リ ブ デ ン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002

4 大野水源所1号取水井

採 水 年 月 日		2023. 04. 03	2023. 05. 01	2023. 06. 05	2023. 07. 05	2023. 08. 14	2023. 09. 04	2023. 10. 02	2023. 11. 06	2023. 12. 04	2024. 01. 22	2024. 02. 01	2024. 03. 11	最小値	最大値	平均値
検 査 項 目	単 位															
気 温	℃	17.9	21.8	26.5	27.7	33.1	31.8	25.2	25.1	8.8	10.7	13.0	8.5	8.5	33.1	20.8
水 温	℃	15.3	15.0	14.9	14.8	15.0	15.1	15.5	16.0	16.1	16.2	16.2	15.8	14.8	16.2	15.5
一 般 細 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (定 性)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大 腸 菌 群 (定 量)	個/mL															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 機 物 (全 有 機 炭 素 : TOC)	mg/L	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3
pH 値		6.8	6.8	6.7	7.2	7.0	7.0	6.5	6.5	6.7	6.7	6.8	6.7	6.5	7.2	6.8
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁 度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13	0.11	0.13	0.12
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	5.0	4.3	4.2	4.3	4.4	4.4	4.2	4.1	4.0	3.9	4.0	4.5	3.9	5.0	4.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.89	0.90	2.17	1.97	1.76	1.75	1.71	1.56	1.29	1.03	0.99	0.96	0.89	2.17	1.42
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.007	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.007	< 0.004
硫 酸 イ オ ン	mg/L	12.2	11.2	10.0	10.2	10.1	10.1	10.4	10.3	10.6	11.0	11.4	11.0	10.0	12.2	10.7
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0.02	< 0.01	0.03	0.03	0.04	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.04	< 0.01	< 0.01	0.04	0.01
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電 気 伝 導 率	mS/cm	11.5	10.9	12.7	12.5	12.2	12.4	12.5	12.4	12.1	11.3	11.2	11.0	10.9	12.7	11.9
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全 シ ア ン	mg/L															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.7	6.1	6.7	6.7	6.6	6.9	6.8	7.3	6.7	6.6	6.8	6.6	6.1	7.3	6.7
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バ リ ウ ム	mg/L	0.007	0.006	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.007	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008
ビ ス マ ス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モ リ ブ デ ン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002

5 大野水源所2号取水井

採 水 年 月 日		2023. 04. 03	2023. 05. 01	2023. 06. 05	2023. 07. 05	2023. 08. 14	2023. 09. 04	2023. 10. 02	2023. 11. 06	2023. 12. 04	2024. 01. 22	2024. 02. 01	2024. 03. 11	最小値	最大値	平均値
検 査 項 目	単 位															
気 温	℃	17.8	21.4	26.5	27.7	32.5	31.4	25.3	25.1	8.6	10.4	12.9	8.3	8.3	32.5	20.7
水 温	℃	15.0	15.1	15.6	16.7	18.2	19.0	17.3	19.8	18.8	17.0	16.5	15.7	15.0	19.8	17.1
一 般 細 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (定 性)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大 腸 菌 群 (定 量)	個/mL															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 機 物 (全 有 機 炭 素 : TOC)	mg/L	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3
pH 値		6.6	6.7	6.7	6.9	7.2	6.7	6.5	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5	7.2	6.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁 度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	6.2	5.2	5.0	5.3	5.1	5.2	4.9	5.4	5.7	5.8	6.1	6.2	4.9	6.2	5.5
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.03	1.70	2.02	2.06	2.09	2.11	1.91	1.99	1.92	1.90	1.99	2.18	1.70	2.18	1.99
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫 酸 イ オ ン	mg/L	14.4	12.0	11.7	11.3	11.7	11.6	12.6	13.2	14.0	13.7	14.4	13.5	11.3	14.4	12.8
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0.02	< 0.01	0.03	0.03	0.04	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	0.05	0.02
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電 気 伝 導 率	mS/cm	14.0	12.6	13.7	14.1	13.8	13.8	13.3	13.6	13.6	13.4	13.7	14.1	12.6	14.1	13.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全 シ ア ン	mg/L															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.7	6.7	7.2	7.1	6.9	7.1	7.1	7.4	7.0	7.4	7.6	7.7	6.7	7.7	7.2
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バ リ ウ ム	mg/L	0.009	0.008	0.009	0.010	0.009	0.009	0.009	0.009	0.009	0.008	0.009	0.009	0.008	0.010	0.009
ビ ス マ ス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モ リ ブ デ ン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002

6 大野水源所3号取水井

採 水 年 月 日		2023. 04. 03	2023. 05. 01	2023. 06. 05	2023. 07. 05	2023. 08. 14	2023. 09. 04	2023. 10. 02	2023. 11. 06	2023. 12. 04	2024. 01. 22	2024. 02. 01	2024. 03. 11	最小値	最大値	平均値
検 査 項 目	単 位															
気 温	℃	18.6	19.3	24.6	27.7	30.5	32.0	24.9	24.9	9.2	8.6	11.5	7.0	7.0	32.0	19.9
水 温	℃	16.7	17.6	16.8	17.2	18.0	17.9	18.3	18.8	18.8	18.2	18.8	17.8	16.7	18.8	17.9
一 般 細 菌	個/mL	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
大 腸 菌 (定 性)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大 腸 菌 群 (定 量)	個/mL															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 機 物 (全 有 機 炭 素 : TOC)	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4
pH 値		6.5	6.6	6.6	6.8	6.6	6.8	6.4	6.3	6.5	6.5	6.5	6.4	6.3	6.8	6.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁 度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.11	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.13	0.12
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	6.6	6.7	7.3	7.3	6.5	6.6	5.5	5.4	5.8	5.4	5.6	6.7	5.4	7.3	6.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.92	1.83	1.63	1.67	1.77	1.86	1.78	1.55	1.45	1.30	1.31	1.52	1.30	1.92	1.63
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫 酸 イ オ ン	mg/L	14.7	13.7	12.5	12.1	12.4	12.5	12.5	12.8	12.9	12.7	12.9	12.4	12.1	14.7	12.8
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0.02	< 0.01	0.03	0.03	0.06	0.03	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	0.06	0.02
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電 気 伝 導 率	mS/cm	16.5	15.5	16.5	18.0	18.2	18.3	16.8	15.9	15.5	14.6	14.5	15.2	14.5	18.3	16.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全 シ ア ン	mg/L															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.2	6.4	6.6	6.8	6.9	7.2	6.9	7.0	6.6	6.6	6.8	6.8	6.4	7.2	6.8
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バ リ ウ ム	mg/L	0.012	0.010	0.011	0.013	0.014	0.013	0.013	0.012	0.011	0.010	0.010	0.011	0.010	0.014	0.012
ビ ス マ ス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モ リ ブ デ ン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002

7 大野水源所4号取水井

採 水 年 月 日		2023. 04. 03	2023. 05. 01	2023. 06. 05	2023. 07. 05	2023. 08. 14	2023. 09. 04	2023. 10. 02	2023. 11. 06	2023. 12. 04	2024. 01. 22	2024. 02. 01	2024. 03. 11	最小値	最大値	平均値
検 査 項 目	単 位															
気 温	℃	18.5	19.3	24.6	27.7	30.5	32.1	24.9	24.9	9.2	8.6	11.5	7.0	7.0	32.1	19.9
水 温	℃	15.5	15.2	16.5	18.1	17.8	20.2	20.2	20.3	18.2	16.7	16.5	14.8	14.8	20.3	17.5
一 般 細 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大 腸 菌 (定 性)		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大 腸 菌 群 (定 量)	個/mL															
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有 機 物 (全 有 機 炭 素 : TOC)	mg/L	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3
pH 値		6.7	6.8	6.7	7.5	6.7	6.9	6.5	6.5	6.7	6.6	6.7	6.5	6.5	7.5	6.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁 度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0.11	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	5.8	5.3	5.7	6.0	5.6	5.6	5.2	5.5	5.6	5.6	6.0	6.1	5.2	6.1	5.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	2.22	1.67	2.13	2.32	2.45	2.45	2.00	2.00	1.78	1.74	1.80	2.02	1.67	2.45	2.05
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫 酸 イ オ ン	mg/L	13.4	11.1	11.9	11.8	11.9	11.8	12.4	12.9	13.5	12.8	13.7	12.6	11.1	13.7	12.5
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0.02	0.04	0.03	0.02	0.05	0.03	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	0.05	< 0.01	< 0.01	0.05	0.02
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電 気 伝 導 率	mS/cm	15.0	12.8	15.2	15.9	15.2	15.3	14.2	14.0	13.5	13.2	13.4	13.9	12.8	15.9	14.3
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
全 シ ア ン	mg/L															
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	7.9	6.6	7.0	7.3	6.9	7.0	6.8	7.1	6.5	6.8	7.1	7.5	6.5	7.9	7.0
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001
銀	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
バ リ ウ ム	mg/L	0.009	0.008	0.010	0.011	0.011	0.011	0.010	0.010	0.009	0.008	0.008	0.009	0.008	0.011	0.010
ビ ス マ ス	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
モ リ ブ デ ン	mg/L	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002

8 木曽川水系南派川・河田橋(上流)

採 水 年 月 日		2023. 04. 03	2023. 07. 05	2023. 10. 02	2024. 01. 22	最小値	最大値	平均値
検 査 項 目	単 位							
気 温	℃	18. 2	27. 7	25. 2	10. 9	10. 9	27. 7	20. 5
水 温	℃	13. 3	21. 0	22. 1	7. 2	7. 2	22. 1	15. 9
一 般 細 菌	個/mL							
大 腸 菌 (定 性)								
大 腸 菌 群 (定 量)	個/mL	6	150	140	10	6	150	77
嫌 気 性 芽 胞 菌	個/mL							
有 機 物 (全 有 機 炭 素 : TOC)	mg/L	0. 8	0. 9	1. 1	1. 2	0. 8	1. 2	1. 0
pH 値		7. 7	7. 2	7. 5	7. 6	7. 2	7. 7	7. 5
味								
臭 気		微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭			
色 度	度	6. 0	4. 7	9. 5	5. 2	4. 7	9. 5	6. 4
濁 度	度	1. 6	1. 2	3. 4	1. 8	1. 2	3. 4	2. 0
フ ッ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0. 09	0. 09	0. 12	0. 11	0. 09	0. 12	0. 10
塩 化 物 イ オ ン	mg/L	2. 5	< 2. 0	2. 9	5. 8	< 2. 0	5. 8	3. 3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 22	0. 68	0. 30	0. 34	0. 22	0. 68	0. 39
亜 硝 酸 態 窒 素	mg/L	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	0. 009	< 0. 004	0. 009	< 0. 004
硫 酸 イ オ ン	mg/L	7. 2	7. 1	8. 1	16. 0	7. 1	16. 0	9. 6
リ ン 酸 イ オ ン	mg/L	0. 02	0. 02	< 0. 01	0. 06	< 0. 01	0. 06	0. 03
ア ン モ ニ ア 態 窒 素	mg/L	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
電 気 伝 導 率	mS/cm	5. 9	9. 3	7. 4	26. 5	5. 9	26. 5	12. 3
シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L							
全 シ ア ン	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	mg/L	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
セ レ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	0. 003	< 0. 001	< 0. 001	0. 003	0. 001
ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001
六 価 ク ロ ム 化 合 物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ホ ウ 素 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0. 01	0. 01	0. 01	0. 04	0. 01	0. 04	0. 02
亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 04	0. 04	0. 02	0. 03	0. 02	0. 04	0. 03
鉄 及 び そ の 化 合 物	mg/L	0. 02	0. 07	0. 02	0. 02	0. 02	0. 07	0. 03
銅 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 1	4. 4	4. 9	8. 6	4. 1	8. 6	5. 5
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 003	0. 014	0. 003	0. 005	0. 003	0. 014	0. 006
アンチモン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ウ ラ ン 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
ニ ッ ケ ル 及 び そ の 化 合 物	mg/L	< 0. 001	0. 002	0. 001	0. 001	< 0. 001	0. 002	0. 001
銀	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
バ リ ウ ム	mg/L	0. 009	0. 014	0. 011	0. 013	0. 009	0. 014	0. 012
ビ ス マ ス	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
モ リ ブ デ ン	mg/L	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002

Ⅲ－２ クリプトスポリジウム及びジアルジア検査

採水年月日	2023年7月6日						
採水場所 (原水)	極楽寺水源所 1号取水井	極楽寺水源所 2号取水井	極楽寺水源所 3号取水井	大野水源所 1号取水井	大野水源所 2号取水井	大野水源所 3号取水井	大野水源所 4号取水井
気温 (℃)	32.0	31.2	32.0	33.0	33.0	34.1	34.1
水温 (℃)	16.5	17.5	17.4	15.0	16.9	17.5	18.6
クリプト スポリジウム (検水10L中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア (検水10L中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

採水年月日	2024年1月18日						
採水場所 (原水)	極楽寺水源所 1号取水井	極楽寺水源所 2号取水井	極楽寺水源所 3号取水井	大野水源所 1号取水井	大野水源所 2号取水井	大野水源所 3号取水井	大野水源所 4号取水井
気温 (℃)	8.5	8.5	8.5	8.1	8.1	8.1	8.1
水温 (℃)	19.5	19.0	17.2	16.5	17.6	19.6	17.2
クリプト スポリジウム (検水10L中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア (検水10L中)	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検査方法： 平成19年3月30日付健水発第0330006号(一部改正平成26年3月31日健水発第0331第6号)「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添3「水道水に関するクリプトスポリジウム等の検出のための試験方法」による。

検査機関： 株式会社 環境科学研究所

IV 附

IV 水道水質基準等の変遷

年	月	事 項
1957	6	水道法公布（法第4条）
1958	7	水質基準の制定[水質基準に関する省令]
1960	6	
1966	5	基準項目の一部改正[水質基準に関する省令]
1978	8	
1990	5	ゴルフ場使用農薬に係る水道水の暫定水質目標21項目を設定
1993	12	[水質基準に関する省令]の大幅改正により、基準項目の改正および基準項目を補完する項目を設定 ・水質基準項目（46項目） （健康に関連する項目29項目、水道水が有すべき性状に関連する項目17項目） ：人の飲用、生活利用上のために水道水が満たすべき要件として法令で定められている項目 ・快適水質項目（13項目） ：おいしい水、より質の高い水道水を供給するための目標となる項目 ・監視項目（26項目） ：将来的な安全性の確保のため、検出状況等を把握すべき項目
1998	6	・監視項目に「ウラン」、「亜硝酸性窒素」を追加
1999	6	・監視項目に「ベンタゾン」等農薬4項目を追加 ・ゴルフ場使用農薬に係る水道水の水質目標に「アセフェート」等農薬4項目を追加
	12	・監視項目に「ダイオキシン類」を追加
2000	9	・監視項目に「二酸化塩素」、「亜塩素酸イオン」を追加
2003	4	・水質基準項目「鉛」の基準値を0.05mg/Lから0.01mg/Lに強化
2004	4	[水質基準に関する省令]の大幅改正により、以下の3種類の項目を設定 ①水質基準項目（50項目） （健康に関連する項目31項目、性状に関連する項目19項目） ：人の飲用、生活利用上のために水道水が満たすべき要件として法令で定められている項目 ②水質管理目標設定項目（27項目） ※「農薬類」は総農薬として合算 ：将来的な安全性の確保のため、今後検出の可能性があるなど水質管理上留意すべき項目 ③要検討項目（40項目） ：毒性評価や検出実態が不明確で今後さらに必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目
2008	4	①水質基準項目（51項目） ・「塩素酸」を水質管理目標設定項目から水質基準項目へ格上げ（基準値：0.6mg/L） ②水質管理目標設定項目（27項目） ・「従属栄養細菌」を追加 ・「農薬類」の対象リストに「フィプロニル」を追加
2009	4	①水質基準項目（50項目） ・「1,1-ジクロロエチレン」を水質基準項目から水質管理目標設定項目へ格下げ ・「トランス-1,2-ジクロロエチレン」を水質管理目標設定項目から削除し、水質基準項目の「シス-1,2-ジクロロエチレン」と合わせて「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更 ・「有機物（全有機炭素(TOC)の量）」の基準値を5mg/Lから3mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（28項目） ・「アルミニウム及びその化合物」を追加 ・「ジクロロアセトニトリル」、「抱水クロラル」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「EPN」等2項目の目標値変更 ③要検討項目（44項目） ・「過塩素酸」、「パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」、「パーフルオロオクタン酸(PFOA)」、「N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)」を追加
2010	4	①水質基準項目（50項目） ・「カドミウム及びその化合物」の基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（27項目） ・「1,1,2-トリクロロエタン」を削除 ・農薬類の対象リスト中の「イソプロチオラン」等6項目の目標値変更 ③要検討項目（44項目） ・「N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)」の目標値設定
2011	4	①水質基準項目（50項目） ・「トリクロロエチレン」の基準値を0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（27項目） ・「トルエン」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「ペンシクロン」等4項目の目標値変更 ③要検討項目（44項目） ・「過塩素酸」の目標値設定

年	月	事 項
2012	4	③要検討項目（４８項目） ・「アニリン」、「キノリン」、「1,2,3-トリクロロベンゼン」、「ニトリロ三酢酸(NTA)」を追加
2013	4	②水質管理目標設定項目（２７項目） ・「農薬類」の分類の見直し（対象リスト１０２項目から１２０項目へ変更） ③要検討項目（４７項目） ・「クロロピクリン」を削除
2014	4	①水質基準項目（５１項目） ・「亜硝酸態窒素」を水質管理目標設定項目から水質基準項目へ格上げ ②水質管理目標設定項目（２６項目） ・「アンチモン及びその化合物」、「ニッケル及びその化合物」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「オキサジクロメホン」等１２項目の目標値設定
2015	4	①水質基準（５１項目） ・「ジクロロ酢酸」の基準値を0.04mg/Lから0.03mg/Lに強化 ・「トリクロロ酢酸」の基準値を0.2mg/Lから0.03mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（２６項目） ・「フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）」の目標値の変更 ・「農薬類」の対象リスト中、「1,3-ジクロロプロペン」、「オキシ銅」の目標値の変更
2016	4	①水質管理目標設定項目（２６項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「アシュラム」、「ジクロベニル(DBN)」、「ダイアジノン」、「トリシクラゾール」、「フェニトロチオン(MEP)」、「マラチオン(マラソン)」の目標値の変更 ②要検討項目（４７項目） ・フタル酸ブチルベンジルの目標値の暫定解除
2017	4	①水質管理目標設定項目（２６項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「ピロキロン」、「ベンゾフェナップ」の目標値の変更 ・「ダゾメット」、「メタム（カーバム）」と、要検討農薬類「メチルイソチオシアネート(MITC)」を統合して、対象リストの「ダゾメット、メタム（カーバム）及びイソシアネート」とし、目標値の変更 ・対象リストに「テフリルトリオン」を追加
2018	4	①水質管理目標設定項目（２６項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「2,4-D(2,4-PA)」、「イソキサチオン」、「シアナジン」の目標値の変更 ・対象リストから「ジチアノン」、「ジメピペレート」を削除 ・「プロチオホス」について、オキソソンの濃度も合計して算出
2019	4	①水質管理目標設定項目（２６項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「カルバリル(NAC)」、「プロベナゾール」、「メタラキシル」の目標値の変更 ・対象リストから「エディフェンホス」、「エトリジアゾール」、「カルプロパミド」、「メチルダイムロン」を削除 ・「オリサストロビン」について、代謝物の「(5Z)-オリサストロビン」も測定し濃度を原体に換算し、合計して算出
2020	4	①水質基準項目（５１項目） ・「六価クロム化合物」の基準値を0.05mg/Lから0.02mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（２６項目） ・「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」を要検討項目から水質管理目標設定項目へ格上げ ・「農薬類」対象リスト中「カルタップ」、「ジクワット」、「プロチオホス」の目標値変更
2021	4	①水質管理目標設定項目（２７項目） ・「農薬類」対象リスト中「カルボフラン」、「ベンフラカルブ」の目標値変更 ②要検討項目（４６項目） ・「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)」を追加
2022	4	①水質管理目標設定項目（２７項目） ・「農薬類」対象リスト中「ホスチアゼート」の目標値変更 ・「農薬類」対象リストへ「イブフェンカルバゾン」を追加 ・「メチダチオン」について、オキソソンの濃度も合計して算出

2023 年度

一 宮 市 水 道 事 業

水 道 水 質 検 査 年 次 報 告 書

2024 年 9 月

発行 一宮市上下水道部
編集 施設保全課
水質管理グループ

〒491-0837

愛知県一宮市多加木5丁目32-53

一宮市東部浄化センター

TEL 0586-73-5487

FAX 0586-73-3329

E-mail shisetsuhozen@city.ichinomiya.lg.jp

Web <https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/jougesuidou/shisetsuhozen/1044062/1000191/result/index.html>

