

2025 年度

一宮市水道事業

水道水質検査年次報告書

2026 年 5 月

一宮市上下水道部



JWWA-GLP149

一宮市上下水道部の水質検査機関は
水道 GLP の認定を取得しています。

は じ め に

この「一宮市水道事業 水道水質検査年次報告」は、水道水の安全を確認するため、「一宮市水道水質検査計画」に基づき実施した２０２５年４月から２０２６年３月までの水質検査結果を報告するものです。なお、すべての水道水の水質検査は、東部浄化センター内にある水道水質検査棟において実施しています。

２０１９年３月に策定し、２０２３年３月に改訂をしました「一宮市上下水道事業経営戦略」の基本方針のひとつである「安全な水道」を達成するため、水安全計画の策定や水道水質検査優良試験所規範（水道 GLP）認定の取得、他都市との協定の締結など外部機関とも連携を進めながら、水質管理に努めています。

「一宮市水安全計画」は、「安心できる水」を達成することを目的に、２０１５年３月に策定し、２０２６年４月に改訂を行いました。この計画に基づき、水源から給水栓までの包括的なリスク管理を行っています。

「水道 GLP」の認定を、２０２２年２月（公社）日本水道協会より取得し、２０２６年２月に更新しました。この水道 GLP による管理体制の下、水質検査の向上と結果の信頼性確保に努めています。

「水質検査の相互協力に関する協定」を２０２１年３月に春日井市、２０２３年１１月に岐阜県岐阜市と締結しました。これにより、水質検査機器の故障や職員の感染症罹患等の不測の事態においても、水質検査を滞ることなく行えるようになりました。

今後とも、市民の皆様に「安全で安心なおいしい水」をお届けするため、水道水源をはじめとした各種水道施設の適正な維持管理と水質管理に万全を期してまいります。

２０２６年５月

一宮市上下水道部



JWWA-GLP149

認定範囲：水道水・浄水

水道水水質基準項目（52 項目）

目 次

ページ

I 水質検査の概要

1 一宮市の水質検査の現況	2
2 水源種別と浄水処理方法	3
3 水質基準等及び検査方法	4
4 水質検査結果概要	9

II 水質検査結果（水道法等に基づく検査）

1 水質基準項目検査（原水）.....	13
2 水質基準項目検査（水道水）.....	30
3 毎日検査	68
4 水質管理目標設定項目・要検討項目・原水管理項目検査	71
5 クリプトスポリジウム等指標菌検査	84
6 請求による検査	85

III その他の水質検査

1 水源汚濁検査	89
2 クリプトスポリジウム及びジアルジア検査	98

IV 附

水道水質基準等の変遷	100
------------------	-----

I 水 質 検 査 の 概 要

I－1 一宮市の水質検査の現況

一宮市の水道水は、自己水源である地下水と伏流水（木曽川水系南派川）、さらには県営水道からの受水によって成り立っています。そして、それらの水質は、非常に良好で安定した状態にあります。

しかし、近年の産業構造や生活様式の多様化に伴う多種多様な化学物質の排出や、農地における過剰施肥等によって、河川や地下水の汚染が問題となっています。

一宮市では、水道法等に基づく検査を基本として、伏流水・地下水の水道原水、浄水場等の浄水、及び給水する水道水の水質検査を定期的に行っています。

また、クリプトスポリジウム等の対策としては、2007年3月に策定された「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、汚染指標菌である大腸菌と嫌気性芽胞菌の検査を水道原水について実施しており、特に伏流水については検査回数を増やすとともにクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査も実施しています。

さらに、個別の事象に対しては以下により自主検査として対応しています。

- （1）河川の汚染に対しては、伏流水である大野・極楽寺水源所への影響を想定して、木曽川水系南派川の表流水の水質検査を実施しています。
- （2）地下水の汚染に対しては、市内全域の水源について、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素の検査結果に留意し、浄水及び一部の原水の検査回数を増やしています。また、有機フッ素化合物（ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)）についても、原水での検査結果に留意し、検査回数を増やしています。
- （3）市内西部の水源では、地質的要因によるヒ素とマンガンの検出が認められます。特にマンガンについては、尾西配水場1号・3号取水井・奥町東部水源地取水井においては除マンガン処理装置によるマンガンの低減を行っており、この箇所については処理装置の効果確認のため、浄水及び原水の検査回数を増やしています。

以上により実施しました2025年度における水道水の水質検査結果は、全て基準値以内であり良好でした。

なお、尾西配水場1号・3号取水井については地下水取水量抑制のため2月12日に取水停止しました。また、極楽寺水源所3号取水井については昨年度より濁りが発生して引き続き取水停止中のため、以降は検査を実施していません。

I - 2 水源種別と浄水処理方法

番号	水源名	水源種別※	浄水処理施設名	浄水処理方法
1	極楽寺水源所 1 号取水井	伏流水	佐千原浄水場	塩素消毒
2	極楽寺水源所 2 号取水井	伏流水		
3	極楽寺水源所 3 号取水井	伏流水		
4	大野水源所 1 号取水井	伏流水		
5	大野水源所 2 号取水井	伏流水		
6	大野水源所 3 号取水井	伏流水		
7	大野水源所 4 号取水井	伏流水		
8	尾関水源所取水井	地下水		
9	江森水源所取水井	地下水		
10	佐千原浄水場 1 号取水井	地下水		
11	佐千原浄水場 2 号取水井	地下水		
12	県営水道一宮供給点	県水受水	千秋配水場	塩素消毒
13	尾西配水場 1 号取水井	地下水	尾西配水場	塩素消毒 13, 15のみ除マンガン 処理
14	尾西配水場 2 号取水井	地下水		
15	尾西配水場 3 号取水井	地下水		
16	県営水道尾西供給点	県水受水		
17	木曽川配水場 1 号取水井	地下水	木曽川配水場	塩素消毒
18	木曽川配水場 2 号取水井	地下水		
19	県営水道木曽川供給点	県水受水		
20	西部水源地取水井	地下水	西部水源地	塩素消毒
21	北部水源地取水井	地下水	北部水源地	塩素消毒
22	萩原西部水源地取水井	地下水	萩原西部水源地	塩素消毒
23	萩原東部水源地取水井	地下水	萩原東部水源地	塩素消毒
24	浅井北部水源地取水井	地下水	浅井北部水源地	塩素消毒
25	葉栗南部水源地取水井	地下水	葉栗南部水源地	塩素消毒
26	千秋北部水源地取水井	地下水	千秋北部水源地	塩素消毒
27	西御堂水源地取水井	地下水	西御堂水源地	塩素消毒
28	奥町東部水源地取水井	地下水	奥町東部水源地	塩素消毒 除マンガン処理

※地下水は全て深井戸

I-3 水質基準等及び検査方法

水質基準項目（51項目）

番号	項目	基準値	定量下限値	検査方法	区分
1	一般細菌	100 個/mL	1	標準寒天培地法	病原生物
2	大腸菌	不検出	-	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	0.0003	ICP-MS法	無機物・ 重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005	0.00005	還元気化-原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
6	鉛及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	0.001	ICP-MS法	
8	六価クロム化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04	0.004	イオンクロマトグラフ法	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001	IC-PC-吸光光度法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	0.10	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	0.8	0.05	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	1.0	0.01	ICP-MS法	
14	四塩化炭素	0.002	0.0002	HS-GC-MS法	一般 有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05	0.005	HS-GC-MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	0.002	HS-GC-MS法	
17	ジクロロメタン	0.02	0.001	HS-GC-MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01	0.001	HS-GC-MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01	0.001	HS-GC-MS法	
20	ベンゼン	0.01	0.001	HS-GC-MS法	
21	塩素酸	0.6	0.06	イオンクロマトグラフ法	消毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02	0.002	LC-MS法	
23	クロロホルム	0.06	0.001	HS-GC-MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03	0.002	LC-MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1	0.001	HS-GC-MS法	
26	臭素酸	0.01	0.001	LC-MS法	
27	総トリハロメタン	0.1	0.004	HS-GC-MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03	0.002	LC-MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03	0.001	HS-GC-MS法	
30	ブロモホルム	0.09	0.001	HS-GC-MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08	0.005	誘導体化-液体クロマトグラフ法	色
32	亜鉛及びその化合物	1.0	0.01	ICP-MS法	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	0.01	ICP-MS法	
34	鉄及びその化合物	0.3	0.01	ICP-MS法	
35	銅及びその化合物	1.0	0.01	ICP-MS法	味 色
36	ナトリウム及びその化合物	200	1.0	ICP-MS法	
37	マンガン及びその化合物	0.05	0.001	ICP-MS法	味
38	塩化物イオン	200	2.0	イオンクロマトグラフ法	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	0.5	滴定法	味
40	蒸発残留物	500	1	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2	0.02	固相抽出-液体クロマトグラフ法	発泡
42	ジェオスミン	0.00001	0.000001	マイクロ固相抽出-GC-MS法	
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001	0.000001	マイクロ固相抽出-GC-MS法	臭気
44	非イオン界面活性剤	0.02	0.002	固相抽出-液体クロマトグラフ法	
45	フェノール類	0.005	0.0005	固相抽出-誘導体化-GC-MS法	臭気 味
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	0.3	全有機炭素計測定法	
47	pH値	5.8~8.6	0.1	ガラス電極法	基礎的 性状
48	味	異常なし	-	官能法	
49	臭気	異常なし	-	官能法	
50	色度	5 度	0.5	透過光測定法	
51	濁度	2 度	0.1	積分球式光電光度法	

基準値の単位は、表記がないものは全てmg/L(pH値を除く)
大腸菌, pH値, 味, 臭気を除き、基準値以下であること

検査方法略称

ICP-MS法

IC-PC-吸光光度法

HS-GC-MS法

: 誘導結合プラズマ-質量分析法

: イオンクロマトグラフ-ポストカラム-吸光光度法

: ヘッドスペース-ガスクロマトグラフ-質量分析法

水質管理目標設定項目（27項目）

番号	項目	目標値	定量下限値	検査方法	区分
1	アンチモン及びその化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	無機物・ 重金属
2	ウラン及びその化合物	※ 0.002	0.0002	ICP-MS法	
3	ニッケル及びその化合物	0.02	0.001	ICP-MS法	
4	欠番				
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	0.0002	HS-GC-MS法	一般 有機物
6	欠番				
7	欠番				
8	トルエン	0.4	0.001	HS-GC-MS法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	0.005	溶媒抽出-GC-MS法	消毒 副生成物
10	亜塩素酸	0.6	0.01	—	
11	欠番				消毒剤
12	二酸化塩素	0.6	0.01	—	消毒 副生成物
13	ジクロロアセトニトリル	※ 0.01	0.001	溶媒抽出-GC-MS法	
14	抱水クロラール	※ 0.02	0.001	溶媒抽出-GC-MS法	農薬
15	農薬類(総農薬として計算)	1	0.01	農薬ごとに定められた方法	臭気
16	残留塩素	1	0.1	DPD法	味
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度) ◎	10 以上 100 以下	0.5	滴定法	
18	マンガン及びその化合物 ◎	0.01	0.001	ICP-MS法	色
19	遊離炭酸	20	0.5	滴定法	味
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	0.001	HS-GC-MS法	臭気
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02	0.001	HS-GC-MS法	
22	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3	0.2	—	味
23	臭気強度(TON)	3	—	—	臭気
24	蒸発残留物 ◎	30 以上 200 以下	1	重量法	味
25	濁度 ◎	1 度	0.1	積分球式光電光度法	基礎的 性状
26	pH値 ◎	7.5 程度	0.1	ガラス電極法	腐食
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	—	計算法	
28	従属栄養細菌	※ 2000 個/mL	1	R2A寒天培地法	病原生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	0.001	HS-GC-MS法	一般 有機物
30	アルミニウム及びその化合物 ◎	0.1	0.01	ICP-MS法	色
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	※ 0.00005	0.000005	固相抽出-LC-MS法	一般 有機物

目標値の単位は、表記がないものは全てmg/L(農薬類, 臭気強度, pH値, 腐食性を除く)
範囲指定の項目はその範囲内、それ以外の項目は目標値以下であることが望ましい

項目中の◎印 : 基準項目との重複項目
目標値中の※印: 暫定値

水質管理目標設定項目15 農薬類一覧表(115項目)

番号	農薬名	目標値 (mg/L)	区分 ※	番号	農薬名	目標値 (mg/L)	区分 ※
1	1,3-ジクロロプロベン(D-D)	0.05	A	59	チオジカルブ	0.08	A
2	2,2-DPA(ダラボン)	0.08	C	60	チオフアネートメチル	0.3	A, B
3	2,4-D(2,4-PA)	0.02	C	61	チオベンカルブ	0.02	C
4	EPN	0.004	A	62	テフリルトリオン	0.002	C
5	MCPA	0.005	C	63	テルブカルブ(MBPMC)	0.02	C
6	アシュラム	0.9	C	64	トリクロピル	0.006	C
7	アセフェート	0.006	A, B	65	トリクロルホン(DEP)	0.005	A
8	アトラジン	0.01	C	66	トリシクラゾール	0.1	A, B, D
9	アニロホス	0.003	C	67	トリフルラリン	0.06	C
10	アミトラズ	0.006	A	68	ナプロパミド	0.03	C
11	アラクロール	0.03	C	69	パラコート	0.01	C
12	イソキサチオン	0.005	A	70	ピペロホス	0.0009	C
13	イソフェンホス	0.001	B	71	ピラクロニル	0.01	C
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01	A	72	ピラゾキシフェン	0.004	C
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3	A, B, D	73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02	C
16	イブフェンカルバゾン	0.002	C	74	ピリダフェンチオン	0.002	A
17	イプロベンホス(IBP)	0.09	B	75	ピリブチカルブ	0.02	C
18	イミノクタジン	0.006	A, B	76	ピロキロン	0.05	A, B
19	インダノファン	0.009	C	77	フィプロニル	0.0005	A, B
20	エスプロカルブ	0.03	C	78	フェニトロチオン(MEP)	0.01	A, B, D
21	エトフェンブロックス	0.08	A, B	79	フェノブカルブ(BPMC)	0.03	A, B
22	エンドスルファン(ベンゾエピレン)	0.01	A	80	フェリムゾン	0.05	A, B
23	オキサジクロメホン	0.02	C	81	フェンチオン(MPP)	0.006	A
24	オキシ銅(有機銅)	0.03	A, B	82	フェントエート(PAP)	0.007	A, B
25	オリサストロビン	0.1	A, B	83	フェントラザミド	0.01	C
26	カズサホス	0.0006	A	84	フサライド	0.1	A, B
27	カフェンストロール	0.008	A, C	85	ブタクロール	0.03	C
28	カルタップ	0.08	A, B, C	86	ブタミホス	0.02	C
29	カルバリル(NAC)	0.02	A	87	ブプロフェジン	0.02	A, B
30	カルボフラン	0.0003	E	88	フルアジナム	0.03	B
31	キノクラミン(ACN)	0.005	C	89	プレチラクロール	0.05	C
32	キャプタン	0.3	B	90	プロシミドン	0.09	B
33	クミルロン	0.03	C	91	プロチオホス	0.007	A
34	グリホサート	2	C	92	プロピコナゾール	0.05	B
35	グルホシネート	0.02	C, D	93	プロピザミド	0.05	C
36	クロメブロップ	0.02	C	94	プロベナゾール	0.03	A, B
37	クロルニトロフェン(CNP)	0.0001	C	95	プロモブチド	0.1	A, B
38	クロルピリホス	0.003	A	96	ベノミル	0.02	B
39	クロロタロニル(TPN)	0.05	A, B	97	ペンシクロン	0.1	A, B
40	シアナジン	0.001	C	98	ベンゾビシクロン	0.09	C
41	シアノホス(CYAP)	0.003	A	99	ベンゾフェナップ	0.005	C
42	ジウロン(DCMU)	0.02	C	100	ペンタゾン	0.2	C
43	ジクロベニル(DBN)	0.03	C	101	ペンディメタリン	0.3	C, D
44	ジクロルボス(DDVP)	0.008	A	102	ベンフラカルブ	0.02	A, B
45	ジクワット	0.01	C	103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01	C
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004	A	104	ベンフレセート	0.07	C
47	ジチオカルバメート系農薬(二硫化炭素として)	0.005	A, B	105	ホスチアゼート	0.005	A
48	ジチオピル	0.009	C	106	マラチオン(マラソン)	0.7	A
49	シハロホップブチル	0.006	C	107	メコブロップ(MCPP)	0.05	C
50	シマジン(CAT)	0.003	C	108	メソミル	0.03	A
51	ジメタメトリン	0.02	C	109	メタラキシル	0.2	A, B
52	ジメトエート	0.05	A	110	メチダチオン(DMTP)	0.004	A
53	シメトリン	0.03	C	111	メトミノストロビン	0.04	A, B
54	ダイアジノン	0.003	A, B	112	メトリブジン	0.03	C
55	ダイムロン	0.8	A, B, C	113	メフェナセツト	0.02	C
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	0.01	B	114	メブロンル	0.1	A, B
57	チアジニル	0.1	A, B	115	モリネート	0.005	C
58	チウラム	0.02	A, B				

※ A:殺虫剤 B:殺菌剤 C:除草剤 D:植物成長調整剤 E:代謝物

要検討項目（46項目）

番号	項目	目標値	定量下限値	検査方法	区分
1	銀	—	0.001	ICP-MS法	金属
2	バリウム	0.7	0.002	ICP-MS法	
3	ビスマス	—	0.001	ICP-MS法	
4	モリブデン	0.07	0.002	ICP-MS法	
5	アクリルアミド	0.0005	—	—	一般有機物
6	アクリル酸	—	—	—	
7	17-β-エストラジオール	※ 0.00008	—	—	
8	エチニル-エストラジオール	※ 0.00002	—	—	
9	エチレンジアミン四酢酸(EDTA)	0.5	—	—	
10	エピクロロヒドリン	※ 0.0004	—	—	
11	塩化ビニル	0.002	—	—	
12	酢酸ビニル	—	—	—	
13	2,4-トルエンジアミン	—	—	—	
14	2,6-トルエンジアミン	—	—	—	
15	N,N-ジメチルアニリン	—	—	—	
16	スチレン	0.02	—	—	
17	ダイオキシン類	※ 1pgTEQ/L	—	—	
18	トリエチレンテトラミン	—	—	—	
19	ノニルフェノール	※ 0.3	—	—	
20	ビスフェノールA	※ 0.1	—	—	
21	ヒドラジン	—	—	—	
22	1,2-ブタジエン	—	—	—	
23	1,3-ブタジエン	—	—	—	
24	フタル酸ジ(n-ブチル)	0.01	—	—	
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5	—	—	
26	マイクロキスチン-LR	※ 0.0008	—	—	
27	有機すず化合物	※ 0.0006	—	—	
28	ブロモクロロ酢酸	—	—	—	消毒副生成物
29	ブロモジクロロ酢酸	—	—	—	
30	ジブロモクロロ酢酸	—	—	—	
31	ブロモ酢酸	—	—	—	
32	ジブロモ酢酸	—	—	—	
33	トリブロモ酢酸	—	—	—	
34	トリクロロアセトニトリル	—	—	—	
35	ブロモクロロアセトニトリル	—	—	—	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06	—	—	
37	アセトアルデヒド	—	—	—	
38	MX	0.001	—	—	
39	欠番				
40	キシレン	0.4	0.001	HS-GC-MS法	一般有機物
41	過塩素酸	0.025	—	—	消毒副生成物
42	欠番				一般有機物
43	欠番				
44	N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)	0.0001	—	—	消毒副生成物
45	アニリン	0.02	—	—	一般有機物
46	キノリン	0.0001	—	—	
47	1,2,3-トリクロロベンゼン	0.02	—	—	
48	ニトリロ三酢酸(NTA)	0.2	—	—	
49	ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)	—	—	—	

目標値の単位は、表記がないものは全てmg/L
目標値が定められている項目は、目標値以下であることが望ましい

目標値の※印については、暫定値

原水管理項目（10項目）

番号	項目	定量下限値	検査方法
1	アンモニア態窒素	0.1	インドフェノール法
2	生物化学的酸素要求量（BOD）	—	—
3	化学的酸素要求量（COD）	—	—
4	紫外線（UV）吸光度	—	—
5	浮遊物質（SS）	—	—
6	侵食性遊離炭酸	0.5	計算法（遊離炭酸等より）
7	全窒素	—	—
8	全りん	—	—
9	トリハロメタン（THM）生成能	—	—
10	生物	—	—

定量下限値の単位は全てmg/L

クリプトスポリジウム等指標菌検査項目（2項目）

番号	項目	検査方法
1	大腸菌	特定酵素基質培地法
2	嫌気性芽胞菌（ウェルシュ菌）	ハンドフォード培地法

その他の項目（4項目）

番号	項目	検査方法
1	アルカリ度	滴定法
2	硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法
3	リン酸イオン	イオンクロマトグラフ法
4	電気伝導率	電極法

I - 4 水質検査結果概要

1 水道法等に基づく検査

(1) 水質基準項目検査

水道法施行規則第15条第1項に定める検査頻度に基づいて、水質基準項目検査を実施しました。結果は全て基準値以内でした。

(2) 毎日検査

水道法施行規則第15条第1項に定める色度、濁度、残留塩素の毎日検査を水質監視局6地点（今伊勢、末広、時之島、丹陽、上祖父江、黒田）において実施しました。また、浄・配水場等13地点、上記以外の水質監視局8地点の計21地点において自動計測装置による残留塩素等の連続測定を実施しました。結果は全て基準値以内でした。

(3) 水質管理目標設定項目、要検討項目及び原水管理項目検査

水質管理目標設定項目等の検査を実施しました。結果は一部でカルシウム・マグネシウム等（硬度）、遊離炭酸、蒸発残留物、ランゲリア指数が目標値を超えましたが、これらは、質の高い水道水を目指す目標値であるため、安全性の指標ではありません。なお、その他は全て目標値の範囲内でした。

(4) クリプトスポリジウム等指標菌検査

「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、クリプトスポリジウム等の汚染指標として大腸菌及び嫌気性芽胞菌の検査を実施しました。結果は全て不検出でした。

(5) 請求による検査（水道法第18条）

水道需要者からの水道に関する相談・苦情のうち請求のあったものに関しては各々必要な項目の検査を実施しました。その件数は33件で、内訳は異臭味14件、濁り9件、異物1件、その他9件でした。

2 その他の検査

(1) 水源汚濁検査

木曽川水系南派川の伏流水水源（大野・極楽寺水源）を主体としている佐千原浄水場系統の水源及び水源付近の河川水について水質汚濁物質の検査を実施しました。結果は全て異常ありませんでした。

(2) クリプトスポリジウム及びジアルジア検査

伏流水水源におけるクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査については、外部の検査機関への委託により実施しました。結果は全て不検出でした。

水質基準項目等の検査における給水栓以外での採取の可否、検査回数、検査の省略の可否

番号	項目名	給水栓以外での水の採取	検査回数	検査回数の減	省略の可否			
一	色、濁り及び消毒の残留効果	不可	1日1回以上	不可	不可			
1	一般細菌	不可	概ね1月に1回以上	不可	不可			
2	大腸菌							
3	カドミウム及びその化合物	一定の場合可(注1)	概ね3月に1回以上	注2の通り	注3の通り			
4	水銀及びその化合物							
5	セレン及びその化合物							
6	鉛及びその化合物							
7	ヒ素及びその化合物							
8	六価クロム化合物	不可			注4の通り			
9	亜硝酸態窒素	一定の場合可(注1)			注3の通り			
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	不可		不可	注4の通り			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	一定の場合可(注1)		注2の通り	不可			
12	フッ素及びその化合物				注3の通り			
13	ホウ素及びその化合物				注3の通り(海水を原水とする場合不可)			
14	四塩化炭素				当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(地下水を水源とする場合は近傍の地域における地下水の状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可			
15	1,4-ジオキサン							
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン							
17	ジクロロメタン							
18	テトラクロロエチレン							
19	トリクロロエチレン							
20	ベンゼン							
21	塩素酸				不可		不可	不可
22	クロロ酢酸							
23	クロロホルム							
24	ジクロロ酢酸							
25	ジブロモクロロメタン							
26	臭素酸	注3の通り(浄水処理にオゾン処理、消毒に次亜塩素酸を用いる場合不可)						
27	総トリハロメタン (クロロホルム、ジブロモクロロメタン、 ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	不可						
28	トリクロロ酢酸							
29	ブロモジクロロメタン							
30	ブロモホルム							

番号	項目名	給水栓以外での水の採取	検査回数	検査回数の減	省略の可否
31	ホルムアルデヒド	不可	概ね3月に1回以上	不可	不可
32	亜鉛及びその化合物			注2の通り	注4の通り
33	アルミニウム及びその化合物				
34	鉄及びその化合物				
35	銅及びその化合物				
36	ナトリウム及びその化合物	一定の場合可(注	概ね1月に1回以上	自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすること	注3の通り
37	マンガン及びその化合物	不可			
38	塩化物イオン		概ね1月に1回以上	自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすること	不可
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	一定の場合可(注1)	概ね3月に1回以上	注2の通り	注3の通り
40	蒸発残留物				
41	陰イオン界面活性剤				
42	(4S, 4aS, 8aR)-オクタヒドロ-4, 8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	不可	概ね1月に1回以上(左記の事項を算出する藻類の発生が少なく、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる期間を除く)	不可	当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等の停滞水源を水源とする場合は当該基準項目を算出する藻類の発生状況を含む)を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可
43	1, 2, 7, 7-テトラメチルビシクロ[2, 2, 1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)				
44	非イオン界面活性剤	一定の場合可(注1)	概ね3月に1回以上	注2の通り	注3の通り
45	フェノール類				
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	不可	概ね1月に1回以上	自動連続測定・記録をしている場合、概ね3月に1回以上とすることが可	不可
47	pH値				
48	味				
49	臭気				
50	色度				
51	濁度				


- 注1 一定の場合とは、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合であり、この場合には浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかにおいて採取をすることができる
- 注2 水源に水または汚染物質を排出する施設の状況等から、原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合(過去3年間に水源の種別、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く)であって、過去3年間における当該事項についての検査結果が基準値の5分の1以下であるときは、概ね1年に1回以上と、過去3年間における当該事項についての検査結果が基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる
- 注3 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可
- 注4 当該事項についての過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資機材等の使用状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可

Ⅱ 水 質 検 査 結 果

(水道法等に基づく検査)

Ⅱ-1 水質基準項目検査（原水）

原水水質試験 採水地点図

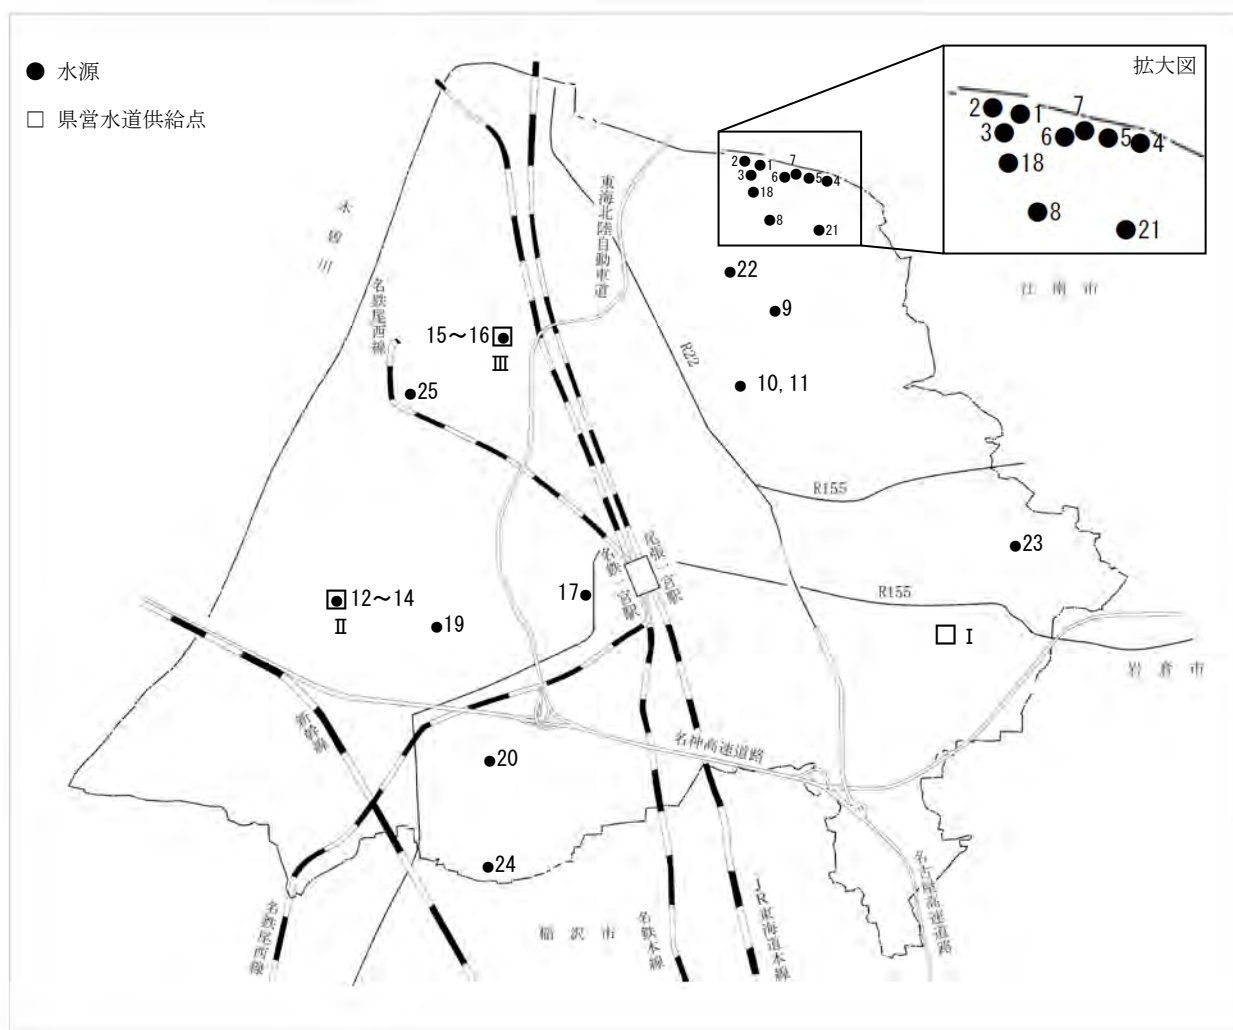

水源所・各所水源地取水井

番号	採水地点
1, 2	極楽寺水源所 1, 2 号取水井
3	極楽寺水源所 3 号取水井（取水停止中）
4~7	野水源所 1~4 号取水井
8	尾関水源所取水井
9	江森水源所取水井
10, 11	佐千原浄水場 1, 2 号取水井
12~14	尾西配水場 1~3 号取水井
15, 16	木曽川配水場 1, 2 号取水井
17	西部水源地取水井
18	北部水源地取水井
19	萩原西部水源地取水井
20	萩原東部水源地取水井
21	浅井北部水源地取水井
22	葉栗南部水源地取水井
23	千秋北部水源地取水井
24	西御堂水源地取水井
25	奥町東部水源地取水井

県営水道供給点

番号	採水地点
※Ⅰ	県営水道犬山浄水場系統 一宮供給点
※Ⅱ	県営水道尾張西部浄水場系統 尾西供給点
※Ⅲ	県営水道尾張西部浄水場系統 木曽川供給点

※県営水道供給点については、
愛知県企業庁からの水質検査結果による。

1 極楽寺水源所1号取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	21.9	21.2	26.4	33.4	34.3	33.0	22.9	14.4	9.7	5.4	4.9	8.5	34.3	4.9	19.7
	水温	℃	16.0	15.8	15.2	15.7	16.2	16.5	17.7	19.0	19.0	18.9	18.0	17.5	19.0	15.2	17.1
基準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.73	0.84	0.96	0.97	0.87	0.89	0.74	0.63	0.55	0.54	0.59	0.60	0.97	0.54	0.74
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.16	0.13	0.14
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.4	5.3	5.4	5.9	6.2	6.2	6.4	6.6	6.1	6.5	6.1	5.6	6.6	5.3	6.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.2	3.9	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.6	4.0	4.0	4.7	4.7	3.2	3.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	33.0	33.0	35.5	39.0	40.0	40.5	38.0	35.5	34.0	34.0	34.0	32.5	40.5	32.5	35.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下						89									89
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	7.0	6.7	6.9	7.0	6.5	6.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

2 極楽寺水源所2号取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	21.9	21.1	26.1	33.1	34.3	33.9	22.8	14.1	9.6	5.4	4.8	8.3	34.3	4.8	19.6
	水温	℃	17.7	17.4	16.5	16.3	16.8	16.8	17.5	17.5	18.4	18.0	18.0	18.4	18.4	16.3	17.4
基準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.52	0.56	0.79	0.71	0.64	0.65	0.55	0.51	0.46	0.42	0.45	0.45	0.79	0.42	0.56
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.6	5.4	5.6	5.6	6.2	6.5	6.3	6.6	6.2	6.7	6.5	5.8	6.7	5.4	6.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.2	3.9	3.6	3.2	3.4	3.5	3.3	3.3	3.6	3.8	3.9	4.3	4.3	3.2	3.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	40.0	39.5	50.0	49.5	51.5	51.0	47.0	45.5	42.0	40.5	40.0	39.0	51.5	39.0	44.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下						109									109
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.5	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

3 極楽寺水源所3号取水井

区分	検査項目	基準値等													最大値	最小値	平均値
	気温	℃															
	水温	℃															
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下															
	大腸菌	検出されないこと															
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下															
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下															
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
	ベンゼン	0.01 mg/L以下															
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
	銅及びその化合物	1 mg/L以下															
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
	塩化物イオン	200 mg/L以下															
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
	蒸発残留物	500 mg/L以下															
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下															
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
	フェノール類	0.005 mg/L以下															
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下															
	pH値	5.8 ～ 8.6															
	味	異常でないこと															
	臭気	異常でないこと															
	色度	5 度 以下															
	濁度	2 度 以下															

取水停止中

4 大野水源所1号取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	21.6	20.3	25.2	32.8	33.4	33.4	23.2	13.7	9.2	5.3	3.9	7.6	33.4	3.9	19.1
	水温	℃	15.2	15.0	14.6	15.0	15.2	15.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	15.5	16.0	14.6	15.4
基準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.69	0.73	1.17	1.43	1.29	1.30	1.28	1.29	0.98	0.85	0.76	0.62	1.43	0.62	1.03
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.6	5.5	5.6	5.8	6.4	6.5	6.5	6.8	6.2	6.6	6.4	5.8	6.8	5.5	6.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.5	3.6	3.6	4.2	4.2	3.5	3.8
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	39.5	28.0	31.0	34.0	33.0	33.0	34.0	34.0	32.0	31.0	30.0	28.5	39.5	28.0	32.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下						78									78
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.5	6.8	6.6	6.7	6.8	6.5	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

5 大野水源所2号取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	21.6	20.0	25.0	32.7	33.2	33.1	23.1	13.7	9.1	5.7	3.5	7.5	33.2	3.5	19.0
	水温	℃	14.7	14.8	15.8	17.2	17.8	18.5	19.5	19.0	18.5	17.5	17.0	15.8	19.5	14.7	17.2
基準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.71	1.68	1.80	1.92	2.05	2.09	1.88	2.08	1.94	1.92	1.89	1.83	2.09	1.68	1.90
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.6	6.5	6.6	6.7	7.2	7.4	7.3	7.6	6.8	7.5	7.5	7.1	7.6	6.5	7.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.0	4.9	5.4	4.8	5.0	4.9	4.8	4.9	5.3	5.3	5.5	6.0	6.0	4.8	5.2
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	36.0	37.5	41.0	42.0	44.0	43.5	42.0	43.0	41.0	41.0	42.0	41.0	44.0	36.0	41.2
	蒸発残留物	500 mg/L以下						98									98
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6	6.8	6.5	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

6 大野水源所3号取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	21.8	20.6	24.0	32.9	33.8	33.7	23.4	13.9	9.4	5.3	4.3	8.0	33.8	4.3	19.3
	水温	℃	17.8	17.3	17.0	17.0	18.0	17.9	18.5	18.8	19.2	19.2	19.2	18.7	19.2	17.0	18.2
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.55	1.62	1.65	1.60	1.69	1.77	1.60	1.46	1.32	1.28	1.28	1.23	1.77	1.23	1.50
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.1	5.8	6.0	6.4	7.1	6.9	7.0	7.1	6.6	7.1	6.8	6.5	7.1	5.8	6.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	5.7	9.2	6.0	5.9	5.6	5.4	4.5	4.8	5.1	5.1	5.7	9.2	4.5	5.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	48.0	46.0	57.5	60.0	61.0	61.5	58.0	54.5	50.0	49.5	48.0	47.0	61.5	46.0	53.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下						115									115
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	< 0.3	0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.7	6.5	6.5	6.7	6.4	6.5
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

7 大野水源所4号取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	21.8	20.6	25.5	32.9	33.7	33.6	23.4	13.8	9.4	5.3	4.1	7.9	33.7	4.1	19.3
	水温	℃	15.0	15.7	17.5	19.5	20.3	20.5	21.0	19.5	18.0	16.8	15.5	15.2	21.0	15.0	17.9
基準	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						< 0.00005									< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.71	1.64	2.10	2.23	2.30	2.48	1.98	2.38	1.85	1.85	1.84	1.70	2.48	1.64	2.01
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						< 0.0002									< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						< 0.005									< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下						< 0.001									< 0.001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.4	6.3	6.7	6.6	7.3	7.6	6.8	7.2	6.4	7.0	7.4	6.9	7.6	6.3	6.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.9	4.9	5.8	5.4	5.4	5.3	4.9	4.8	5.2	5.3	5.6	6.1	6.1	4.8	5.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	38.0	38.0	48.0	49.5	50.0	50.5	44.5	47.5	41.5	40.5	42.0	42.0	50.5	38.0	44.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下						105									105
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						< 0.02									< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下						< 0.000001									< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						< 0.002									< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下						< 0.0005									< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.9	6.6	6.5	6.9	6.5	6.6
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

8 尾関水源所取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	21.5	19.6	24.5	32.7	32.9	32.9	23.3	13.5	8.9	5.3	3.1	7.1	32.9	3.1	18.8
	水温	℃	17.0	17.5	17.0	17.2	17.2	17.0	17.3	17.0	16.0	16.5	16.5	16.6	17.5	16.0	16.9
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下			0												0
	大腸菌	検出されないこと			検出せず ^a			検出せず ^a			検出せず ^a			検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004												< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.54	2.54	2.50	2.54	2.54	2.53	2.55	2.54	2.55	2.54	2.52	2.56	2.56	2.50	2.54
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.09												0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			9.1												9.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下			6.4												6.4
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			51.0												51.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下			136												136
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下			< 0.3												< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6			7.1												7.1
	味	異常でないこと			異常なし												異常なし
	臭気	異常でないこと			異常なし												異常なし
	色度	5 度 以下			< 0.5												< 0.5
	濁度	2 度 以下			< 0.1												< 0.1

9 江森水源所取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	21.5	19.5	24.2	32.5	32.6	32.6	23.2	13.5	8.8	5.2	2.8	6.8	32.6	2.8	18.6
	水温	℃	17.5	17.8	17.5	18.0	18.0	18.0	17.8	17.0	17.0	17.2	17.0	17.3	18.0	17.0	17.5
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下			0												0
	大腸菌	検出されないこと			検出せず ^a			検出せず ^a			検出せず ^a		検出せず ^a		検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004												< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	5.72	5.74	5.67	5.74	5.74	5.74	5.77	5.74	5.70	5.73	5.68	5.76	5.77	5.67	5.73
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.08												0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001												0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			12.5												12.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下			11.4												11.4
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			95.5												95.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下			209												209
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下			< 0.3												< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6			7.1												7.1
	味	異常でないこと			異常なし												異常なし
	臭気	異常でないこと			異常なし												異常なし
	色度	5 度 以下			< 0.5												< 0.5
	濁度	2 度 以下			< 0.1												< 0.1

10 佐千原浄水場1号取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	22.1	21.8	27.5	32.4	34.6	34.3	23.6	16.0	10.4	5.1	5.3	9.2	34.6	5.1	20.2
	水温	℃	17.8	18.0	17.8	18.4	18.2	18.0	17.8	17.5	17.0	17.5	17.5	17.8	18.4	17.0	17.8
基	一般細菌	100 個/mL以下			0												0
	大腸菌	検出されないこと			検出せず*			検出せず*			検出せず*			検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003
準	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
項	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004												< 0.004
目	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.87	3.88	3.81	3.88	3.87	3.86	3.88	3.86	3.87	3.82	3.82	3.87	3.88	3.81	3.86
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.08												0.08
目	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
目	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
目	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.02												0.02
目	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
目	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			12.9												12.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下			11.2												11.2
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			112.0												112.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下			222												222
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
目	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
目	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下			< 0.3												< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6			7.0												7.0
目	味	異常でないこと			異常なし												異常なし
	臭気	異常でないこと			異常なし												異常なし
	色度	5 度 以下			< 0.5												< 0.5
目	濁度	2 度 以下			< 0.1												< 0.1

11 佐千原浄水場2号取水井

区分	検査項目	基準値等	2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
	気温	℃	22.1	21.9	27.7	32.4	34.6	34.4	23.6	15.8	10.5	5.1	5.3	9.5	34.6	5.1	20.2
	水温	℃	17.5	17.6	17.8	17.6	17.7	17.6	17.6	17.0	17.0	17.5	17.0	17.4	17.8	17.0	17.4
基準項目	一般細菌	100 個/mL以下			0												0
	大腸菌	検出されないこと			検出せず ^a			検出せず ^a			検出せず ^a			検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003												< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下			< 0.00005												< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下			< 0.004												< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	6.11	6.14	6.05	6.14	6.15	6.14	6.16	6.14	6.14	6.09	6.08	6.14	6.16	6.05	6.12
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下			0.09												0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002												< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下			< 0.005												< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			0.001												0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			0.01												0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01												< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			13.4												13.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001												< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下			11.6												11.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			114.0												114.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下			232												232
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下			< 0.02												< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下			< 0.3												< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6			7.1												7.1
	味	異常でないこと			異常なし												異常なし
	臭気	異常でないこと			異常なし												異常なし
	色度	5 度 以下			< 0.5												< 0.5
	濁度	2 度 以下			< 0.1												< 0.1

12～25 各水源取水井

区分	検査項目	基準値等	12 尾西 1 号	13 尾西 2 号	14 尾西 3 号	15 木曽川 1 号	16 木曽川 2 号	17 西部	18 北部	19 萩原西部	20 萩原東部	21 浅井北部
	採水年月日		2025. 07. 08	2025. 07. 08	2025. 07. 08	2025. 07. 07	2025. 07. 07	2025. 08. 05	2025. 08. 04	2025. 07. 08	2025. 08. 05	2025. 08. 04
	気温	℃	31. 1	31. 3	31. 6	32. 4	33. 3	32. 8	33. 1	32. 8	33. 6	33. 5
	水温	℃	17. 7	17. 8	17. 9	21. 3	17. 6	21. 1	18. 0	23. 2	19. 4	18. 3
基準	大腸菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
	カドミウム及びその化合物	0. 003 mg/L以下	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
	水銀及びその化合物	0. 0005 mg/L以下	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005	< 0. 00005
	セレン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	鉛及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L以下	0. 002	0. 001	0. 002	0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	0. 002	0. 002	< 0. 001
	六価クロム化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L以下	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0. 10	0. 13	< 0. 10	0. 14	0. 93	4. 41	1. 17	0. 18	0. 15	4. 96
	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L以下	0. 08	< 0. 05	0. 09	0. 14	0. 09	0. 05	0. 09	0. 05	0. 05	0. 08
	ハウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0. 01	< 0. 01	0. 01	0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	0. 05
	四塩化炭素	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	1, 4-ジオキサン	0. 05 mg/L以下	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	ジクロロメタン	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	トリクロロエチレン	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ベンゼン	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
項目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	0. 01	0. 04	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	鉄及びその化合物	0. 3 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01	0. 02	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9. 5	8. 4	9. 5	10. 2	12. 3	12. 6	8. 5	10. 6	10. 0	12. 1
	マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L以下	0. 020	< 0. 001	0. 028	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2. 1	< 2. 0	2. 0	< 2. 0	7. 9	7. 3	5. 2	3. 2	2. 1	8. 5
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	33. 0	32. 5	32. 5	24. 0	71. 0	46. 5	38. 5	37. 0	31. 5	76. 0
	蒸発残留物	500 mg/L以下	97	91	83	106	155	125	104	88	84	190
	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L以下	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
目	ジェオスミン	0. 00001mg/L以下	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
	2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001	< 0. 000001
	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	フェノール類	0. 005 mg/L以下	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005	< 0. 0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3	< 0. 3
	pH値	5. 8 ～ 8. 6	8. 0	8. 1	8. 0	8. 0	7. 8	8. 1	7. 2	8. 0	8. 2	6. 9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5	< 0. 5
	濁度	2 度 以下	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1

12～25 各水源取水井

区分	検査項目	基準値等	22 葉栗南部	23 千秋北部	24 西御堂	25 奥町東部
	採水年月日		2025.07.07	2025.06.17	2025.08.05	2025.07.08
	気温	℃	34.7	32.6	34.1	30.1
	水温	℃	18.6	18.8	19.5	17.8
基	大腸菌	100 個/mL以下	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005	< 0.00005
準	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.74	7.52	< 0.10	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.05	0.10
目	ハウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01	0.01	< 0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
目	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
目	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	12.2	13.1	12.1	10.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	0.001	0.048
	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5	12.5	2.0	6.2
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	81.0	103.0	33.5	45.5
目	蒸発残留物	500 mg/L以下	193	236	91	98
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02	< 0.02	< 0.02	< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
目	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005	< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	7.1	8.2	7.8
目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1

I 県営水道一宮供給点〔県企業庁検査分〕

区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.13	2025.06.11	2025.07.08	2025.08.04	2025.09.03	2025.10.02	2025.11.11	2025.12.03	2026.01.08	2026.02.04	2026.03.04	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	12.5	16.1	18.4	23.7	26.4	25.9	21.3	14.0	11.0	6.5	5.3	10.0	26.4	5.3	15.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	大腸菌	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.25			0.15			0.20			0.23		0.25	0.15	0.21
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.10			0.10			0.10			0.10		0.10	0.10	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.05			0.07			0.05			0.04		0.07	0.04	0.05
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.012			0.015			0.007			0.005		0.015	0.005	0.010
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.009			0.008			0.004			0.006		0.009	0.004	0.007
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.016			0.019			0.010			0.008		0.019	0.008	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.004			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.004
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		6.4			6.2			5.6			9.4		9.4	5.6	6.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.8	5.6	5.1	5.6	5.4	5.6	5.6	4.6	6.6	5.5	8.3	7.2	8.3	4.6	5.9
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		18.0			17.9			16.7			22.9		22.9	16.7	18.9
目	蒸発残留物	500 mg/L以下		48			55			55			69		69	48	57
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下					< 0.0005										< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.5	7.6	7.6	7.5	7.3	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.2	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4

Ⅱ 県営水道尾西供給点〔県企業庁検査分〕


区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.13	2025.06.11	2025.07.08	2025.08.04	2025.09.03	2025.10.02	2025.11.11	2025.12.03	2026.01.08	2026.02.04	2026.03.04	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	12.7	16.9	19.2	24.5	28.0	27.7	22.1	14.6	11.8	7.4	6.1	10.2	28.0	6.1	16.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	大腸菌	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.27			0.15			0.26			0.30		0.30	0.15	0.25
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.10			0.09			0.10			0.11		0.11	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06			0.09			0.07			0.05		0.09	0.05	0.07
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.012			0.013			0.007			0.005		0.013	0.005	0.009
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.009			0.006			0.002			0.004		0.009	0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.016			0.017			0.010			0.008		0.017	0.008	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.004			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.004
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.03			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.03
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		6.4			7.3			7.2			11.0		11.0	6.4	8.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.8	5.1	5.5	6.2	6.0	5.1	5.5	7.7	5.6	9.0	7.4	9.0	5.1	6.2
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		19.0			18.0			19.0			26.5		26.5	18.0	20.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下		49			56			54			70		70	49	57
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジオスミン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.6
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.6	7.3	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4

Ⅲ 県営水道木曽川供給点〔県企業庁検査分〕

区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.13	2025.06.11	2025.07.08	2025.08.04	2025.09.03	2025.10.02	2025.11.11	2025.12.03	2026.01.08	2026.02.04	2026.03.04	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	12.8	17.0	19.3	24.5	27.9	27.8	22.2	14.7	11.8	7.5	6.3	10.3	27.9	6.3	16.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌(定性)	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	大腸菌	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		< 0.00005													< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.27			0.16			0.24			0.27		0.27	0.16	0.24
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.10			0.10			0.09			0.10		0.10	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.1			< 0.1			< 0.1			< 0.1		< 0.1	< 0.1	< 0.1
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06			0.09			0.06			0.05		0.09	0.05	0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.012			0.014			0.007			0.005		0.014	0.005	0.010
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.009			0.005			< 0.002			0.004		0.009	< 0.002	0.005
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.016			0.018			0.010			0.008		0.018	0.008	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.004			0.004			0.003			0.003		0.004	0.003	0.004
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.008			< 0.008			< 0.008			< 0.008		< 0.008	< 0.008	< 0.008
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01		0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.03			0.04			0.02			0.01		0.04	0.01	0.03
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		6.4			7.4			6.4			9.9		9.9	6.4	7.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	5.9	4.9	5.5	6.5	6.0	5.1	5.0	7.1	6.1	8.4	8.2	8.4	4.9	6.2
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		19.4			18.1			17.3			23.7		23.7	17.3	19.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下		49			57			55			70		70	49	58
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		< 0.02													< 0.02
	ジオキシベンゼン	0.00001mg/L以下	0.000002	0.000002	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	< 0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.8	0.6	0.7
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.6	7.3	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4

Ⅱ-2 水質基準項目検査（水道水）

水道水水質検査 採水地点図

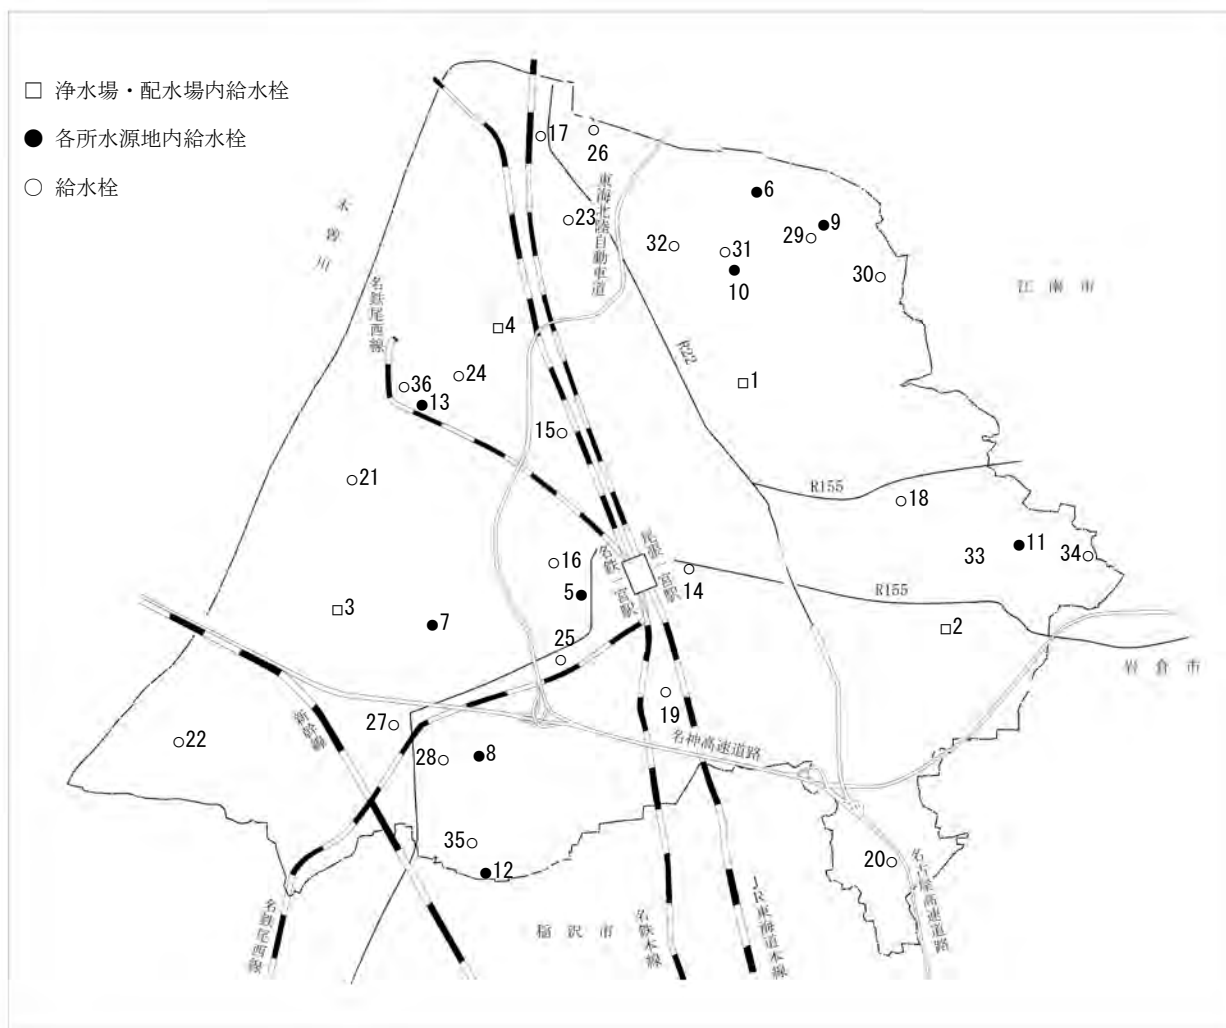

浄水場・配水場および各所水源地内給水栓

給水栓

番号	採水地点	番号	採水地点	番号	採水地点
1	佐千原浄水場	14	常念公園	15	今伊勢中保育園※
2	千秋配水場	16	弁天公園	17	北方小学校※
3	尾西配水場	18	定水寺児童遊園		
4	木曽川配水場	19	北三味公園※	20	丹陽南小学校※
5	西部水源地	21	小信児童公園	22	朝日つどいの里※
6	北部水源地	23	黒田北保育園※	24	奥町公園
7	萩原西部水源地	25	西浅間公園		
8	萩原東部水源地	26	光明寺公園		
9	浅井北部水源地	27	萩原緑地		
10	葉栗南部水源地	28	萩原児童館		
11	千秋北部水源地	29	尾関児童遊園	30	瀬部スポーツ広場
12	西御堂水源地	31	大毛公園	32	葉栗消防出張所
13	奥町東部水源地	33	千秋小学校	34	千秋東小学校※
		35	西御堂保育園		
		36	奥町東部出張所		

※ 水質監視局

1 佐千原浄水場

区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.20	2025.06.11	2025.07.02	2025.08.18	2025.09.24	2025.10.20	2025.11.18	2025.12.03	2026.01.05	2026.02.02	2026.03.16	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	16.4	17.0	18.6	18.5	19.1	18.8	19.1	18.3	17.8	16.8	16.3	16.2	19.1	16.2	17.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.62	2.66	2.68	2.72	2.73	2.67	2.63	2.64	2.65	2.65	2.68	2.73	2.73	2.62	2.67
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.02			0.01			0.01			0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.0			8.9			9.0			8.9			9.0	8.9	9.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.1	7.0	7.1	7.2	6.8	6.5	6.7	6.5	6.7	7.0	7.0	7.5	7.5	6.5	6.9
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	58.0			62.0			58.5			58.5			62.0	58.0	59.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	141			126			125			124			141	124	129
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	6.9	6.7	6.7	7.0	6.9	6.7	6.9	6.9	7.1	6.9	7.0	7.1	6.7	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

2 千秋配水場

区分	検査項目	基準値等	2025.04.14	2025.05.19	2025.06.17	2025.07.01	2025.08.19	2025.09.02	2025.10.21	2025.11.17	2025.12.08	2026.01.06	2026.02.03	2026.03.17	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	12.5	17.6	19.0	21.5	23.8	26.4	20.0	18.8	10.5	7.5	5.7	9.9	26.4	5.7	16.1
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.22	0.20	0.22	0.21	0.24	0.18	0.25	0.19	0.19	0.27	0.22	0.24	0.27	0.18	0.22
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	0.05	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.05	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			0.06			< 0.06			0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.006			0.017	0.009	0.015	0.010			0.005			0.017	0.005	0.010
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.006			0.005			0.004			0.006			0.006	0.004	0.005
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.008			0.021	0.012	0.019	0.013			0.006			0.021	0.006	0.013
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003			0.006			0.007			0.005			0.007	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			0.004	0.003	0.004	0.003			0.001			0.004	0.001	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.9			5.5			4.9			8.2			8.2	4.9	6.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.5	6.0	6.2	5.7	5.4	6.1	4.9	5.3	6.6	6.0	8.1	6.4	8.1	4.9	6.0
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	18.5			14.0			14.5			17.5			18.5	14.0	16.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下	62												62	62	62
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000002							0.000001				0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001							< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.3	0.5
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.5	7.7	7.5	7.3	7.4	7.4	7.7	7.2	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.45	0.45	0.55	0.45	0.45	0.45	0.40	0.45	0.45	0.50	0.45	0.45	0.55	0.40	0.46

3 尾西配水場

区分	検査項目	基準値等	2025.04.03	2025.05.12	2025.06.09	2025.07.08	2025.08.12	2025.09.08	2025.10.14	2025.11.11	2025.12.09	2026.01.13	2026.02.16	2026.03.10	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	13.3	17.5	19.4	23.0	23.2	23.4	20.5	16.0	13.0	10.2	10.2	12.0	23.4	10.2	16.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.21	0.23	0.19	0.19	0.21	0.24	0.20	0.19	0.16	0.26	0.22	0.23	0.26	0.16	0.21
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.010			0.008			0.005			0.003		0.010	0.003	0.007
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.004			0.004			0.002			0.003		0.004	0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.013			0.010			0.007			0.006		0.013	0.006	0.009
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.006			0.004			0.002		0.006	0.002	0.004
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.002			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		7.5			7.8			7.5			9.0		9.0	7.5	8.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.0	4.9	4.2	4.4	5.4	5.0	4.4	4.5	5.4	5.4	6.6	5.0	6.6	4.0	4.9
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		24.0			24.0			24.0			25.0		25.0	24.0	24.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下		56											56	56	56
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001						< 0.000001				0.000001	< 0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.4	7.4	7.6	7.9	7.4	7.7
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.45	0.45	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.45	0.45	0.40	0.42

4 木曽川配水場

区分	検査項目	基準値等	2025.04.01	2025.05.13	2025.06.10	2025.07.07	2025.08.13	2025.09.09	2025.10.15	2025.11.10	2025.12.10	2026.01.19	2026.02.17	2026.03.11	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	11.6	17.5	20.0	18.9	24.0	25.3	22.0	15.5	11.5	8.1	8.5	11.1	25.3	8.1	16.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25	0.27	0.23	0.22	0.27	0.32	0.23	0.23	0.19	0.28	0.24	0.25	0.32	0.19	0.25
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.08	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			0.06			< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.011			0.014			0.008			0.003		0.014	0.003	0.009
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.010			0.006			0.002			0.004		0.010	0.002	0.006
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.015			0.017			0.011			0.006		0.017	0.006	0.012
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.008			0.007			0.006			0.003		0.008	0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.004			0.003			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.01			0.03			0.02			0.01		0.03	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		6.2			7.1			6.9			9.5		9.5	6.2	7.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.6	5.8	5.0	4.6	7.3	5.8	5.2	5.9	7.0	7.0	8.3	5.5	8.3	4.6	6.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		20.0			16.5			19.0			23.5		23.5	16.5	19.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下		59											59	59	59
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001						0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.5
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.3	7.2	7.3	7.4	7.6	7.3	7.4	7.3	7.4	7.5	7.6	7.2	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40
目																	

5 西部水源地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.09	2025.05.08	2025.06.03	2025.07.15	2025.08.05	2025.09.17	2025.10.07	2025.11.25	2025.12.01	2026.01.21	2026.02.25	2026.03.03	最大値	最小値	平均値
基 準	水温	℃	20.9	20.8	21.1	21.5	21.5	21.5	21.6	21.0	20.4	19.8	20.8	20.6	21.6	19.8	21.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.33	4.35	4.29	4.38	4.41	4.39	4.41	4.41	4.42	4.40	4.36	4.44	4.44	4.29	4.38
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項 目	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			12.2			13.0			13.2			13.3	13.3	12.2	12.9
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.2	7.3	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.2	7.4
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			46.0			46.5			47.0			46.0	47.0	46.0	46.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下			122			121			133			113	133	113	122
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.9	7.7	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.8	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	7.7	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

6 北部水源地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.08	2025.05.07	2025.06.02	2025.07.14	2025.08.04	2025.09.16	2025.10.06	2025.11.19	2025.12.02	2026.01.20	2026.02.24	2026.03.02	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	16.5	16.5	17.0	17.8	17.5	17.6	17.5	16.5	16.5	16.5	16.4	16.5	17.8	16.4	16.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.18	1.18	1.15	1.17	1.18	1.17	1.17	1.16	1.17	1.16	1.14	1.17	1.18	1.14	1.17
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			8.5			8.5			8.9			9.0	9.0	8.5	8.7
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.4	5.3	5.2	5.4	5.2	5.2	5.3	5.5	5.2	5.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			38.0			38.0			38.0			39.0	39.0	38.0	38.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下			103			108			110			108	110	103	107
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	7.0	7.1	6.9	7.1	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3	7.3	6.9	7.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40
目																	

7 萩原西部水源

区分	検査項目	基準値等	2025.04.03	2025.05.12	2025.06.09	2025.07.08	2025.08.12	2025.09.08	2025.10.14	2025.11.11	2025.12.09	2026.01.13	2026.02.16	2026.03.10	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	18.4	19.0	19.0	20.0	19.6	20.0	19.0	18.6	18.2	18.2	18.2	17.0	20.0	17.0	18.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.18	0.19	0.18	0.18	0.20	0.18	0.20	0.19	0.20	0.18	0.19	0.19	0.20	0.18	0.19
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10.6			11.1			10.4			10.4		11.1	10.4	10.6
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5	3.7	3.4	3.4	3.8	3.5	3.6	3.6	3.6	3.5	3.7	3.6	3.8	3.4	3.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37.0			38.0			37.0			37.0		38.0	37.0	37.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下		94											94	94	94
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.8	7.9	8.0	8.0	8.1	8.1	7.8	8.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
目																	

8 萩原東部水源地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.09	2025.05.08	2025.06.03	2025.07.15	2025.08.05	2025.09.17	2025.10.07	2025.11.25	2025.12.01	2026.01.21	2026.02.25	2026.03.03	最大値	最小値	平均値
	水温	℃	19.0	19.0	19.0	20.2	20.4	19.5	19.6	19.0	18.5	18.5	19.0	19.0	20.4	18.5	19.2
基	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	検出せず	検出せず	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下								< 0.004							< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.11			< 0.06			< 0.06	0.11	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブromホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			9.7			10.1			10.3			10.6	10.6	9.7	10.2
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.4	2.2	2.2	2.3	2.5	2.1	2.3
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			32.0			32.5			31.5			32.0	32.5	31.5	32.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下									97				97	97	97
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
目	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	8.1	8.2	8.0	7.8	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.8	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

9 浅井北部水源地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.08	2025.05.07	2025.06.02	2025.07.14	2025.08.04	2025.09.16	2025.10.06	2025.11.19	2025.12.02	2026.01.20	2026.02.24	2026.03.02	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	18.0	18.0	18.4	18.7	18.9	18.9	18.5	18.2	18.0	17.5	18.0	17.8	18.9	17.5	18.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.90	4.90	4.82	4.95	4.99	4.97	4.96	4.96	4.98	4.94	4.88	4.97	4.99	4.82	4.94
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			11.9			12.3			12.8			12.8	12.8	11.9	12.5
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.5	8.6	8.7	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	8.7	8.5	8.4	8.7	8.7	8.4	8.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			74.5			75.5			76.0			77.0	77.0	74.5	75.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下			180			179			188			190	190	179	184
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.6	6.7	6.7	6.7	7.0	7.0	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.6	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
目																	

10 葉栗南部水源地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.01	2025.05.13	2025.06.10	2025.07.07	2025.08.13	2025.09.09	2025.10.15	2025.11.10	2025.12.10	2026.01.19	2026.02.17	2026.03.11	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	17.5	18.1	18.0	18.4	18.0	19.0	18.2	18.0	17.8	17.7	17.8	17.5	19.0	17.5	18.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004									< 0.001				< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.75	3.79	3.63	3.77	3.81	3.79	3.80	3.79	3.80	3.77	3.78	3.81	3.81	3.63	3.77
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		11.7			12.4			11.9			12.2		12.4	11.7	12.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5	9.8	9.7	9.7	9.9	9.7	9.8	9.8	9.7	9.6	9.8	9.7	9.9	9.5	9.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		80.0			81.0			78.5			78.0		81.0	78.0	79.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下		191			175			171			170		191	170	177
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.9	7.2	6.9	6.9	6.9	7.2	6.8	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40

11 千秋北部水源地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.14	2025.05.19	2025.06.17	2025.07.01	2025.08.19	2025.09.02	2025.10.21	2025.11.17	2025.12.08	2026.01.06	2026.02.03	2026.03.17	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	18.5	18.7	19.0	19.0	19.0	19.0	18.8	18.7	18.5	18.5	18.5	18.6	19.0	18.5	18.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	7.56	7.60	7.52	7.47	7.54	7.57	7.64	7.51	7.53	7.51	7.47	7.53	7.64	7.47	7.54
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.02			0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.002			0.001			0.001			0.001			0.002	0.001	0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			0.06			0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	14.1			14.1			15.2			15.5			15.5	14.1	14.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.5	12.5	12.7	12.8	12.5	12.5	12.9	12.3	12.4	12.4	12.3	12.3	12.9	12.3	12.5
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	104.0			103.0			103.0			101.0			104.0	101.0	102.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下	237			226			223			227			237	223	228
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.0	6.9	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	6.9	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
目																	

12 西御堂水源地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.09	2025.05.08	2025.06.03	2025.07.15	2025.08.05	2025.09.17	2025.10.07	2025.11.25	2025.12.01	2026.01.21	2026.02.25	2026.03.03	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	19.0	19.1	19.5	19.6	20.5	21.0	19.8	17.5	18.8	15.6	18.5	19.0	21.0	15.6	19.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.003			0.002			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			13.8			12.3			12.6			12.9	13.8	12.3	12.9
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1	2.2	2.1	2.1	2.2	2.3	2.1	2.2
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			33.5			33.5			33.5			33.0	33.5	33.0	33.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下			94			88			98			86	98	86	92
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	7.8	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	7.8	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
目																	

13 奥町東部水源地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.03	2025.05.12	2025.06.09	2025.07.08	2025.08.12	2025.09.08	2025.10.14	2025.11.11	2025.12.09	2026.01.13	2026.02.16	2026.03.10	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	16.7	19.1	18.7	19.8	18.1	18.7	18.3	16.7	17.0	15.8	17.0	17.0	19.8	15.8	17.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			< 0.01			0.01			0.01		0.01	< 0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			< 0.01		0.01	< 0.01	0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10.8			11.3			10.9			10.9		11.3	10.8	11.0
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	0.001	< 0.001	< 0.001	0.003	< 0.001	< 0.001
目	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.7	6.5	6.6	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		46.5			46.0			45.5			46.0		46.5	45.5	46.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		106			102			95			108		108	95	103
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.7	7.8	7.8	7.9	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.7	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.25	0.30	0.35	0.30	0.25	0.30	0.35	0.35	0.35	0.30	0.30	0.35	0.25	0.31

14 常念公園(大江)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.20	2025.06.11	2025.07.02	2025.08.18	2025.09.24	2025.10.20	2025.11.18	2025.12.03	2026.01.05	2026.02.02	2026.03.16	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	16.8	20.0	18.0	19.5	20.5	20.3	19.8	18.1	17.5	15.0	13.2	15.1	20.5	13.2	17.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.62	2.64	2.68	2.72	2.72	2.66	2.69	2.64	2.65	2.62	2.66	2.63	2.72	2.62	2.66
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.7			8.9			8.7			8.8			8.9	8.7	8.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.1	7.0	7.0	7.2	6.8	6.5	6.8	6.6	6.7	7.0	7.1	7.4	7.4	6.5	6.9
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	58.5			62.5			58.5			59.0			62.5	58.5	59.6
	蒸発残留物	500 mg/L以下	121			125			121			120			125	120	122
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	6.9	6.8	6.7	6.9	6.8	6.7	6.9	6.8	6.9	6.9	6.9	7.0	6.7	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
目																	

15 今伊勢中保育園(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.20	2025.06.11	2025.07.02	2025.08.18	2025.09.24	2025.10.20	2025.11.18	2025.12.03	2026.01.05	2026.02.02	2026.03.16	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	16.8	18.2	19.0	20.5	23.5	21.5	20.6	18.6	18.0	16.4	15.8	16.5	23.5	15.8	18.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.62	2.66	2.68	2.71	2.72	2.66	2.63	2.64	2.65	2.66	2.69	2.73	2.73	2.62	2.67
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.10	0.11
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	8.6			9.1			8.7			8.8			9.1	8.6	8.8
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.1	7.0	7.0	7.2	6.8	6.5	6.7	6.6	6.7	7.0	7.0	7.5	7.5	6.5	6.9
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	58.5			63.0			58.5			59.0			63.0	58.5	59.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下	149			125			127			125			149	125	132
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.0	6.9	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40
目																	

16 弁天公園(神山)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.20	2025.06.11	2025.07.02	2025.08.18	2025.09.24	2025.10.20	2025.11.18	2025.12.03	2026.01.05	2026.02.02	2026.03.16	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	15.8	20.0	22.5	26.3	28.5	25.5	23.0	17.7	15.5	13.8	11.5	15.2	28.5	11.5	19.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.81	2.94	3.90	3.02	2.93	2.69	3.06	2.85	3.35	2.92	3.37	3.07	3.90	2.69	3.08
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.06	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.06	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.06			0.02			0.01			0.01			0.06	0.01	0.03
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.1			9.6			9.5			9.4			9.6	9.1	9.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.2	7.1	7.3	7.2	6.9	6.6	6.9	6.6	7.0	7.1	7.2	7.5	7.5	6.6	7.1
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	56.5			59.0			57.0			57.5			59.0	56.5	57.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下	136			121			119			119			136	119	124
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	6.9	7.1	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	7.1	6.7	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.38
目																	

17 北方小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.20	2025.06.11	2025.07.02	2025.08.18	2025.09.24	2025.10.20	2025.11.18	2025.12.03	2026.01.05	2026.02.02	2026.03.16	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	17.3	21.5	23.6	26.7	30.4	30.0	26.0	20.5	18.2	13.7	11.5	14.5	30.4	11.5	21.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	2.79	2.72	2.76	2.67	2.66	2.66	2.31	2.70	2.69	2.61	2.86	2.82	2.86	2.31	2.69
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.3			9.2			9.6			9.3			9.6	9.2	9.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.6	7.4	7.4	7.2	6.9	6.6	6.9	6.8	7.1	7.1	7.6	7.7	7.7	6.6	7.2
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	63.5			63.0			57.0			61.5			63.5	57.0	61.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	159			129			127			116			159	116	133
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.8	6.8	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.35	0.30	0.30	0.30	0.40	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.40	0.40	0.30	0.33

18 定水寺児童遊園

区分	検査項目	基準値等	2025.04.15	2025.05.20	2025.06.11	2025.07.02	2025.08.18	2025.09.24	2025.10.20	2025.11.18	2025.12.03	2026.01.05	2026.02.02	2026.03.16	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	15.6	20.3	21.5	24.0	26.5	25.5	22.6	17.8	16.0	12.2	9.8	12.5	26.5	9.8	18.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.75	1.68	2.36	2.50	2.38	3.65	2.68	2.33	2.42	2.32	2.64	1.07	3.65	0.75	2.23
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.005			0.001			0.001			0.002			0.005	0.001	0.002
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.004	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.008			< 0.004			< 0.004			< 0.004			0.008	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.004			< 0.002			< 0.002			0.002			0.004	< 0.002	0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.002			< 0.001			< 0.001			0.001			0.002	< 0.001	0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	6.1			9.3			9.3			8.7			9.3	6.1	8.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.0	7.4	7.0	7.1	6.9	7.9	7.2	6.5	7.0	7.1	7.4	7.0	7.9	6.0	7.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	25.0			57.0			56.0			55.5			57.0	25.0	48.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	65			128			126			116			128	65	109
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001													0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	< 0.3	0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.2	6.9	6.8	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	7.1	7.2	6.8	6.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.35	0.39
目																	

19 北三味公園(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.14	2025.05.19	2025.06.17	2025.07.01	2025.08.19	2025.09.02	2025.10.21	2025.11.17	2025.12.08	2026.01.06	2026.02.03	2026.03.17	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	16.0	21.5	23.5	27.0	30.4	32.2	24.6	17.7	13.3	10.3	8.1	12.0	32.2	8.1	19.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.32	0.36	0.63	0.39	0.42	0.32	0.41	0.32	0.28	0.34	0.28	0.30	0.63	0.28	0.36
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.06	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008			0.015	0.011	0.016	0.010			0.007			0.016	0.007	0.011
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002			< 0.002			< 0.002			0.002			0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011			0.019	0.014	0.020	0.013			0.009			0.020	0.009	0.014
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005			0.006			0.006			0.006			0.006	0.005	0.006
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.004	0.003	0.004	0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.3			5.5			5.0			7.2			7.2	5.0	5.8
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.4	6.0	6.2	5.8	5.6	6.1	5.2	5.4	6.5	5.9	7.9	6.4	7.9	5.2	6.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	21.0			17.0			18.5			19.5			21.0	17.0	19.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下	62												62	62	62
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001							0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001							< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.5
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.2	7.5	7.6	7.3	7.2	7.3	7.3	7.6	7.2	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.25	0.40	0.40	0.40	0.25	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.25	0.36
目																	

20 丹陽南小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.14	2025.05.19	2025.06.17	2025.07.01	2025.08.19	2025.09.02	2025.10.21	2025.11.17	2025.12.08	2026.01.06	2026.02.03	2026.03.17	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	15.1	20.2	21.5	24.7	29.0	30.4	23.7	17.5	14.0	11.0	8.0	12.0	30.4	8.0	18.9
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.22	0.21	0.23	0.22	0.24	0.18	0.25	0.19	0.19	0.27	0.22	0.24	0.27	0.18	0.22
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.08	0.06	0.07	0.07	0.09	0.08	0.09	0.11	0.09	0.10	0.10	0.11	0.06	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			< 0.01			0.01			0.01			0.01	< 0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.008			0.018	0.012	0.017	0.012			0.007			0.018	0.007	0.012
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			0.002			0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.011			0.021	0.015	0.021	0.015			0.009			0.021	0.009	0.015
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.005			0.007			0.007			0.006			0.007	0.005	0.006
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.003			0.003	0.003	0.004	0.003			0.002			0.004	0.002	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.01			0.02			0.02			0.01			0.02	0.01	0.02
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.2			5.3			4.7			7.4			7.4	4.7	5.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.3	6.0	6.0	5.7	5.5	6.1	5.0	5.3	6.5	5.9	7.9	6.4	7.9	5.0	6.0
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	18.0			14.5			15.0			18.0			18.0	14.5	16.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下	57												57	57	57
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000002							0.000001				0.000002	0.000001	0.000002
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001							< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.6	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.3	0.5
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.6	7.3	7.2	7.2	7.3	7.6	7.2	7.4
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.25	0.20	0.40	0.40	0.40	0.25	0.35	0.40	0.30	0.30	0.40	0.40	0.40	0.20	0.34

21 小信児童公園

区分	検査項目	基準値等	2025.04.03	2025.05.12	2025.06.09	2025.07.08	2025.08.12	2025.09.08	2025.10.14	2025.11.11	2025.12.09	2026.01.13	2026.02.16	2026.03.10	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	13.4	18.1	20.6	25.0	26.0	25.4	22.2	17.3	13.1	10.0	14.8	12.3	26.0	10.0	18.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.22	0.22	0.19	0.19	0.20	0.23	0.19	0.19	0.17	0.27	0.23	0.24	0.27	0.17	0.21
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.10	0.09	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.008			0.008			0.005			0.003		0.008	0.003	0.006
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			0.002			< 0.002			0.003		0.003	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.011			0.010			0.007			0.007		0.011	0.007	0.009
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.005			0.005			0.003		0.005	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.003			0.002			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		7.3			8.2			7.3			9.0		9.0	7.3	8.0
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.3	4.9	4.1	4.4	5.1	5.0	4.4	4.6	5.7	5.8	7.1	5.1	7.1	4.1	5.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		24.0			25.0			23.0			26.0		26.0	23.0	24.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下		60											60	60	60
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				0.000001					< 0.000001				0.000001	< 0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001					< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.6	7.5	7.7	8.0	7.5	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40
目																	

22 朝日西つどの里(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.03	2025.05.12	2025.06.09	2025.07.08	2025.08.12	2025.09.08	2025.10.14	2025.11.11	2025.12.09	2026.01.13	2026.02.16	2026.03.10	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	14.9	19.6	22.8	28.5	30.3	30.8	25.4	20.1	15.4	11.5	11.5	13.4	30.8	11.5	20.4
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			0.001			< 0.001			< 0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.20	0.19	0.19	0.19	0.21	0.24	0.20	0.18	0.17	0.25	0.22	0.24	0.25	0.17	0.21
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.09	0.08	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.007			0.013			0.007			0.004		0.013	0.004	0.008
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			0.002			< 0.002			< 0.002		0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.009			0.016			0.009			0.008		0.016	0.008	0.011
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.004			0.007			0.005			0.003		0.007	0.003	0.005
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.003		0.003	0.002	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.01			0.02			0.01			< 0.01		0.02	< 0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		7.1			8.2			7.7			8.9		8.9	7.1	8.0
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.9	4.6	4.3	4.2	5.7	5.5	4.5	4.5	5.2	5.1	6.6	5.0	6.6	3.9	4.9
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		25.0			24.0			23.5			25.0		25.0	23.5	24.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下		64											64	64	64
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001						< 0.000001				0.000001	< 0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.8	7.5	7.6	8.0	7.5	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.30	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.30	0.30	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.33
目																	

23 黒田北保育園(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.01	2025.05.13	2025.06.10	2025.07.07	2025.08.13	2025.09.09	2025.10.15	2025.11.10	2025.12.10	2026.01.19	2026.02.17	2026.03.11	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	14.5	19.6	22.5	27.5	28.0	28.9	24.3	18.5	13.2	10.2	10.8	12.3	28.9	10.2	19.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.25	0.27	0.22	0.21	0.25	0.32	0.22	0.22	0.19	0.28	0.23	0.24	0.32	0.19	0.24
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.10	0.09	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.08	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			< 0.01			0.01			0.02		0.02	< 0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			0.06			< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.011			0.013			0.009			0.003		0.013	0.003	0.009
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003			0.003			< 0.002			0.003		0.003	< 0.002	0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.015			0.015			0.012			0.006		0.015	0.006	0.012
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.007			0.006			0.006			0.003		0.007	0.003	0.006
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.004			0.002			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.01			0.02			0.01			0.01		0.02	0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		6.6			7.3			7.4			9.5		9.5	6.6	7.7
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	4.4	5.5	4.8	4.4	6.9	5.5	4.9	5.4	6.5	6.7	7.5	5.3	7.5	4.4	5.7
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		20.0			16.0			19.5			24.0		24.0	16.0	19.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下		72											72	72	72
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			0.000001						0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.6	0.4	0.5
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.4	7.2	7.2	7.4	7.4	7.2	7.3
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
目	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.35	0.35	0.40	0.45	0.45	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.45	0.35	0.39

24 奥町公園

区分	検査項目	基準値等	2025.04.01	2025.05.13	2025.06.10	2025.07.07	2025.08.13	2025.09.09	2025.10.15	2025.11.10	2025.12.10	2026.01.19	2026.02.17	2026.03.11	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	14.3	18.4	23.5	28.4	25.2	28.0	23.2	18.0	14.5	10.5	11.7	12.8	28.4	10.5	19.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004									< 0.001				< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.32	1.32	1.22	0.78	1.29	1.10	1.28	1.38	1.22	1.26	1.31	1.28	1.38	0.78	1.23
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.02		0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.008			0.007			0.005			0.002		0.008	0.002	0.006
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003			0.002			< 0.002			0.002		0.003	< 0.002	0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.010			0.008			0.007			< 0.004		0.010	< 0.004	0.007
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.004			0.003			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.001			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			0.01			0.01			< 0.01		0.01	< 0.01	0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		7.3			7.9			7.8			9.4		9.4	7.3	8.1
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.6	6.2	5.7	5.0	6.7	5.7	5.6	6.1	6.8	6.7	7.7	6.2	7.7	5.0	6.2
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		36.5			35.5			38.0			37.0		38.0	35.5	36.8
	蒸発残留物	500 mg/L以下		89											89	89	89
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001						< 0.000001				< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	6.9	7.0	7.3	6.9	7.0	7.1	7.3	6.9	7.1
目	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.45	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.45	0.35	0.40

25 西浅間公園

区分	検査項目	基準値等	2025.04.09	2025.05.08	2025.06.03	2025.07.15	2025.08.05	2025.09.17	2025.10.07	2025.11.25	2025.12.01	2026.01.21	2026.02.25	2026.03.03	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	18.3	20.9	22.6	28.8	30.0	27.8	25.0	19.0	18.0	14.8	16.3	16.7	30.0	14.8	21.5
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.25	4.25	4.11	4.33	4.33	4.32	4.29	4.21	4.38	4.34	4.30	4.32	4.38	4.11	4.29
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			11.9			12.7			13.2			13.1	13.2	11.9	12.7
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			47.5			47.0			47.0			48.0	48.0	47.0	47.4
	蒸発残留物	500 mg/L以下			122			123			141			119	141	119	126
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.7	7.9	7.7	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	7.8	7.9	7.8	8.0	7.7	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40
目																	

26 光明寺公園

区分	検査項目	基準値等	2025.04.08	2025.05.07	2025.06.02	2025.07.14	2025.08.04	2025.09.16	2025.10.06	2025.11.19	2025.12.02	2026.01.20	2026.02.24	2026.03.02	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	16.2	20.5	18.5	30.5	33.4	21.6	28.7	20.0	18.0	12.7	13.3	13.5	33.4	12.7	20.6
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	1.18	1.18	1.16	1.18	1.70	1.17	1.17	1.16	1.17	1.16	1.14	1.17	1.70	1.14	1.21
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.06			< 0.06			< 0.06	0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.02			0.01			0.01			0.02	0.02	0.01	0.02
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			8.2			8.3			8.8			8.9	8.9	8.2	8.6
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	5.4	5.4	5.6	5.4	6.0	5.4	5.4	5.2	5.4	5.2	5.2	5.3	6.0	5.2	5.4
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			38.0			39.0			38.5			40.0	40.0	38.0	38.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下			102			104			108			106	108	102	105
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.3	7.1	7.3	7.1	7.1	7.3	7.0	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.39
目																	

27 萩原緑地

区分	検査項目	基準値等	2025.04.03	2025.05.12	2025.06.09	2025.07.08	2025.08.12	2025.09.08	2025.10.14	2025.11.11	2025.12.09	2026.01.13	2026.02.16	2026.03.10	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	15.8	20.2	24.0	28.8	30.5	31.8	25.7	19.3	14.5	11.5	11.3	14.5	31.8	11.3	20.7
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.001		0.002	0.001	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.23	0.25	0.19	0.18	0.21	0.20	0.24	0.22	0.24	0.33	0.49	0.39	0.49	0.18	0.26
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01		0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			0.001		0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10.3			10.7			10.8			10.3		10.8	10.3	10.5
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5	3.7	3.4	3.4	3.7	3.5	3.7	3.7	3.7	3.9	4.7	4.0	4.7	3.4	3.7
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37.0			37.5			36.5			37.0		37.5	36.5	37.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		96											96	96	96
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9	8.0	7.8	7.9	8.1	7.8	7.9
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40
目																	

28 萩原児童館

区分	検査項目	基準値等	2025.04.09	2025.05.08	2025.06.03	2025.07.15	2025.08.05	2025.09.17	2025.10.07	2025.11.25	2025.12.01	2026.01.21	2026.02.25	2026.03.03	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	17.5	18.6	20.5	28.6	27.0	27.0	23.6	17.5	17.0	16.3	15.8	16.5	28.6	15.8	20.5
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	< 0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	< 0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.11			< 0.06			< 0.06	0.11	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			10.1			10.3			10.4			10.7	10.7	10.1	10.4
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.3	2.2	2.4	2.2	2.2	2.3	2.5	2.2	2.3
目	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			32.0			32.0			32.0			32.0	32.0	32.0	32.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下									103				103	103	103
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.0	8.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
項	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.35	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.39

29 尾関児童遊園

区分	検査項目	基準値等	2025.04.08	2025.05.07	2025.06.02	2025.07.14	2025.08.04	2025.09.16	2025.10.06	2025.11.19	2025.12.02	2026.01.20	2026.02.24	2026.03.02	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	18.1	18.5	19.6	21.2	21.1	21.2	19.8	18.2	18.0	17.0	17.2	17.5	21.2	17.0	19.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	4.90	4.90	4.83	4.95	4.98	4.96	4.97	4.96	5.00	4.94	4.88	4.97	5.00	4.83	4.94
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.05			0.05			0.05			0.05	0.05	0.05	0.05
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			11.7			12.3			12.6			13.0	13.0	11.7	12.4
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.5	8.6	8.7	8.6	8.7	8.7	8.6	8.5	8.7	8.5	8.4	8.7	8.7	8.4	8.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			75.0			75.0			75.5			78.0	78.0	75.0	75.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下			177			180			185			191	191	177	183
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.9	6.7	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
目																	

30 瀬部スポーツ広場

区分	検査項目	基準値等	2025.04.08	2025.05.07	2025.06.02	2025.07.14	2025.08.04	2025.09.16	2025.10.06	2025.11.19	2025.12.02	2026.01.20	2026.02.24	2026.03.02	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	17.4	21.5	24.3	32.1	34.0	30.0	26.1	19.0	16.8	11.9	13.2	15.0	34.0	11.9	21.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.62	3.59	3.56	3.68	3.65	3.65	3.57	3.69	3.52	3.47	3.71	3.75	3.75	3.47	3.62
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			0.03			0.03			0.03			0.03	0.03	0.03	0.03
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06	0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			10.6			10.7			11.1			11.5	11.5	10.6	11.0
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	7.5	7.4	7.6	7.6	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.6	7.4	7.5
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			63.5			63.5			63.0			66.0	66.0	63.0	64.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下			158			169			143			160	169	143	158
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.8	6.8	6.7	6.8	7.0	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.7	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
目																	

31 大毛公園

区分	検査項目	基準値等	2025.04.01	2025.05.13	2025.06.10	2025.07.07	2025.08.13	2025.09.09	2025.10.15	2025.11.10	2025.12.10	2026.01.19	2026.02.17	2026.03.11	最大値	最小値	平均値	
	水温	℃	17.5	20.5	22.5	26.2	25.5	27.9	24.3	19.5	16.0	14.2	15.1	16.5	27.9	14.2	20.5	
基	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003				< 0.0003		< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005	
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004	
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.75	3.80	3.65	3.77	3.81	3.79	3.80	3.79	3.80	3.77	3.77	3.80	3.81	3.65	3.78	
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01				0.01		0.01		0.01	0.01	0.01	
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005	
準	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07		< 0.06		< 0.06		< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06	
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004	
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002	
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005	
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01				< 0.01		< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01	
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.02			< 0.01		< 0.01		< 0.01	0.02	< 0.01	0.01	
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		11.7			12.3				12.5		12.0		12.5	11.7	12.1	
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001				< 0.001		< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001	
	塩化物イオン	200 mg/L以下	9.5	9.8	9.8	9.7	9.9	9.7	9.8	9.8	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	9.5	9.7	
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		80.0				81.5			79.0		79.5		81.5	79.0	80.0	
	蒸発残留物	500 mg/L以下		181				178			172		171		181	171	176	
目	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02	
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001	
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001	
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002	
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005	
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	6.8	6.8	7.1	6.8	6.8	6.9	7.1	6.8	6.9	
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	
濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1		
残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.35	0.35	0.35	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.35	0.40	0.30	0.36		

32 葉栗消防出張所

区分	検査項目	基準値等	2025.04.01	2025.05.13	2025.06.10	2025.07.07	2025.08.13	2025.09.08	2025.10.15	2025.11.10	2025.12.10	2026.01.19	2026.02.17	2026.03.11	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	15.7	23.0	20.0	22.0	22.1	23.6	20.8	18.5	16.5	14.9	15.7	15.7	23.6	14.9	19.0
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004									< 0.001				< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.04	2.93	2.96	2.97	2.73	2.99	3.01	2.88	3.06	3.00	3.04	3.02	3.06	2.73	2.97
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			0.01			0.01			0.01		0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			0.07			< 0.06			< 0.06		0.07	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		9.3			9.4			9.3			10.2		10.2	9.3	9.6
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.0	7.7	7.8	7.4	6.9	7.4	7.6	7.2	7.8	7.7	8.1	8.1	8.1	6.9	7.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		62.5			62.5			63.0			64.0		64.0	62.5	63.0
	蒸発残留物	500 mg/L以下		146			138			121			134		146	121	135
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	6.8	6.8	6.8	6.7	6.9	6.8	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9	6.8	7.0	6.7	6.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
目	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.35	0.40	0.35	0.40	0.35	0.39

33 千秋小学校

区分	検査項目	基準値等	2025.04.14	2025.05.19	2025.06.17	2025.07.01	2025.08.19	2025.09.02	2025.10.21	2025.11.17	2025.12.08	2026.01.06	2026.02.03	2026.03.17	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	10.6	21.0	23.5	27.8	30.3	30.6	22.7	16.5	14.0	9.5	6.0	12.7	30.6	6.0	18.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	7.51	7.61	6.40	7.45	6.87	3.33	7.53	7.51	7.50	7.44	6.11	4.91	7.61	3.33	6.68
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.06	0.07
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.02			0.02	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			0.06			0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	13.9			14.3			14.5			15.4			15.4	13.9	14.5
	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
項	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.5	12.5	11.6	12.7	11.9	8.8	12.8	12.3	12.3	12.4	11.4	10.2	12.8	8.8	11.8
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	102.0			102.0			102.0			99.0			102.0	99.0	101.3
	蒸発残留物	500 mg/L以下	230			231			225			220			231	220	227
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.4	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.1	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.0	6.9	6.9	7.0	7.2	6.9	7.0
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.30	0.35	0.40	0.30	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.30	0.40	0.30	0.36
目																	

34 千秋東小学校(水質監視局)

区分	検査項目	基準値等	2025.04.14	2025.05.19	2025.06.17	2025.07.01	2025.08.19	2025.09.02	2025.10.21	2025.11.17	2025.12.08	2026.01.06	2026.02.03	2026.03.17	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	17.3	21.0	23.3	25.0	28.2	29.0	23.5	19.0	16.0	13.5	12.0	15.0	29.0	12.0	20.2
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下					< 0.00005										< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	< 0.004														< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	3.70	3.54	3.77	3.24	3.73	3.62	3.71	3.44	3.85	3.87	3.91	3.89	3.91	3.24	3.69
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.07	0.08	0.06	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.06	0.08
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	0.01			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	< 0.005														< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下	< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.004			0.007			0.005			0.004			0.007	0.004	0.005
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003			0.002			0.002			0.003			0.003	0.002	0.003
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			0.001			< 0.001			0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.005			0.009			0.008			0.005			0.009	0.005	0.007
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.002			0.004			0.003			0.003			0.004	0.002	0.003
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001			0.002			0.002			0.001			0.002	0.001	0.002
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下	< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	9.1			8.9			9.2			10.6			10.6	8.9	9.5
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	8.7	8.9	9.1	8.6	8.8	9.0	8.7	8.4	9.4	9.1	10.1	9.3	10.1	8.4	9.0
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	57.5			53.0			48.0			58.0			58.0	48.0	54.1
	蒸発残留物	500 mg/L以下	131			129			124			132			132	124	129
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下					< 0.02										< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001													0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		< 0.000001													< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		< 0.002													< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下		< 0.0005													< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.4	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	< 0.3	0.4
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.0	7.2	7.3	7.1	7.0	7.0	7.0	7.3	7.0	7.1
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.35	0.35	0.40	0.35	0.40	0.30	0.40	0.40	0.35	0.40	0.40	0.40	0.40	0.30	0.38
目																	

35 西御堂保育園

区分	検査項目	基準値等	2025.04.09	2025.05.08	2025.06.03	2025.07.15	2025.08.05	2025.09.17	2025.10.07	2025.11.25	2025.12.01	2026.01.21	2026.02.25	2026.03.03	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	18.0	20.5	22.5	26.2	31.8	27.8	24.0	17.3	17.0	13.0	15.5	16.0	31.8	13.0	20.8
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	< 0.00005														< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下			0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下									< 0.004						< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下									< 0.005						< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下			< 0.06			0.08			< 0.06			< 0.06	0.08	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下			< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下			< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下			< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下			< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下			11.8			12.0			12.7			12.9	12.9	11.8	12.4
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下			< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	2.1	2.1	2.2	2.1	2.2	2.3	2.2	2.1	2.3	2.1	2.1	2.2	2.3	2.1	2.2
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下			33.0			34.0			34.0			33.0	34.0	33.0	33.5
	蒸発残留物	500 mg/L以下			93			87			98			86	98	86	91
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	< 0.02														< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下				< 0.000001											< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下				< 0.002											< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下				< 0.0005											< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	8.1	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
目																	

36 奥町出張所

区分	検査項目	基準値等	2025.04.03	2025.05.12	2025.06.09	2025.07.08	2025.08.12	2025.09.08	2025.10.14	2025.11.11	2025.12.09	2026.01.13	2026.02.16	2026.03.10	最大値	最小値	平均値
基	水温	℃	16.4	19.1	23.0	24.3	22.5	24.6	21.2	18.7	15.0	14.0	14.7	15.6	24.6	14.0	19.1
	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	大腸菌	検出されないこと	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003			< 0.0003		< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下								< 0.00005							< 0.00005
	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002
	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		< 0.004													< 0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10	< 0.10
	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10
	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			0.01			0.01		0.01	< 0.01	0.01
	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002			< 0.0002		< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		< 0.005													< 0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
準	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ベンゼン	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩素酸	0.6 mg/L以下		< 0.06			< 0.06			< 0.06			< 0.06		< 0.06	< 0.06	< 0.06
	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	クロロホルム	0.06 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	臭素酸	0.01 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		< 0.004			< 0.004			< 0.004			< 0.004		< 0.004	< 0.004	< 0.004
	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		< 0.002			< 0.002			< 0.002			< 0.002		< 0.002	< 0.002	< 0.002
	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		< 0.001			< 0.001			< 0.001			< 0.001		< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		< 0.005			< 0.005			< 0.005			< 0.005		< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	銅及びその化合物	1 mg/L以下		< 0.01			< 0.01			< 0.01			< 0.01		< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10.7			10.9			10.7			10.5		10.9	10.5	10.7
項	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	塩化物イオン	200 mg/L以下	6.6	6.7	6.5	6.6	6.7	6.5	6.6	6.7	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		46.0			46.0			45.5			46.0		46.0	45.5	45.9
	蒸発残留物	500 mg/L以下		105			106			95			100		106	95	102
	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下							< 0.02								< 0.02
	ジェオスミン	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下			< 0.000001												< 0.000001
	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下			< 0.002												< 0.002
	フェノール類	0.005 mg/L以下			< 0.0005												< 0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3
	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.9	7.7	7.8
	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	色度	5 度 以下	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
	濁度	2 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	残留塩素	0.1 mg/L以上	0.30	0.25	0.30	0.35	0.30	0.25	0.30	0.30	0.30	0.35	0.35	0.30	0.35	0.25	0.30
目																	

尾西配水場等マンガン検査結果

原水

採水地点	2025. 04. 03	2025. 07. 08	2025. 10. 14	2026. 01. 13	最大値	最小値	平均値
尾西配水場 1 号取水井	0. 021	0. 020	0. 021	0. 021	0. 021	0. 020	0. 021
尾西配水場 2 号取水井	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
尾西配水場 3 号取水井	0. 029	0. 028	0. 032	0. 030	0. 032	0. 028	0. 030
奥町東部水源地取水井	0. 047	0. 048	0. 046	0. 053	0. 053	0. 046	0. 049

水道水

採水地点	2025. 04. 03	2025. 05. 12	2025. 06. 09	2025. 07. 08	2025. 08. 12	2025. 09. 08	2025. 10. 14	2025. 11. 11	2025. 12. 09	2026. 01. 13	2026. 02. 16	2026. 03. 10	最大値	最小値	平均値
尾西配水場	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
小信児童公園	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
朝日西つどいの里(水質監視局)	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
奥町東部水源地	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 003	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 003	< 0. 001	< 0. 001
奥町出張所	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001

(単位はすべてmg/L)

Ⅱ－３ 毎日検査

毎日検査：一日一回以上行う色度、濁度、残留塩素の検査（水道法第１５条第１項第１号）

連続自動計測地点及び測定項目

	番号	計 測 地 点				毎日検査 実施地点
			色度	濁度	残留塩素	
浄水場・配水場・各所水源地	1	佐千原浄水場		○	○	
	2	千秋配水場	○	○	○	
	3	尾西配水場	○	○	○	
	4	木曾川配水場	○	○	○	
	5	西部水源地			○	
	6	北部水源地		○	○	
	7	萩原西部水源地	○	○	○	
	8	萩原東部水源地			○	
	9	浅井北部水源地			○	
	10	葉栗南部水源地	○	○	○	
	11	千秋北部水源地			○	
	12	西御堂水源地	○	○	○	
	13	奥町東部水源地	○	○	○	
水質監視局	①	北方	○	○	○	
	②	今伊勢	○	○	○	●
	③	向山南	○	○	○	
	④	末広	○	○	○	●
	⑤	妙興寺	○	○	○	
	⑥	萩原	○	○	○	
	⑦	浅井	○	○	○	
	⑧	時之島	○	○	○	●
	⑨	千秋	○	○	○	
	⑩	浅野	○	○	○	
	⑪	丹陽	○	○	○	●
	⑫	上祖父江	○	○	○	●
	⑬	小信中島	○	○	○	
	⑭	黒田	○	○	○	●

連続自動計測地点図



浄水場・配水場および各所水源地

番号	計測地点
1	佐千原浄水場
2	千秋配水場
3	尾西配水場
4	木曾川配水場
5	西部水源地
6	北部水源地
7	萩原西部水源地
8	萩原東部水源地
9	浅井北部水源地
10	葉栗南部水源地
11	千秋北部水源地
12	西御堂水源地
13	奥町東部水源地

水質監視局

番号	計測地点	毎日検査実施地点
①	北方	
②	今伊勢	●
③	向山南	
④	末広	●
⑤	妙興寺	
⑥	萩原	
⑦	浅井	
⑧	時之島	●
⑨	千秋	
⑩	浅野	
⑪	丹陽	●
⑫	上祖父江	●
⑬	小信中島	
⑭	黒田	●

Ⅱ－４ 水質管理目標設定項目・要検討項目

・原水管理項目検査

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－１

区分	検査項目	目標値等	1 極楽寺 1 号	2 極楽寺 2 号	3 極楽寺 3 号	4 大野 1 号	5 大野 2 号	6 大野 3 号	7 大野 4 号	8 尾関	9 江森
	採水年月日		2025. 09. 01	2025. 09. 01		2025. 09. 01	2025. 09. 01	2025. 09. 01	2025. 09. 01	2025. 06. 16	2025. 06. 16
	気温		33. 0	33. 9		33. 4	33. 1	33. 7	33. 6	24. 5	24. 2
	水温		16. 5	16. 8		15. 0	18. 5	17. 9	20. 5	17. 0	17. 5
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002		< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001
	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002		< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	トルエン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下	< 0. 005	< 0. 005		< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下									
	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下									
	農薬類（総農薬として）※1	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下									
	カルシウム・マグネシウム等 （硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	40. 5	51. 0		33. 0	43. 5	61. 5	50. 5	51. 0	95. 5
	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	0. 003		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	24. 2	37. 0		17. 2	19. 8	45. 3	27. 3	7. 9	8. 8
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下									
	臭気強度（TON）	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	89	109		78	98	115	105	136	209
要 検 討 項 目	濁度	1 度 以下	< 0. 1	< 0. 1		< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	pH値	7. 5 程度	6. 6	6. 5		6. 6	6. 6	6. 5	6. 5	7. 1	7. 1
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	- 1. 8	- 1. 7		- 2. 0	- 1. 8	- 1. 6	- 1. 7	- 1. 2	- 0. 9
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	3	8		0	1	22	1	0	44
	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01		< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)※2	0. 00005mg/L以下									
	銀及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	バリウム及びその化合物	0. 7 mg/L以下	0. 009	0. 010		0. 007	0. 010	0. 012	0. 011	0. 003	0. 006
	ビスマス及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	モリブデン及びその化合物	0. 07 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002		< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	キシレン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	アンモニア態窒素	mg/L	< 0. 1	< 0. 1		< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	22. 4	33. 2		16. 2	18. 4	39. 9	25. 2	7. 1	7. 5

※1 結果は「水質管理目標設定項目（農薬類）」参照

※2 結果は「水質管理目標設定項目（ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA)）」参照

○ 原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－2

区分	検査項目	目標値等	10 佐千原 1 号	11 佐千原 2 号	12 尾西 1 号	13 尾西 2 号	14 尾西 3 号	15 木曽川 1 号	16 木曽川 2 号	17 西部	18 北部
	採水年月日		2025.06.16	2025.06.16	2025.07.08	2025.07.08	2025.07.08	2025.07.07	2025.07.07	2025.08.05	2025.08.04
	気温		27.5	27.7	31.1	31.3	31.6	32.4	33.3	32.8	33.1
	水温		17.8	17.8	17.7	17.8	17.9	21.3	17.6	21.1	18.0
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下	< 0.0002	0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	0.0003	< 0.0002	< 0.0002
	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002	< 0.0002
	トルエン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005	< 0.005
	亜塩素酸	0.6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0.6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下									
	抱水クロラール	0.02 mg/L以下									
	農薬類（総農薬として）※1	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下									
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	112.0	114.0	33.0	32.5	32.5	24.0	71.0	46.5	38.5
	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	0.020	< 0.001	0.028	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	18.5	9.6	1.3	0.8	0.8	1.3	2.6	1.3	7.0
	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下									
	臭気強度 (TON)	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	222	232	97	91	83	106	155	125	104
要 検 討 項 目	濁度	1 度 以下	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	pH値	7.5 程度	7.0	7.1	8.0	8.1	8.0	8.0	7.8	8.1	7.2
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 0.8	- 0.7	- 0.4	- 0.3	- 0.4	- 0.6	- 0.2	- 0.2	- 1.3
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	1	39	1	9	50	12	4	20	1
	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)※2	0.0005mg/L以下									
	銀及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
	バリウム及びその化合物	0.7 mg/L以下	0.007	0.005	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002
	ビスマス及びその化合物		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
原 水 管 理 項 目	モリブデン及びその化合物	0.07 mg/L以下	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002	< 0.002
	キシレン	0.4 mg/L以下	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
○	アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	15.5	7.8	0.6	< 0.5	< 0.5	0.8	1.5	0.9	6.4

※1 結果は「水質管理目標設定項目(農薬類)」参照

※2 結果は「水質管理目標設定項目(ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA))」参照

○ 原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(原水)－3

区分	検査項目	目標値等	19 萩原西部	20 萩原東部	21 浅井北部	22 葉栗南部	23 千秋北部	24 西御堂	25 奥町東部
	採水年月日		2025. 07. 08	2025. 08. 05	2025. 08. 04	2025. 07. 07	2025. 06. 17	2025. 08. 05	2025. 07. 08
	気温		32. 8	33. 6	33. 5	34. 7	32. 6	34. 1	30. 1
	水温		23. 2	19. 4	18. 3	18. 6	18. 8	19. 5	17. 8
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	トルエン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005	< 0. 005
	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下							
	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下							
	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下							
	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下							
	農薬類（総農薬として）※1	1 以下							
	残留塩素	1 mg/L以下							
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	37. 0	31. 5	76. 0	81. 0	103. 0	33. 5	45. 5
	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	0. 048
	遊離炭酸	20 mg/L以下	0. 8	1. 3	23. 3	21. 1	15. 8	0. 8	2. 6
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下							
	臭気強度 (TON)	3 以下							
要 検 討 項 目	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	88	84	190	193	236	91	98
	濁度	1 度 以下	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	pH値	7. 5 程度	8. 0	8. 2	6. 9	6. 9	7. 1	8. 2	7. 8
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	- 0. 2	- 0. 1	- 1. 1	- 1. 1	- 0. 8	- 0. 1	- 0. 5
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	6	220	20	5	1	3	2
	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA)※2	0. 00005mg/L以下							
	銀及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	バリウム及びその化合物	0. 7 mg/L以下	0. 003	0. 002	0. 013	0. 005	0. 007	0. 003	0. 003
要 検 討 項 目	ビスマス及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	モリブデン及びその化合物	0. 07 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	キシレン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	アンモニア態窒素	mg/L	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	< 0. 5	0. 6	20. 9	18. 7	13. 9	< 0. 5	1. 8

※1 結果は「水質管理目標設定項目(農薬類)」参照

※2 結果は「水質管理目標設定項目(ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオktan酸(PFOA))」参照

○ 原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－１

区分	検査項目	目標値等	1 佐千原 浄水場	2 千秋配水場	3 尾西 配水場	4 木曽川 配水場	5 西部	6 北部	7 萩原西部	8 萩原東部	9 浅井北部
	採水年月日		2025. 04. 15	2025. 04. 14	2025. 05. 12	2025. 05. 13	2025. 12. 01	2025. 12. 02	2025. 05. 12	2025. 12. 01	2025. 12. 02
	気温										
	水温		16. 4	12. 5	17. 5	17. 5	20. 4	16. 5	19. 0	18. 5	18. 0
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	トルエン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下									
	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	0. 002	0. 001	0. 003	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	0. 007	0. 005	0. 009	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	農薬類（総農薬として）	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下	0. 40	0. 45	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40
	カルシウム・マグネシウム等 （硬度）	10 mg/L以上 100 mg/L以下	58. 0	18. 5	24. 0	20. 0	47. 0	38. 0	37. 0	31. 5	76. 0
	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	15. 4	2. 6	1. 3	1. 3	1. 7	6. 1	1. 7	1. 3	20. 7
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	メチル-ｴｰﾌﾟﾁﾙｴｰﾃﾙ	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	有機物等 （過マンガン酸カリウム消費量）	3 mg/L以下									
	臭気強度（TON）	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	141	62	56	59	133	110	94	97	188
	濁度	1 度 以下	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	pH値	7. 5 程度	6. 9	7. 4	7. 8	7. 3	8. 0	7. 3	8. 1	8. 2	6. 9
	腐食性（ランゲリア指数）	-1 以上 0 程度	- 1. 4	- 1. 9	- 0. 9	- 1. 7	- 0. 3	- 1. 2	- 0. 2	- 0. 1	- 1. 1
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	0	0	55	0	13	1	0	0	0
目	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下	< 0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0. 00005mg/L以下									
要 検 討 項 目	銀及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	バリウム及びその化合物	0. 7 mg/L以下	0. 007	0. 006	0. 006	0. 007	0. 003	0. 002	0. 003	0. 002	0. 013
	ビスマス及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	モリブデン及びその化合物	0. 07 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	キシレン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	アンモニア態窒素	mg/L									
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	14. 1	2. 5	1. 0	1. 1	1. 3	5. 5	1. 0	0. 7	18. 5

○ 原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－2

区分	検査項目	目標値等	10 栗栗南部	11 千秋北部	12 西御堂	13 奥町東部	14 常念公園	15 今伊勢中保育園 (水質監視局)	16 弁天公園	17 北方小学校 (水質監視局)	18 定水寺児童遊園
	採水年月日		2025. 05. 13	2025. 04. 14	2025. 12. 01	2025. 05. 12	2025. 04. 15	2025. 04. 15	2025. 04. 15	2025. 04. 15	2025. 04. 15
	気温										
	水温		18. 1	18. 5	18. 8	19. 1	16. 8	16. 8	15. 8	17. 3	15. 6
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	トルエン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下									
	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 002
	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 007
	農薬類 (総農薬として)	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下	0. 40	0. 40	0. 40	0. 25	0. 40	0. 40	0. 35	0. 35	0. 40
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	80. 0	104. 0	33. 5	46. 5	58. 5	58. 5	56. 5	63. 5	25. 0
	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	19. 8	14. 1	1. 3	2. 6	15. 4	15. 8	12. 8	13. 6	3. 9
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下									
	臭気強度 (TON)	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	191	237	98	106	121	149	136	159	65
	濁度	1 度 以下	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	pH値	7. 5 程度	6. 9	7. 1	8. 2	7. 7	7. 0	7. 0	7. 1	6. 9	7. 2
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 1. 1	- 0. 8	0. 0	- 0. 6	- 1. 3	- 1. 3	- 1. 2	- 1. 3	- 1. 7
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	0	3	160	3	0	1	1	0	1
要 検 討 項 目	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0. 00005mg/L以下									
	銀及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
要 検 討 項 目	バリウム及びその化合物	0. 7 mg/L以下	0. 005	0. 007	0. 003	0. 003	0. 007	0. 007	0. 006	0. 006	0. 005
	ビスマス及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	モリブデン及びその化合物	0. 07 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	キシレン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アンモニア態窒素	mg/L									
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	17. 5	12. 4	0. 5	1. 8	14. 1	14. 5	11. 7	12. 3	3. 7

○ 原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－3

区分	検査項目	目標値等	19 北三味公園 (水質監視局)	20 丹陽南小学校 (水質監視局)	21 小信児童公園	22 朝日西つどの 里(水質監視局)	23 黒田北保育園 (水質監視局)	24 奥町公園	25 西浅間公園	26 光明寺公園	27 萩原緑地
	採水年月日		2025. 04. 14	2025. 04. 14	2025. 05. 12	2025. 05. 12	2025. 05. 13	2025. 05. 13	2025. 12. 01	2025. 12. 02	2025. 05. 12
	気温										
	水温		16. 0	15. 1	18. 1	19. 6	19. 6	18. 4	18. 0	18. 0	20. 2
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	1,2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	トルエン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下									
	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下	0. 002	0. 002	0. 001	0. 001	0. 002	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下	0. 008	0. 008	0. 005	0. 005	0. 008	0. 005	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	農薬類（総農薬として）	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下	0. 30	0. 25	0. 40	0. 30	0. 35	0. 40	0. 40	0. 40	0. 40
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	21. 0	18. 0	24. 0	25. 0	20. 0	36. 5	47. 0	38. 5	37. 0
	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	2. 6	2. 6	2. 2	1. 7	2. 2	7. 9	1. 7	5. 7	1. 7
	1,1,1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下									
	臭気強度 (TON)	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	62	57	60	64	72	89	141	108	96
	濁度	1 度 以下	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	pH値	7. 5 程度	7. 2	7. 3	7. 7	7. 7	7. 3	7. 1	8. 0	7. 1	8. 0
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 1. 9	- 2. 0	- 1. 0	- 1. 0	- 1. 7	- 1. 5	- 0. 3	- 1. 4	- 0. 3
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	1	5	1	0	9	0	12	0	12
	1,1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0. 00005mg/L以下									
要 検 討 項 目	銀及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	バリウム及びその化合物	0. 7 mg/L以下	0. 006	0. 006	0. 006	0. 005	0. 007	0. 007	0. 003	0. 002	0. 003
	ビスマス及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	モリブデン及びその化合物	0. 07 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	キシレン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	アンモニア態窒素	mg/L									
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	2. 4	2. 5	1. 9	1. 4	2. 0	7. 4	1. 3	5. 1	1. 0

○ 原水管理項目

水質管理目標設定項目、要検討項目および原水管理項目(浄水)－4

区分	検査項目	目標値等	28 萩原児童館	29 尾関児童遊園	30 瀬部スポーツ広場	31 大毛公園	32 葉栗消防出張所	33 千秋小学校	34 千秋東小学校 (水質監視局)	35 西御堂保育園	36 奥町出張所
	採水年月日		2025. 12. 01	2025. 12. 02	2025. 12. 02	2025. 05. 13	2025. 05. 13	2025. 04. 14	2025. 04. 14	2025. 12. 01	2025. 05. 12
	気温										
	水温		17. 0	18. 0	16. 8	20. 5	23. 0	10. 6	17. 3	17. 0	19. 1
水 質 管 理 目 標 設 定 項 目	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	1, 2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002	< 0. 0002
	トルエン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下									
	亜塩素酸	0. 6 mg/L以下									
	二酸化塩素	0. 6 mg/L以下									
	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 004	< 0. 001	< 0. 001
	農薬類 (総農薬として)	1 以下									
	残留塩素	1 mg/L以下	0. 40	0. 40	0. 40	0. 35	0. 40	0. 40	0. 35	0. 40	0. 25
	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	10 mg/L以上 100 mg/L以下	32. 0	75. 5	63. 0	80. 0	62. 5	102. 0	57. 5	34. 0	46. 0
	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	遊離炭酸	20 mg/L以下	1. 3	21. 6	15. 0	19. 8	17. 6	13. 6	7. 4	1. 3	3. 0
	1, 1, 1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下									
	臭気強度 (TON)	3 以下									
	蒸発残留物	30 mg/L以上 200 mg/L以下	103	185	143	181	146	230	131	98	105
	濁度	1 度 以下	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
	pH値	7. 5 程度	8. 2	6. 9	6. 9	6. 9	6. 8	7. 1	7. 3	8. 2	7. 8
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 以上 0 程度	- 0. 1	- 1. 1	- 1. 3	- 1. 1	- 1. 3	- 1. 0	- 1. 1	- 0. 1	- 0. 5
	従属栄養細菌	2000 個/mL以下	8	1	0	0	1	0	1	0	7
要 検 討 項 目	1, 1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	0. 00005mg/L以下									
	銀及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
要 検 討 項 目	バリウム及びその化合物	0. 7 mg/L以下	0. 002	0. 012	0. 009	0. 005	0. 006	0. 008	0. 006	0. 003	0. 003
	ビスマス及びその化合物		< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
	モリブデン及びその化合物	0. 07 mg/L以下	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002	< 0. 002
	キシレン	0. 4 mg/L以下	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
○	アンモニア態窒素	mg/L									
○	侵食性遊離炭酸	mg/L	0. 7	19. 3	13. 5	17. 5	16. 1	11. 9	6. 8	0. 5	2. 2

○ 原水管理項目

水質管理目標設定項目（農薬類）

採水年月日		2025年6月24日										
検査項目		目標値	1 極楽寺 1 号	5 大野 2 号	7 大野 4 号	10 佐千原 1 号	11 佐千原 2 号	13 尾西 2 号	15 木曾川 1 号	19 萩原西部	20 萩原東部	24 西御堂
農薬類※1		1	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
1	1, 3-ジクロロプロベン (D-D) ※2	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
2	2, 2-DPA (ダラボン)	0. 08 mg/L	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008
3	2, 4-D (2, 4-PA)	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
4	EPN	0. 004 mg/L	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004
5	MCPA	0. 005 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
6	アシュラム	0. 9 mg/L	<0. 009	<0. 009	<0. 009	<0. 009	<0. 009	<0. 009	<0. 009	<0. 009	<0. 009	<0. 009
7	アセフェート	0. 006 mg/L	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006
8	アトラジン	0. 01 mg/L	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
9	アニロホス	0. 003 mg/L	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003
10	アミトラズ	0. 006 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
11	アラクロール	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
12	イソキサチオン	0. 005 mg/L	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
13	イソフェンホス	0. 001 mg/L	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001
14	イソプロカルブ (MIPC)	0. 01 mg/L	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
15	イソプロチオラン (IPT)	0. 3 mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
16	イブフェンカルバゾン	0. 002 mg/L	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002
17	イブロベンホス (IBP)	0. 09 mg/L	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009
18	イミノクタジン	0. 006 mg/L	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006
19	インダノファン	0. 009 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
20	エスプロカルブ	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
21	エトフェンブロックス	0. 08 mg/L	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008
22	エンドスルファン (ベンゾエビレン) ※3	0. 01 mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	オキサジクロメホン	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
24	オキシシン銅 (有機銅)	0. 03 mg/L	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
25	オリサストロビン	0. 1 mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
26	カズサホス	0. 0006 mg/L	<0. 000006	<0. 000006	<0. 000006	<0. 000006	<0. 000006	<0. 000006	<0. 000006	<0. 000006	<0. 000006	<0. 000006
27	カフェンストロール	0. 008 mg/L	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008
28	カルタップ	0. 08 mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
29	カルバリル (NAC)	0. 02 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
30	カルボフラン	0. 0003 mg/L	<0. 000003	<0. 000003	<0. 000003	<0. 000003	<0. 000003	<0. 000003	<0. 000003	<0. 000003	<0. 000003	<0. 000003

水質管理目標設定項目（農薬類）

採水年月日		2025年6月24日										
検査項目		目標値	1 極楽寺 1 号	5 大野 2 号	7 大野 4 号	10 佐千原 1 号	11 佐千原 2 号	13 尾西 2 号	15 木曽川 1 号	19 萩原西部	20 萩原東部	24 西御堂
農薬類※1		1	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
31	キノクラミン (ACN)	0. 005 mg/L	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
32	キャブタン	0. 3 mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
33	クミルロン	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
34	グリホサート	2 mg/L	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02	<0. 02
35	グルホシネート	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
36	クロメブロップ	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
37	クロルニトロフェン (CNP) ※3	0. 0001 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	クロルピリホス	0. 003 mg/L	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003
39	クロタロニル (TPN)	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
40	シアナジン	0. 001 mg/L	<0. 00001	<	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001	<0. 00001
41	シアノホス (CYAP)	0. 003 mg/L	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003
42	ジウロン (DCMU)	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
43	ジクロベニル (DBN)	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
44	ジクロルボス (DDVP)	0. 008 mg/L	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008	<0. 00008
45	ジクワット	0. 01 mg/L	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
46	ジスルホトン (エチルチオメトン)	0. 004 mg/L	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004
47	ジチオカルバメート系農薬 (二硫化炭素として)	0. 005 mg/L	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
48	ジチオビル	0. 009 mg/L	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009	<0. 00009
49	シハロホップブチル	0. 006 mg/L	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006
50	シマジン (CAT)	0. 003 mg/L	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003
51	ジメタメトリン	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
52	ジメトエート	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
53	シメトリン	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
54	ダイアジノン	0. 003 mg/L	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003	<0. 00003
55	ダイムロン	0. 8 mg/L	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008	<0. 008
56	ダゾメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート※4	0. 01 mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
57	チアジニル	0. 1 mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
58	チウラム	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
59	チオジカルブ	0. 08 mg/L	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008	<0. 0008
60	チオファネートメチル	0. 3 mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003

水質管理目標設定項目（農薬類）

採水年月日		2025年6月24日										
検査項目		目標値	1 極楽寺 1 号	5 大野 2 号	7 大野 4 号	10 佐千原 1 号	11 佐千原 2 号	13 尾西 2 号	15 木曽川 1 号	19 萩原西部	20 萩原東部	24 西御堂
農薬類※1		1	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
61	チオベンカルブ	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
62	テフリルトリオン	0. 002 mg/L	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002
63	テルブカルブ (MBPMC)	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
64	トリクロピル	0. 006 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
65	トリクロルホン (DEP)	0. 005 mg/L	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
66	トリシクラゾール	0. 1 mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
67	トリフルラリン	0. 06 mg/L	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006	<0. 0006
68	ナプロバミド	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
69	バラコート	0. 01 mg/L	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
70	ビペロホス	0. 0009 mg/L	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009	<0. 000009
71	ビラクロニル	0. 01 mg/L	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
72	ビラゾキシフェン	0. 004 mg/L	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004
73	ビラゾリネート (ビラゾレート)	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
74	ビリダフェンチオン	0. 002 mg/L	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002	<0. 00002
75	ビリブチカルブ	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
76	ピロキロン	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
77	フィブロニル	0. 0005 mg/L	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005	<0. 000005
78	フェントロチオン (MEP)	0. 01 mg/L	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
79	フェノブカルブ (BPMC)	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
80	フェリムゾン	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
81	フェンチオン (MPP)	0. 006 mg/L	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006	<0. 00006
82	フェントエート (PAP)	0. 007 mg/L	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007	<0. 00007
83	フェントラザミド	0. 01 mg/L	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
84	フサライド	0. 1 mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
85	ブタクロール	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
86	ブタミホス	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
87	ブプロフェジン	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
88	フルアジナム	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
89	ブレチラクロール	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
90	プロシミドン	0. 09 mg/L	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009

水質管理目標設定項目（農薬類）

採水年月日		2025年6月24日										
検査項目		目標値	1 極楽寺 1 号	5 大野 2 号	7 大野 4 号	10 佐千原 1 号	11 佐千原 2 号	13 尾西 2 号	15 木曽川 1 号	19 萩原西部	20 萩原東部	24 西御堂
農薬類※1		1	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01	<0. 01
91	プロチオホス	0. 007 mg/L	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
92	プロピコナゾール	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
93	プロピザミド	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
94	プロベナゾール	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
95	プロモブチド	0. 1 mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
96	ベノミル	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
97	ベンシクロン	0. 1 mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
98	ベンゾビシクロン	0. 09 mg/L	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009	<0. 0009
99	ベンゾフェナップ	0. 005 mg/L	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
100	ベンタゾン	0. 2 mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
101	ペンディメタリン	0. 3 mg/L	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003	<0. 003
102	ベンフラカルブ	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	0. 01 mg/L	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001	<0. 0001
104	ベンフレセート	0. 07 mg/L	<0. 0007	<0. 0007	<0. 0007	<0. 0007	<0. 0007	<0. 0007	<0. 0007	<0. 0007	<0. 0007	<0. 0007
105	ホスチアゼート	0. 005 mg/L	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005
106	馬拉チオン(マラソン)	0. 7 mg/L	<0. 007	<0. 007	<0. 007	<0. 007	<0. 007	<0. 007	<0. 007	<0. 007	<0. 007	<0. 007
107	メコブロップ(MCPP)	0. 05 mg/L	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005	<0. 0005
108	メソミル	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
109	メタラキシル	0. 2 mg/L	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002	<0. 002
110	メチダチオン(DMTP)	0. 004 mg/L	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004	<0. 00004
111	メトミノストロビン	0. 04 mg/L	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004	<0. 0004
112	メトリブジン	0. 03 mg/L	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003	<0. 0003
113	メフェナセット	0. 02 mg/L	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002	<0. 0002
114	メブロニル	0. 1 mg/L	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001	<0. 001
115	モリネート	0. 005 mg/L	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005	<0. 00005

※1 それぞれの農薬について、検出値を目標値で割った値の合計を値とする。

※2 1, 3-ジクロロプロベン(D-D)は極楽寺1号、大野2号、大野4号について2025年9月1日、佐千原1号、2号については2025年6月16日、尾西2号については2025年7月8日、木曽川1号については2024年7月7日、萩原西部については2025年7月8日、萩原東部、西御堂については2025年8月5日採水の検体で実施。

※3 販売禁止農薬であり、過去の検出状況等を勘案して、実施せず。

※4 検査法が確立できていない等の理由により、実施せず。

水質管理目標設定項目（ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
及びペルフルオロオktan酸(PFOA)）

目標値	0.00005 mg/L（暫定値）
-----	-------------------

水源名	結果(mg/L)			
	4月	7月	10月	1月
極楽寺水源所1号取水井	0.000009		0.000009	
極楽寺水源所2号取水井	0.000006		0.000009	
極楽寺水源所3号取水井	取水停止中		取水停止中	
大野水源所1号取水井	0.000011		0.000009	
大野水源所2号取水井	0.000009		0.000010	
大野水源所3号取水井	0.000006		0.000013	
大野水源所4号取水井	0.000009		0.000010	
尾関水源所取水井	0.000015		0.000016	
江森水源所取水井	0.000014		0.000014	
佐千原浄水場1号取水井	0.000028	0.000027	0.000028	0.000027
佐千原浄水場2号取水井	0.000023	0.000023	0.000024	0.000025
尾西配水場1号取水井	< 0.000005		< 0.000005	
尾西配水場2号取水井	< 0.000005		< 0.000005	
尾西配水場3号取水井	< 0.000005		< 0.000005	
木曽川配水場1号取水井	< 0.000005		< 0.000005	
木曽川配水場2号取水井	< 0.000005		< 0.000005	
西部水源地取水井	< 0.000005		< 0.000005	
北部水源地取水井	0.000032	0.000030	0.000031	0.000030
萩原西部水源地取水井	< 0.000005		< 0.000005	
萩原東部水源地取水井	< 0.000005		< 0.000005	
浅井北部水源地取水井	0.000023	0.000022	0.000024	0.000023
葉栗南部水源地取水井	0.000022	0.000020	0.000020	0.000019
千秋北部水源地取水井	0.000031	0.000027	0.000029	0.000031
西御堂水源地取水井	< 0.000005		< 0.000005	
奥町東部水源地取水井	< 0.000005		< 0.000005	
佐千原浄水場（水道水）	0.000012		0.000014	

Ⅱ－５ クリプトスポリジウム等指標菌検査

		極楽寺水源所 1号取水井	極楽寺水源所 2号取水井	極楽寺水源所 3号取水井	大野水源所 1号取水井	大野水源所 2号取水井	大野水源所 3号取水井	大野水源所 4号取水井
検査回数		年 1 2 回		－	年 1 2 回			
大腸菌 (定性試験)	最大値	検出せず	検出せず	取	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	水	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	停	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性 芽胞菌 (個/mL)	最大値	0	0	止	0	0	0	0
	最小値	0	0	中	0	0	0	0
	平均値	0	0		0	0	0	0

		尾関水源所 取水井	江森水源所 取水井	佐千原浄水場 1号取水井	佐千原浄水場 2号取水井	尾西配水場 1号取水井	尾西配水場 2号取水井	尾西配水場 3号取水井
検査回数		年 4 回						
大腸菌 (定性試験)	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性 芽胞菌 (個/mL)	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

		木曽川配水場 1号取水井	木曽川配水場 2号取水井	西部水源地 取水井	北部水源地 取水井	萩原西部水源 地取水井	萩原東部水源 地取水井	浅井北部水源 地取水井
検査回数		年 4 回						
大腸菌 (定性試験)	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性 芽胞菌 (個/mL)	最大値	0	0	0	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0	0	0	0

		葉栗南部水源 地取水井	千秋北部水源 地取水井	西御堂水源 地取水井	奥町東部水源 地取水井
検査回数		年 4 回			
大腸菌 (定性試験)	最大値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	最小値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
	平均値	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
嫌気性 芽胞菌 (個/mL)	最大値	0	0	0	0
	最小値	0	0	0	0
	平均値	0	0	0	0

Ⅱ－6 請求による検査（水道法第18条）

水道需要者からの水道に関する相談・苦情のうち請求により水質検査を実施した件数は33件でした。その内訳は下表のとおりです。

		受付件数	延べ検体数	延べ検査項目数
苦情内容	異臭味に関するもの	14	31	309
	濁り（赤水含む）に関するもの	9	17	254
	付着物に関するもの	0	0	0
	異物に関するもの	1	2	30
	その他	9	18	194
計		33	68	787

別表1 請求による検査(水道法第18条) - 1

受付日	場所	内容	分類	主な検査項目	処置方法等
2025. 4. 4	平和3丁目	汚水臭がする	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
4. 15	木曽川町黒田	水が濁る	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。水が濁った場合は濁りが無くなるまで流してから使用するよう伝えた。
5. 19	萩原町富田方	水道水が渋い味がする	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
5. 20	萩原町富田方	水道から下水臭がする	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
5. 29	浅井町東浅井	水が灯油臭い	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。目標値内だが灯油に含まれる成分(キシレン)が検出され、こぼれた灯油が給水管等に浸透した可能性があることを説明した。
6. 6	時之島八幡南	水が薬品臭い	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
7. 7	木曽川町玉ノ井	水がにがい	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
7. 9	木曽川町外割田	水道水が安全か不安なため。	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
7. 31	千秋町町屋	水がベタベタする。	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
7. 31	今伊勢町馬寄	黒いものがたまる	異物	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。基準値内だが金属類が僅かに検出され、敷地内配管の老朽化が原因であると説明した。
8. 5	千秋町加茂	水が生臭い	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
8. 7	萩原町富田方	水を飲むと口がピリピリする	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
8. 14	千秋町加納馬場	水を口に含むとピリピリ感じる。	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
8. 21	開明	水が茶色く濁ることがある。	濁り	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用してくださいと伝えた。
8. 29	今伊勢町本神戸	水が濁る	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。水が濁った場合は濁りが無くなるまで流してから使用するよう伝えた。

別表1 請求による検査(水道法第18条) - 2

受付日	場所	内容	分類	主な検査項目	処置方法等
9. 1	柳戸町	水が濁る	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。水が濁った場合は濁りが無くなるまで流してから使用するように伝えた。
9. 12	相生一丁目	水温が高い、水質が不安	その他	残留塩素等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
9. 16	奥町	味、臭いが変に感じる	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
9. 24	大和町毛受	水道水から薬品臭がする	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、溶剤臭が確認された。敷地内で漏出した塗料が敷地内配管に浸透した可能性があることを説明した。
9. 25	浅井町河田	黄色い水と黄色い嘔吐物のようなものがでた	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
10. 3	北方町北方	ゴミ受の中身が紫色になる	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
10. 6	大和町馬引	水が濁る	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明した。基準値内だが金属類が検出され、敷地内配管の老朽化が原因であると説明した。
10. 8	木曽川町黒田	水道水がカルキやカビなどのにおいがする。	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
10. 9	九品町3丁目	水が臭い	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
10. 27	大赤見	鍋に油が浮く	その他	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
12. 1	大赤見	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
12. 1	奥町	フィルターが赤くなる	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、色度、鉄及びその化合物が基準を超過しました。敷地内配管の老朽化が原因であると説明した。
12. 1	木曽川町外割田	手が赤くなる	その他	色度、濁度等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
12. 3	木曽川町玉ノ井	隣人がし尿をまいており、汚染してないか心配	その他	残留塩素等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
12. 16	今伊勢町本神戸	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
12. 22	奥町	水道水から泡が出る	その他	残留塩素等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
2026. 1. 13	佐千原	カビのようなにおいがする	異臭味	味・臭気等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。
2. 4	木曽川町里小牧	工事による濁り後の水質検査	濁り	金属等	水質検査の結果、異常がないことを説明し、安心して使用して下さいと伝えた。

Ⅲ そ の 他 の 水 質 検 査


Ⅲ－1 水源汚濁検査

水源汚濁検査採水地点

種別	番号	水源名等	水源等種別	検査回数
伏流水水源	1	極楽寺水源所 1 号取水井	伏流水	年 1 2 回
	2	極楽寺水源所 2 号取水井	〃	
	3	極楽寺水源所 3 号取水井 ※	〃	
	4	大野水源所 1 号取水井	〃	年 1 2 回
	5	大野水源所 2 号取水井	〃	
	6	大野水源所 3 号取水井	〃	
	7	大野水源所 4 号取水井	〃	
河川	8	木曽川水系南派川・河田橋	表流水	年 4 回

※ 取水停止中

水源汚濁検査 採水地点図

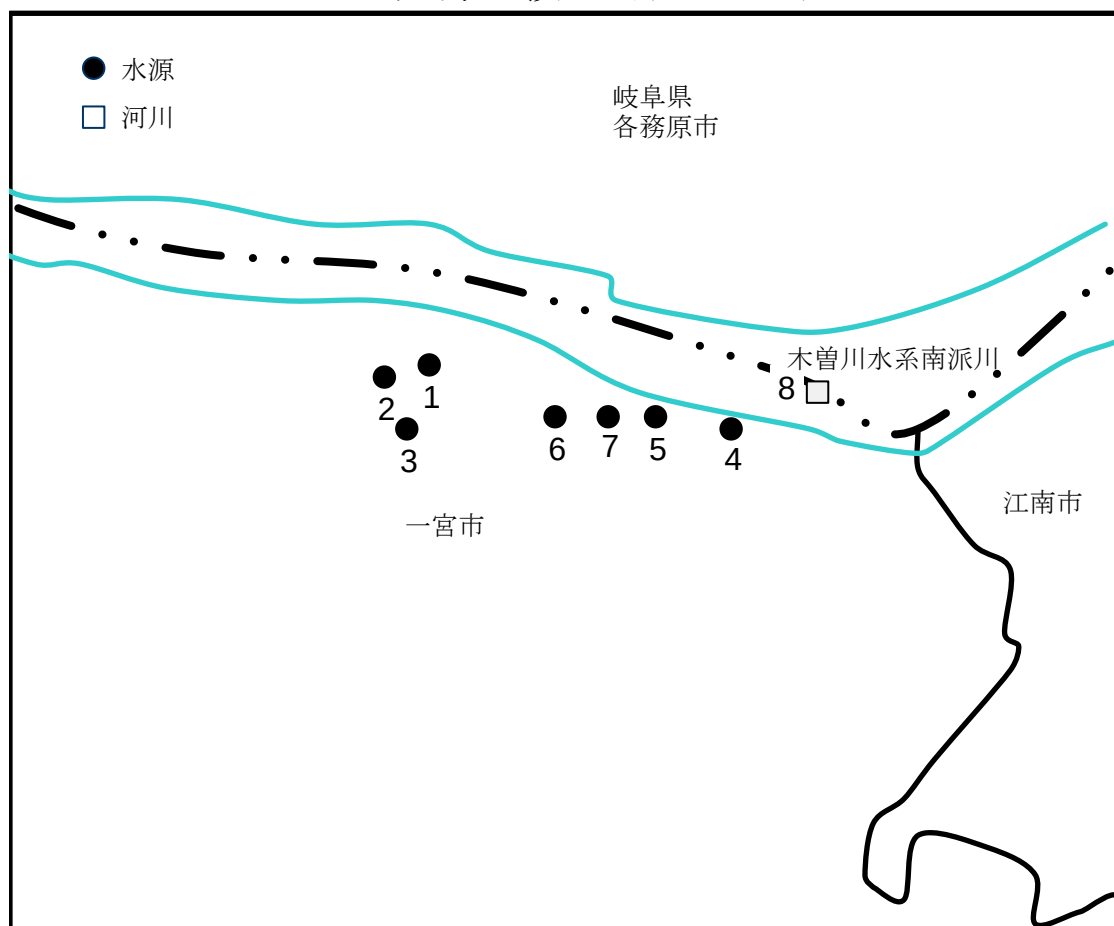

1 極楽寺水源所1号取水井

採水年月日		2025. 04. 22	2025. 05. 01	2025. 06. 16	2025. 07. 22	2025. 08. 20	2025. 09. 01	2025. 10. 01	2025. 11. 04	2025. 12. 15	2026. 01. 14	2026. 02. 04	2026. 03. 09	最大値	最小値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	21.9	21.2	26.4	33.4	34.3	33.0	22.9	14.4	9.7	5.4	4.9	8.5	34.3	4.9	19.7
水温	℃	16.0	15.8	15.2	15.7	16.2	16.5	17.7	19.0	19.0	18.9	18.0	17.5	19.0	15.2	17.1
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌数	CFU/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
pH値		6.6	6.6	6.5	6.5	6.6	6.6	6.5	6.6	6.7	7.0	6.7	6.9	7.0	6.5	6.7
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14	0.16	0.13	0.14
塩化物イオン	mg/L	4.2	3.9	3.6	3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.6	4.0	4.0	4.7	4.7	3.2	3.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.73	0.84	0.96	0.97	0.87	0.89	0.74	0.63	0.55	0.54	0.59	0.60	0.97	0.54	0.74
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L						9.6									9.6
リン酸イオン	mg/L						0.01									0.01
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	10.6	11.6	11.0	11.6	11.5	11.9	11.5	10.7	10.7	10.7	12.0	10.8	12.0	10.6	11.2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
陰イオン界面活性剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.4	5.3	5.4	5.9	6.2	6.2	6.4	6.6	6.1	6.5	6.1	5.6	6.6	5.3	6.0
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L						< 0.0002									< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
銀	mg/L						< 0.001									< 0.001
バリウム	mg/L						0.009									0.009
ビスマス	mg/L						< 0.001									< 0.001
モリブデン	mg/L						< 0.002									< 0.002

2 極楽寺水源所2号取水井

採水年月日		2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	21.9	21.1	26.1	33.1	34.3	33.9	22.8	14.1	9.6	5.4	4.8	8.3	34.3	4.8	19.6
水温	℃	17.7	17.4	16.5	16.3	16.8	16.8	17.5	17.5	18.4	18.0	18.0	18.4	18.4	16.3	17.4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
大腸菌数	CFU/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	0.4	< 0.3	0.3
pH値		6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.5	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
塩化物イオン	mg/L	4.2	3.9	3.6	3.2	3.4	3.5	3.3	3.3	3.6	3.8	3.9	4.3	4.3	3.2	3.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.52	0.56	0.79	0.71	0.64	0.65	0.55	0.51	0.46	0.42	0.45	0.45	0.79	0.42	0.56
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L						10.8									10.8
リン酸イオン	mg/L						0.02									0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	11.8	11.8	13.9	13.6	13.8	13.9	13.2	12.7	12.3	12.2	11.8	11.8	13.9	11.8	12.7
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
陰イオン界面活性剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.6	5.4	5.6	5.6	6.2	6.5	6.3	6.6	6.2	6.7	6.5	5.8	6.7	5.4	6.1
マンガン及びその化合物	mg/L	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003
アンチモン及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L						< 0.0002									< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
銀	mg/L						< 0.001									< 0.001
バリウム	mg/L						0.010									0.010
ビスマス	mg/L						< 0.001									< 0.001
モリブデン	mg/L						< 0.002									< 0.002

3 極楽寺水源所3号取水井

採水年月日															最大値	最小値	平均値
検査項目	単位																
気温	℃																
水温	℃																
一般細菌	個/mL																
大腸菌																	
大腸菌数	CFU/mL																
嫌気性芽胞菌	個/mL																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L																
pH値																	
味																	
臭気																	
色度	度																
濁度	度																
フッ素及びその化合物	mg/L																
塩化物イオン	mg/L																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L																
亜硝酸態窒素	mg/L																
硫酸イオン	mg/L																
リン酸イオン	mg/L																
アンモニア態窒素	mg/L																
電気伝導率	mS/cm																
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L																
陰イオン界面活性剤	mg/L																
カドミウム及びその化合物	mg/L																
セレン及びその化合物	mg/L																
鉛及びその化合物	mg/L																
ヒ素及びその化合物	mg/L																
六価クロム化合物	mg/L																
ホウ素及びその化合物	mg/L																
亜鉛及びその化合物	mg/L																
アルミニウム及びその化合物	mg/L																
鉄及びその化合物	mg/L																
銅及びその化合物	mg/L																
ナトリウム及びその化合物	mg/L																
マンガン及びその化合物	mg/L																
アンチモン及びその化合物	mg/L																
ウラン及びその化合物	mg/L																
ニッケル及びその化合物	mg/L																
銀	mg/L																
バリウム	mg/L																
ビスマス	mg/L																
モリブデン	mg/L																

取水停止中

4 大野水源所1号取水井

採水年月日		2025. 04. 22	2025. 05. 01	2025. 06. 16	2025. 07. 22	2025. 08. 20	2025. 09. 01	2025. 10. 01	2025. 11. 04	2025. 12. 15	2026. 01. 14	2026. 02. 04	2026. 03. 09	最大値	最小値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	21.6	20.3	25.2	32.8	33.4	33.4	23.2	13.7	9.2	5.3	3.9	7.6	33.4	3.9	19.1
水温	℃	15.2	15.0	14.6	15.0	15.2	15.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	15.5	16.0	14.6	15.4
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
大腸菌数	CFU/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
pH値		6.6	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.5	6.8	6.6	6.7	6.8	6.5	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12
塩化物イオン	mg/L	4.0	3.9	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.7	3.5	3.6	3.6	4.2	4.2	3.5	3.8
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.69	0.73	1.17	1.43	1.29	1.30	1.28	1.29	0.98	0.85	0.76	0.62	1.43	0.62	1.03
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L						9.9									9.9
リン酸イオン	mg/L						0.02									0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	9.8	9.7	10.3	11.0	11.0	11.1	11.0	11.1	10.6	10.2	9.9	9.8	11.1	9.7	10.5
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
陰イオン界面活性剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	5.6	5.5	5.6	5.8	6.4	6.5	6.5	6.8	6.2	6.6	6.4	5.8	6.8	5.5	6.1
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L						< 0.0002									< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
銀	mg/L						< 0.001									< 0.001
バリウム	mg/L						0.007									0.007
ビスマス	mg/L						< 0.001									< 0.001
モリブデン	mg/L						< 0.002									< 0.002

5 大野水源所2号取水井

採水年月日		2025.04.22	2025.05.01	2025.06.16	2025.07.22	2025.08.20	2025.09.01	2025.10.01	2025.11.04	2025.12.15	2026.01.14	2026.02.04	2026.03.09	最大値	最小値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	21.6	20.0	25.0	32.7	33.2	33.1	23.1	13.7	9.1	5.7	3.5	7.5	33.2	3.5	19.0
水温	℃	14.7	14.8	15.8	17.2	17.8	18.5	19.5	19.0	18.5	17.5	17.0	15.8	19.5	14.7	17.2
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌数	CFU/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	< 0.3
pH値		6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.5	6.6	6.6	6.8	6.5	6.6	6.8	6.5	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12
塩化物イオン	mg/L	5.0	4.9	5.4	4.8	5.0	4.9	4.8	4.9	5.3	5.3	5.5	6.0	6.0	4.8	5.2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.71	1.68	1.80	1.92	2.05	2.09	1.88	2.08	1.94	1.92	1.89	1.83	2.09	1.68	1.90
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L						12.4									12.4
リン酸イオン	mg/L						0.02									0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	12.2	12.1	12.9	13.0	13.6	13.6	12.8	13.3	13.0	13.1	13.0	13.3	13.6	12.1	13.0
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
陰イオン界面活性剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.6	6.5	6.6	6.7	7.2	7.4	7.3	7.6	6.8	7.5	7.5	7.1	7.6	6.5	7.1
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L						< 0.0002									< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
銀	mg/L						< 0.001									< 0.001
バリウム	mg/L						0.010									0.010
ビスマス	mg/L						< 0.001									< 0.001
モリブデン	mg/L						< 0.002									< 0.002

6 大野水源所3号取水井

採水年月日		2025. 04. 22	2025. 05. 01	2025. 06. 16	2025. 07. 22	2025. 08. 20	2025. 09. 01	2025. 10. 01	2025. 11. 04	2025. 12. 15	2026. 01. 14	2026. 02. 04	2026. 03. 09	最大値	最小値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	21.8	20.6	24.0	32.9	33.8	33.7	23.4	13.9	9.4	5.3	4.3	8.0	33.8	4.3	19.3
水温	℃	17.8	17.3	17.0	17.0	18.0	17.9	18.5	18.8	19.2	19.2	19.2	18.7	19.2	17.0	18.2
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a	検出せず ^a
大腸菌数	CFU/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	< 0.3	0.3
pH値		6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.5	6.7	6.5	6.5	6.7	6.4	6.5
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12
塩化物イオン	mg/L	5.8	5.7	9.2	6.0	5.9	5.6	5.4	4.5	4.8	5.1	5.1	5.7	9.2	4.5	5.7
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.55	1.62	1.65	1.60	1.69	1.77	1.60	1.46	1.32	1.28	1.28	1.23	1.77	1.23	1.50
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L						12.7									12.7
リン酸イオン	mg/L						0.02									0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	14.0	13.9	16.4	16.4	16.8	16.8	15.8	15.2	14.4	14.3	13.9	13.6	16.8	13.6	15.1
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
陰イオン界面活性剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.1	5.8	6.0	6.4	7.1	6.9	7.0	7.1	6.6	7.1	6.8	6.5	7.1	5.8	6.6
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L						< 0.0002									< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
銀	mg/L						< 0.001									< 0.001
バリウム	mg/L						0.012									0.012
ビスマス	mg/L						< 0.001									< 0.001
モリブデン	mg/L						< 0.002									< 0.002

7 大野水源所4号取水井

採水年月日		2025. 04. 22	2025. 05. 01	2025. 06. 16	2025. 07. 22	2025. 08. 20	2025. 09. 01	2025. 10. 01	2025. 11. 04	2025. 12. 15	2026. 01. 14	2026. 02. 04	2026. 03. 09	最大値	最小値	平均値
検査項目	単位															
気温	℃	21.8	20.6	25.5	32.9	33.7	33.6	23.4	13.8	9.4	5.3	4.1	7.9	33.7	4.1	19.3
水温	℃	15.0	15.7	17.5	19.5	20.3	20.5	21.0	19.5	18.0	16.8	15.5	15.2	21.0	15.0	17.9
一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
大腸菌数	CFU/mL															
嫌気性芽胞菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	< 0.3	0.3	< 0.3	0.3
pH値		6.5	6.7	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.6	6.6	6.9	6.6	6.5	6.9	6.5	6.6
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5	< 0.5
濁度	度	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
フッ素及びその化合物	mg/L	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12
塩化物イオン	mg/L	4.9	4.9	5.8	5.4	5.4	5.3	4.9	4.8	5.2	5.3	5.6	6.1	6.1	4.8	5.3
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	1.71	1.64	2.10	2.23	2.30	2.48	1.98	2.38	1.85	1.85	1.84	1.70	2.48	1.64	2.01
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004	< 0.004
硫酸イオン	mg/L						12.2									12.2
リン酸イオン	mg/L						0.02									0.02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
電気伝導率	mS/cm	12.2	12.2	14.6	14.8	14.7	15.2	13.5	14.2	13.1	13.0	13.1	13.1	15.2	12.2	13.6
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
陰イオン界面活性剤	mg/L						< 0.02									< 0.02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003	< 0.0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
六価クロム化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
鉄及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
銅及びその化合物	mg/L	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6.4	6.3	6.7	6.6	7.3	7.6	6.8	7.2	6.4	7.0	7.4	6.9	7.6	6.3	6.9
マンガン及びその化合物	mg/L	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001
アンチモン及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
ウラン及びその化合物	mg/L						< 0.0002									< 0.0002
ニッケル及びその化合物	mg/L						< 0.001									< 0.001
銀	mg/L						< 0.001									< 0.001
バリウム	mg/L						0.011									0.011
ビスマス	mg/L						< 0.001									< 0.001
モリブデン	mg/L						< 0.002									< 0.002

8 木曽川水系南派川・河田橋(上流)

採水年月日		2025. 04. 22	2025. 07. 22	2025. 10. 01	2026. 01. 14	最大値	最小値	平均値
検査項目	単位							
気温	℃	21. 7	33. 9	23. 2	5. 2	33. 9	5. 2	21. 0
水温	℃	13. 6	22. 5	21. 0	5. 0	22. 5	5. 0	15. 5
一般細菌	個/mL							
大腸菌								
大腸菌数	CFU/mL	0	0	1	0	1	0	0
嫌気性芽胞菌	個/mL							
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0. 9	0. 9	1. 1	1. 0	1. 1	0. 9	1. 0
pH値		7. 4	6. 9	6. 9	7. 1	7. 4	6. 9	7. 1
味								
臭気		微藻臭	微藻臭	微藻臭	微藻臭			
色度	度	5. 0	6. 2	6. 6	3. 0	6. 6	3. 0	5. 2
濁度	度	1. 6	2. 4	1. 7	0. 6	2. 4	0. 6	1. 6
フッ素及びその化合物	mg/L	0. 10	0. 09	0. 10	0. 12	0. 12	0. 09	0. 10
塩化物イオン	mg/L	2. 9	< 2. 0	2. 8	5. 1	5. 1	< 2. 0	3. 2
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0. 21	0. 23	0. 22	0. 30	0. 30	0. 21	0. 24
亜硝酸態窒素	mg/L	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004	< 0. 004
硫酸イオン	mg/L		5. 3					5. 3
リン酸イオン	mg/L		0. 02					0. 02
アンモニア態窒素	mg/L	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1	< 0. 1
電気伝導率	mS/cm	6. 9	5. 2	7. 0	9. 5	9. 5	5. 2	7. 2
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
陰イオン界面活性剤	mg/L	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02	< 0. 02
カドミウム及びその化合物	mg/L	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003	< 0. 0003
セレン及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	0. 001	0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ヒ素及びその化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
六価クロム化合物	mg/L	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001	< 0. 001
ホウ素及びその化合物	mg/L	0. 01	< 0. 01	0. 01	0. 02	0. 02	< 0. 01	0. 01
亜鉛及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0. 05	0. 09	0. 03	0. 07	0. 09	0. 03	0. 06
鉄及びその化合物	mg/L	0. 07	0. 09	0. 02	0. 05	0. 09	0. 02	0. 06
銅及びその化合物	mg/L	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01	< 0. 01
ナトリウム及びその化合物	mg/L	4. 7	3. 2	5. 0	8. 5	8. 5	3. 2	5. 4
マンガン及びその化合物	mg/L	0. 013	0. 011	0. 003	0. 005	0. 013	0. 003	0. 008
アンチモン及びその化合物	mg/L		< 0. 001					< 0. 001
ウラン及びその化合物	mg/L		< 0. 0002					< 0. 0002
ニッケル及びその化合物	mg/L		< 0. 001					< 0. 001
銀	mg/L		< 0. 001					< 0. 001
バリウム	mg/L		0. 007					0. 007
ビスマス	mg/L		< 0. 001					< 0. 001
モリブデン	mg/L		< 0. 002					< 0. 002

Ⅲ－２ クリプトスポリジウム及びジアルジア検査

採水年月日	2025年6月5日						
採水場所 (原水)	極楽寺水源所 1号取水井	極楽寺水源所 2号取水井	極楽寺水源所 3号取水井	大野水源所 1号取水井	大野水源所 2号取水井	大野水源所 3号取水井	大野水源所 4号取水井
気温 (℃)	24.4	25.1		24.8	24.8	25.1	25.1
水温 (℃)	15.6	17.1	取	15.1	16.6	17.2	18.6
クリプト スポリジウム (検水10L中)	検出せず	検出せず	水 停 止 中	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア (検水10L中)	検出せず	検出せず	中	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

採水年月日	2025年12月11日						
採水場所 (原水)	極楽寺水源所 1号取水井	極楽寺水源所 2号取水井	極楽寺水源所 3号取水井	大野水源所 1号取水井	大野水源所 2号取水井	大野水源所 3号取水井	大野水源所 4号取水井
気温 (℃)	2.2	1.7		0.2	4.0	3.1	3.1
水温 (℃)	17.8	19.0	取	16.1	16.8	19.3	15.5
クリプト スポリジウム (検水10L中)	検出せず	検出せず	水 停 止 中	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
ジアルジア (検水10L中)	検出せず	検出せず	中	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず

検査方法： 平成19年3月30日付健水発第0330006号(一部改正平成26年3月31日健水発第0331第6号)「水道における指標菌及びクリプトスポリジウム等の検査方法について」別添3「水道水に関するクリプトスポリジウム等の検出のための試験方法」による。

検査機関： 一般社団法人 愛知県薬剤師会

IV 附

IV 水道水質基準等の変遷

年	月	事 項
1957	6	水道法公布（法第4条）
1958	7	水質基準の制定[水質基準に関する省令]
1960	6	
1966	5	基準項目の一部改正[水質基準に関する省令]
1978	8	
1990	5	ゴルフ場使用農薬に係る水道水の暫定水質目標21項目を設定
1993	12	[水質基準に関する省令]の大幅改正により、基準項目の改正および基準項目を補完する項目を設定 ・水質基準項目（46項目） （健康に関連する項目29項目、水道水が有すべき性状に関連する項目17項目） ：人の飲用、生活利用上のために水道水が満たすべき要件として法令で定められている項目 ・快適水質項目（13項目） ：おいしい水、より質の高い水道水を供給するための目標となる項目 ・監視項目（26項目） ：将来的な安全性の確保のため、検出状況等を把握すべき項目
1998	6	・監視項目に「ウラン」、「亜硝酸性窒素」を追加
1999	6	・監視項目に「ベンタゾン」等農薬4項目を追加 ・ゴルフ場使用農薬に係る水道水の水質目標に「アセフェート」等農薬4項目を追加
	12	・監視項目に「ダイオキシン類」を追加
2000	9	・監視項目に「二酸化塩素」、「亜塩素酸イオン」を追加
2003	4	・水質基準項目「鉛」の基準値を0.05mg/Lから0.01mg/Lに強化
2004	4	[水質基準に関する省令]の大幅改正により、以下の3種類の項目を設定 ①水質基準項目（50項目） （健康に関連する項目31項目、性状に関連する項目19項目） ：人の飲用、生活利用上のために水道水が満たすべき要件として法令で定められている項目 ②水質管理目標設定項目（27項目） ※「農薬類」は総農薬として合算 ：将来的な安全性の確保のため、今後検出の可能性があるなど水質管理上留意すべき項目 ③要検討項目（40項目） ：毒性評価や検出実態が不明確で今後さらに必要な情報・知見の収集に努めていくべき項目
2008	4	①水質基準項目（51項目） ・「塩素酸」を水質管理目標設定項目から水質基準項目へ格上げ(基準値:0.6mg/L) ②水質管理目標設定項目（27項目） ・「従属栄養細菌」を追加 ・「農薬類」の対象リストに「フィプロニル」を追加
2009	4	①水質基準項目（50項目） ・「1,1-ジクロロエチレン」を水質基準項目から水質管理目標設定項目へ格下げ ・「トランス-1,2-ジクロロエチレン」を水質管理目標設定項目から削除し、水質基準項目の「シス-1,2-ジクロロエチレン」と合わせて「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」に変更 ・「有機物（全有機炭素(TOC)の量）」の基準値を5mg/Lから3mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（28項目） ・「アルミニウム及びその化合物」を追加 ・「ジクロロアセトニトリル」、「抱水クロラル」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「EPN」等2項目の目標値変更 ③要検討項目（44項目） ・「過塩素酸」、「パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」、「パーフルオロオクタン酸(PFOA)」、「N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)」を追加
2010	4	①水質基準項目（50項目） ・「カドミウム及びその化合物」の基準値を0.01mg/Lから0.003mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（27項目） ・「1,1,2-トリクロロエタン」を削除 ・農薬類の対象リスト中の「イソプロチオラン」等6項目の目標値変更 ③要検討項目（44項目） ・「N-ニトロソジメチルアミン(NDMA)」の目標値設定
2011	4	①水質基準項目（50項目） ・「トリクロロエチレン」の基準値を0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（27項目） ・「トルエン」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「ペンシクロン」等4項目の目標値変更 ③要検討項目（44項目） ・「過塩素酸」の目標値設定
2012	4	③要検討項目（48項目） ・「アニリン」、「キノリン」、「1,2,3-トリクロロベンゼン」、「ニトリロ三酢酸(NTA)」を追加

年	月	事 項
2013	4	②水質管理目標設定項目（27項目） ・「農薬類」の分類の見直し（対象リスト102項目から120項目へ変更） ③要検討項目（47項目） ・「クロロピクリン」を削除
2014	4	①水質基準項目（51項目） ・「亜硝酸態窒素」を水質管理目標設定項目から水質基準項目へ格上げ ②水質管理目標設定項目（26項目） ・「アンチモン及びその化合物」、「ニッケル及びその化合物」の目標値変更 ・「農薬類」の対象リスト中の「オキサジクロメホン」等12項目の目標値設定
2015	4	①水質基準（51項目） ・「ジクロロ酢酸」の基準値を0.04mg/Lから0.03mg/Lに強化 ・「トリクロロ酢酸」の基準値を0.2mg/Lから0.03mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（26項目） ・「フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）」の目標値の変更 ・「農薬類」の対象リスト中、「1,3-ジクロロプロペン」、「オキシ銅」の目標値の変更
2016	4	①水質管理目標設定項目（26項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「アシュラム」、「ジクロベニル(DBN)」、「ダイアジノン」、「トリシクラゾール」、「フェニトロチオン(MEP)」、「マラチオン(マラソン)」の目標値の変更 ②要検討項目（47項目） ・フタル酸ブチルベンジルの目標値の暫定解除
2017	4	①水質管理目標設定項目（26項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「ピロキロン」、「ベンゾフェナップ」の目標値の変更 ・「ダゾメット」、「メタム（カーバム）」と、要検討農薬類「メチルイソチオシアネート（MITC）」を統合して、対象リストの「ダゾメット、メタム（カーバム）及びイソシアネート」とし、目標値の変更 ・対象リストに「テフリトリオン」を追加
2018	4	①水質管理目標設定項目（26項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「2,4-D(2,4-PA)」、「イソキサチオン」、「シアナジン」の目標値の変更 ・対象リストから「ジチアノン」、「ジメピペレート」を削除 ・「プロチオホス」について、オキソンの濃度も合計して算出
2019	4	①水質管理目標設定項目（26項目） ・「農薬類」の対象リスト中、「カルバリル(NAC)」、「プロベナゾール」、「メタラキシル」の目標値の変更 ・対象リストから「エディフェンホス」、「エトリジアゾール」、「カルプロパミド」、「メチルダイムロン」を削除 ・「オリサストロビン」について、代謝物の「(5Z)-オリサストロビン」も測定し濃度を原体に換算し、合計して算出
2020	4	①水質基準項目（51項目） ・「六価クロム化合物」の基準値を0.05mg/Lから0.02mg/Lに強化 ②水質管理目標設定項目（26項目） ・「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)」を要検討項目から水質管理目標設定項目へ格上げ ・「農薬類」対象リスト中「カルタップ」、「ジクワット」、「プロチオホス」の目標値変更
2021	4	①水質管理目標設定項目（27項目） ・「農薬類」対象リスト中「カルボフラン」、「ベンフラカルブ」の目標値変更 ②要検討項目（46項目） ・「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)」を追加
2022	4	①水質管理目標設定項目（27項目） ・「農薬類」対象リスト中「ホスチアゼート」の目標値変更 ・「農薬類」対象リストへ「イブフェンカルバゾン」を追加 ・「メチダチオン」について、オキソンの濃度も合計して算出
2023	4	①水質管理目標設定項目（27項目） ・「農薬類」対象リスト中「パラコート」の目標値変更
2026	4	①水質基準（52項目） ・「ペルフルオロ（オクタン-1-スルホン酸）(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)」が水質管理目標設定項目から基準項目へ格上げ ②水質管理目標設定項目（27項目） ・「農薬類」対象リスト中「1,3-ジクロロプロペン」、「カルタップ」の目標値変更 ③要検討項目（46項目） ・PFHxSを含む8種のPFASを「要検討PFAS」として追加、「ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)」を削除

2025 年度

一 宮 市 水 道 事 業

水 道 水 質 検 査 年 次 報 告 書

2026 年 5 月

発行 一宮市上下水道部

編集 施設保全課

水質管理グループ

〒491-0837

愛知県一宮市多加木5丁目3-2-53

一宮市東部浄化センター

TEL 0586-73-5487

E-mail shisetsuhozen@city.ichinomiya.lg.jp

Web <https://www.city.ichinomiya.aichi.jp/jougesuidou/shisetsuhozen/1044062/1000191/result/index.html>

